



ŘAD - VZOROVÝ ŘEZY ULOŽENÍ POTRUBÍ pro vodovodní potrubí - PE100 RC

Uložení nad hladinou podzemní vody

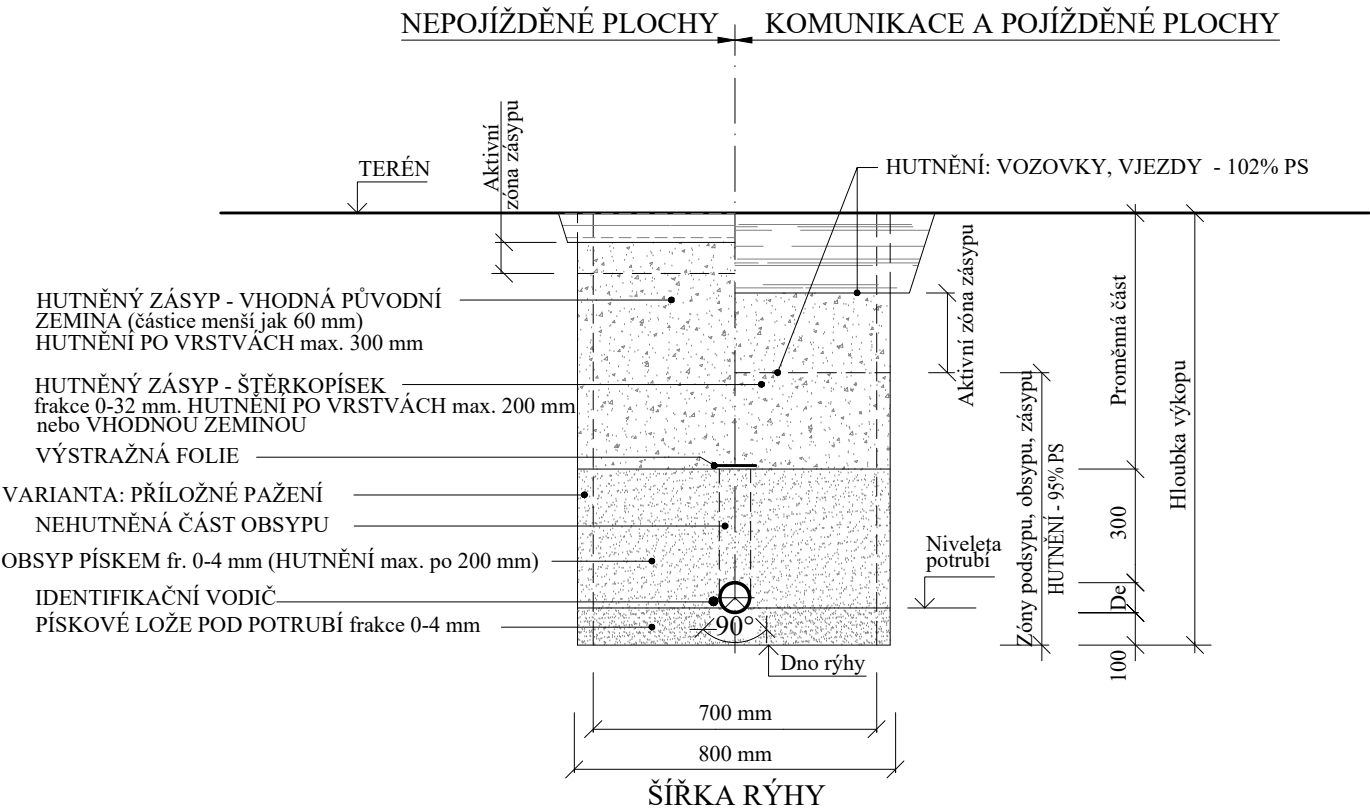


Uložení pod hladinou podzemní vody

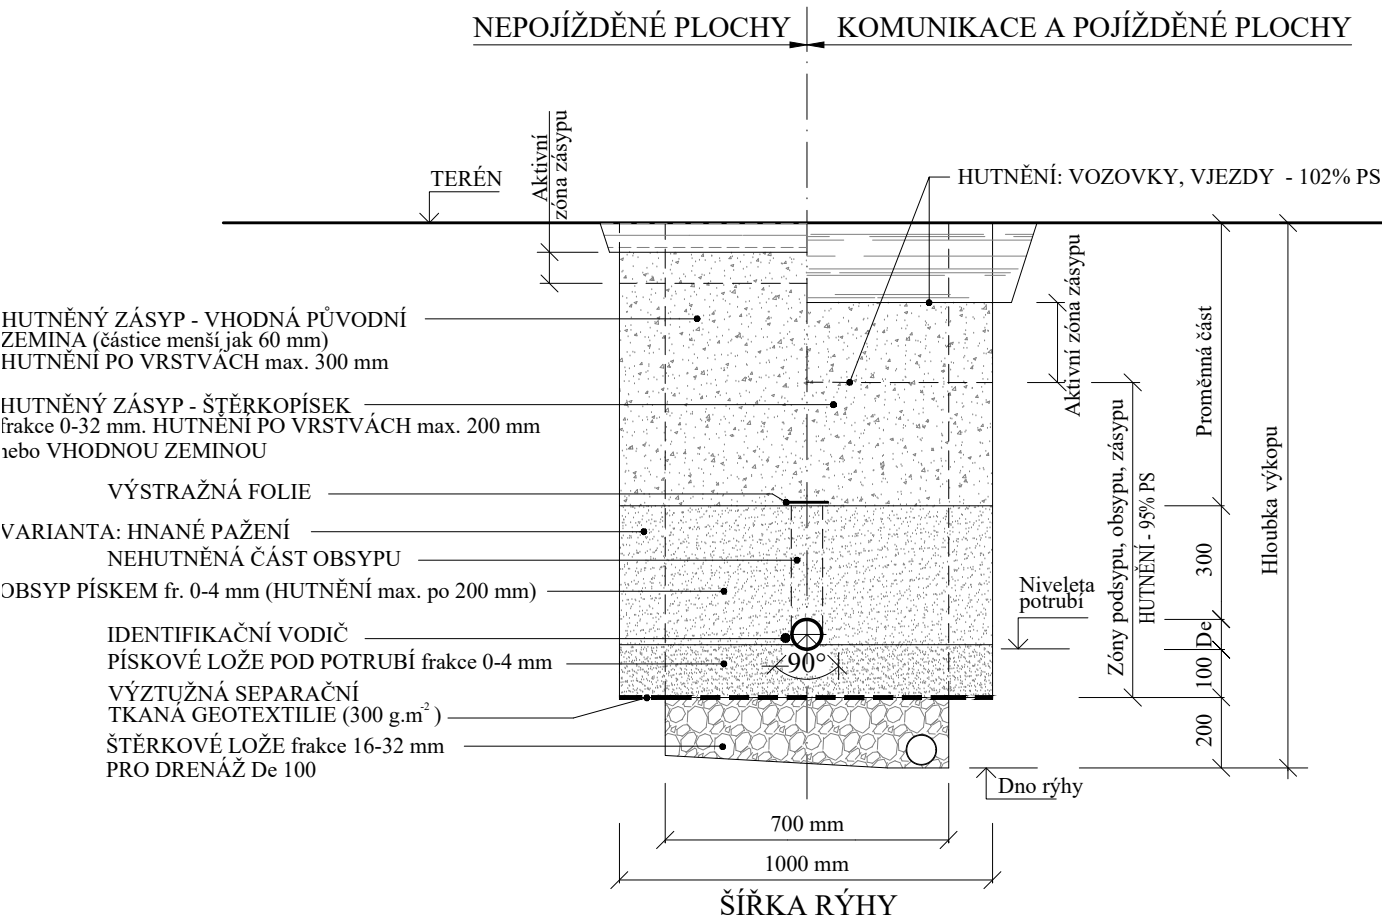

PŘÍPOJKY - VZOROVÝ ŘEZY ULOŽENÍ POTRUBÍ pro vodovodní potrubí - PE100 RC

Uložení nad hladinou podzemní vody

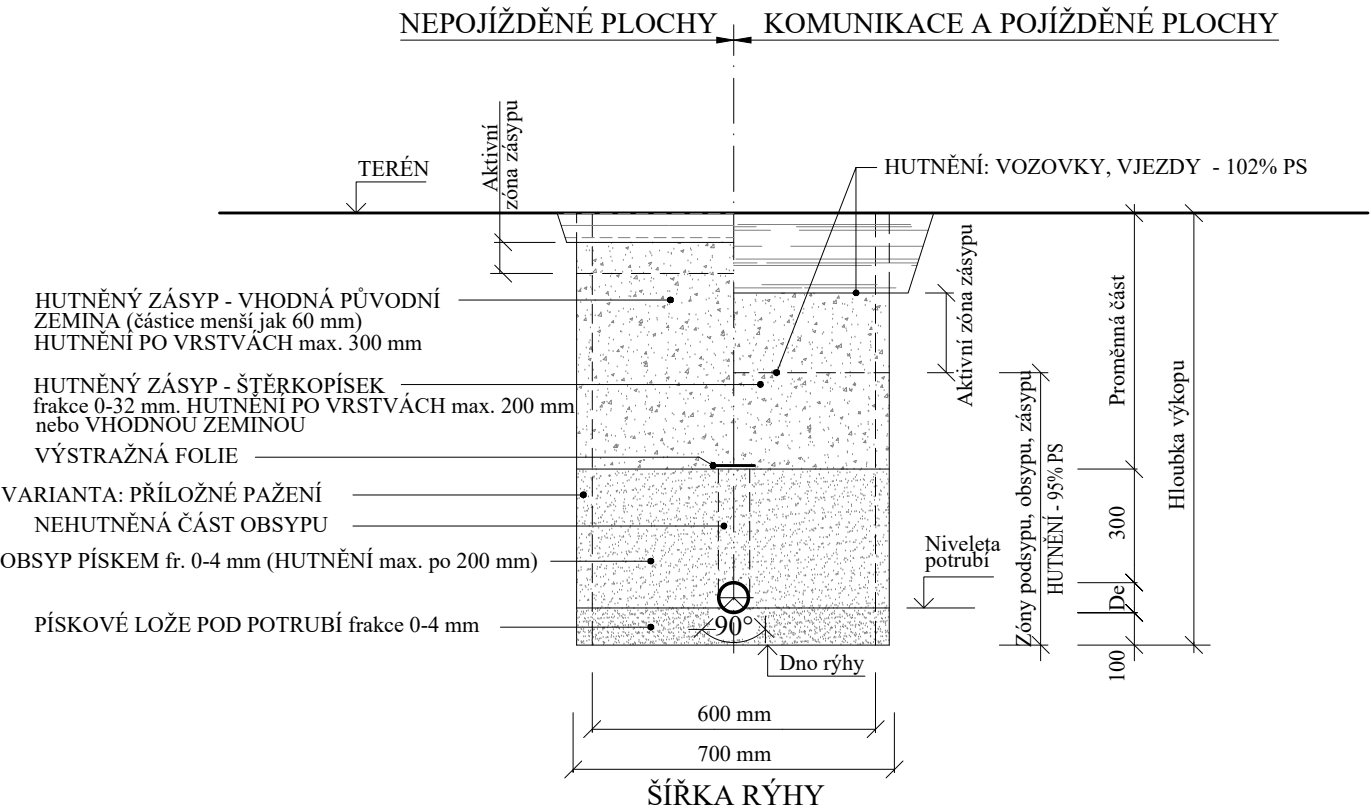

POZNÁMKA: - MINIMÁLNÍ HODNOTA MODULU PŘETVÁRNOSTI
NA SILNIČNÍ PLÁNI $E_{def,2} = 45\text{MPa}$

Vypracoval:	Marcela Skříčková	Marcela Skříčková autorizovaný technik ČKAIT Jiráskova 514, 666 01 Tišnov tel.: 723 104 072 e-mail: skrickova.m@seznam.cz		
Zodpovědný projektant:	Marcela Skříčková			
Kraj: Jihomoravský	K. ú.: Tišnov			
Objednatel:	Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko			
Akce:		Paré č.	Datum:	červen 2023
Tišnov ul. Hynka Bíma			Měřítka:	-
- oprava vodovodního řadu a stoky jednotné kanalizace			Formát:	2 x A4
Část: SO 01 Oprava vodovodního řadu v ul. Hynka Bíma			Stupeň:	DPS
Název přílohy: Vzorové řezy uložení vodovodního potrubí			Číslo výkresu:	F.2-01-03