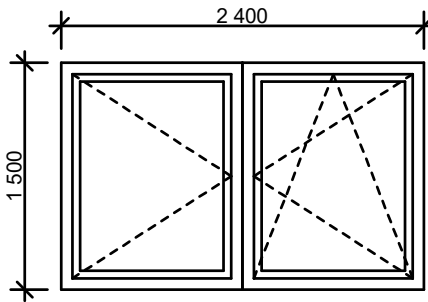



OZN.	SCHÉMA - POPIS (POHLED Z VENKU)	1NP (ks)	2 NP (KS)	3NP (ks)	CEL KEM (ks)	KOVÁNÍ	POZNÁMKA
O5	 PLASTOVÉ OKNO OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO BAREVNÉ PROVEDENÍ int/ext - BÍLÁ / BÍLÁ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K (max.)}$ ROZMĚRY 2 400 x 1 500 mm DODÁVKA VÝPLNĚ MUSÍ BÝT DOLOŽENACERTIFIKÁTEM O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ČSN EN 143351-1; ČSN EN 13115; ČSN P ENV 1627; ČSN EN 14608		6	7	13	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, S MIKROVENTILACÍ U OTEVÍRAVÝCH A SKLOPNÝCH OKEN, INTEGROVANÁ POJISTKA SE ZVEDAČEM KŘÍDLA PROTI CHYBNÉ MANIPULACI	UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍCH SPÁR BUDE PROVEDENO PAROPROPUSTNÝMI A PAROTĚSNÝMI PÁSKAMI NALEPENÝMI NA RÁM OTVOROVÉHO PRVKU A SOULADU S TECHNOLOGICKÝM PŘEDPISEM PROVÁDĚNÍ OTVOROVÝCH VÝPLNÍ A ETICS ZVUKOVÁ IZOLACE CELÉHO OKNA - AKUSTICKÝ ÚTLUM $R_w = 33 \text{ dB}$
O6	 PLASTOVÉ OKNO OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO BAREVNÉ PROVEDENÍ int/ext - BÍLÁ / BÍLÁ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K (max.)}$ ROZMĚRY 1 200 x 900 mm DODÁVKA VÝPLNĚ MUSÍ BÝT DOLOŽENACERTIFIKÁTEM O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ČSN EN 143351-1; ČSN EN 13115; ČSN P ENV 1627; ČSN EN 14608			1	1	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, S MIKROVENTILACÍ U OTEVÍRAVÝCH A SKLOPNÝCH OKEN, INTEGROVANÁ POJISTKA SE ZVEDAČEM KŘÍDLA PROTI CHYBNÉ MANIPULACI	UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍCH SPÁR BUDE PROVEDENO PAROPROPUSTNÝMI A PAROTĚSNÝMI PÁSKAMI NALEPENÝMI NA RÁM OTVOROVÉHO PRVKU A SOULADU S TECHNOLOGICKÝM PŘEDPISEM PROVÁDĚNÍ OTVOROVÝCH VÝPLNÍ A ETICS ZVUKOVÁ IZOLACE CELÉHO OKNA - AKUSTICKÝ ÚTLUM $R_w = 33 \text{ dB}$