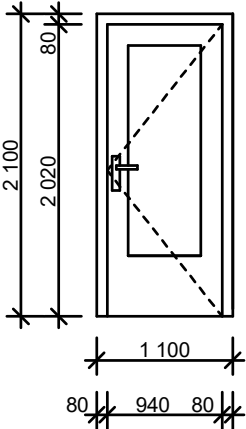


OZN.	SCHÉMA - POPIS (POHLED Z VENKU)	1NP (ks)	2 NP (KS)	3NP (ks)	CEL KEM (ks)	KOVÁNÍ	POZNÁMKA
O9	 PLASTOVÉ DVEŘE VSTUPNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ VÝPLŇ PUR PANEL. tl. 40 mm BAREVNÉ PROVEDENÍ int/ext - BÍLÁ / BÍLÁ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ OKOPOVÁ ČÁST DO VÝŠKY 400 mm DODÁVKA VÝPLNĚ MUSÍ BÝT DOLOŽENACERTIFIKÁTEM O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ČSN EN 143351-1; ČSN EN 13115; ČSN P ENV 1627; ČSN EN 14608	1			1	HLINÍKOVÝ DVEŘNÍ PRÁH OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ int/ext - KLIKA / KLIKA ZAMYKÁNÍ TŘÍBODOVÝM ZÁMKEM	UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍCH SPÁR BUDE PROVEDENO PAROPROPUSTNÝMI A PAROTĚSNÝMI PÁSKAMI NALEPENÝMI NA RÁM OTVOROVÉHO PRVKU A SOULADU S TECHNOLOGICKÝM PŘEDPISEM PROVÁDĚNÍ OTVOROVÝCH VÝPLNÍ A ETICS ZVUKOVÁ IZOLACE AKUSTICKÝ ÚTLUM $R_w = 32 \text{ dB}$

POZNÁMKA:

- 1 - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VŠECH OKEN $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ A DVEŘÍ $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ (maximální přípustná hodnota)
- 2 - BARVA OKEN int. / ext. - BÍLÁ / BÍLÁ
- 3 - SOUČASTÍ DODÁVKY OKEN BUDE DODÁVKA VNITŘNÍCH PARAPETŮ - PLASTOVÝCH BÍLÝCH (nebude- li investorem určeno jinak)
- 4 - PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VŠECH OTVOROVÝCH VÝPLNÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ PRO VÝPLNĚ NA STAVBĚ, DLE PROVEDENÉHO PŘEMĚŘENÍ NA STAVBĚ BUDOU ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝPLNÍ UPRÁVENY !!!
- 5 - MONTÁŽE OKEN A DVEŘÍ PROVÉST V SOULADU S ČSN 74 6077 - Okna a vnější dveře (TNI 746077) - OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ
- 6 - VÝZTUŽE PROFILŮ ZE ZINKOVANÉ OCELI TLOUŠŤKY min. 1,5 mm
- 7 - U SESTAV TVOŘENÝCH Z VÍCE PRVKŮ BODOU SOUČASTÍ DODÁVKY KRYCÍ PVC LIŠTY SPOJŮ V BARVĚ PRVKŮ OTVOROVÝCH VÝPLNÍ