

Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA BUDOVY OBECNÍHO
ÚŘADU HOŠŤÁLKOVÁ

Místo : Hošťálková 3
k. ú. Hošťálková, parc. č. st. 769, parc. č. 50/3, 50/6

Investor : obec Hošťálková
Hošťálková 3, 756 22 Hošťálková

Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby

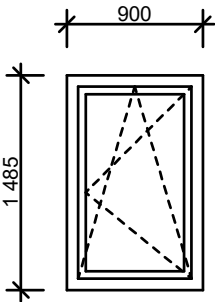
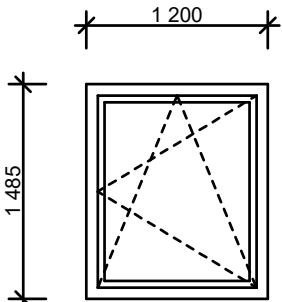
Část: D1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ



VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

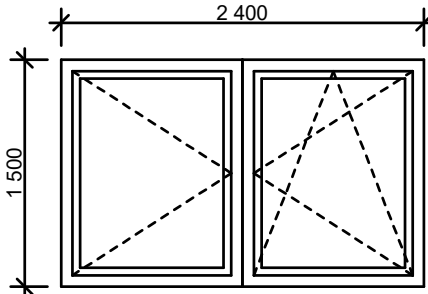

Příloha č. 1

Zodpovědný projektant : Ing. Josef Galetka, Hošťálková 542, 756 22 Hošťálková
ČKAIT 1301805 - autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

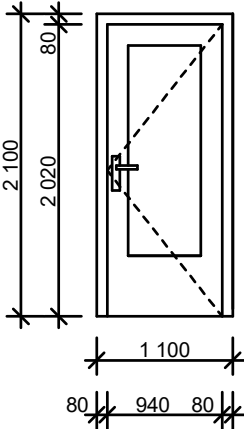
Vypracoval : Josef Galetka, Hošťálková 542, 756 22 Hošťálková, IČO 75866366
tel.: 604 440 439 ; e-mail: projektygaletka@seznam.cz

OZN.	SCHÉMA - POPIS (POHLED Z VENKU)	1NP (ks)	2 NP (KS)	3NP (ks)	CEL KEM (ks)	KOVÁNÍ	POZNÁMKA
O1	 PLASTOVÉ OKNO OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO BAREVNÉ PROVEDENÍ int/ext - BÍLÁ / BÍLÁ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K (max.)}$ ROZMĚRY 900 x 1 485 mm DODÁVKA VÝPLNĚ MUSÍ BÝT DOLOŽENACERTIFIKÁTEM O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ČSN EN 143351-1; ČSN EN 13115; ČSN P ENV 1627; ČSN EN 14608	1			1	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, S MIKROVENTILACÍ U OTEVÍRAVÝCH A SKLOPNÝCH OKEN, INTEGROVANÁ POJISTKA SE ZVEDAČEM KŘÍDLA PROTI CHYBNÉ MANIPULACI	UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍCH SPÁR BUDE PROVEDENO PAROPROPUSTNÝMI A PAROTĚSNÝMI PÁSKAMI NALEPENÝMI NA RÁM OTVOROVÉHO PRVKU A SOULADU S TECHNOLOGICKÝM PŘEDPISEM PROVÁDĚNÍ OTVOROVÝCH VÝPLNÍ A ETICS ZVUKOVÁ IZOLACE CELÉHO OKNA - AKUSTICKÝ ÚTLUM $R_w = 33 \text{ dB}$
O2	 PLASTOVÉ OKNO OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO BAREVNÉ PROVEDENÍ int/ext - BÍLÁ / BÍLÁ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K (max.)}$ ROZMĚRY 1 200 x 1 485 mm DODÁVKA VÝPLNĚ MUSÍ BÝT DOLOŽENACERTIFIKÁTEM O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ČSN EN 143351-1; ČSN EN 13115; ČSN P ENV 1627; ČSN EN 14608	4			4	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, S MIKROVENTILACÍ U OTEVÍRAVÝCH A SKLOPNÝCH OKEN, INTEGROVANÁ POJISTKA SE ZVEDAČEM KŘÍDLA PROTI CHYBNÉ MANIPULACI	UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍCH SPÁR BUDE PROVEDENO PAROPROPUSTNÝMI A PAROTĚSNÝMI PÁSKAMI NALEPENÝMI NA RÁM OTVOROVÉHO PRVKU A SOULADU S TECHNOLOGICKÝM PŘEDPISEM PROVÁDĚNÍ OTVOROVÝCH VÝPLNÍ A ETICS ZVUKOVÁ IZOLACE CELÉHO OKNA - AKUSTICKÝ ÚTLUM $R_w = 33 \text{ dB}$

OZN.	SCHÉMA - POPIS (POHLED Z VENKU)	1NP (ks)	2 NP (KS)	3NP (ks)	CEL KEM (ks)	KOVÁNÍ	POZNÁMKA
O3	 PLASTOVÉ OKNO OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO BAREVNÉ PROVEDENÍ int/ext - BÍLÁ / BÍLÁ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K (max.)}$ ROZMĚRY 600 x 1 485 mm DODÁVKA VÝPLNĚ MUSÍ BÝT DOLOŽENACERTIFIKÁTEM O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ČSN EN 143351-1; ČSN EN 13115; ČSN P ENV 1627; ČSN EN 14608	1			1	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, S MIKROVENTILACÍ U OTEVÍRAVÝCH A SKLOPNÝCH OKEN, INTEGROVANÁ POJISTKA SE ZVEDAČEM KŘÍDLA PROTI CHYBNÉ MANIPULACI	UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍCH SPÁR BUDE PROVEDENO PAROPROPUSTNÝMI A PAROTĚSNÝMI PÁSKAMI NALEPENÝMI NA RÁM OTVOROVÉHO PRVKU A SOULADU S TECHNOLOGICKÝM PŘEDPISEM PROVÁDĚNÍ OTVOROVÝCH VÝPLNÍ A ETICS ZVUKOVÁ IZOLACE CELÉHO OKNA - AKUSTICKÝ ÚTLUM $R_w = 33 \text{ dB}$
O4	 PLASTOVÉ OKNO OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO BAREVNÉ PROVEDENÍ int/ext - BÍLÁ / BÍLÁ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K (max.)}$ ROZMĚRY 600 x 1 200 mm DODÁVKA VÝPLNĚ MUSÍ BÝT DOLOŽENACERTIFIKÁTEM O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ČSN EN 143351-1; ČSN EN 13115; ČSN P ENV 1627; ČSN EN 14608	2			2	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, S MIKROVENTILACÍ U OTEVÍRAVÝCH A SKLOPNÝCH OKEN, INTEGROVANÁ POJISTKA SE ZVEDAČEM KŘÍDLA PROTI CHYBNÉ MANIPULACI	UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍCH SPÁR BUDE PROVEDENO PAROPROPUSTNÝMI A PAROTĚSNÝMI PÁSKAMI NALEPENÝMI NA RÁM OTVOROVÉHO PRVKU A SOULADU S TECHNOLOGICKÝM PŘEDPISEM PROVÁDĚNÍ OTVOROVÝCH VÝPLNÍ A ETICS ZVUKOVÁ IZOLACE CELÉHO OKNA - AKUSTICKÝ ÚTLUM $R_w = 33 \text{ dB}$

OZN.	SCHÉMA - POPIS (POHLED Z VENKU)	1NP (ks)	2 NP (KS)	3NP (ks)	CEL KEM (ks)	KOVÁNÍ	POZNÁMKA
O5	 PLASTOVÉ OKNO OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO BAREVNÉ PROVEDENÍ int/ext - BÍLÁ / BÍLÁ SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K (max.)}$ ROZMĚRY 2 400 x 1 500 mm DODÁVKA VÝPLNĚ MUSÍ BÝT DOLOŽENACERTIFIKÁTEM O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ČSN EN 143351-1; ČSN EN 13115; ČSN P ENV 1627; ČSN EN 14608		6	7	13	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, S MIKROVENTILACÍ U OTEVÍRAVÝCH A SKLOPNÝCH OKEN, INTEGROVANÁ POJISTKA SE ZVEDAČEM KŘÍDLA PROTI CHYBNÉ MANIPULACI	UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍCH SPÁR BUDE PROVEDENO PAROPROPUSTNÝMI A PAROTĚSNÝMI PÁSKAMI NALEPENÝMI NA RÁM OTVOROVÉHO PRVKU A SOULADU S TECHNOLOGICKÝM PŘEDPISEM PROVÁDĚNÍ OTVOROVÝCH VÝPLNÍ A ETICS ZVUKOVÁ IZOLACE CELÉHO OKNA - AKUSTICKÝ ÚTLUM $R_w = 33 \text{ dB}$
O6	 PLASTOVÉ OKNO OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO BAREVNÉ PROVEDENÍ int/ext - BÍLÁ / BÍLÁ SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K (max.)}$ ROZMĚRY 1 200 x 900 mm DODÁVKA VÝPLNĚ MUSÍ BÝT DOLOŽENACERTIFIKÁTEM O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ČSN EN 143351-1; ČSN EN 13115; ČSN P ENV 1627; ČSN EN 14608			1	1	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, S MIKROVENTILACÍ U OTEVÍRAVÝCH A SKLOPNÝCH OKEN, INTEGROVANÁ POJISTKA SE ZVEDAČEM KŘÍDLA PROTI CHYBNÉ MANIPULACI	UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍCH SPÁR BUDE PROVEDENO PAROPROPUSTNÝMI A PAROTĚSNÝMI PÁSKAMI NALEPENÝMI NA RÁM OTVOROVÉHO PRVKU A SOULADU S TECHNOLOGICKÝM PŘEDPISEM PROVÁDĚNÍ OTVOROVÝCH VÝPLNÍ A ETICS ZVUKOVÁ IZOLACE CELÉHO OKNA - AKUSTICKÝ ÚTLUM $R_w = 33 \text{ dB}$

[illegible]

OZN.	SCHÉMA - POPIS (POHLED Z VENKU)	1NP (ks)	2 NP (KS)	3NP (ks)	CEL KEM (ks)	KOVÁNÍ	POZNÁMKA
O9	 PLASTOVÉ DVEŘE VSTUPNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ VÝPLŇ PUR PANEL. tl. 40 mm BAREVNÉ PROVEDENÍ int/ext - BÍLÁ / BÍLÁ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ OKOPOVÁ ČÁST DO VÝŠKY 400 mm DODÁVKA VÝPLNĚ MUSÍ BÝT DOLOŽENACERTIFIKÁTEM O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ČSN EN 143351-1; ČSN EN 13115; ČSN P ENV 1627; ČSN EN 14608	1			1	HLINÍKOVÝ DVEŘNÍ PRÁH OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ int/ext - KLIKA / KLIKA ZAMYKÁNÍ TŘÍBODOVÝM ZÁMKEM	UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍCH SPÁR BUDE PROVEDENO PAROPROPUSTNÝMI A PAROTĚSNÝMI PÁSKAMI NALEPENÝMI NA RÁM OTVOROVÉHO PRVKU A SOULADU S TECHNOLOGICKÝM PŘEDPISEM PROVÁDĚNÍ OTVOROVÝCH VÝPLNÍ A ETICS ZVUKOVÁ IZOLACE AKUSTICKÝ ÚTLUM $R_w = 32 \text{ dB}$

POZNÁMKA:

- 1 - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VŠECH OKEN $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ A DVEŘÍ $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ (maximální přípustná hodnota)
- 2 - BARVA OKEN int. / ext. - BÍLÁ / BÍLÁ
- 3 - SOUČASTÍ DODÁVKY OKEN BUDE DODÁVKA VNITŘNÍCH PARAPETŮ - PLASTOVÝCH BÍLÝCH (nebude- li investorem určeno jinak)
- 4 - PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VŠECH OTVOROVÝCH VÝPLNÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ PRO VÝPLNĚ NA STAVBĚ, DLE PROVEDENÉHO PŘEMĚŘENÍ NA STAVBĚ BUDOU ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝPLNÍ UPRÁVENY !!!
- 5 - MONTÁŽE OKEN A DVEŘÍ PROVÉST V SOULADU S ČSN 74 6077 - Okna a vnější dveře (TNI 746077) - OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ
- 6 - VÝZTUŽE PROFILŮ ZE ZINKOVANÉ OCELI TLOUŠŤKY min. 1,5 mm
- 7 - U SESTAV TVOŘENÝCH Z VÍCE PRVKŮ BODOU SOUČASTÍ DODÁVKY KRYCÍ PVC LIŠTY SPOJŮ V BARVĚ PRVKŮ OTVOROVÝCH VÝPLNÍ