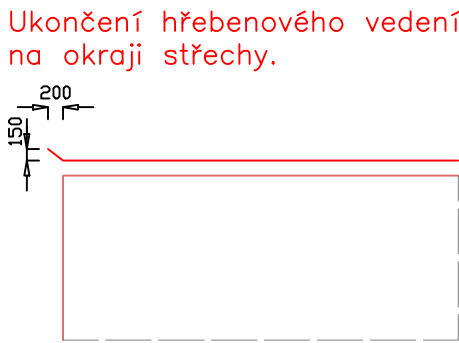



[illegible]

Přívod od základových zemničů se musí chránit proti korozi pasivní ochranou :

- na přechodu z betonu do země nejméně 30cm v betonu a 100cm v zemi
- na přechodu z betonu na povrch nejméně 10cm v betonu a 20cm nad povrchem

- při přechodu do půdy v délce nejméně 30cm pod povrchem a 20cm nad povrchem

Všechny spoje zemničů a podzemní spoje se musí ochránit proti korozi pasivní ochranou (např. asfaltovou záalvkou, licí pryskyřicí, antikorozní páskou a pod.)



VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJEKTANT	ZDENĚK POHL	
ZDENĚK POHL ml.	ZDENĚK POHL	ZDENĚK POHL	AUTORIZOVANÝ TECHNIK PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ	
INVESTOR : Obec Hošťálková, Hošťálková 3, 756 22 Hošťálková, IČO: 00303798			OKRUŽNÍ 455, 755 01 VESTÍN	
MÍSTO STAVBY : k.ú. Hošťálková, parc. č. št. 769, parc. č. 50/3, 50/6			ČKAT: 1300991 IČO: 436 083 37	
NÁZEV AKCE :			STUPEŇ	DSP
Stavební úpravy a nástavba budovy obecního úřadu Hošťálková			DATUM 2/2024	
			ARCHIV	FORMÁT 3A4
ČÁST DOKUMENTACE	Zařízený silnoproudé elektrotechniky		MĚŘÍTKO	Č. VYKRESU
NÁZEV VYKRESU			1:100	18
BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ				