

TECHNICKÁ DATA :

Rozvodná soustava :TN-S, 3+N+PE, 50Hz, 400/230V

Provozní napětí :3x230/400V

Hodnota instalovaného příkonu : P_i = bez změny

Soudobost : $\beta = 0,6$

Soudobý příkon : P_s = bez změny

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM :


Základní ochrana před úrazem elektrickým proudem je navržena automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 doplněna ochranným pospojováním a proudovým chráničem. Hlavní ochranné pospojování bude provedeno vodičem CY 6-16 mm² žluto-zelené barvy.

V rozvodnici bude instalována hlavní ochranná sběrnice hlavního pospojování, na kterou budou připojeny vodivé předměty celého objektu :

- 1.)Kovové potrubí vody, kovové potrubí plynu, kovové potrubí topení, kovové potrubí VZT
- 2.)Uzemnění objektu a hromosvody

TECHNICKÉ ÚDAJE :

Stávající rozvodnice

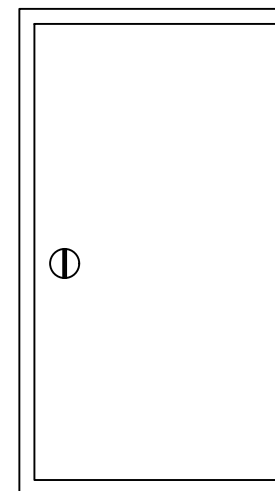

projektant: Tomáš BARTOLŠIC	akce: Oprava silnoproudých a slaboproudých rozvodů ZŠ Valtice	PROJEKTOVÁNÍ montáž a opravy el. zařízení Tomáš BARTOLŠIC Seniorů 2, 690 03 Břeclav IČ: 634 04 907 * Tel.: 777 136 285	datum:	07/2023
investor: Město VALTICE, nám. Svobody 691 42 Valtice			12.	
obsah: Rozvaděč RH				

