

ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM (EVS)

1.NP+2.NP

1.NP 2.NP

E3_01 E3_02 E3_03 E3_04 E3_05 E3_06 E3_07 neosazeno

KL3 1.NP

230V/50Hz
NAPÁJENÍ z RH

1x Expandér
posilovací zdroj
EXP2

1.NP

E2_01 E2_02 E2_03 E2_04 E2_05 E2_06 neosazeno neosazeno E4_01 E4_02 E4_03 E4_04 E4_05 E4_06 E4_07 neosazeno

KL2

230V/50Hz
NAPÁJENÍ z RH

2x Expandér
posilovací zdroj
EXP1,3

Přenos GSM na PCO

EVS1

Ústředna EVS
+ Vysílač na
PCO a baterie

230V/50Hz
NAPÁJENÍ z RH

E1_01 E1_02 E1_03 E1_04 E1_05 E1_06 neosazeno neosazeno

KL1

S4

S3

S2

S1

1.PP

E5_01 E5_02 E5_03 E5_04 E5_05 E5_06 E5_07 E5_08

KL4

230V/50Hz
NAPÁJENÍ z RH

1x Expandér
posilovací zdroj
EXP4

ZAPNUTO

VYPRACOVAL : Mojmír Tobrman
TECH.KONTR.: Patrik Šchoř
ODP.PROJ. : Bc. P. Bohuněk
STUPEŇ : DPS


MĚŘITKO : -
DATUM : 02/2024
REVIZE : 0
ZAK.ČÍSLO : P23082

INVESTOR : OBEC RUDÍKOV, Č. P. 2, 67505 RUDÍKOV
AKCE : OBECNÍ DŮM RUDÍKOV
OBJEKT SO.02


D.1.4.4.3.04
SYSTÉM EVS

LIST:


1 z 1

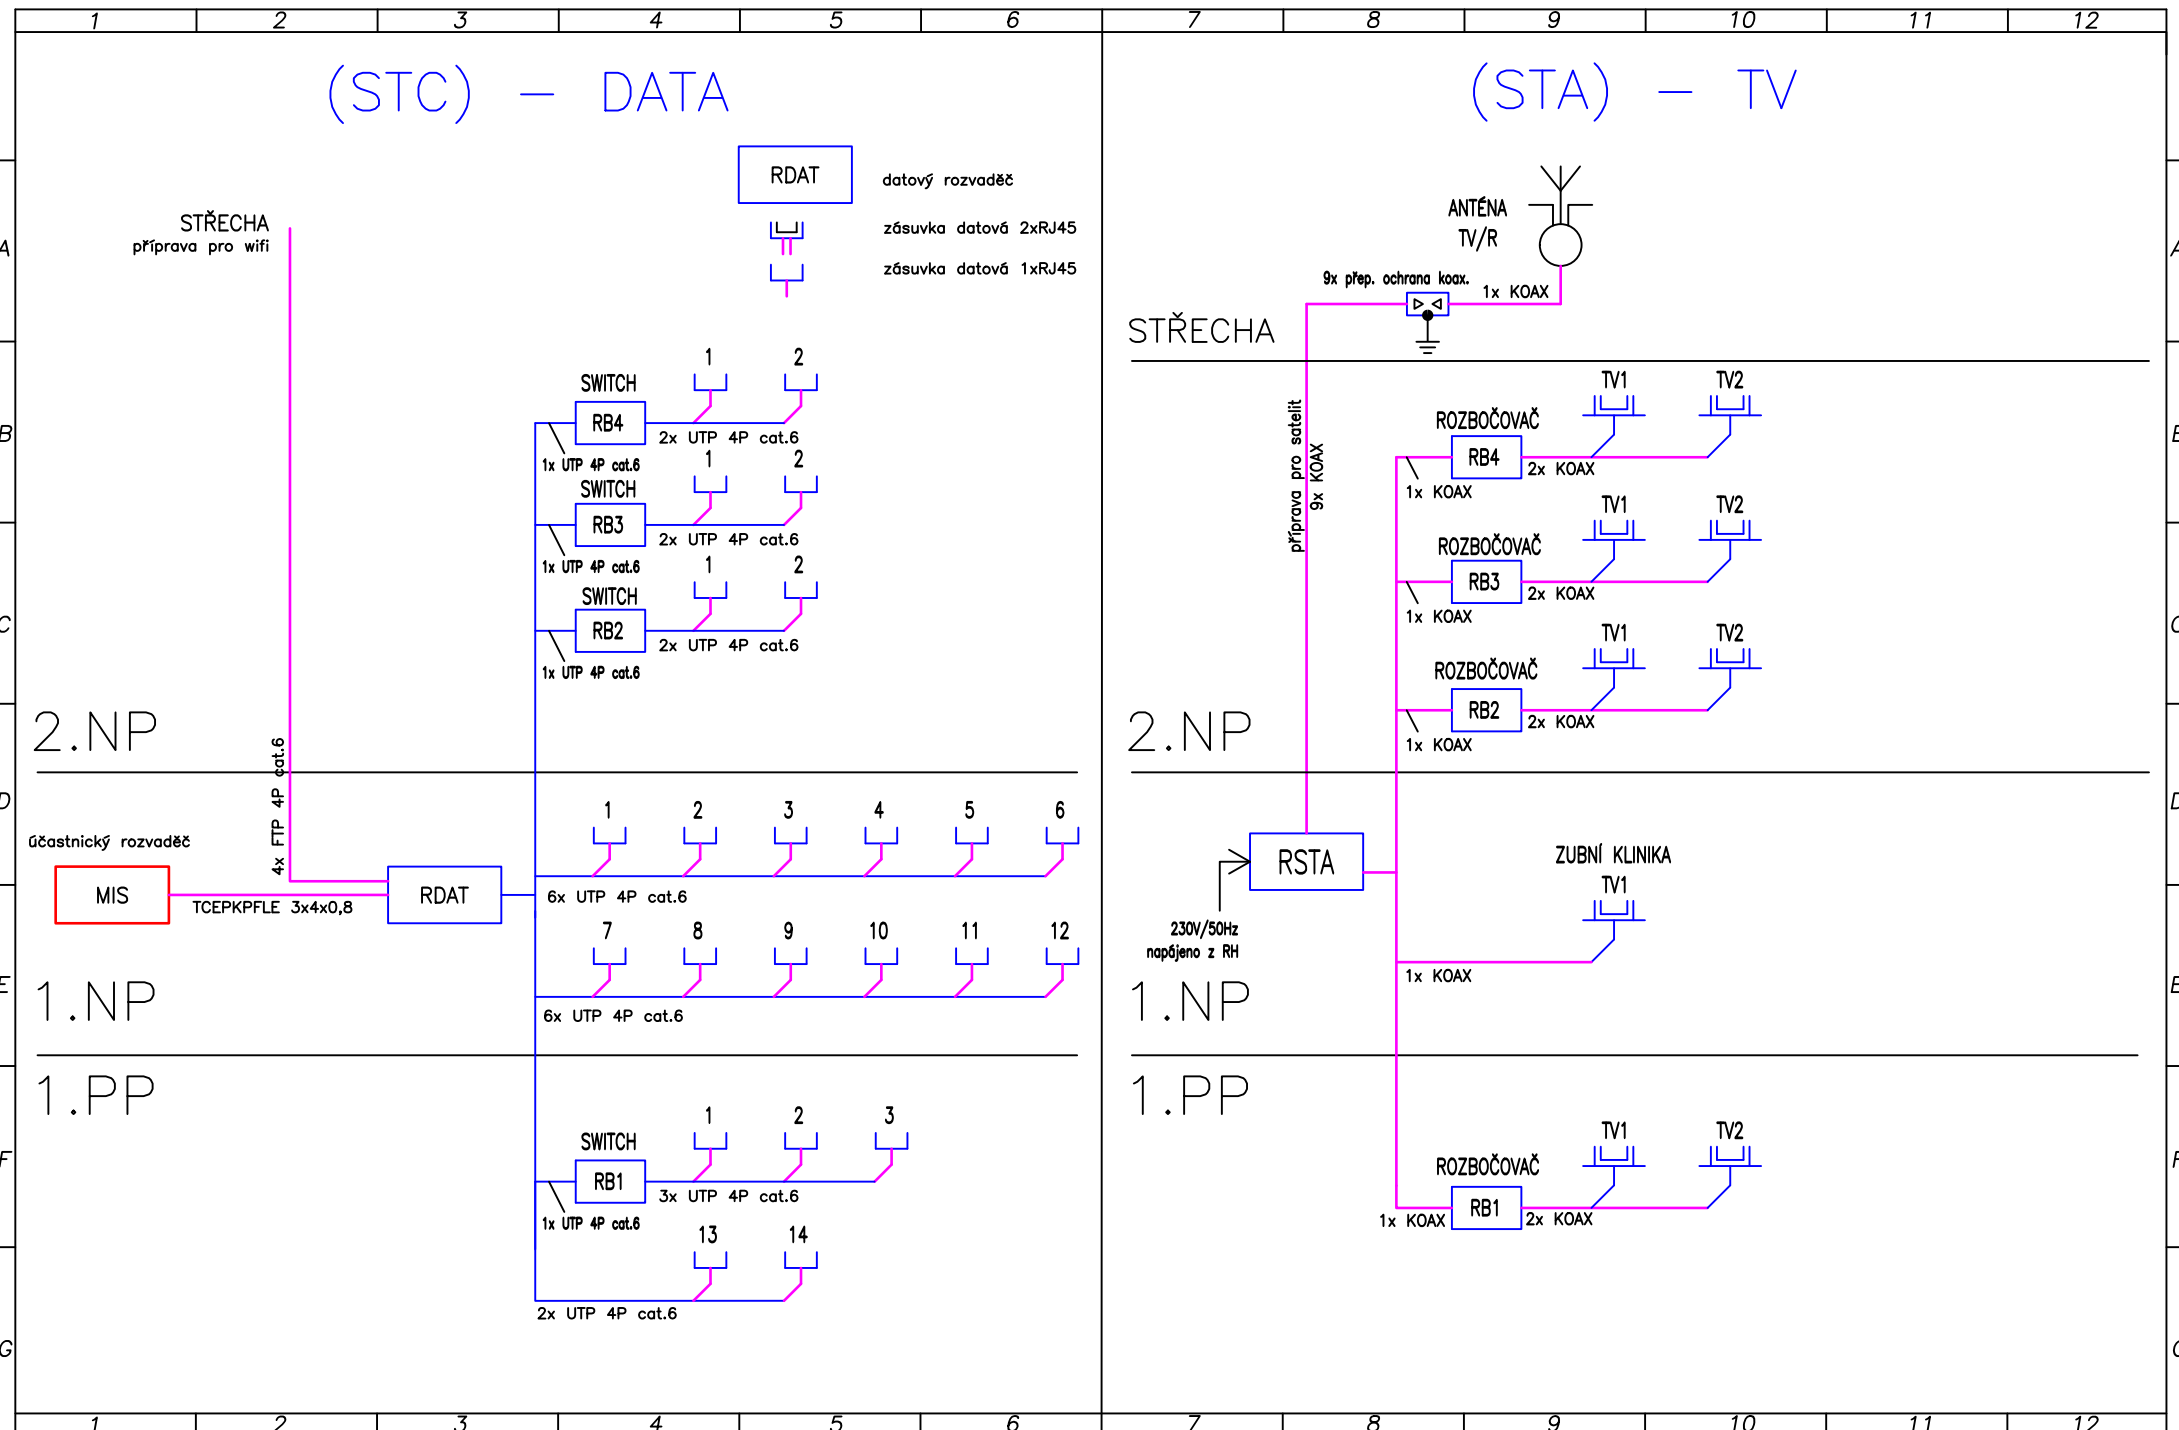

SYSTÉM DT BYTOVÉ JEDNOTKY

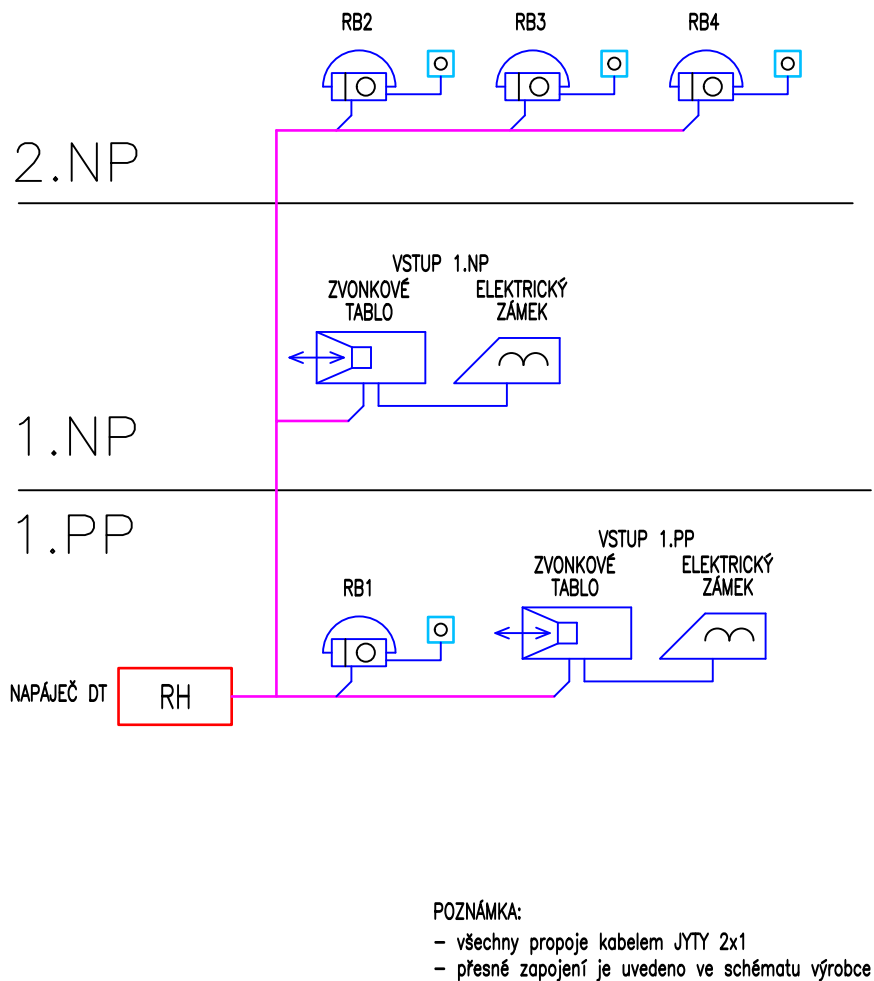

SYSTÉM DT ZUBNÍ KLINIKA

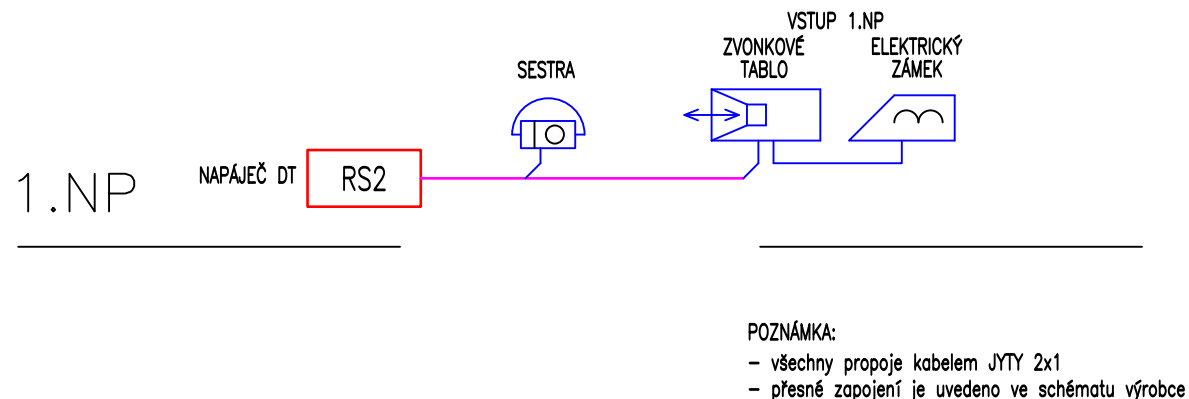

SYSTÉM DT PRAKTICKÝ LÉKAŘ

