


NAPOJENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ NA VNITŘNÍ ROZVOD VODY A SPLAŠKOVÉ KANALIAČE:

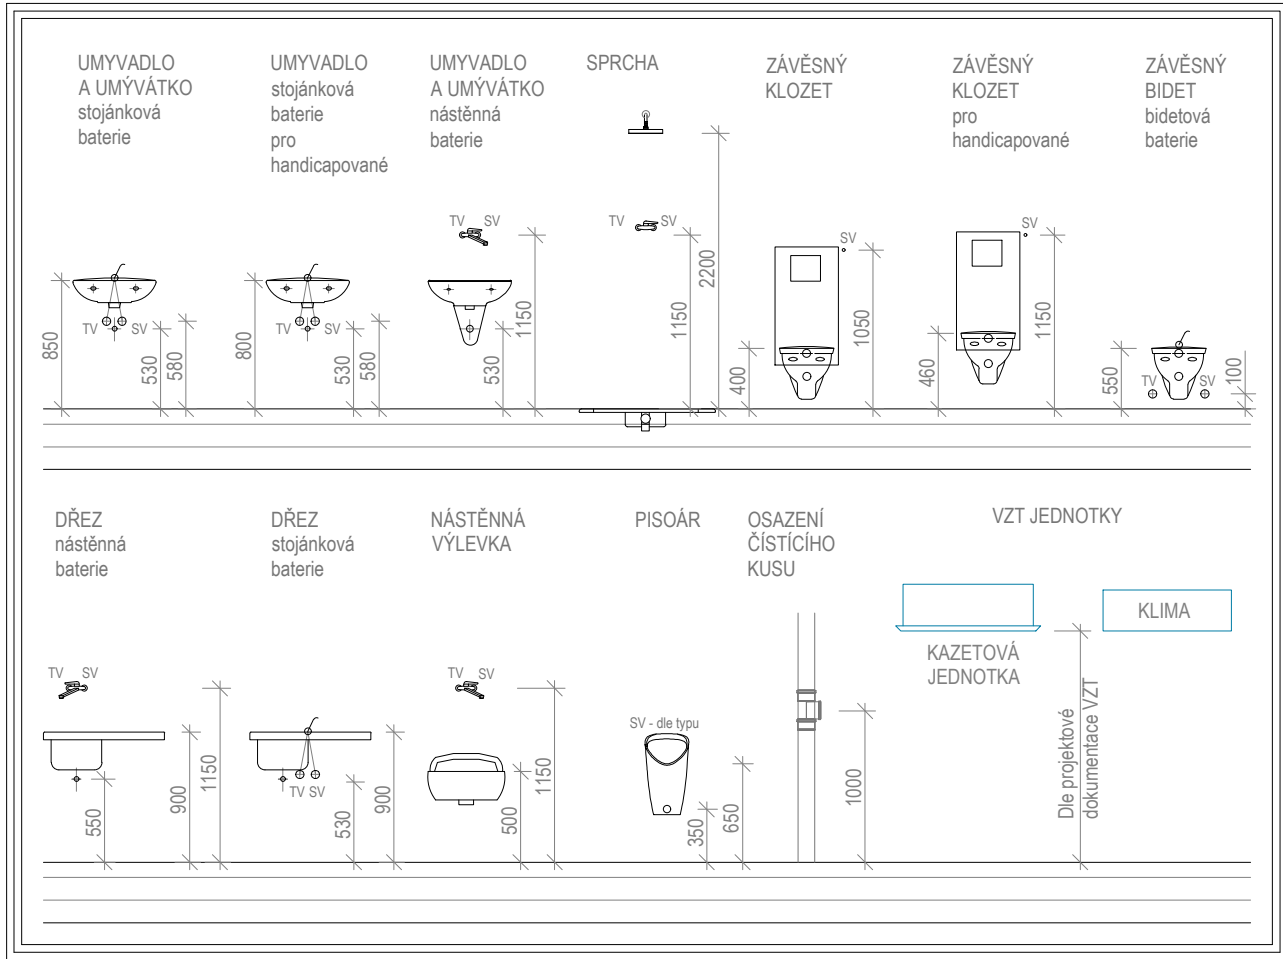

LEGENDA POTRUBÍ:

- NOVÉ ROZVODY:
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - potrubí - PP (odhlu. Zněné 16dB)
 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - potrubí - PP (odhlu. Zněné 16dB)
 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE VÝTLAČNÉ POTRUBÍ - potrubí - UŠLECHTILÁ OCEL (t řída oceli 14401)
 - ODVOD KONDENZÁTU - potrubí - PP-RCT/PN22
 - DRENÁŽNÍ POTRUBÍ - potrubí - PVC-U (žluté)
 - ROZVODY STUJENÉ VODY - potrubí - PP-R (alt. PP-RCT) PN16, SVA ŘOVANÉ + PE IZOLACE NEBO MINERÁLNÍ POUZDRA
 - ROZVODY TEPLÉ VODY (zadrž. voda) - potrubí - PP-R (alt. PP-RCT) PN16, SVA ŘOVANÉ + PE IZOLACE NEBO MINERÁLNÍ POUZDRA
 - ROZVODY CÍRKULACE - potrubí - PP-R (alt. PP-RCT) PN16, SVA ŘOVANÉ + PE IZOLACE NEBO MINERÁLNÍ POUZDRA
 - ROZVODY ÚŽITKOVÉ VODY - potrubí - PP-R (alt. PP-RCT) PN16, SVA ŘOVANÉ + PE IZOLACE NEBO MINERÁLNÍ POUZDRA
 - ROZVODY POŽÁRNÍ VODY - potrubí - UŠLECHTILÁ OCEL (t řída oceli 14521)

- Sx xxx
Dx xxx
Vx xxx
- OSNAČENÍ ODPADNÍCH POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
OSNAČENÍ ODPADNÍCH POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
OSNAČENÍ SVISLÉHO VODOVODNÍHO POTRUBÍ

- 32/2790 JMENOVITÁ SVĚTLOST (ID/DN) / VÝŠKA OSY POTRUBÍ OD ČISTÉ PODLAHY
- PV-50 PŘÍVZDUŠNOVACÍ VENTIL DN50 - 8 l/s
- PV-75 PŘÍVZDUŠNOVACÍ VENTIL DN75 - 32 l/s
- PV-110 PŘÍVZDUŠNOVACÍ VENTIL DN100 - 37 l/s
- PPV-50 PODOMÍTKOVÝ PŘÍVZDUŠNOVACÍ VENTIL DN50 - 13 l/s
- V11 - DN75 STŘEŠNÍ VTK DN75, DN110, DN125 a DN160 - PP S NEREZOVOU IZOLA ČNÍ SVORKOU, SE SVÝSLÝM ODTOKEM, ELEKTRICKÝM OHŘEVEM SE SAMOREGULAČNÍM KABELEM , K PŘÍHEMU NAPOJENÍ NA SÍŤ 230V (10-30 watt), ZÁCHYTÍM KŮSEM A NÁSATEKEM PRO NÁSTAVCEM PRO NAPOJENÍ NA FÓLIOVOU HYDROIZOLACI. VTK BUDE OPATŘEN PLASTOVOU REVIZNÍ ŠACHTÍČÍ PRO ZELENE STŘECHY.
- V13 - DN125
- V14 - DN160
- V15 - DN110 STŘEŠNÍ VTK DN110 - PP S NEREZOVOU IZOLA ČNÍ SVORKOU, S BOČNÍM ODTOKEM, ELEKTRICKÝM OHŘEVEM SE SAMOREGULAČNÍM KABELEM , K PŘÍHEMU NAPOJENÍ NA SÍŤ 230V (10-30 watt), ZÁCHYTÍM KŮSEM A NÁSATEKEM PRO NAPOJENÍ NA FÓLIOVOU HYDROIZOLACI. VTK BUDE OPATŘEN PLASTOVOU REVIZNÍ ŠACHTÍČÍ PRO ZELENE STŘECHY.

- UK UZAVÍRACÍ KOHOUT SE ŠÍKÝM SEDLEM - lisovaný spoj
- KK KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ - lisovaný spoj
- ZK ZPĚTNÁ KLAPKA - lisovaný spoj
- EV ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL - závitový spoj
- VK VYPOUŠTĚČÍ KOHOUT
- VDM PODRUŽNÝ VODOMĚR
- F FILTR NA VODU - 50µm
- ACRV AUTOMATICKÝ TERMOSTATICKÝ CÍRKULA ČNÍ VENTIL - lisovaný spoj

POZNÁMKA:

VEŠKERÉ ROZVODY VODOVODNÍHO POTRUBÍ BUDOU VYSPADOVÁNY K ZA ŘÍZOVACÍM PŘEDMĚTŮM.

VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE SPOJOVÁNO LISOVANÝMI A P ŘÍRUBOVÝMI SPOJI.

SKLON PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ KANALIZACE - min. 2‰

POTRUBÍ KANALIZACE A VODY BUDOU UPEVNĚNA KE STAVEBNÍM KONSTRUKCÍM DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU VÝROBCE POTRUBÍ.

POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU A DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDOU IZOLOVÁNY např. PROFILOVANÝMI POUZDRY Z P ĚNĚNĚ PE:
- ROZVOD STUJENÉ VODY: 12mm
1/2"-12mm
- ROZVOD TEPLÉ VODY: 3/4"-20mm
1"-6/4"-25mm
20mm

- DEŠŤOVÁ POTRUBÍ:

VENTILAČNÍ SOUPRAVY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDOU OSAZENY min. 500mm NAD PLÁŠTĚM STŘECHY.

STŘEŠNÍ VTKY, VENTILAČNÍ HLAVICE A POTRUBÍ KANALIZACE, BUDOU PROVEDENY DLE MONTÁŽNÍCH NÁVODŮ JEDNOTLIVÝCH VÝROBČŮ.

ODPADNÍ A PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PP D DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE. LEŽATÉ POTRUBÍ KANALIZACE VEDENÉ POD PODLAHOU BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PVC D DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE S KRUHOVOU PEVNOSTÍ SN.

SVODNÁ POTRUBÍ KANALIZACE BUDOU VE VÝKOPU ULOŽENA NA PE ČLIVĚ PŘÍPRAVENÁ DNA VÝKOPŮ - UPRAVENÁ DO POŽADOVANÉHO PROFILU A SPÁDU. NA TAKTO PŘÍPRAVENÁ DNA BUDOU PROVEDENA ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE H. 100mm. POKLÁDKA POTRUBÍ BUDE PROVEDENA DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU VÝROBCE. ROVNĚŽ OBSYP POTRUBÍ A CELKOVÝ ZÁSYH H. 300mm SE ZHUTNĚNÍM BUDE PROVEDEN DLE POKYNŮ VÝROBCE.

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		ONDŘEJ ŽIKÁN		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	
HLAVNÍ ARCHITEKT		ING. ARCH. MILAN DRBÁLEK		BS projekt architektonická a projekční kancelář s.r.o.	
VYPRACOVAL		ING. PETR HOMOLÁČ		Nám. Míru 30/16, 276 01 Mělník	
STAVEBNÍK		OBEC RUDÍKOV, Č. P. 2, 67505 RUDÍKOV		email: info@bsprojekt.cz	
				tel.: 721378100 www.bsprojekt.cz	
NÁZEV STAVBY			ZPRACOVATEL ČÁSTI: PRODIN a.s. středisko TZB K Vápence 2745, 530 02 Pardubice email: Ondrej.Zikan@prodin.cz tel.: 608816937 www.prodin.cz		
OBECNÍ DŮM RUDÍKOV					
MÍSTO STAVBY		RUDÍKOV, P.Č. 225014, 2261, ST. 63, 2208/9, K.Ú. RUDÍKOV	DATUM	11/2023	
STAVEBNÍ OBJEKTY		SO.02	FORMÁT	8x44	
ČÁST		D.1.4. ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE	STUPEŇ PD	DPS	
OBSAH		PŮDORYS 1.PP	MĚŘÍTKO	č. VÝKRESU	
			1:50	D.1.4.ZT1.03	