


NAPOJENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ NA VNITŘNÍ
ROZVOD VODY A SPLAŠKOVÉ KANALIAČE:



POTRUBÍ VYVEDENO MIN. 600mm
NAD STŘECHU A ZAKONČENO
PROTIDEŠTOVOU HLAVICÍ

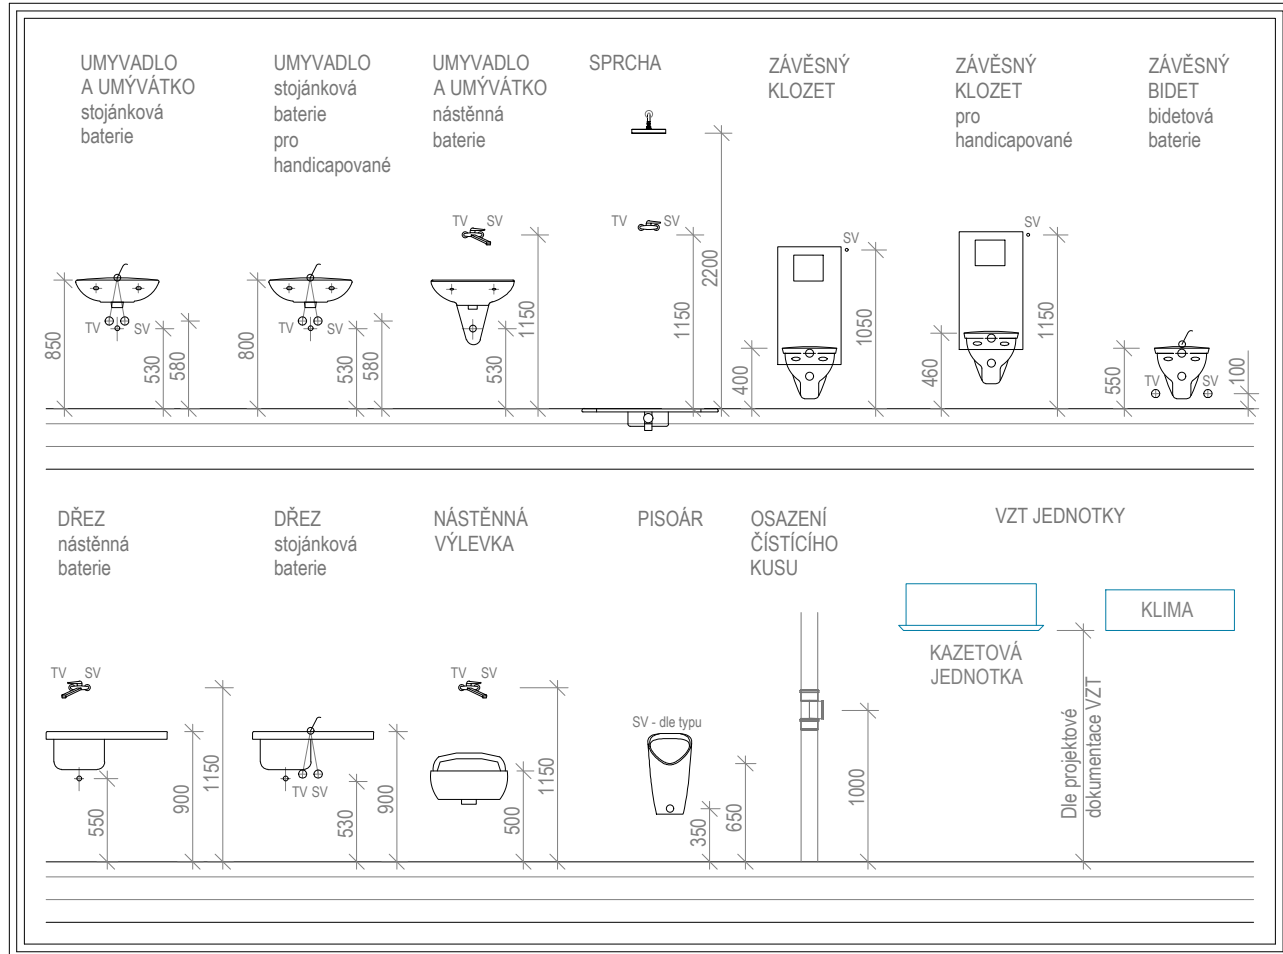