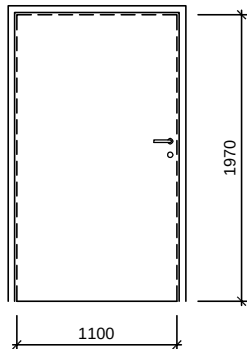
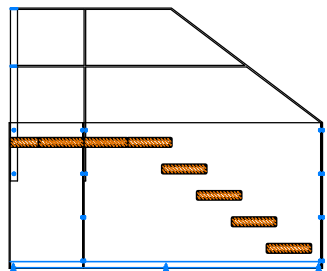


POZNÁMKA:

PŘED ZHOVENÍM ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ JE NUTNÉ PRO STANOVENÍ JEJICH KONEČNÝCH ROZMĚRŮ ZAMĚŘIT SKUTEČNĚ PROVEDENÉ KONSTRUKCE URČENÉ PRO OSAZENÍ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ PŘÍMO NA STAVBĚ. TAKÉ JE NUTNÉ VZÍT V ÚVAHU JEJICH UMÍSTĚNÍ A OSAZENÍ DLE DETAILŮ, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. DLE POTŘEBY BUDE ZPRACOVÁNA PODROBNÁ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE TĚCHTO VÝROBKŮ.





VÝROBKY BUDOU DODÁNY VČETNĚ VŠECH POTŘEBNÝCH SPOJOVACÍCH A KOTEVNÍCH PRVKŮ, TMELŮ, LEPIDEL, ZAPRAVOVACÍCH HMOT, POVRCHOVÝCH ÚPRAV ATD..

Akce	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA SOKOLOVNY Rokytnice nad Rokytnou, č.p.134, parc.č. 127	 ATELIER COUFAL - BRNO VODOVA 101 coufal@ateliercoufal.czMOBIL 603 583 946 mobil 603 583 946, www.arch.cz/coufal	Zodpovědný projektant:		Ing.arch. Ilya Coufal	
			Vypracoval:		Ing.arch. Ilya Coufal	
Investor	Městys Rokytnice nad Rokytnou, č. p. 67, 67525 Rokytnice nad Rokytnou	Formát:	6 A4		Soubor:	
			Datum:			
Profese	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Zakázkové číslo:			Paré	Část
			Stupeň dokumentace:			
Příloha	TABULKY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	Měřítko	-		D.1.1	32
			Revize			

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR V MM	MNOŽSTVÍ		CELKEM	POZNÁMKA
				PODLAŽÍ			
				1.NP	2.NP		
1/2		DVEŘE VNITŘNÍ OCELOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ POLODRÁŽKOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ BEZ DORAZU U PRAHU, KOMPLETIZOVANÉ. DVEŘE VČETNĚ ZÁRUBNĚ BUDOU VYKAZOVAT POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30 DP3 C2. LEVÉ	světlost 1 100 x 1 970	1 umístěno v 1.PZ	-	1	KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA ZÁMKY: STŘELKOVÝ ZÁMEK S CILINDRICKOU VLOŽKOU. POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ PRÁŠKOVOU BARVOU RAL 7010
2/2	VIZ V.Č. D.1.1.47	OCELOVÉ ZÁBRADLÍ GALERIE	7 750 x 1493	-	1	1	OCELOVÉ ČÁSTI ZÁBRADLÍ Z PROFILU 50/10 BUDOU PO SVAŘENÍ ŽÁROVĚ POZINKOVÁNY A OPATŘENY NÁTĚREM PRÁŠKOVOU BARVOU RAL 7010, VÝROBEK BUDE DODÁN VČETNĚ DUBOVÉHO MADLA, MADLO BUDE NAPUŠTĚNO OLEJOVÝM BEZBARVÝM NÁTĚREM
3/2	VIZ V.Č. D.1.1.47	OCELOVÉ MADLO SCHODIŠTĚ DO SUTERENU	7 750 x 1493	1 umístěno v 1.PZ	-	1	OCELOVÉ ČÁSTI MADLA BUDOU PO SVAŘENÍ ŽÁROVĚ POZINKOVÁNY A OPATŘENY NÁTĚREM PRÁŠKOVOU BARVOU RAL 7010, VÝROBEK BUDE DODÁN VČETNĚ DUBOVÉHO MADLA, MADLO BUDE NAPUŠTĚNO OLEJOVÝM BEZBARVÝM NÁTĚREM
4/2		DEMONTÁŽ, NOVÝ NÁTĚR A ZPĚTNÁ MONTÁŽ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ A MADLA STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ DO 2.P	-	1	-	1	ZÁBRADLÍ A MADLO BUDOU OPATŘENY NOVÝM NÁTĚREM SYNTETICKOU BARVOU RAL 7010,
5/2		OCELOVÉ SCHODIŠTĚ NA JEVIŠTĚ, SCHODIŠTĚ BUDE DODÁNO VČETNĚ DUBOVÝCH HOBLOVANÝCH SCHODNIC A PODESTY VIZ V.Č. D.1.1.43	910 x 2155 x 1790	1	-	1	OCELOVÉ ČÁSTI BUDOU OPATŘENY PRÁŠKOVOU BARVOU, KOVÁŘSKÝ LAK, DUBOVÉ SCHODNICE BUDOU NAPUŠTĚNY OLEJOVÝM BEZBARVÝM NÁTĚREM NA SPORTOVNÍ PODLAHY
6/2	SVĚTLOVOD, PRO PLOCHOU STŘECHU, PEVNÝ ZRCADLOVÝ TUBUS Ø600mm, STŘEŠNÍ ZÁKLADNA 900x900MM Z POZINK. PLECHU TL. 0,8MM, KOPULE Z POLYKARBOBÁTU S UV FILTREM, OPLECHOVÁNÍ MANŽETY KOPULE Z LAKOVANÉHO PLECHU, STŘEŠNÍ A STROPNÍ ZRCADLOVÝ PRSTENEC Z NEREZ OCELI, ÚCHYT KOPULE A MANŽETA Z ČERNÉHO ABS, IZOLAČNÍ DVOJSKLO (U=1,1W/m2K), POD KOPULÍ DVOJITÝ STROPNÍ DIFUZÉR A GUMOVÉ TĚSNĚNÍ, STROPNÍ RÁM A KRYT Z BÍLÉHO ABS. SVĚTLOVOD BUDE MÍT VENTILAČNÍ A KONDENZAČNÍ TVORY. DÉLKA KUBUSU CCA 1 100mm. DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ, SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A SYSTÉMOVÝCH DOPLŇKŮ.	VIZ V.Č. D.1.1.40	600 x 1 100	3	-	3	DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ, SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A SYSTÉMOVÝCH DOPLŇKŮ. SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE TAKÉ PODKLADNÍ RÁM Z KVH 80/160, SVĚTLOST 600X600MM, KOTVENO K ŽB DESCE ÚHELNÍKY S PROLISEM
7/2	LÁTKOVÁ VÝSUVNÁ MARKÝZA PROTI SLUNCI A DEŠTI S ELEKTRO POHONEM. BÍLÁ TKANINA Z JEMNÉHO HIGH-TECH POLYESTERU. DODÁNO VČETNĚ KAZETY. VÝSUVNÉ VODOROVNÉ LIŠTY BUDOU KOTVENY K DŘEVĚNÉPERGOLE	DL. x Š.  3500 x 2300MM  2700 x 2300MM  1950 x 2300MM (ROZMĚRY V ROZVINUTÉM STAVU)		1 1 1	- - -	1 1 1	POJEZDY A KOTEVNÍ PRVKY BUDOU DODÁNY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU V ODSTÍNU RAL 9007. TEXTILIE BARVA BÍLÁ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR V MM	MNOŽSTVÍ		CELKEM	POZNÁMKA
				PODLAŽÍ			
				1.NP	2.NP		
	VYBAVENÍ WC PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE - 1 KOMPLET. - VYBAVENÍ WC: - JEDNO PEVNÉ A JEDNO SKLOPNÉ NEREZOVÉ MADLO OSAZENÉ VE VÝŠCE 800 MM PO STRANÁCH ZÁCHODOVÉ MÍSY -VYBAVENÍ UMÝVADLA: - NÁSTĚNNÉ SVISLÉ NEREZOVÉ MADLO + SKLOPNÉ ZRCADLO			2	-	2	OSAZENÍ A VELIKOST JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ BUDE ODPOVÍDAT ČSN 73 4001 - PŘÍSTUPNOST A BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ
	VYBAVENÍ SPRCHY PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE - 1 KOMPLET. - JEDNO PEVNÉ A JEDNO SKLOPNÉ VODOROVNÉ NEREZOVÉ MADLO OSAZENÉ VE VÝŠCE 800 MM PO STRANÁCH SPRCHOVÉHO KOUTU, JEDNO SVISLÉ MADLO, SKLOPNÉ SEDÁTKO 450x450mm, VODĚODOLNÝ ZÁVĚS VYBAVENÍ UMÝVADLA : NÁSTĚNNÉ SVISLÉ NEREZOVÉ MADLO + SKLOPNÉ ZRCADLO			1	-	1	OSAZENÍ A VELIKOST JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ BUDE ODPOVÍDAT ČSN 73 4001 - PŘÍSTUPNOST A BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ
	VENKOVNÍ HLINÍKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE - TVAR CETTA 80 SLIM . SOUČÁSTI JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ BUDOU BOČNÍ SVISLÉ VODÍČÍ LÍŠTY. KAŽDÝ DÍL BUDE MÍT SVOJE ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ ELEKTROPOHONU VYPÍNAČEM. ČLENĚNÍ ŽALUZIÍ BUDE KONZULTOVÁNO S PROJEKTANTEM PO VÝBĚRU DODAVATELE.	 PRO OKNO ROZM. 1630x1915 MM PRO OKNO ROZM. 1610x1850 MM PRO OKNO ROZM. 2700x2250 MM PRO OKNO ROZM. 3250x1420 MM PRO OKNO ROZM. 600x1420 MM PRO OKNO ROZM. 1610x 965 MM		4 2 2 - - 1	- - - 1 2 -	4 2 2 1 2 1	POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽALUZIÍ BUDE PROVEDENA PRÁŠKOVOU BARVOU V ODSŤINU RAL 9007.
		PROTIPOŽÁRNÍ STAHOVACÍ SCHODY KOMBO PP S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 15 DP2, ZATEPLENÉ. SCHODY BUDOU DODÁNY VČETNĚ SENDVIČOVÉHO VÍKA PRO ZABUDOVÁNÍ DO PODHLEDU. UVNITŘ VÍKA BUDE TEPELNÁ IZOLACE S PROTIPOŽÁRNÍ VLOŽKOU. STAVEBNÍ OTVOR PRO VÍKO = 1100x700 MM. VÝŠKA PRO OSAZENÉ SCHODIŠTĚ = 2880 MM. PODHLEDOVÁ ČÁST LAKOVANÁ NA BÍLO. Ud = 0,34 W/m²K	1100x700	-	1	1	SOUČÁSTI MONTÁŽE BUDE ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO OTVORU 780x720 V TRÁMOVÉM STROPU NA OTVOR 700x1100 mm.
		VNITŘNÍ HYDRANTOVÝ HADICOVÝ SYSTÉM PRO PRVNÍ ZÁSAH DN 19 S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ DL. 30 M, URČENÝ PRO ZABUDOVÁNÍ DO NIKY VE ZDIVU Z CIHEL POROTHERM.		1	-	-	DVÍŘKA SKŘÍNĚ BUDOU Z NEREZOVÉ OCELI.
		PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ S NÁPLNÍ 6 KG HASIVA S HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ 21A ZAVĚŠENÝ NA STĚNU.		9 + 1 (L.P.N.)	3	13	
		NÁPIS "SOKOLOVNA", VÝŠKA PÍSMEN 210 MM, DÉLKA NÁPISU cca 4000 MM, NEREZOVÁ PÁSOVINA S POVRCHOVOU ÚPRAVOU KARTÁČOVÁNÍM. ATYPICKÝ VÝROBEK, SOUČÁSTI DODÁVKY KOTEVNÍ PRVKY A SPOJOVACÍ MATERIÁL Z NEREZI.		—	1	1	
		NÁPIS "SOKOLOVNA", VÝŠKA PÍSMEN 210 MM, DÉLKA NÁPISU cca 4000 MM, NEREZOVÁ PÁSOVINA S POVRCHOVOU ÚPRAVOU KARTÁČOVÁNÍM. ATYPICKÝ VÝROBEK, SOUČÁSTI DODÁVKY KOTEVNÍ PRVKY A SPOJOVACÍ MATERIÁL Z NEREZI.		—	1	1	
		OTOČNÝ VĚŠÁK NA DVOJITÉM ZÁVĚSU, VYROBENÝ Z OCELOVÝCH PROFILŮ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT, RAL 9007. VĚŠÁK BUDE NA OBOU STRANÁCH VYBAVEN DVOJITÝMI HÁČKY (16 KS). DÉLKA RAMENE 1,2M		5	-	5	
		MOTOROVÉ GARNÝŽE PRO ZATMĚNÍ SÁLU, HLINÍKOVÝ PROFIL CCA 30x30mm, BERVA ČERNÁ, ROZMĚR MOTORU CCA 300x70x50 mm, DÉLKA KOLEJNICE 6,5m, VČETNĚ NEHOŘLAVÉ TEXTILIE (B-s1-d0), VÝŠKA HOTOVÉHO ZÁVĚSU 2,2m, ŠÍŘKA 3M, NA JEDNU GARNÝŽ DVA KS ZÁVĚSU, ZADNÍ STRANA NAHOŘE ZESÍLENÁ S TEXTILNÍMI SMYČKAMI, NALEVO A NAPRAVO HÁČEK, STRANY ZÁLOŽKA 2cm, DOLE TUNÝLEK 10cm		2	-	2	DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ, SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A SYSTÉMOVÝCH DOPLŇKŮ. GARNÝŽ BUDE KOTVENA DO SPODNÍ ČÁSTI OSVĚTLOVACÍ RAMPY

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR V MM	MNOŽSTVÍ		CELKEM	POZNÁMKA
				PODLAŽÍ			
				1.NP	2.NP		
		KOMPAKTNÍ MULTIFUNKČNÍ KOLEJNICOVÝ SYSTÉM PRO STŘEDNĚ TĚŽKÉ AŽ TĚŽKÉ TKANINY S MOTOROVÝM POHONEM A DVOUKOLOVÝMI VOZÍKY NA ZÁVĚSY VČETNĚ NEHOŘLAVÉ OPONY (B-s1-d0), VÝŠKA HOTOVÉ OPONY 3,16m, ŠÍŘKA 2x 3,75m, ZADNÍ STRANA NAHOŘE ZESÍLENÁ S TEXTILNÍMI SMYČKAMI, NALEVO A NAPRAVO A UPROSTŘED HÁČEK, STRANY ZÁLOŽKA 2cm, DOLE TUNÝLEK 10cm . BARVA OPONY - ČERNÁ	SVĚTLOST OTVORU 5 080 x 2 670	1	-	1	DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ, SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A SYSTÉMOVÝCH DOPLŇKŮ. KOTVENÍ DO DŘEVĚNÉHO STROPU
		KOMPAKTNÍ MULTIFUNKČNÍ KOLEJNICOVÝ SYSTÉM PRO STŘEDNĚ TĚŽKÉ AŽ TĚŽKÉ TKANINY A DVOUKOLOVÝMI VOZÍKY NA ZÁVĚSY VČETNĚ NEHOŘLAVÝCH HORIZONTŮ (B-s1-d0), DÉLKA KOLEJNICE 13,5m, VÝŠKA HOTOVÝCH HORIZONTŮ 3,16m, CELKOVÁ DÉLKA 20m (VČETNĚ ŘASENÍ), ZADNÍ STRANA NAHOŘE ZESÍLENÁ S TEXTILNÍMI SMYČKAMI, DOLE TUNÝLEM 10cm SE ZÁTĚŽÍ. BARVA OPONY - ČERNÁ	13 500 x 3 160	1	-	1	DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ, SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A SYSTÉMOVÝCH DOPLŇKŮ. KOTVENÍ DO DŘEVĚNÉHO STROPU
		OCHRANNÉ SÍTĚ Z POLYETHYLENU PE NA OKNECH VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU, OKO 35mm. SÍTĚ BUDOU VE SPODNÍ A HORNÍ ČÁSTI KOTVENY POMOCÍ LANEK A BUDE JE MOŽNÉ PO LANKÁCH ODHRNOUT NA MEZIOKENNÍ PILÍŘEK. SÍTĚ BUDOU DODÁNY VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ TZN. NEREZOVÝCH LANEK, NAPÍNÁKŮ, KARABIN ATD.	SVĚTLOST OTVORU 1 630 x 1 915	4	-	4	
		OCHRANNÁ SÍT Z POLYETHYLENU PE NA OKNĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU, OKO 35mm. SÍTĚ BUDOU VE SPODNÍ A HORNÍ ČÁSTI KOTVENY POMOCÍ LANEK A BUDE JE MOŽNÉ PO LANKÁCH ODHRNOUT NA MEZIOKENNÍ PILÍŘEK. SÍTĚ BUDOU DODÁNY VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ TZN. NEREZOVÝCH LANEK, NAPÍNÁKŮ, KARABIN ATD.	SVĚTLOST OTVORU 1 670 x 955	1	-	1	
		OCELOVÉ KONZOLY LAVIC RESTAURACE. KONZOLY BUDOU VYROBENY Z OCELOVÉHO PLECHU TL.3 A 5mm, BUDOU ŽÁROVĚ ZINKOVÁNY A OPATŘENY ČERNOU PRÁŠKOVOU BARVOU. KONZOLY BUDOU KOTVENY DO ZDI 3KS CEMICKÝCH KOTEV M10. VIZ V.Č D.1.1.49	547 X 270	18	-	18	
		OCELOVÁ KONSTRUKCE BARU BUDE SVAŘENA Z NEREZOVÝCH PROFILŮ 30 A NEREZOVÝCH PLECHŮ A PÁSOVIN.. VIZ V.Č D.1.1.50	3 170 x 1030 x 1140	1	-	1	
		PRACOVNÍ DESKA SPODNÍCH SKŘÍŇEK ZÁPULTÍ NEREZOVÝM PLECHEM TL. 1mm	2 700 x 600+300	1	-	1	
		PRACOVNÍ DESKA SPODNÍ SKŘÍŇKY - OPLECHOVÁNÍ NEREZOVÝM PLECHEM TL. 1mm	1200 x 700x30	1	-	1	
		PRACOVNÍ DESKA - OPLECHOVÁNÍ NEREZOVÝM PLECHEM TL. 1mm	2650 x 700x30	1	-	1	

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR V MM	MNOŽSTVÍ		CELKEM	POZNÁMKA
				PODLAŽÍ			
				1.NP	2.NP		
26 Z		NEREZOVÉ POLICE NA NÁDOBÍ - 5 POLIC	800x500x1800	1	-	1	
27 Z		NEREZOVÉ POLICE NA NÁDOBÍ - 5 POLIC	400x700x1800	1	-	1	
28 Z		NEREZOVÝ STŮL - BUDE SVAŘEN Z NEREZOVÝCH PROFILŮ 30/30 A NEREZOVÝCH PLECHŮ .	1200x700x870	1	-	1	
29 Z		NEREZOVÝ STŮL - BUDE SVAŘEN Z NEREZOVÝCH PROFILŮ 30/30 A NEREZOVÝCH PLECHŮ .	1200x700x870	1	-	1	
30 Z		PROTIPOŽÁRNÍ UZÁVĚR EW 30 DP2 S DŘEVĚNÝM RÁMEM A PLECHOVÝM SENDVIČOVÝM VÍKEM PRO ZABUDOVÁNÍ DO STROPU. UVNITŘ VÍKA TEPELNÁ IZOLACE A PROTIPOŽÁRNÍ VLOŽKA. Ud – hodnota = 0,80 W/m²K	700x800	-	1	1	SOUČÁSTÍ MONTÁŽE BUDE ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO OTVORU 890x480 V TRÁMOVÉM STROPU NA OTVOR 700x800 mm.
31 Z		SAMOČINNÁ ČISTÍCÍ ROHOŽ Z PRUŽNÝCH VLNovek VÝŠKY 23 MM Z ČERNÉHO KAUČUKU. VZÁJEMNÉ SPOJENÍ VLNovek BUDE PROVEDENO NEREZOVÝM DRÁTEM. DODÁNO VČETNĚ HLINÍKOVÉHO RÁMU ZAPUŠTĚNÉHO PODLAHY Z KERAMICKÉ DLAŽBY.	1400 x 2000	1	-	1	
32 Z		ČISTÍCÍ ROHOŽ TL. 18 MM (TEXTIL - ČERNOBÍLÝ MELÍR, INTERIER). DODÁNO VČETNĚ RÁMU Z TYČE PRŮŘEZU L Z NEREZOVÉ OCELI ZAPUŠTĚNÉHO PODLAHY Z KERAMICKÉ DLAŽBY.	1400 x 2000	1	—	1	RÁM ROHOŽE BUDE ULOŽEN NA BETONOVÉ MAZANINĚ KONSTRUKCE PODLAHY.
31 Z		SAMOČINNÁ ČISTÍCÍ ROHOŽ Z PRUŽNÝCH VLNovek VÝŠKY 23 MM Z ČERNÉHO KAUČUKU. VZÁJEMNÉ SPOJENÍ VLNovek BUDE PROVEDENO NEREZOVÝM DRÁTEM. DODÁNO VČETNĚ HLINÍKOVÉHO RÁMU ZAPUŠTĚNÉHO VENKOVNÍ DLAŽBY.	1500 x 1000	1	-	1	
32 Z		ČISTÍCÍ ROHOŽ TL. 18 MM (TEXTIL - ČERNOBÍLÝ MELÍR, INTERIER). DODÁNO VČETNĚ RÁMU Z TYČE PRŮŘEZU L Z NEREZOVÉ OCELI ZAPUŠTĚNÉHO PODLAHY Z KERAMICKÉ DLAŽBY.	1500 x 1000	1	—	1	RÁM ROHOŽE BUDE ULOŽEN NA BETONOVÉ MAZANINĚ KONSTRUKCE PODLAHY.
33 Z	NA STŘECHÁCH S RIZIKEM PÁDU VE SMYSLU NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 362/2005 SB., O BLIŽŠÍCH POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA PRACOVÍSTÍCH S NEBEZPEČÍM PÁDU Z VÝŠKY NEBO DO HLOUBKY JE NAVRŽENÝ SYSTÉM ZACHYCENÍ PÁDU VE SMYSLU ČSN EN 363. V RÁMCI DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE BUDE VYPRACOVÁN NÁVRH V SOULADU S POŽADAVKY ČSN P CEN/TS 16415 (83 2630) DOPORUČENÍ PRO KOTVICÍ ZAŘÍZENÍ V PŘÍPADĚ POUŽITÍ VÍCE NEŽ JEDNOU OSOBOU SOUČASNĚ A S PŘÍHLÉDNUTÍM K ČSN EN 795 PROSTŘEDKY OCHRANY OSOB PROTI PÁDU - KOTVICÍ ZAŘÍZENÍ A VE VZTAHU K ČSN EN 363 PROSTŘEDKY OCHRANY PROTI PÁDU - SYSTÉMY OCHRANY OSOB PROTI PÁDU (NÁVRH VYCHÁZÍ I Z ČSN 73 1901 NAVRHOVÁNÍ STŘECH - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ). VÝKRESY BUDOU OBSAHOVAT OZNAČENÍ PLOCH S RIZIKEM PÁDU VE SMYSLU § 3, ODST. 4, PÍSM. A) NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR Č. 362/2005 SB. O BLIŽŠÍCH POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA PRACOVÍSTÍCH S NEBEZPEČÍM PÁDU Z VÝŠKY NEBO DO HLOUBKY. ZACHYTNÝ SYSTÉM BUDE NAVRŽEN JAKO BODOVÉ UCHYCENÍ - STŘEŠNÍMI HÁKY (NAPŘ. DAS 01, SDH 02 : - NA SEDLOVÉ A VALBOVÉ STŘEŠE BUDOU HÁKY VE VODOROVNÉM SMĚRU MAX. 1,5M OD ŠTÍTU, MAX 3,5M MEZI SEBOU, VE SMĚRU KROKVÍ 1,5 - 5M OD OKAPU, MEZI SEBOU MAX 5,0M, MAX 1,0 M OD HŘEBENE. ORIENTAČNÍ POČET HÁKŮ JE 30 KS. NA PLOCHÉ STŘEŠE BUDE UMÍSTĚN 2-3 METRY OD OKRAJE STŘECHY PO CCA 6,5M. ORIENTAČNÍ POČET HÁKŮ JE 12 KS.			-	-	1	

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR V MM	MNOŽSTVÍ		CELKEM	POZNÁMKA
				PODLAŽÍ			
				1.NP	2.NP		
		HLINÍKOVÁ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE	200x200	-	1	1	
		DEMONTÁŽ, REPASE A ZPĚTNÁ MONTÁŽ TĚLOCVIČNÝCH KRUHŮ	V. 4 600	1	-	1	
		KONSTRUKCE PRO ŠPLH - POUŽITÁ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, DEMONTÁŽ , REPASE A MONTÁŽ		1	-	1	
		NASTAVITELNÝ BASKETBALOVÝ KOŠ NA ZEĎ. DESKA S KONSTRUKCÍ, KOŠEM A SÍTKOU.		2	—	2	
		SOUPRAVA VOLEJBALOVÝCH SLOUPKŮ, NAPÍNAČÍ MECHANISMUS, 1x KOLEČKO, ZEMNÍ POUZDRA, 2KS VÍČKA, VŠE ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO.		1	—	1	ZEMNÍ POUZDRA OSAZENA DO SPORTOVNÍ PODLAHY PŘI JEJÍ MONTÁŽI.
		V BUDOVĚ BUDE VYUŽIT SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE.					