
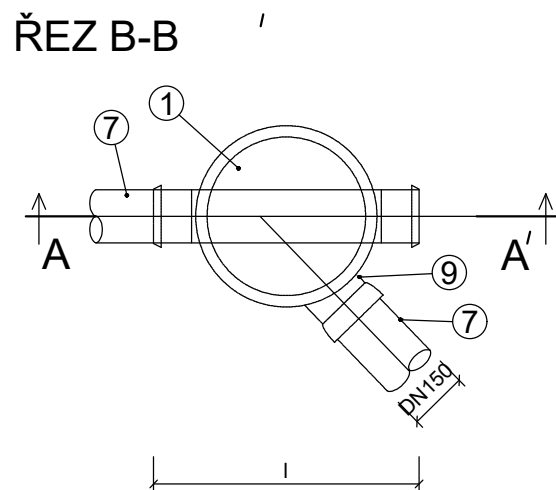
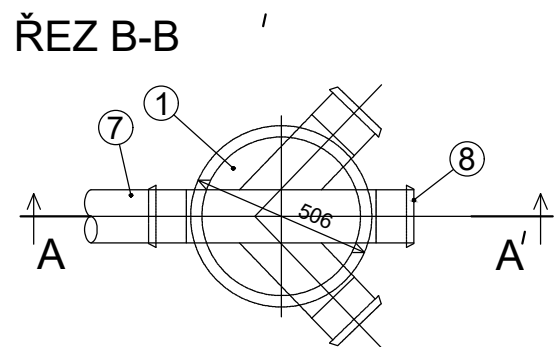
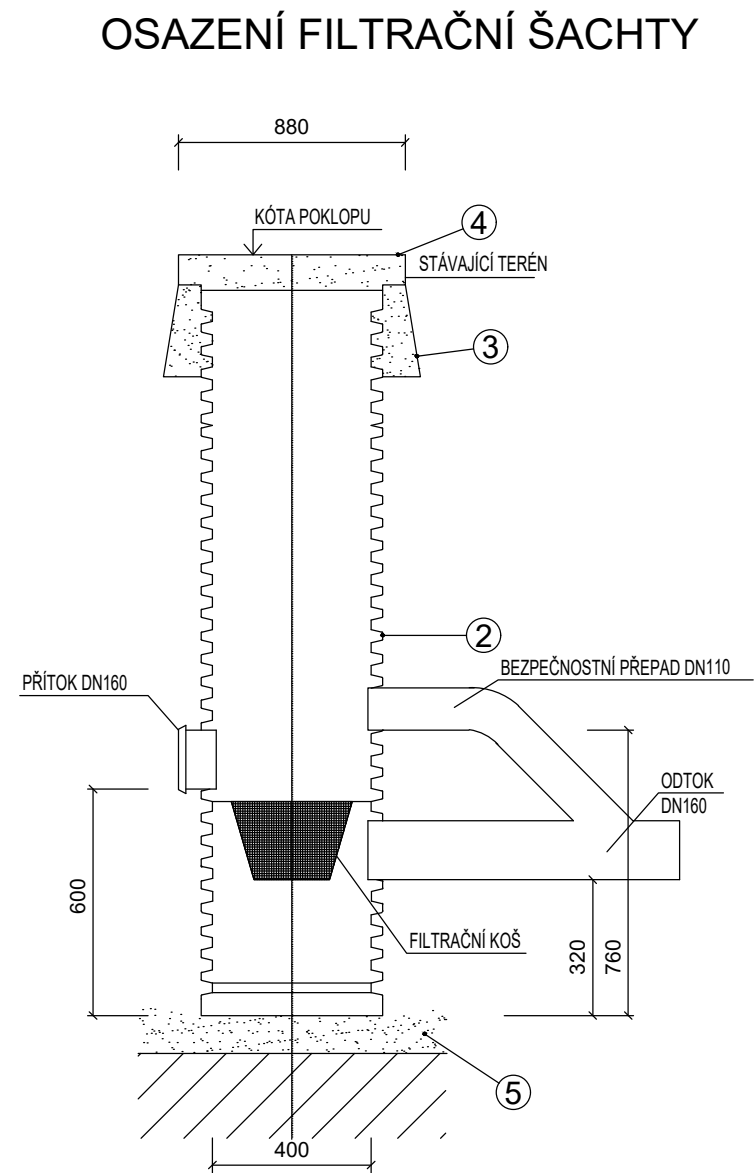
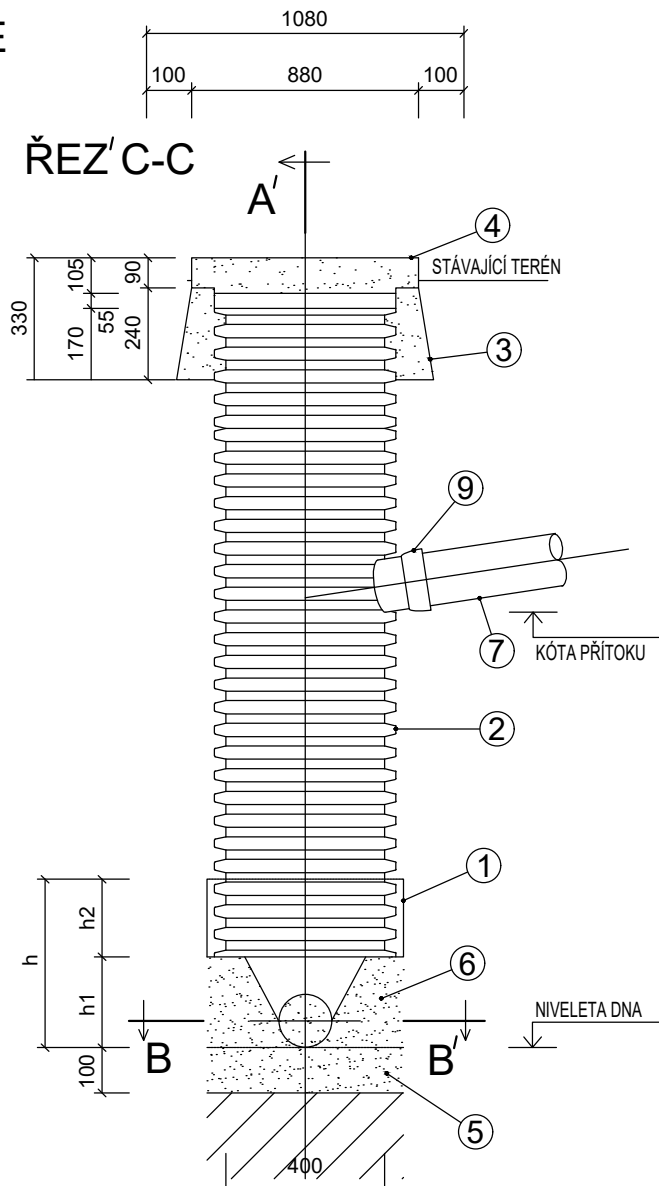
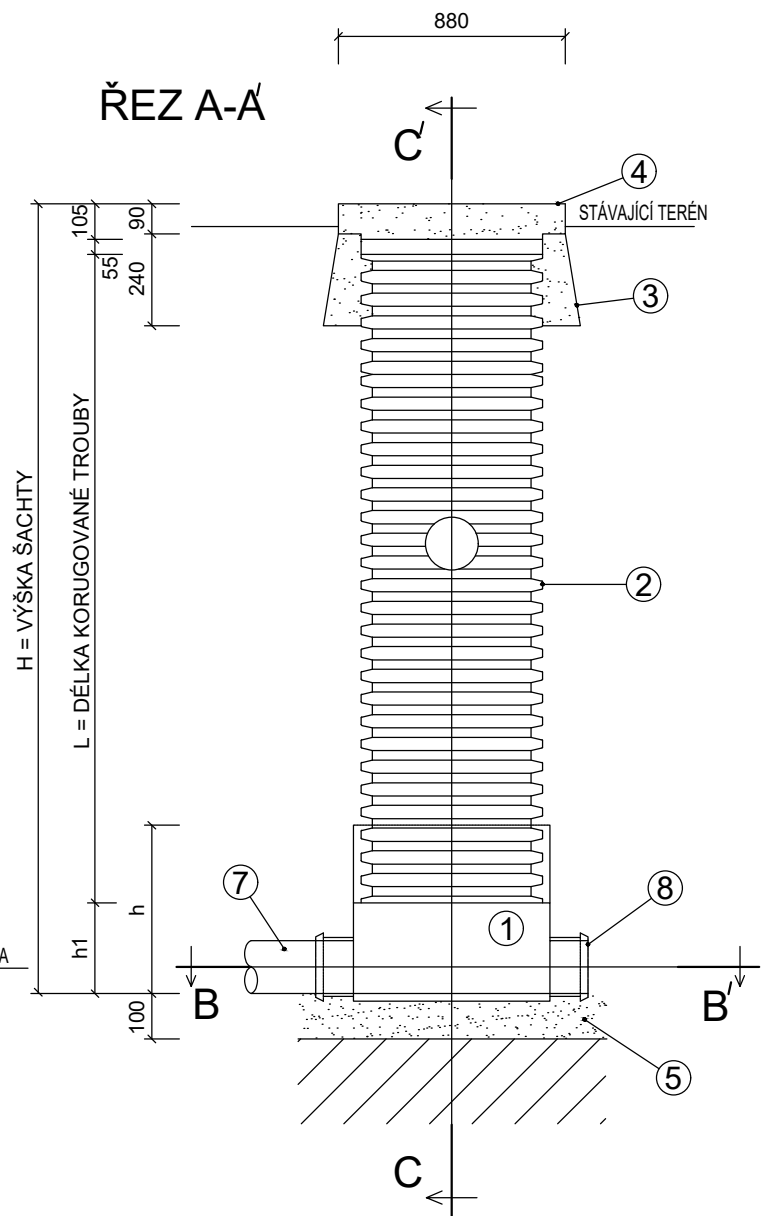


# SCHÉMA ČISTÍCÍ ŠACHTY DN 425

## OSAZENÍ PRŮBĚŽNÉ ŠACHTY

# OSAZENÍ JAKO SPÁDIŠTĚ

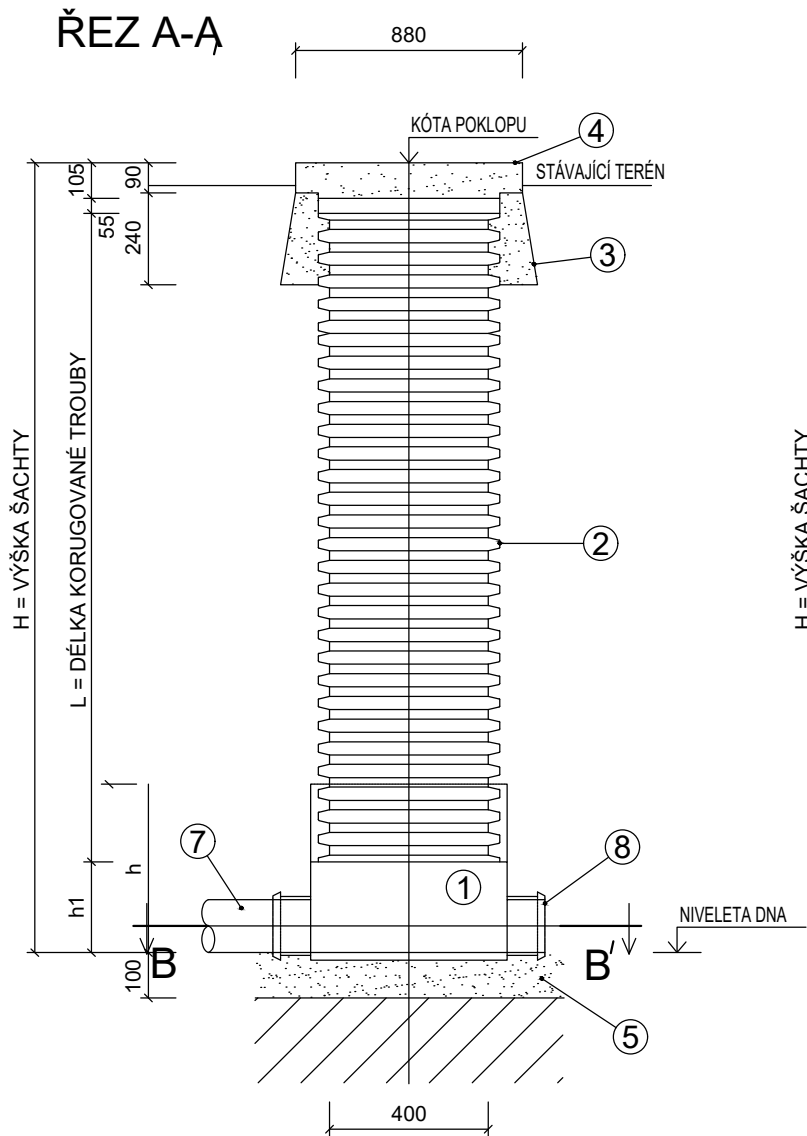

## LEGENDA

- 1 ŠACHTOVÉ DNO z PP
- 2 ŠACHTOVÁ KORUGOVANÁ TROUBA DN 600mm
- 3 BETONOVÝ KONUS
- 4 BETONOVÝ POKLOP
- 5 PÍSKOVÝ PODSYP
- 6 PÍSKOVÝ OBSPY
- 7 TROUBA PVC DN150(200) délky 200mm
- 8 ZASLEPENÍ PŘÍTK. HRDLA ŽÁTKOU KGM150(200)
- 9 SPOJKA "IN-SITU" Dy160mm

|                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                        |                   |                        |               |    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|---------------|----|
| Akce                                          | <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA SOKOLOVNY</b><br>Rokytnice nad Rokytnou, č.p.134, parc.č. 127 |  ATELIER COUFAL - BRNO VODOVA 101<br>coufal@ateliercoufal.czMOBIL 603 583 946<br>mobil 603 583 946, www.arch.cz/coufal | Zodpovědný projektant:                                                |                        | Ing. Ivo Morawitz |                        |               |    |
|                                               | Investor                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             | Městys Rokytnice nad Rokytnou, č. p. 67, 67525 Rokytnice nad Rokytnou | Vypracoval:            |                   | Ing. Ivetta Tomková    |               |    |
|                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                       | Kontroloval, schválil: |                   | Ing.arch. Ilija Coufal |               |    |
|                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                       | Soubor:                |                   |                        |               |    |
| SO 01 - Stavební úpravy a přístavba Sokolovny |                                                                                              | Datum:                                                                                                                                                                                                      |                                                                       | ČERVEN 2025            |                   | Plot file:             |               |    |
| Profese                                       | ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE                                                                | Zakázkové číslo:                                                                                                                                                                                            |                                                                       | Paré                   |                   | Část                   | Číslo výkresu |    |
| Příloha                                       | <b>KANALIZAČNÍ ŠACHTA</b>                                                                    | Stupeň dokumentace:                                                                                                                                                                                         |                                                                       | DPS                    | D.1.4.1           |                        |               | 22 |
|                                               |                                                                                              | Měřítko                                                                                                                                                                                                     |                                                                       | 1:100                  |                   |                        |               |    |
|                                               |                                                                                              | Revize                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |                        |                   |                        |               |    |