


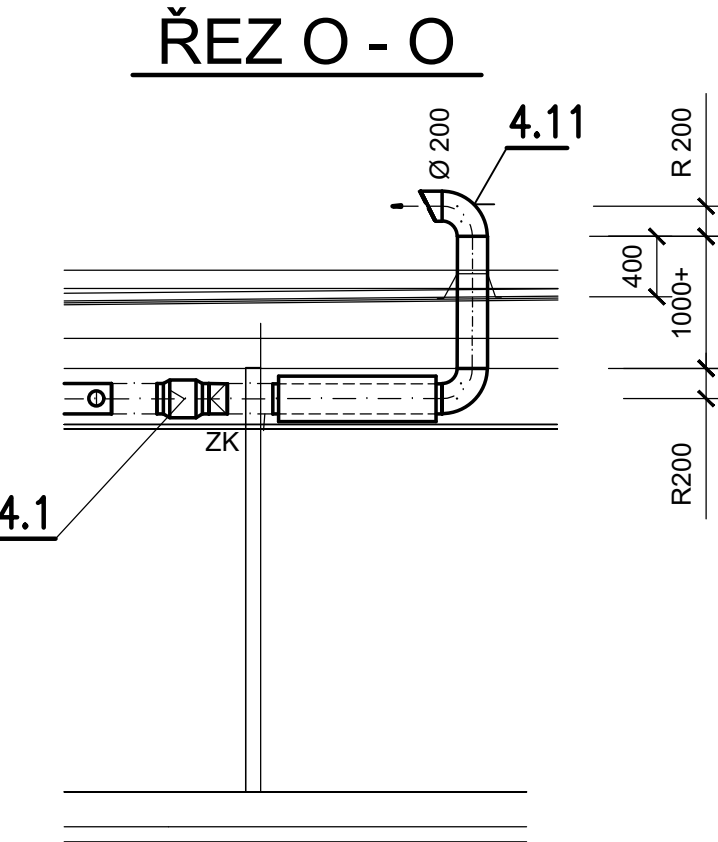

POZOROVÁNÍ - PLATI I PRO VÝKRES 04

ROZŠKŮBY RAM POK VZT JEJDNOUTI 1.1 BUDE ZFOTOVEN PŘI MONTÁŽI VZT - VZ VÝKRES 05

VEŠKERÉ VZT POTRUBÍ VE VENKOVNÍM PROSTORU TEPELNĚ IZOLOVAT A OPLECHOVAT

OPLECHOVÁNÍ (UTĚSNĚNÍ) VŠECH PRŮCHOĐŮ OBVOĐOVÝMI PLÁŠTĚMI A STŘECHOU PROVEDE STAVBA

NA ODOBČKY POTRUBÍ PŘÍPEVNIT NÁVĚŠNÉ PLECHY PRO HRUBOU REGULACI

VEŠKERÉ VZT POTRUBÍ V PŮDNÍM PROSTORU (MEZI VÁZNIKÝ) PP IZOLOVAT - MIN EI 30

DODRŽET NAZNAČENÝ SMĚR PROUDĚNÍ VZDUCHU Z PRŮVODNÝCH VENTILŮ ČÍSLO P. 14 A 2.4

PŘI OSAZOVÁNÍ PRŮVODNÝCH VENTILŮ OSAĐOVACÍ VENTILŮ A VÝUŠTEK DO POHLEDU SPOLUPRACOVAT SE STAVBOU

PŘI OSAZOVÁNÍ PRŮVODNÝCH DÝZ ČÍSLO P. 16 SPOLUPRACOVAT SE STAVBOU

$$L_0 = 533,570$$

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA SOKOLOVNY Město Sokolov, Sokolovská č.p.134, parc.č. 127		 VYSOCHOTECHNIKA s.r.o. Ing. Michal ČERNÝ Ing. Petr ŠTĚPÁNEK Ing. Petr ŠTĚPÁNEK	Externí projektant Interní projektant Ing. Michal ČERNÝ Ing. Petr ŠTĚPÁNEK	Ing. Petr ŠTĚPÁNEK	
Investor Město Sokolov, Sokolovská č.p. 134, parc.č. 127	Ředitel Ing. Michal ČERNÝ	Stupeň Ing. Petr ŠTĚPÁNEK	Datum 12.02.2023	List 1/30	Číslo výkresu 03
Podoba VYSOCHOTECHNIKA	Stupeň dokumentace ÚPS	List 1/30	Číslo D.1.4.4	Číslo výkresu 03	
Příloha PODMÍNY 1.P. - NAVRŽENÝ STAV					