

Zdravotní středisko Úštěk

RE-3

Investor

Mesto Úštěk

Spoluautor

Spoluautor

Zhotovil:

Miroslav Talpa

C. projektu:

13 006 0/E13-06

Datum:

21.6.2013

Některé produkty nejsou osazené. Tento soupis materiálu může být proto neúplný a zvolený rozvádec nemusí být vhodný

 Materiál Legrand

Obj. číslo	Popis	Množství
001660	Záslepka bílá 5 mod.	2
004673	Elektromer trojfázový do 63A	3
006287	Jistic DX 3P B 25A 6kA	3
603953	Prepetová ochrana typ 1 a 2, 4P	1
607066	Rozv. Ekinox TX 2 rady 36 modulu pro zap mont. s bílými dvířky	1

C. projektu:

13 006 0/E13-06

Rozvádec:

Zhotovil:

Miroslav Talpa

Datum:

Zdravotní středisko Úštek

C

F

B

E

A

D

RE-3

C. strany:

2 / 18

➔ Technický soupis

0.00%

➔ Poznámky:

Zdravotní středisko Úštěk

R-2

Investor

Mesto Úštěk

Spoluautor

Spoluautor

Zhotovil:


Miroslav Talpa


C. projektu:


13 006 0/E13-06

Datum:

21.6.2013

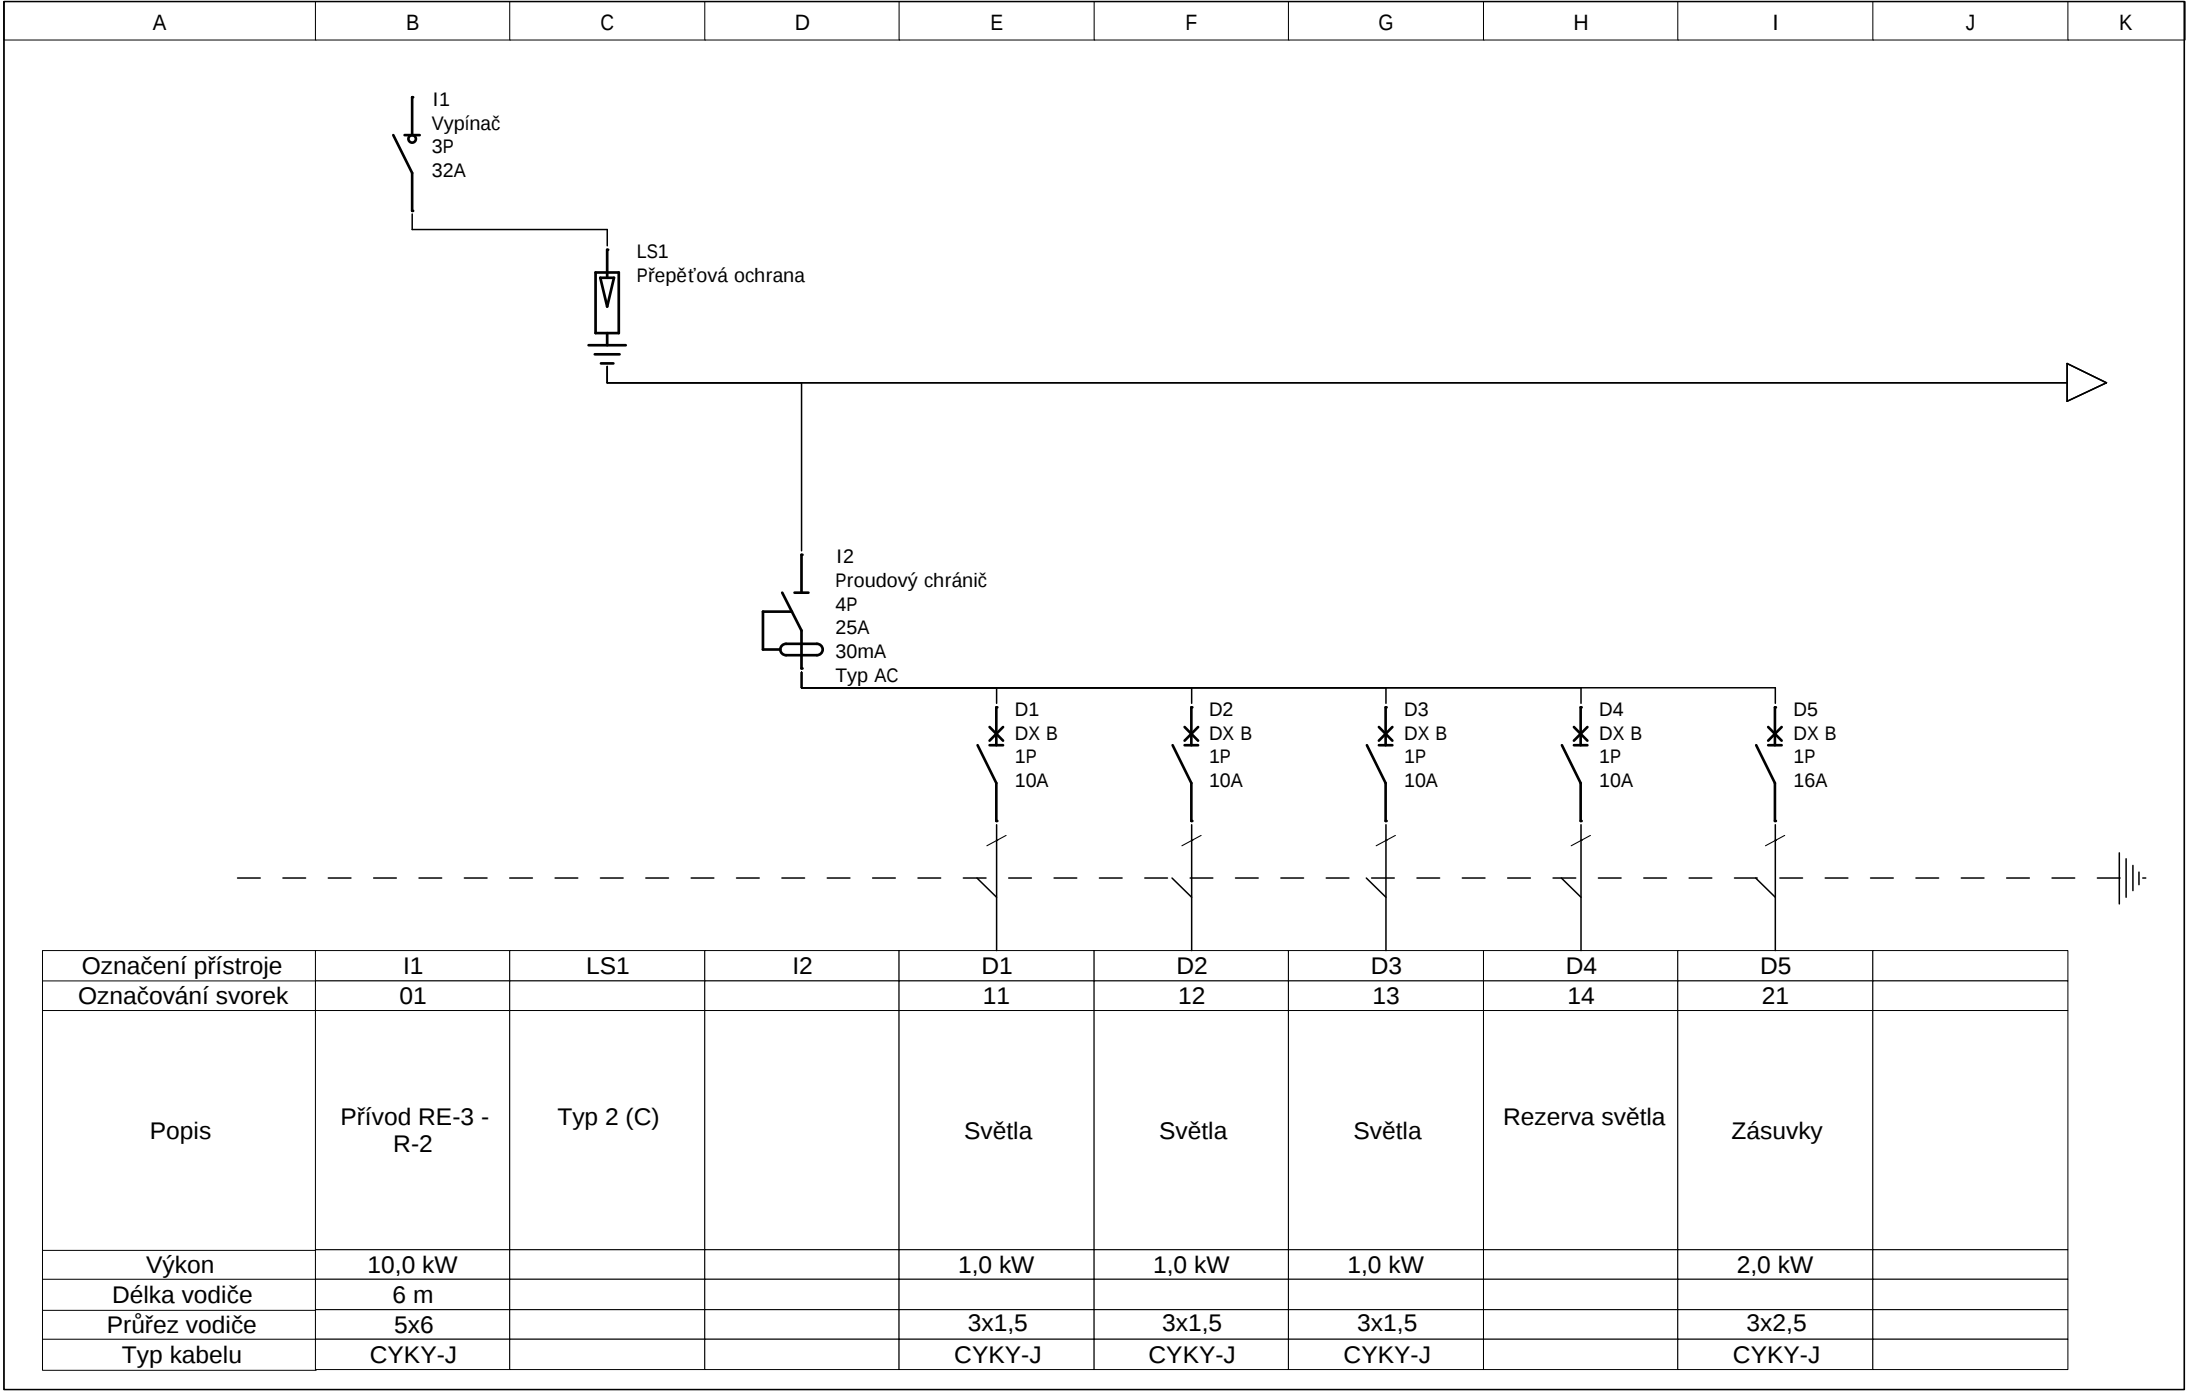

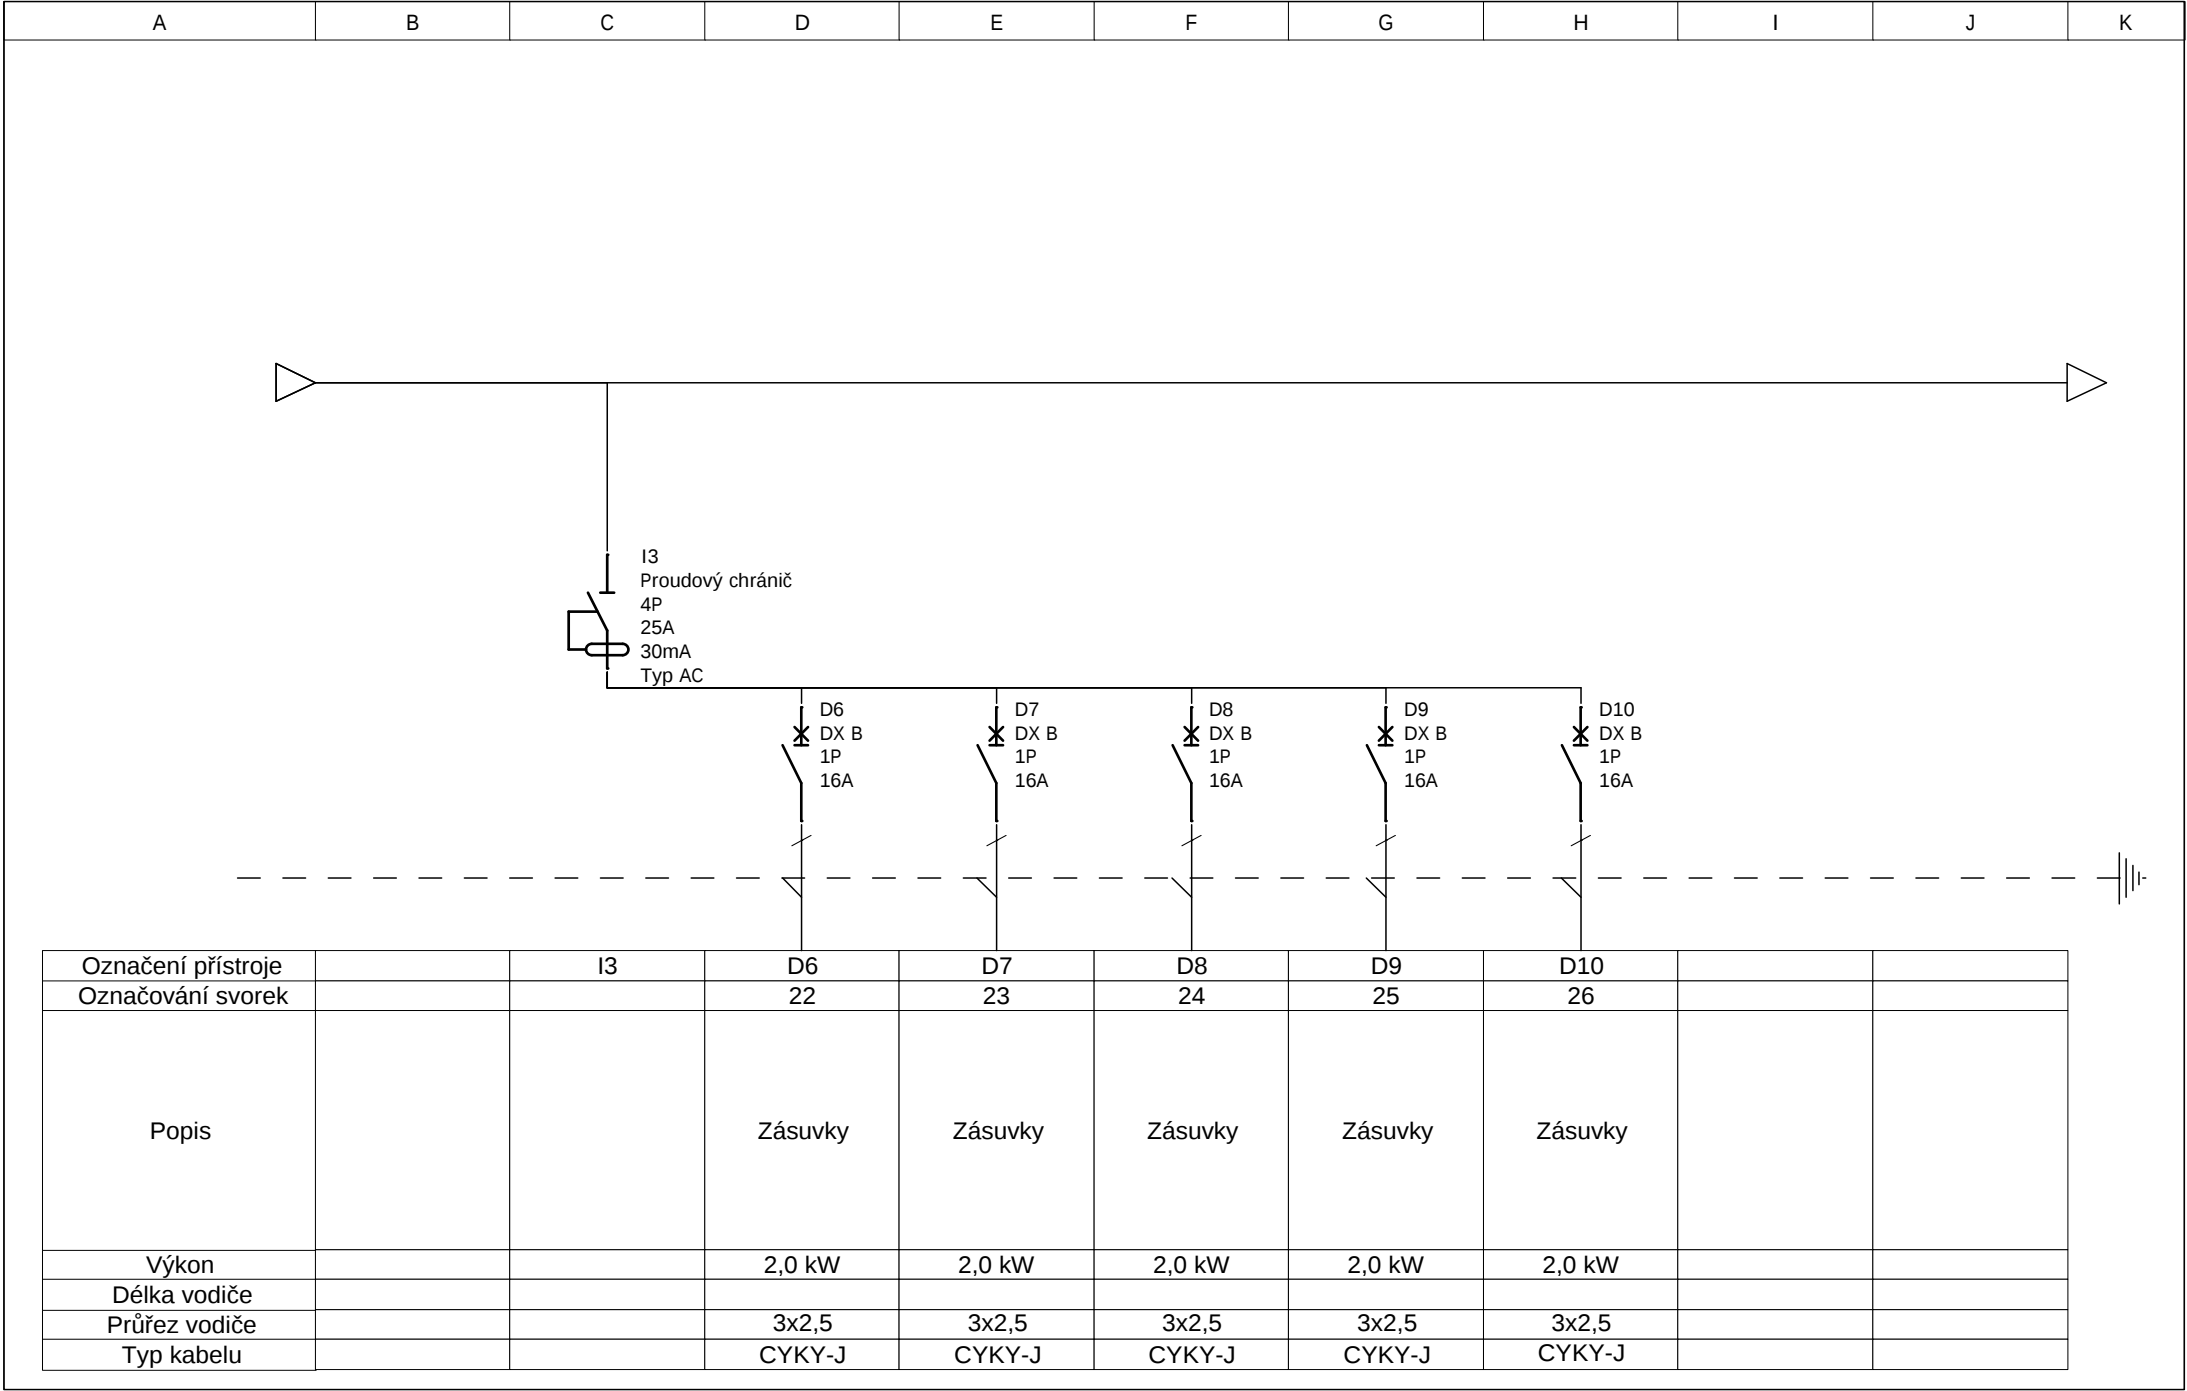

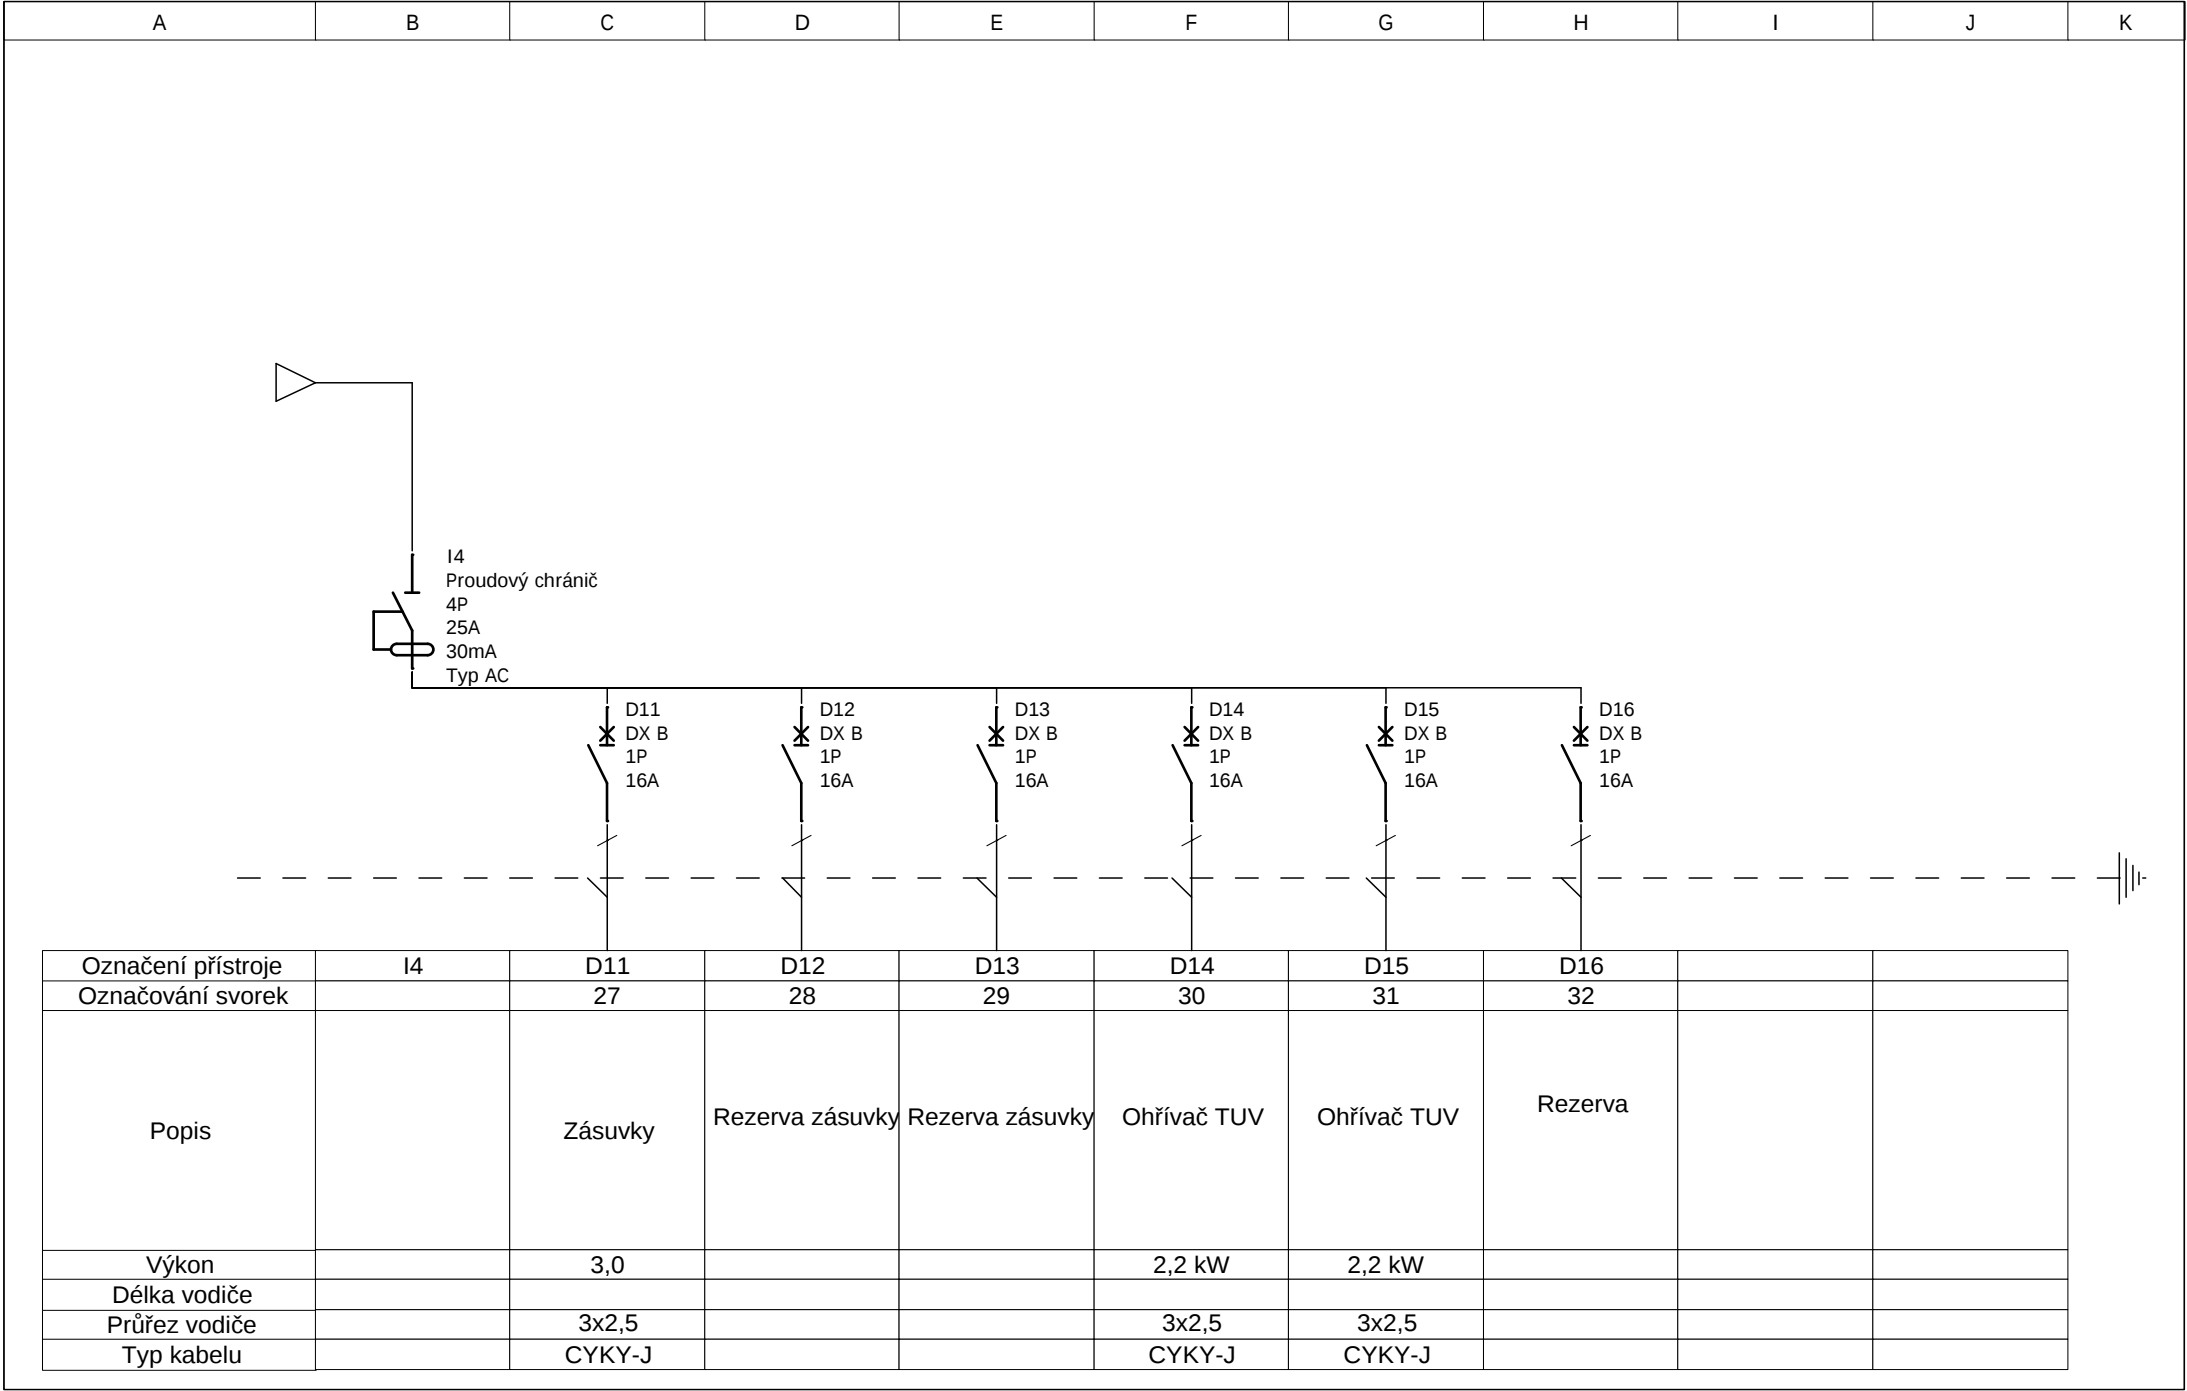

Některé produkty nejsou osazené. Tento soupis materiálu
muže být proto neúplný a zvolený rozvádec nemusí být vhodný

 Materiál Legrand

Obj. číslo	Popis	Množství
001660	Záslepka bílá 5 mod.	1
003933	Prepetová ochrana 4P C 40kA	1
004345	Vypínac 3P 32A	1
004918	Hrebenová propojovací lišta 3P pro max. 19 přístroju	2
006158	Jistic DX 1P B 10A 6kA	4
006160	Jistic DX 1P B 16A 6kA	12
008993	Proudový chránič DX 4P AC 30mA 25A	3
601119	Practibox rozvodnice 36 modulu	1

C. projektu:

13 006 0/E13-06

Rozvádec:

Zhotovil:

Miroslav Talpa

Datum:

Zdravotní středisko Úštěk

R-2

C

B

A

F

E

D

C. strany:

7 / 18

Technický soupis				Ceny platné od: 05/03/2012											
Některé produkty nejsou osazené. Tento soupis materiálu může být proto neúplný a zvolený rozváděc nemusí být vhodný															
Technický soupis															
Způsob 1															
Typ rozváděce:				Practibox											
Rozměry rozváděce				(526x334x120)											
Krytí IP				40(7)											
Vypínací schopnost:				?kA při 400/230V											
Počet volných modulů:				3											
Rezerva pro modulární přístroje:				8.33%											
Rezerva pro nemodulární přístroje:				0.00%											
Poznámky:															
C. projektu:		13 006 0/E13-06		Rozváděc:				Zhotovil:		Miroslav Talpa		Datum:			
				Zdravotní středisko Ústek R-2								C		F	
												B		E	
												A		D	
												C. strany:			

Zdravotní středisko Úštěk

R-3

Investor

Mesto Úštěk

Spoluautor

Spoluautor

Zhotovil:


Miroslav Talpa


C. projektu:


13 006 0/E13-06


Datum:

21.6.2013

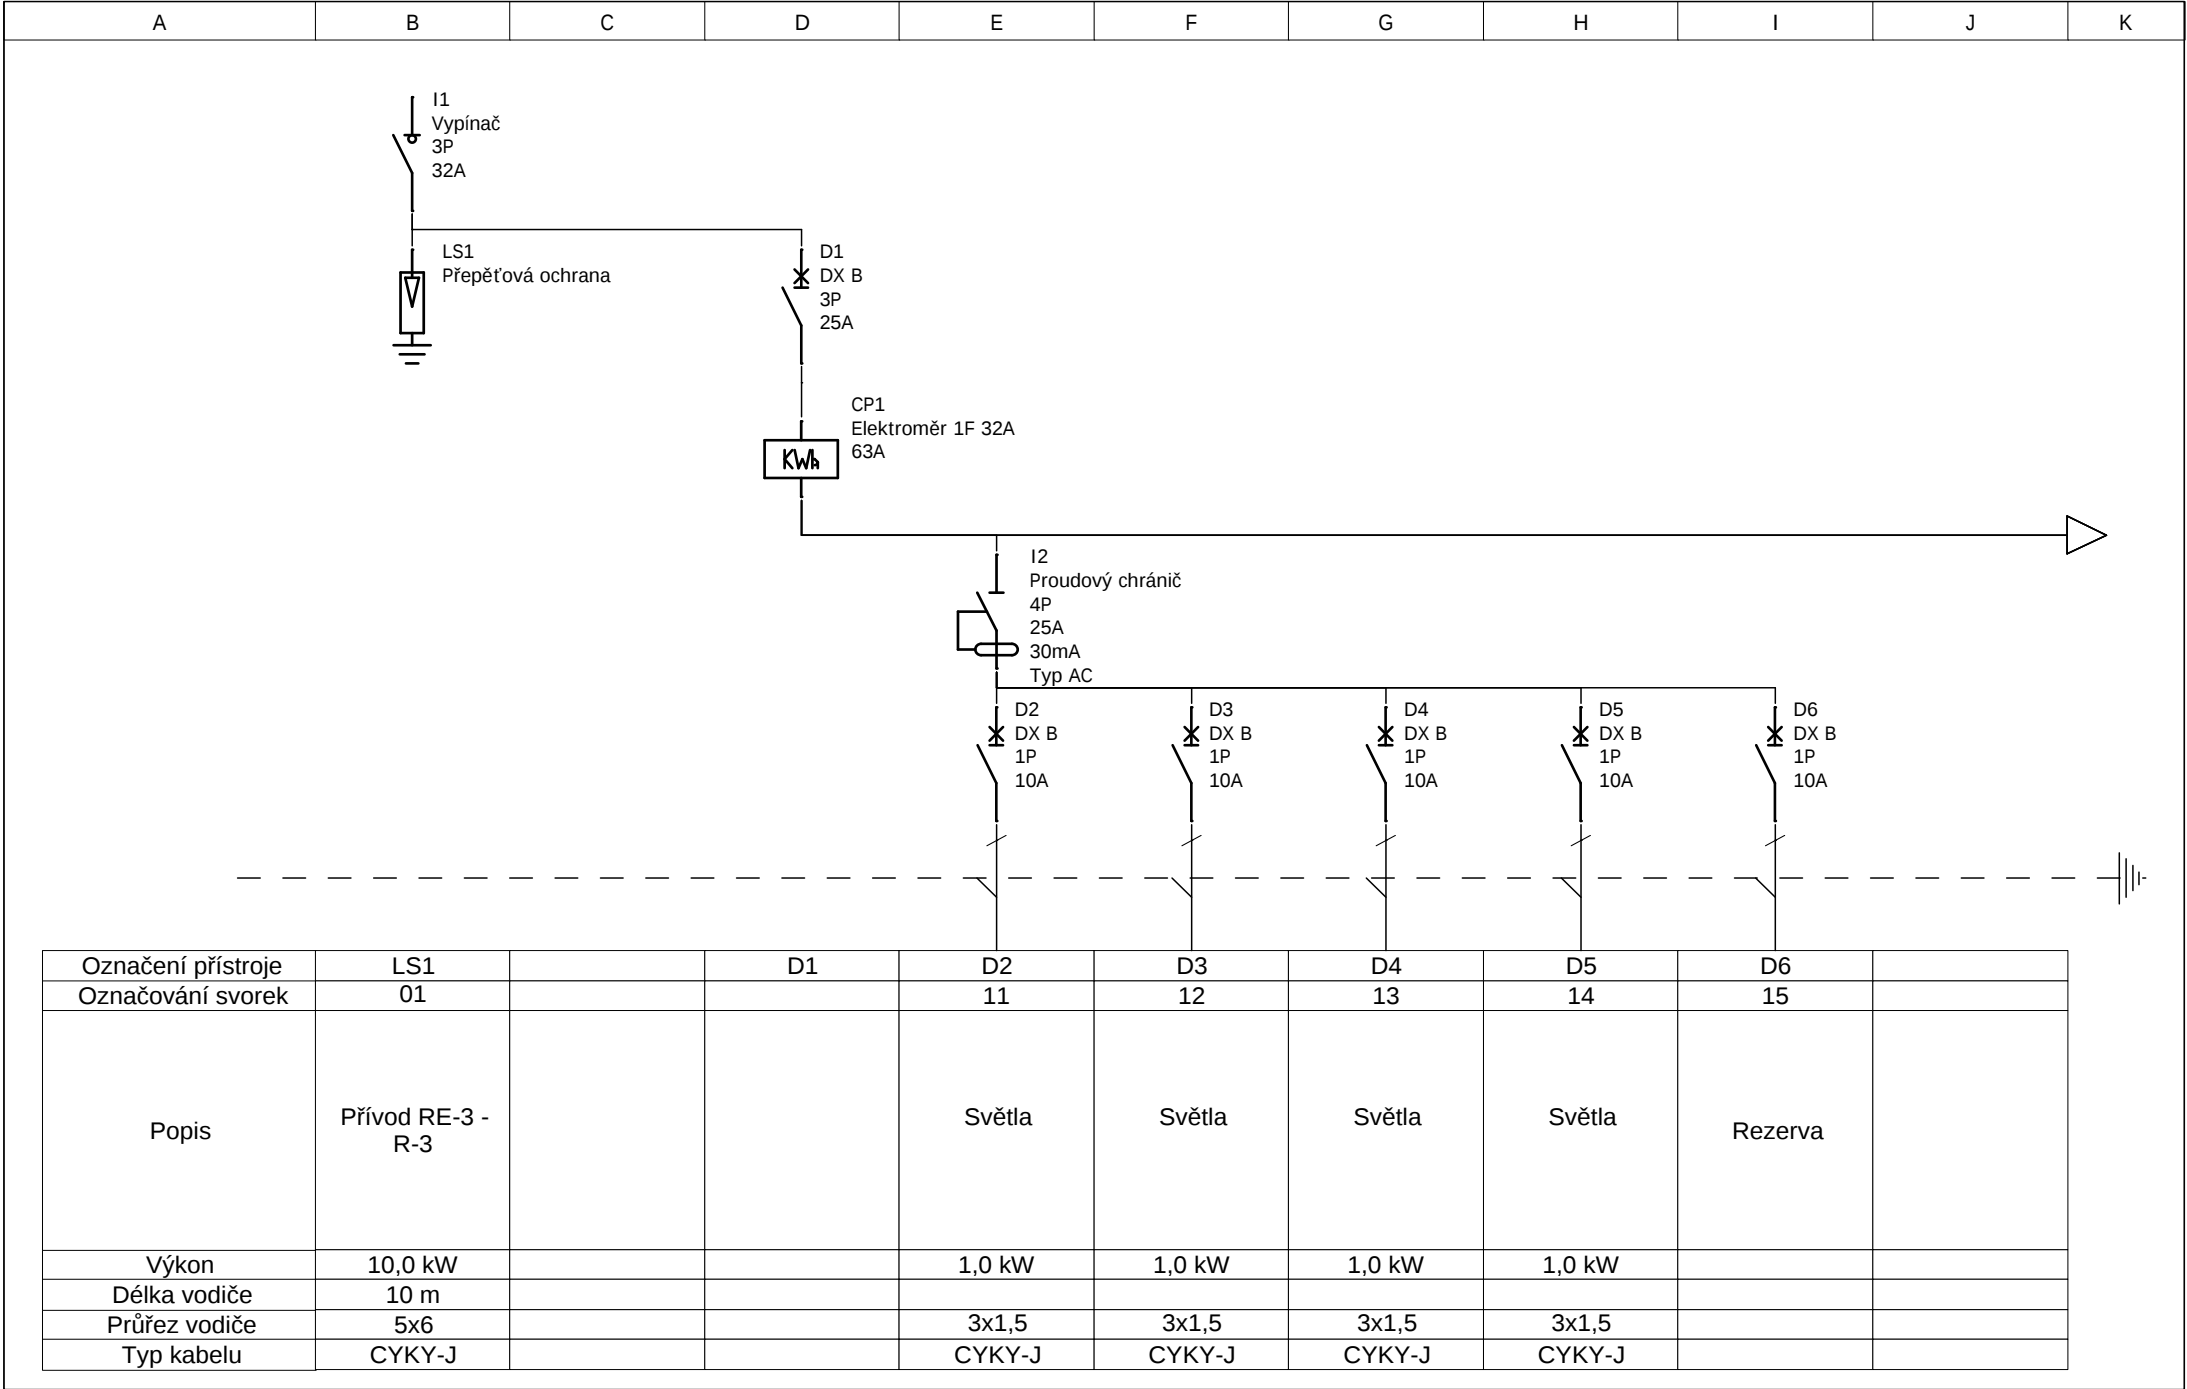

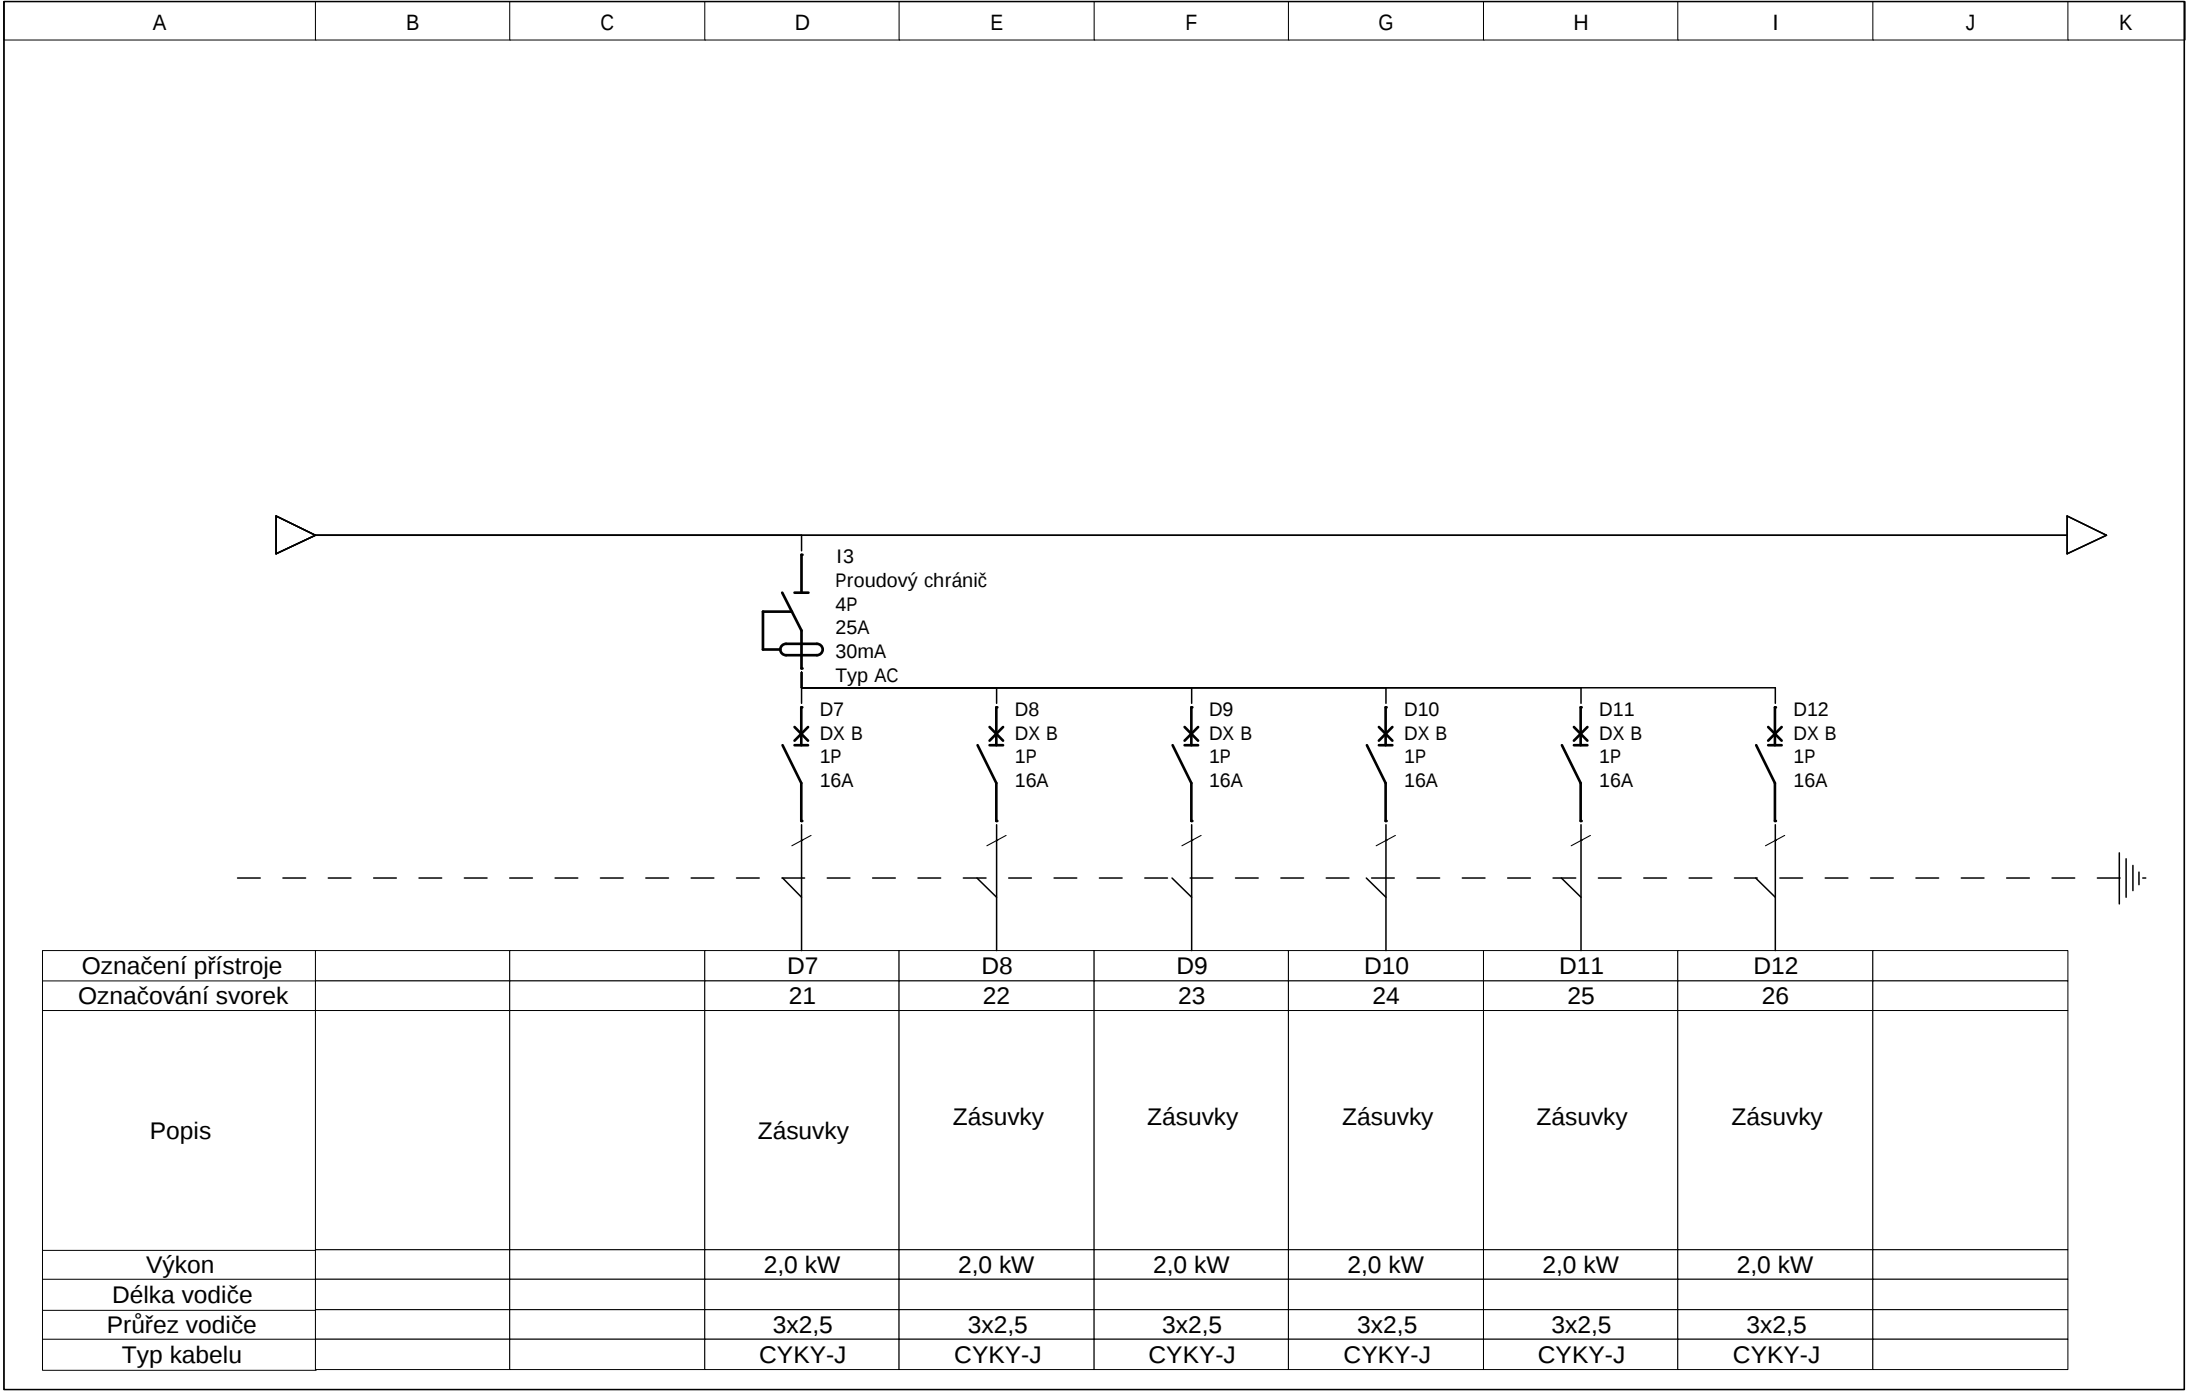

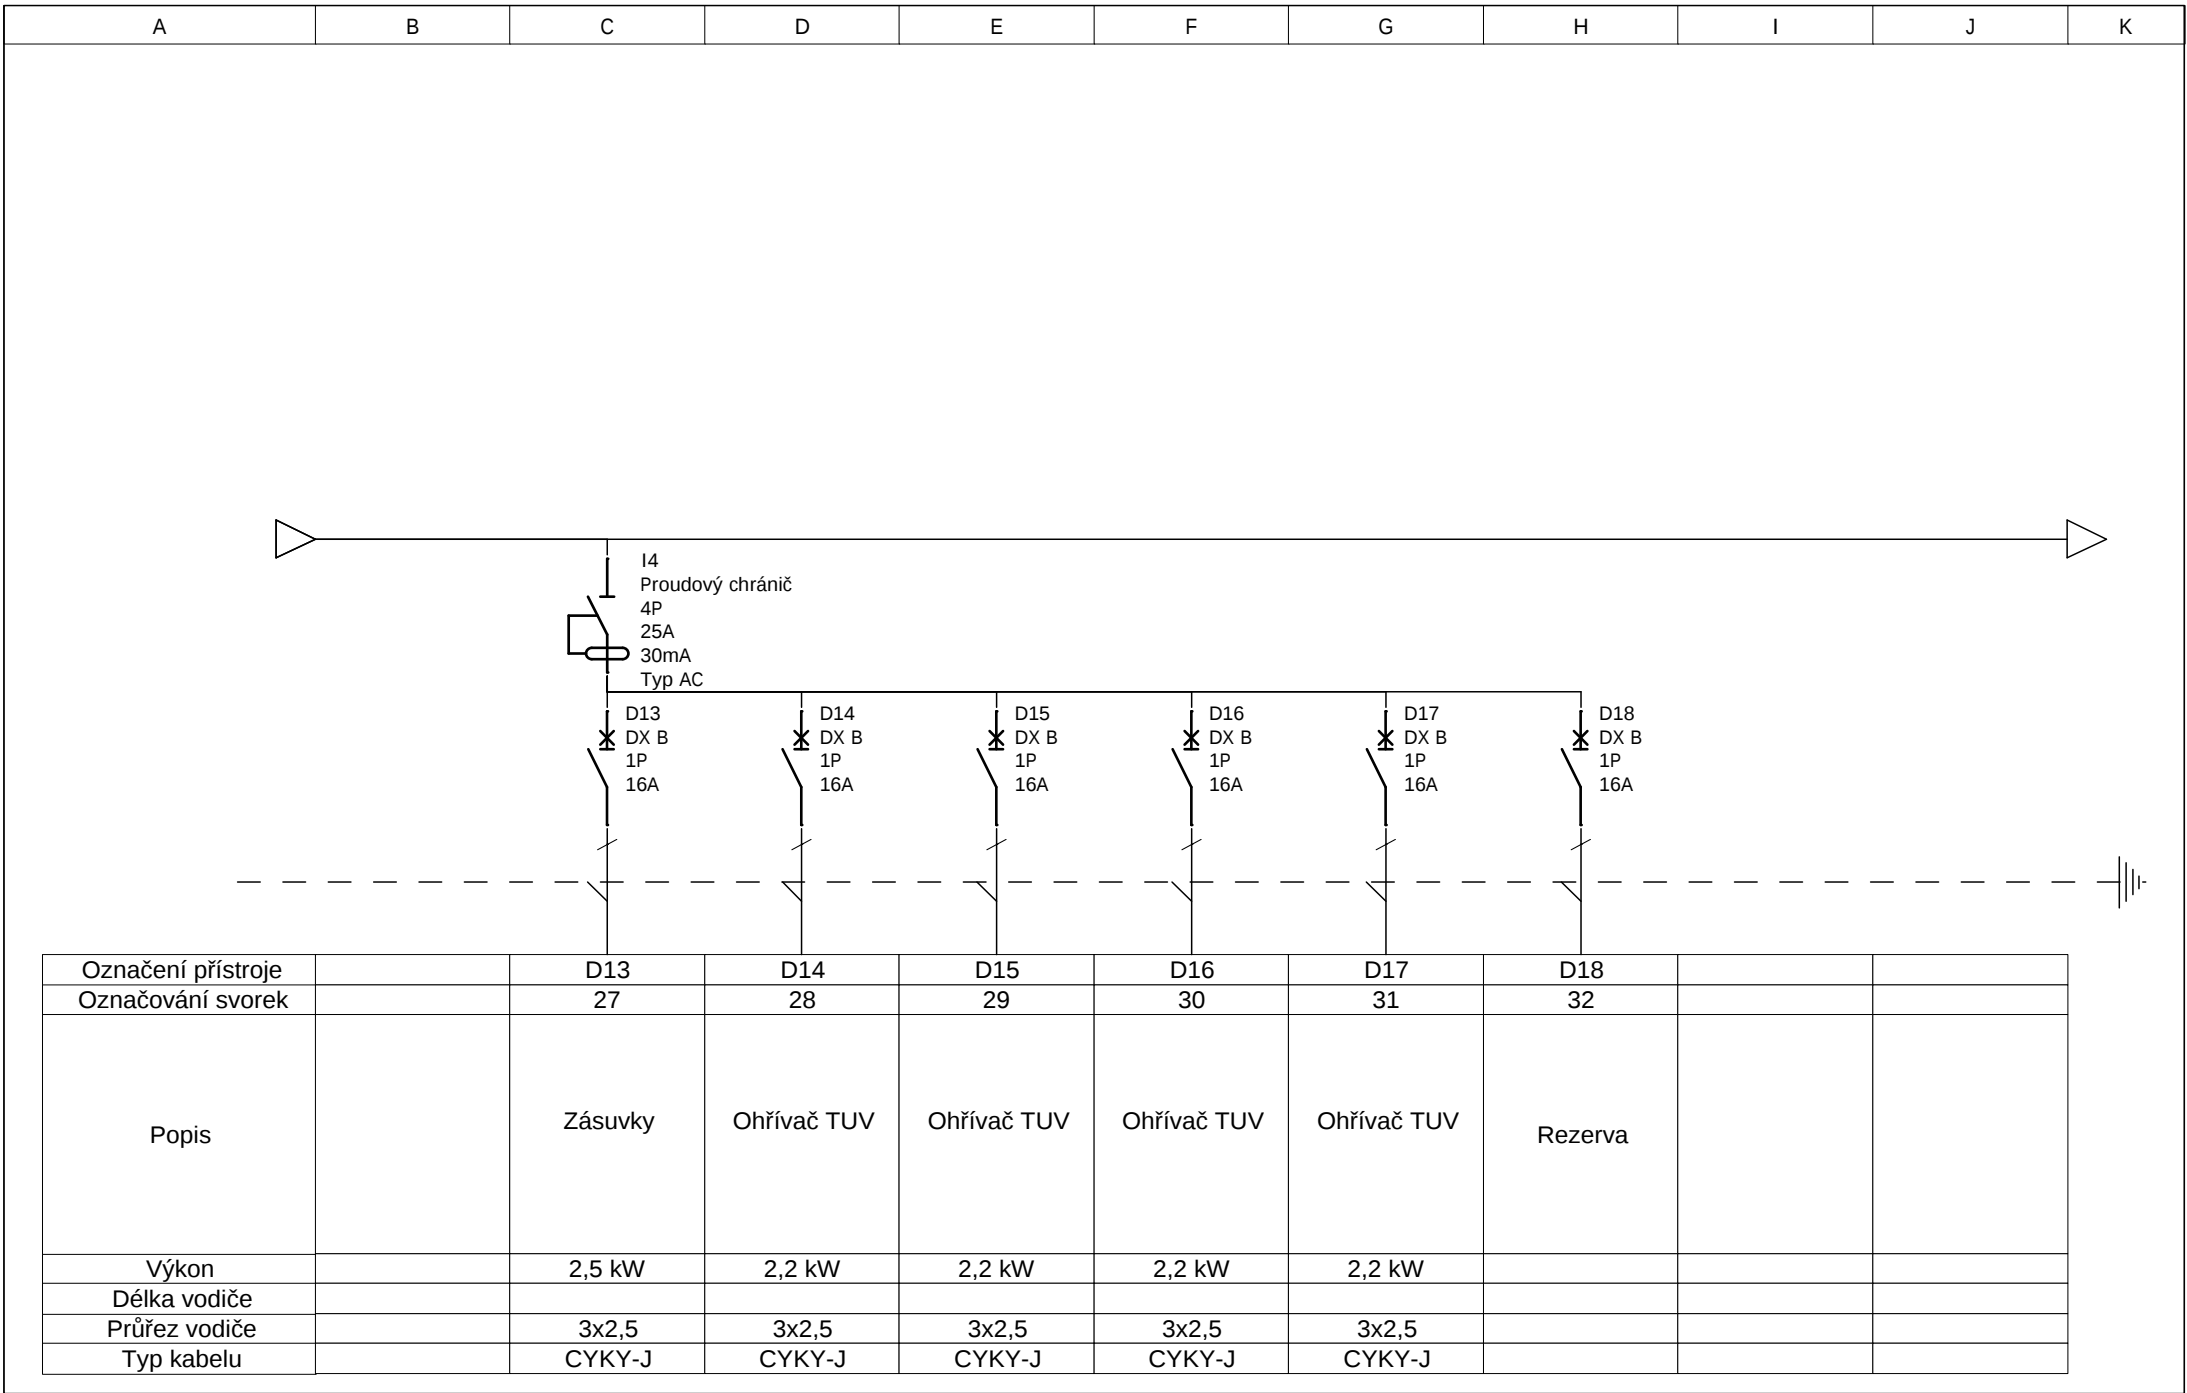

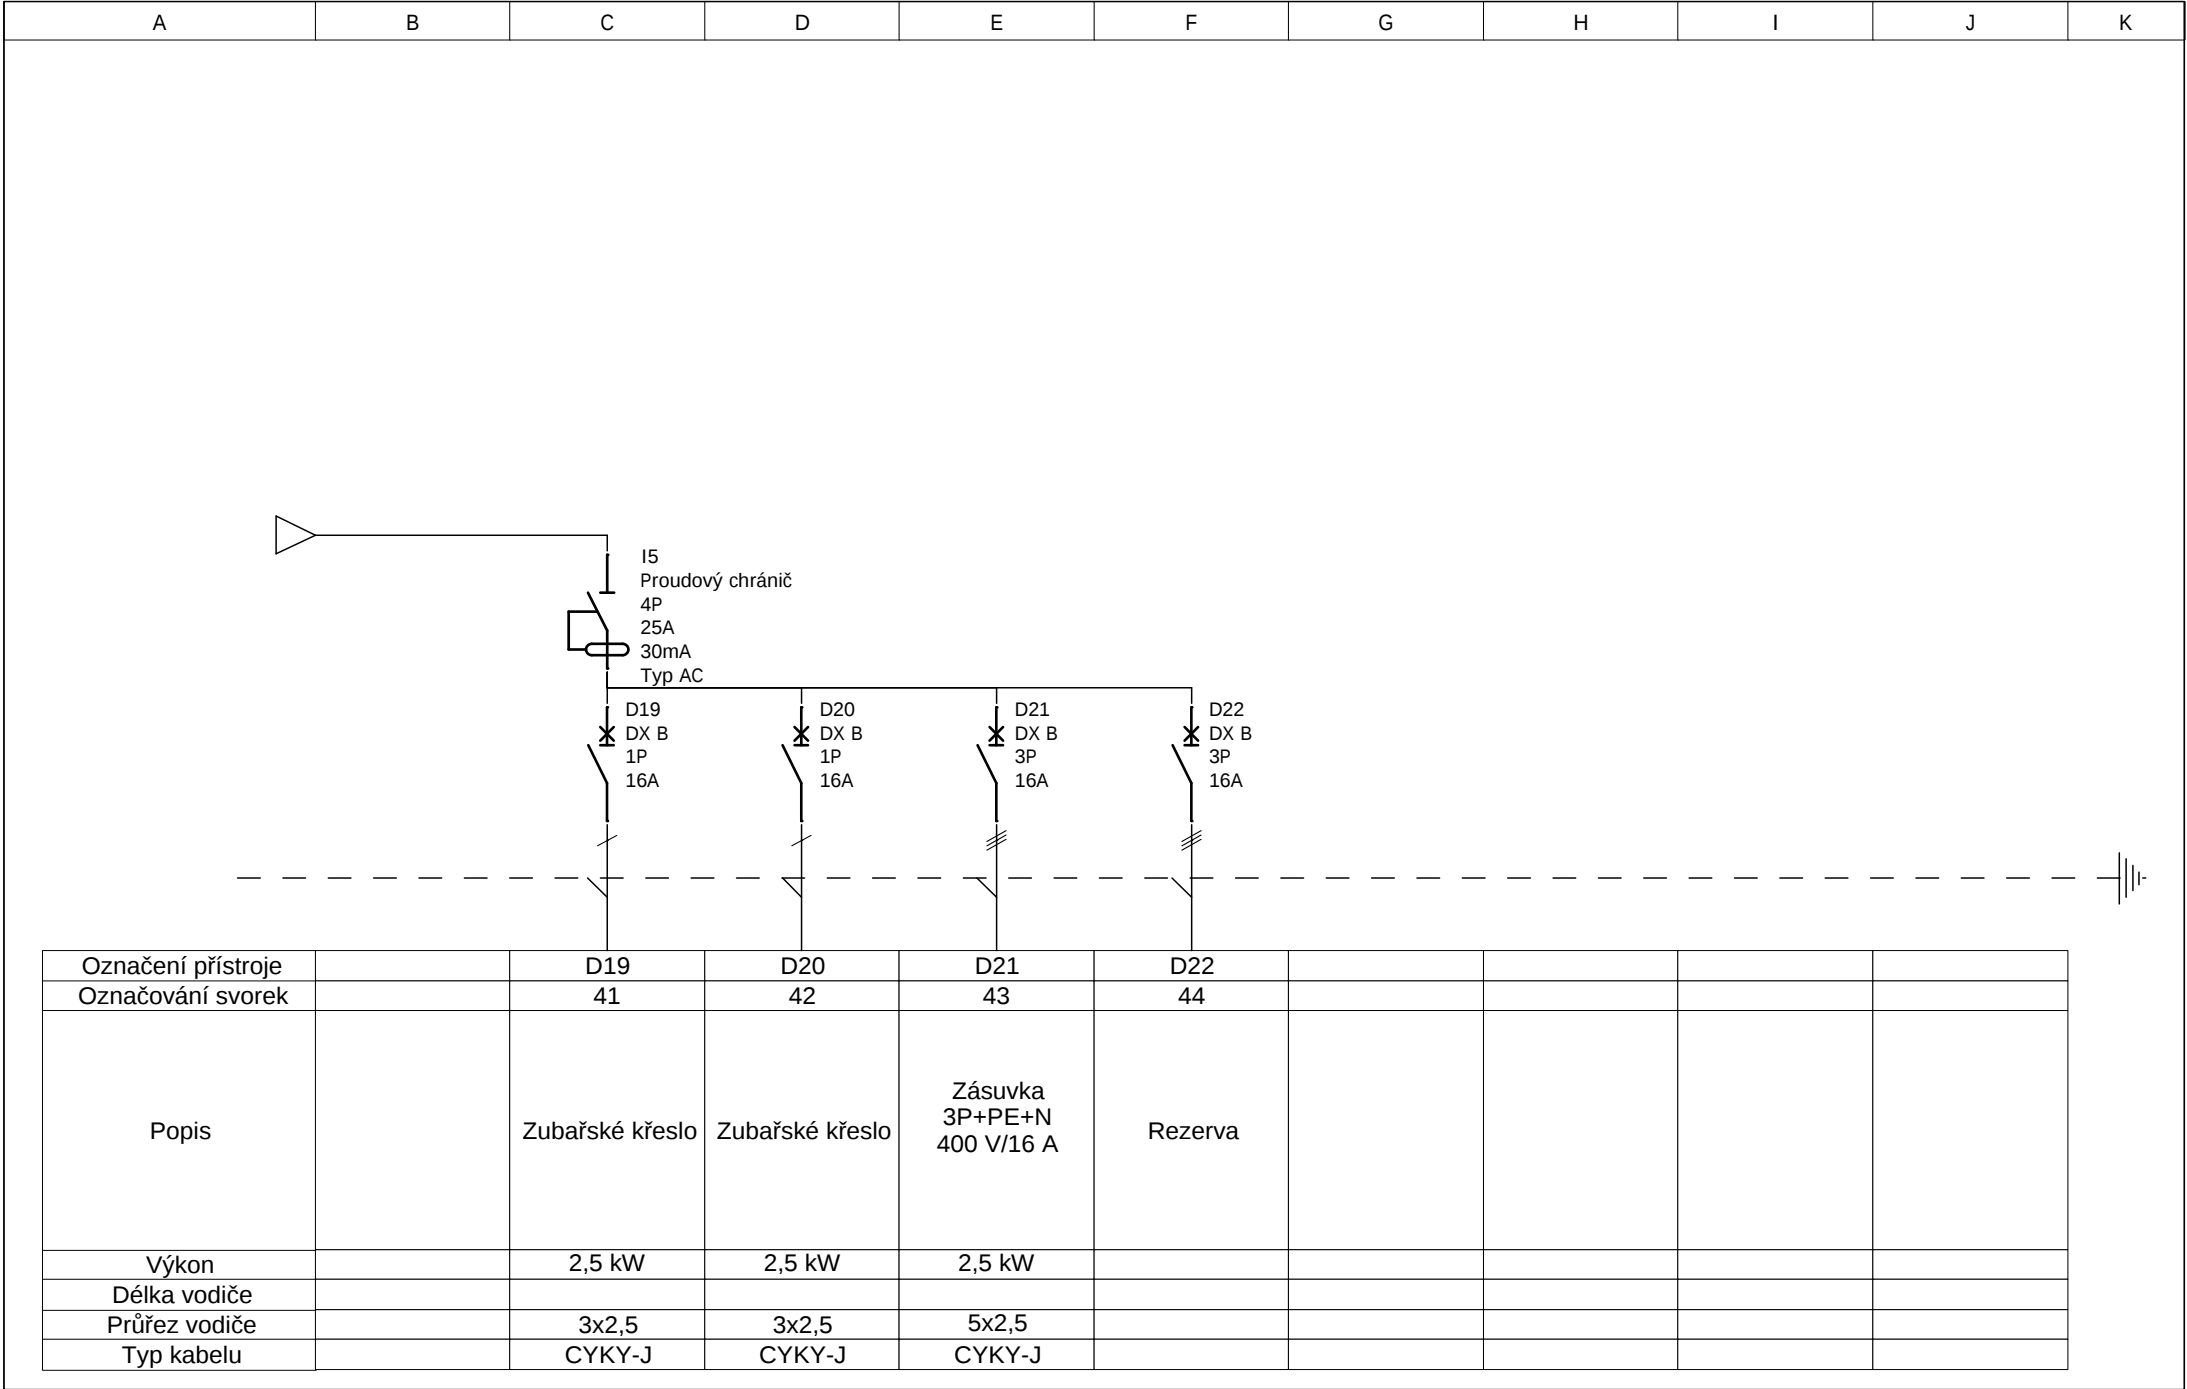

Některé produkty nejsou osazené. Tento soupis materiálu
muže být proto neúplný a zvolený rozvádec nemusí být vhodný

 Materiál Legrand

Obj. číslo	Popis	Množství
001660	Záslepka bílá 5 mod.	1
003933	Prepetová ochrana 4P C 40kA	1
004345	Vypínac 3P 32A	1
004673	Elektromer trojfázový do 63A	1
004918	Hřebenová propojovací lišta 3P pro max. 19 přístroju	2
006158	Jistic DX 1P B 10A 6kA	5
006160	Jistic DX 1P B 16A 6kA	14
006285	Jistic DX 3P B 16A 6kA	2
006287	Jistic DX 3P B 25A 6kA	1
008993	Proudový chránič DX 4P AC 30mA 25A	4
607067	Rozv. Ekinox TX 3 rady 54 modulu pro zap. mont. s bílými dvířky	1

C. projektu:

13 006 0/E13-06

Rozvádec:

E 6

Zhotovil:

Miroslav Talpa

Datum:

Zdravotní středisko Úštěk

C

F

B

E

A

D

R-3

C. strany:

13 / 18

Technický soupis				Ceny platné od: 05/03/2012													
Některé produkty nejsou osazené. Tento soupis materiálu může být proto neúplný a zvolený rozváděc nemusí být vhodný																	
Technický soupis																	
Zpusob 1																	
Typ rozváděce:				Ekinox TX													
Rozměry rozváděce				(610x425x133)													
Krytí IP				40(7)													
Vypínací schopnost:				?kA při 400/230V													
Počet volných modulů:				7													
Rezerva pro modulární přístroje:				12.96%													
Rezerva pro nemodulární přístroje:				0.00%													
Poznámky:																	
C. projektu:		13 006 0/E13-06		Rozváděc:		E 6		Zhotovil:		Miroslav Talpa		Datum:					
				Zdravotní středisko Ústek R-3								C			F		
												B			E		
												A			D		
												C. strany:				14 / 18	

Zdravotní středisko Úštěk

R-1

Investor

Mesto Úštěk

Spoluautor

Spoluautor

Zhotovil:


Miroslav Talpa


C. projektu:

13 006 0/E13-06

Datum:

21.6.2013

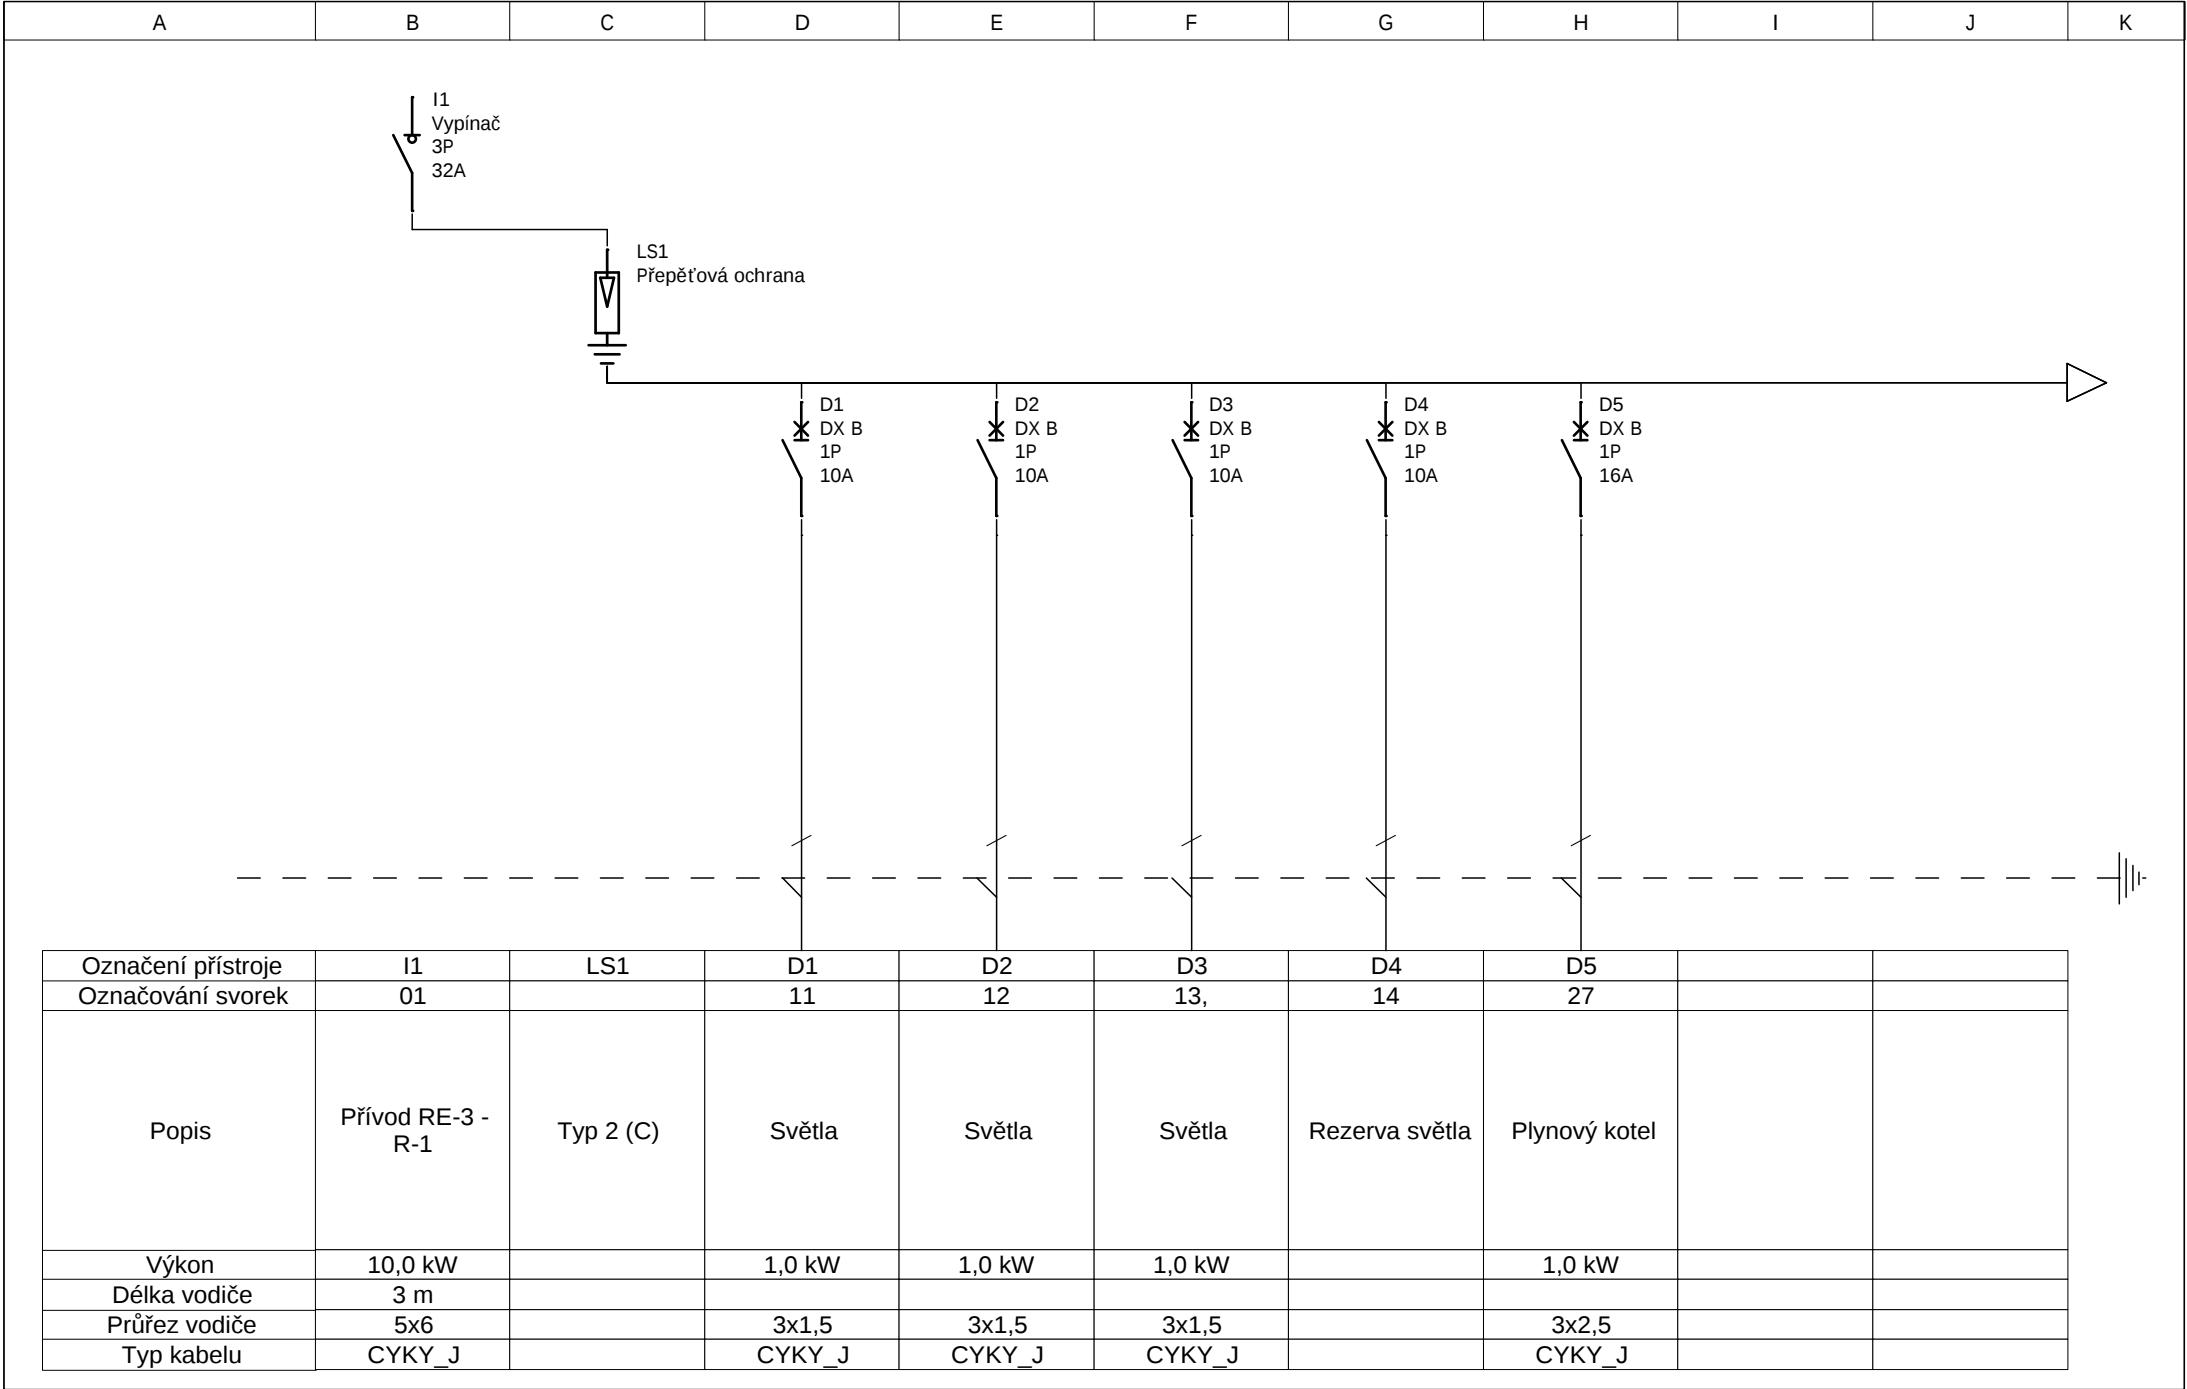

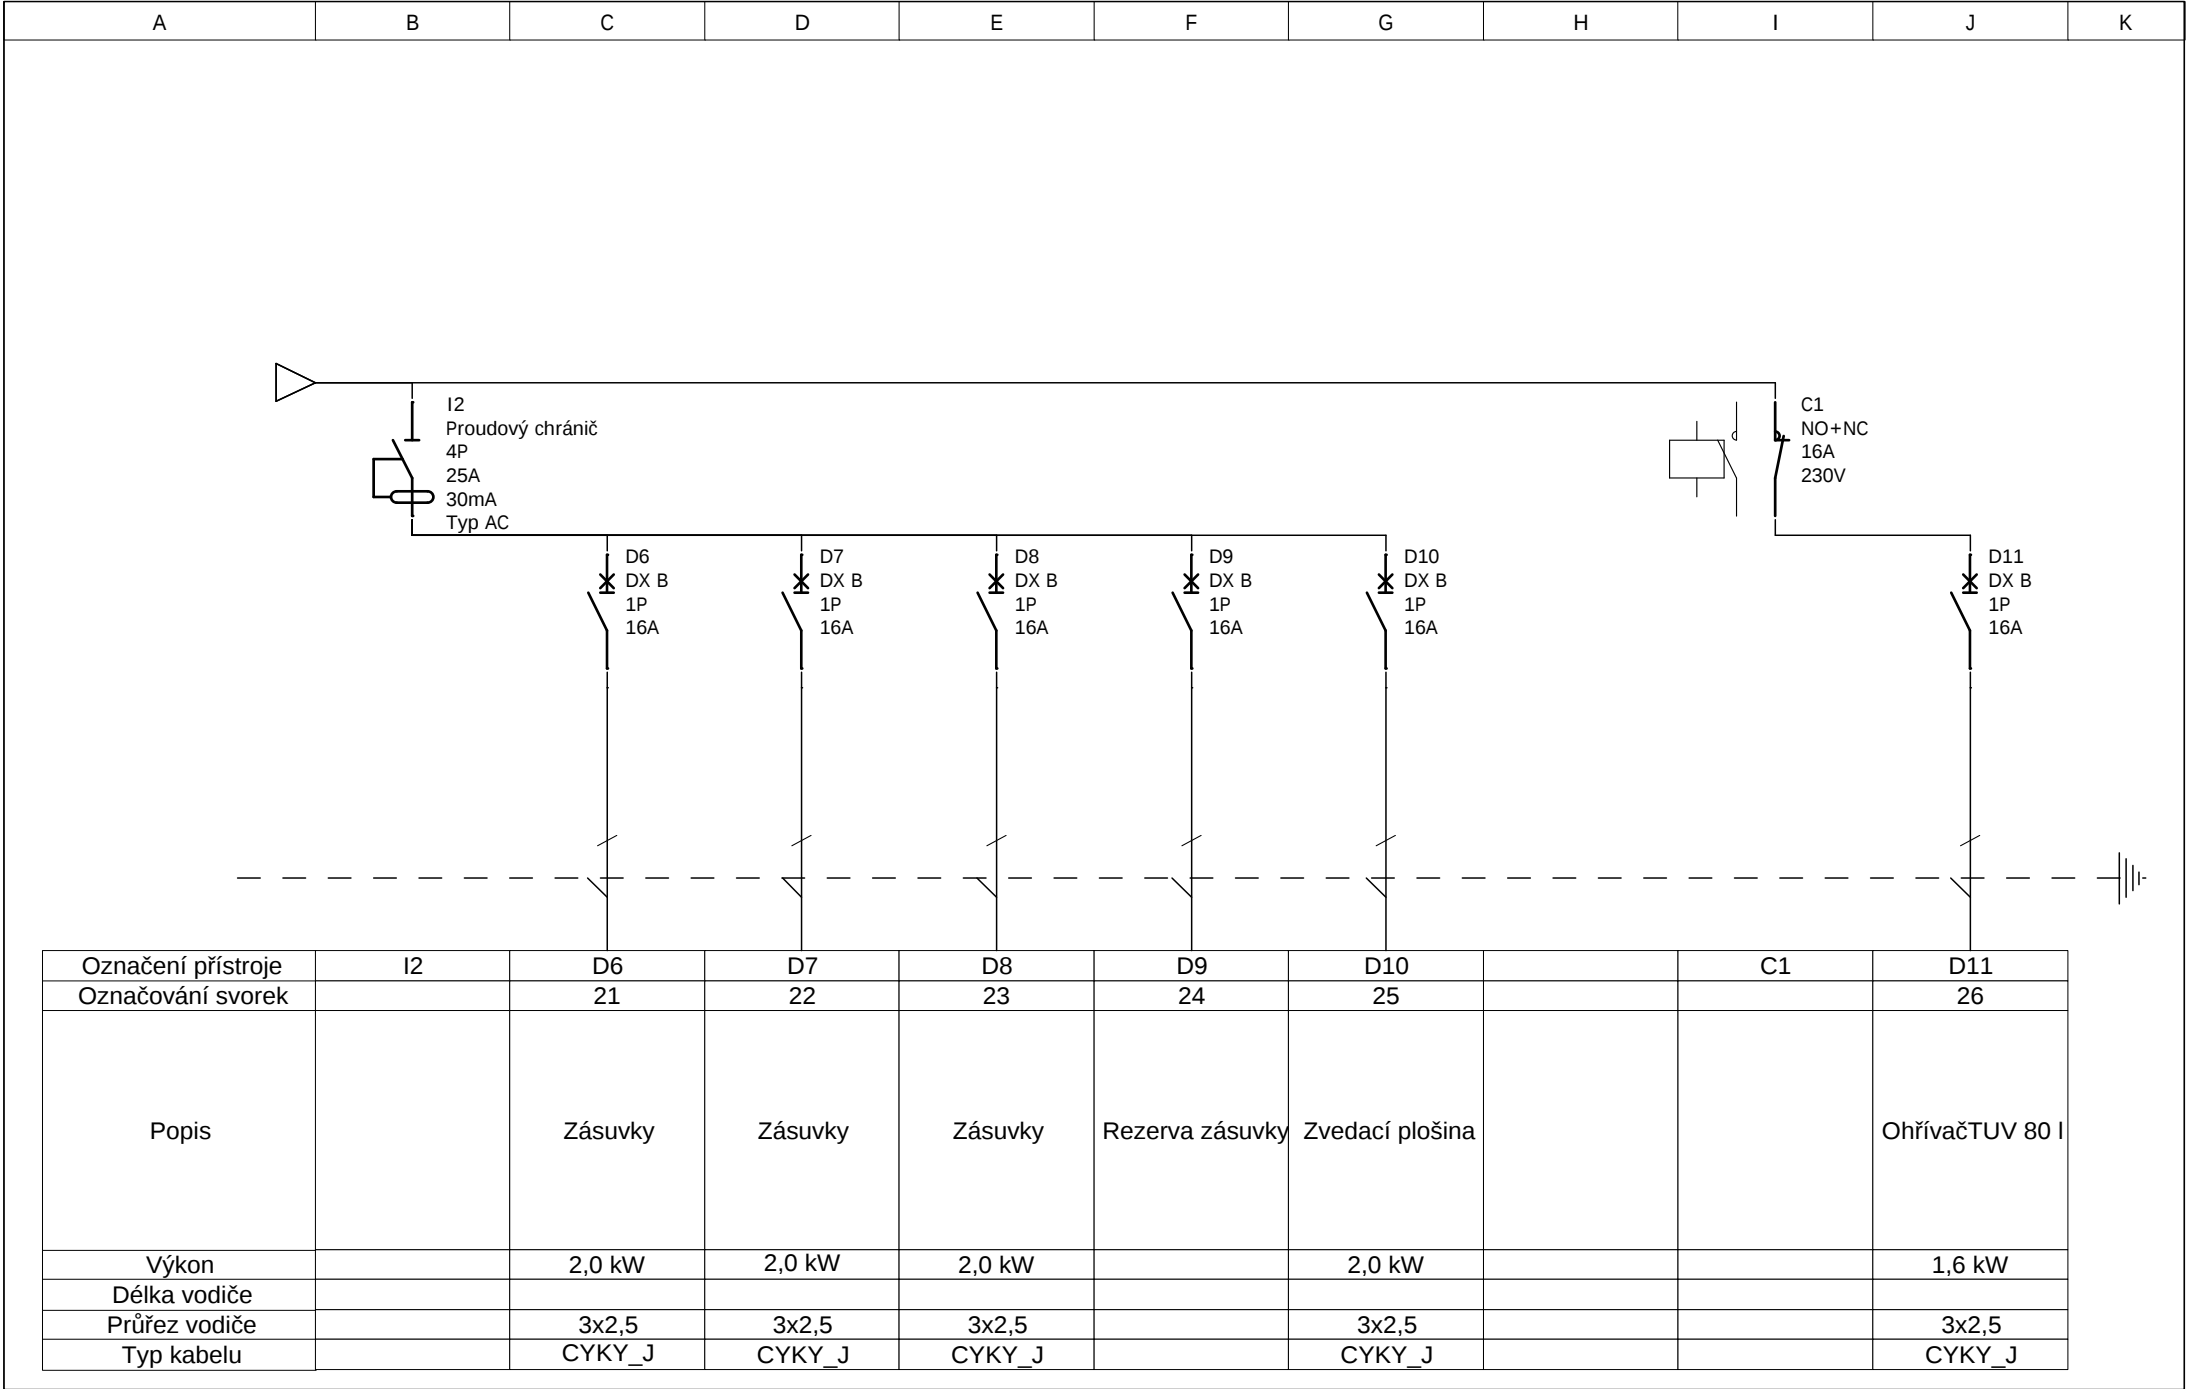

Některé produkty nejsou osazené. Tento soupis materiálu
muže být proto neúplný a zvolený rozvádec nemusí být vhodný

 Materiál Legrand

Obj. číslo	Popis	Množství
001660	Záslepka bílá 5 mod.	3
003933	Prepetová ochrana 4P C 40kA	1
004126	Stykac 16A 230V NO+NC	1
004345	Vypínac 3P 32A	1
004918	Hrebenová propojovací lišta 3P pro max. 19 přístroju	4
006158	Jistic DX 1P B 10A 6kA	4
006160	Jistic DX 1P B 16A 6kA	7
008993	Proudový chránič DX 4P AC 30mA 25A	1
601119	Practibox rozvodnice 36 modulu	1

C. projektu:

13 006 0/E13-06

Rozvádec:

E 5

Zhotovil:

Miroslav Talpa

Datum:

Zdravotní středisko Úštek

R-1

C

B

A

F

E

D

C. strany:

17 / 18

➔ Technický soupis

0.00%

➔ Poznámky: