


Vodovod Filipova Huť



B. Souhrnná technická zpráva

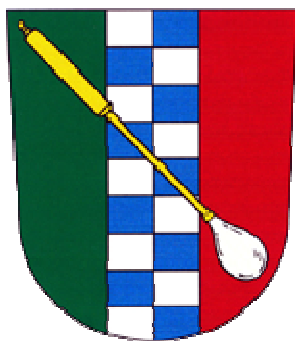

Chudenín 30, 340 22 Nýrsko
tel.+ 420 376 572 185, 376 571 196
fax+ 420 376 572 186
GSM:+ 420 724 187 566
Email: aqua@aquasumava.cz
WWW.aquasumava.cz

Schválil	Zodpovědný projektant		
Ing. Igor Kasalický	Ing. Martina Hřebeková		
Vypracoval: Ing. Petra Mačudová, Ing. Igor Kasalický			
Investor: Obec Modrava, Modrava 63, 341 92 Kašperské Hory, IČ: 00573418			
Projekt: Vodovod Filipova Huť		Číslo zakázky:	095/2021
		Formát	A4
		Datum	05/2021
Část projektu:		Účel	DPS
		Číslo kopie	
Obsah: Souhrnná technická zpráva - dodatek		Číslo přílohy	B

B.1 Popis území stavby

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Podmínky jsou stanoveny formou vyjádření a stanovisek dotčených orgánů, které se nachází v dokladové části této dokumentace. Podmínky jsou zohledněny a dodrženy ve výkresové části projektové dokumentace. Podmínky týkající se realizace budou dodrženy během výstavby. Dále byly splněny podmínky územního rozhodnutí popsaného viz výše v bodě B.1 b).

Před zahájením stavby vodojemu bude proveden podrobný inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum, zároveň bude při přejímce základové spáry přítomen IGHG dozor, dále vodohospodářský dozor a statik, který bude navrhovat podkladní desku pod nádrže (ta bude navržena dle požadavků vybraného dodavatele nádrží). Vzhledem ke složitosti základových poměrů musí stavbu vodojemu provádět firma s potřebnou kvalifikací (tj. 20 let praxe s vodohospodářskými stavbami ve složitých základových poměrech a řešení střetu zájmů).

Před kolaudací bude proveden rozbor vody v rozsahu úplného rozboru vzorku vody.

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

V lokalitě byla provedena vizuální prohlídka, výškopisné a polohopisné zaměření.

Prostorem staveniště jsou pozemky dotčené stavbou. V některých částech bude prostor staveniště ztížen nedostatkem prostoru.

V řešeném území nejsou žádná ložiska nerostů. Stavba se nenachází v záplavovém území.

Z hydrogeologického posouzení vyplývá, že studna PJ1 na blízkém pozemku zásobující objekt č.p. 85 nebude stavbou vodojemu ovlivněna.

Vzhledem ke složitosti základových poměrů musí být stavba prováděná kvalifikovanou firmou se zkušenostmi v oblasti zakládání vodohospodářských staveb ve složitých poměrech.

g) ochrana území podle jiných právních předpisů

Budou respektována ochranná pásma ostatních sítí a podmínky stanovené jejich správci. Při stavbě a jejím provozu nesmí být ovlivněn nejbližší vodní zdroj, jímka PJ1 nacházející se u sousední nemovitosti č.p. 85 ve vzdálenosti cca 20,0 m.

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Při provádění stavby bude dodržována tato projektová dokumentace, podmínky stavebního povolení a rovněž budou respektovány a splněny zájmy všech účastníků stavebního řízení.

Po dobu stavby dojde k ovlivnění okolí zvýšenou prašností, hlučností a dopravním provozem. Jedná se o stavbu podzemní infrastruktury, která nebude ovlivňovat stávající odtokové poměry v lokalitě ani krajinný ráz.

Při stavbě a jejím provozu nesmí být ovlivněn nejbližší vodní zdroj, jímka PJ1 nacházející se u sousední nemovitosti č.p. 85 ve vzdálenosti cca 20,0 m.