


VZOROVÉ PŘEPOJENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
NAPOJENÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY PE40, SDR7,4, DN25


BOČNÍ NAVRTÁVKA

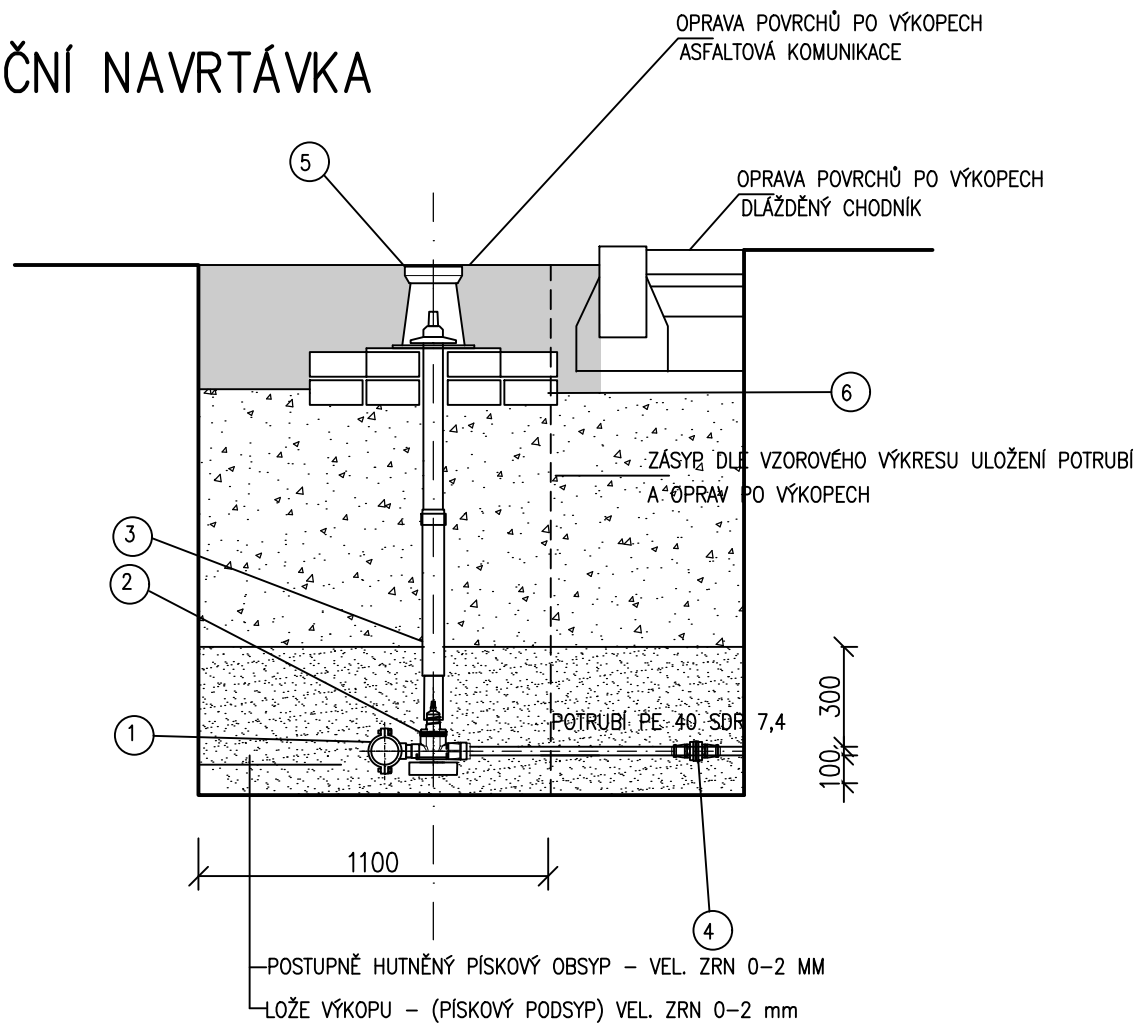

- POPIS:
- 1 CELOLITINOVÝ NAVRTÁVACÍ PAS PRO POTRUBÍ TLT S VNITŘNÍM ZÁVITOVÝM SPOJEM
 - 2 ŠOUPÁTKO PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY S VNĚJŠÍM ZÁVITEM A SVĚRNÝM HRDLEM
 - 3 ZEMNÍ SOUPRAVA ŠOUPÁTKOVÁ TELESKOPICKÁ
 - 4 UNIVERZÁLNÍ MOSAZNÁ SPOJKA ISIFLO (NEBO REDUKOVANÁ)
 - 5 ŠOUPÁTKOVÝ POKLOP LITINOVÝ TUHÝ S PODKLADOVOU DESKOU
 - 6 PODKLADNÍ BÍLE CÍHLY NEBO BETON

POZNÁMKA:
V PROJEKTU JE POČÍTÁNO S OPRAVOU POVRCHŮ PO VÝKOECH, UVEDENÍM DO PŮVODNÍHO STAVU. PROPOJENÍ PŘÍPOJEK BUDE PROVEDENO 1 M V CHODNÍKU ZA PROJEKTOVANÝM OBRUBNÍKEM REVITALIZOVANÝCH PLOCH. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE VYTÝČENÁ NOVÁ HRANICE CHODNÍKU, PODLE NÍ JSOU NAVRŽENY DÉLKY JEDNOTLIVÝCH PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK.

HORNÍ NAVRTÁVKA

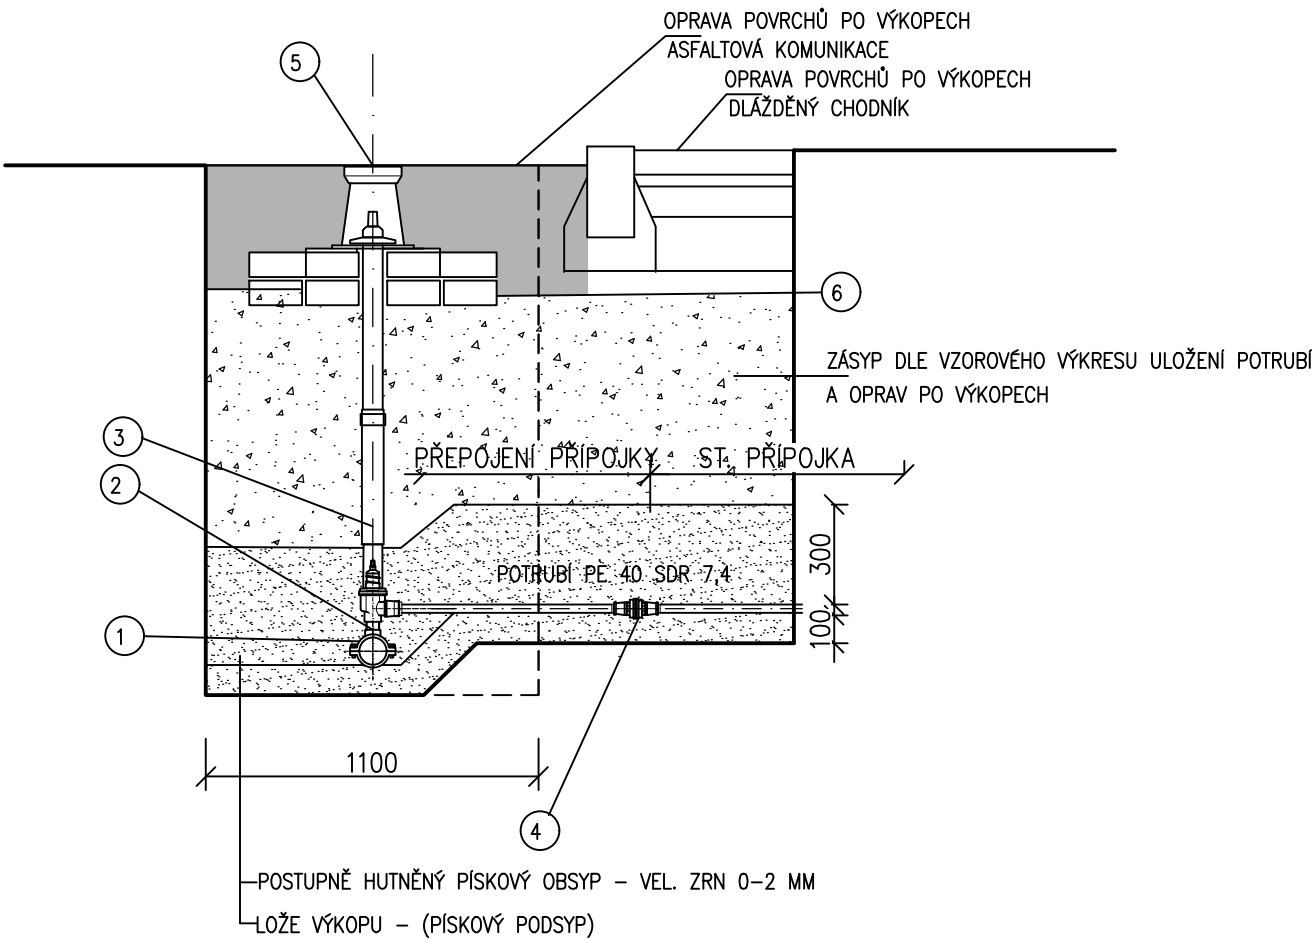

- POPIS:
- 1 CELOLITINOVÝ NAVRTÁVACÍ PAS PRO POTRUBÍ TLT S VNITŘNÍM ZÁVITOVÝM SPOJEM
 - 2 ŠOUPÁTKO PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ROHOVÉ S VNĚJŠÍM ZÁVITEM A HRDLEM ISO
 - 3 ZEMNÍ SOUPRAVA ŠOUPÁTKOVÁ TELESKOPICKÁ
 - 4 UNIVERZÁLNÍ MOSAZNÁ SPOJKA ISIFLO (NEBO REDUKOVANÁ)
 - 5 ŠOUPÁTKOVÝ POKLOP LITINOVÝ TUHÝ S PODKLADOVOU DESKOU
 - 6 PODKLADNÍ BÍLE CÍHLY NEBO BETON

Výškový systém BpV POZNÁMKA: VÝKOP BUDE PAŽENÝ, BUDE-LI HL. VÝKOPU VĚTŠÍ NEŽ 1,3 V SOUDRŽNÝCH ZEMINÁCH
Souřadný systém JTSK

Investor:	SLOVÁCKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s., Za Olšávkou, 290, 686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ	Vypracoval:	
Místo stavby:	HLUK	JANA BEZDĚKOVÁ	
Název stavby:		ČKAIT - TV02-1220069	
HLUK - OPRAVA ČÁSTI ŘADU 8b, UL. HLAVNÍ		tel: 604 705 966	
		e-mail: bezdekova.projekce.vk@gmail.com	
		DS: z4ind62	
		Stupeň	DPZ + DPS
		Datum	11/2025
Objekt:		Formát	2xA4
Část:	D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu	Měřítko:	1:25
Název výkresu:		Č.zakázky/výkresu:	Č.paré:
VZORY PŘEPOJENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY		2025VK-006	
		D.1.7	