


VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROFESE	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY	ING. DANIEL HAJZLER PROJEKCE ELEKTRO SEDLIŠTĚ 31 570 01 LITOMYŠL	
ing. D. Hajzler	ing. D. Hajzler	ing. D. Hajzler	ing. Věra Králová		
KRAJ:		OBEC: Pardubice			
INVESTOR: Rozvojový fond Pardubice a.s., třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice					
Měšťanský dům - Kostelní 99 Stavební úpravy měšťanského domu - Kostelní 99 Silnoproud				FORMÁT	
				DATUM	17.03.2026
				STUPEŇ	DPS
				MĚŘÍTKO	
				ZAK.ČÍSLO: 406-25	
Rozváděč RE				ARCHIVNÍ ČÍSLO 35-020	Č.VÝKRESU D.1.2.5.6


POHLED NA MOŽNÉ PROVEDENÍ ROZVÁDĚČE RE, KLASIFIKACI PO DODRŽET

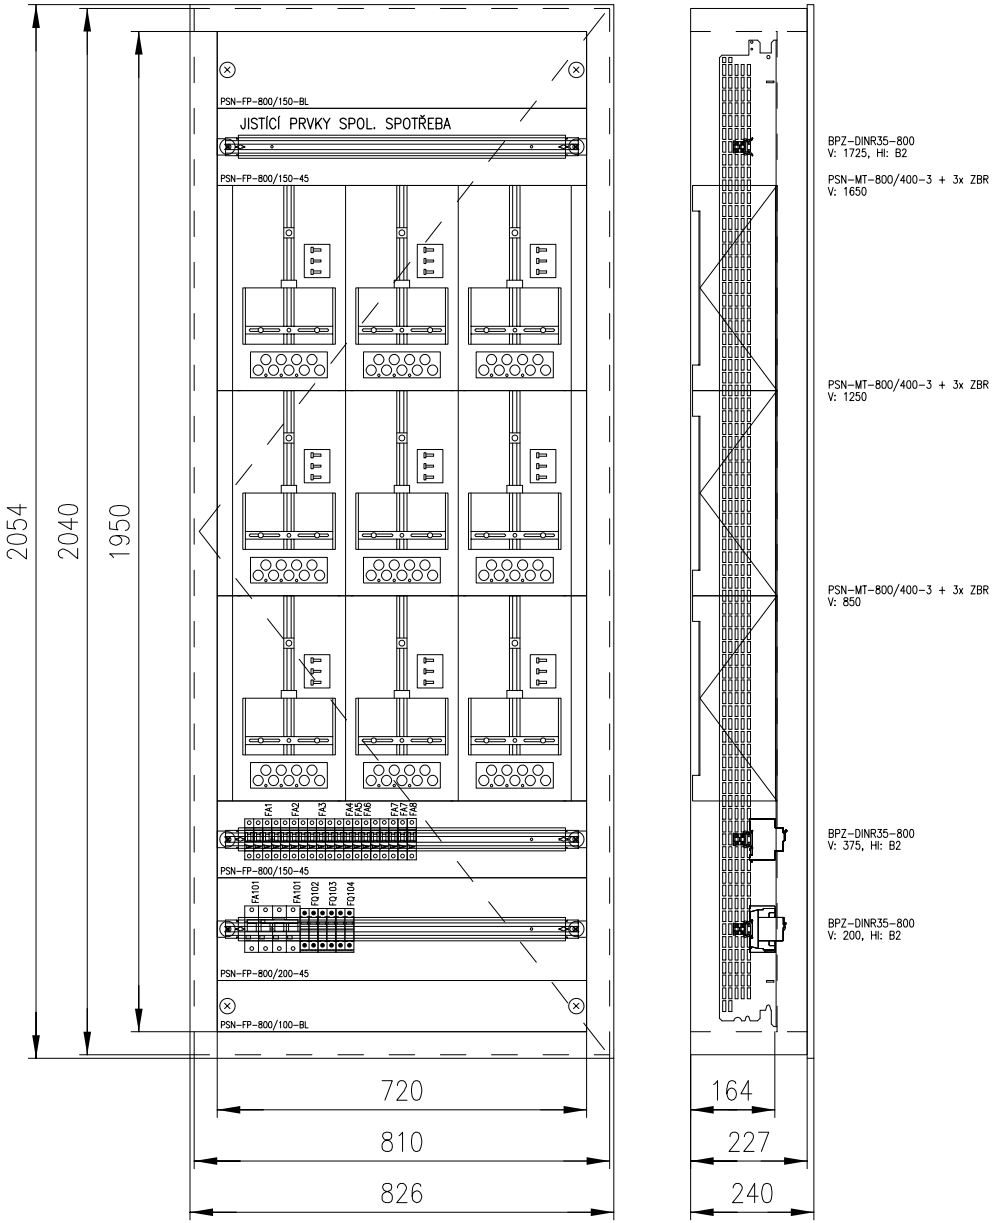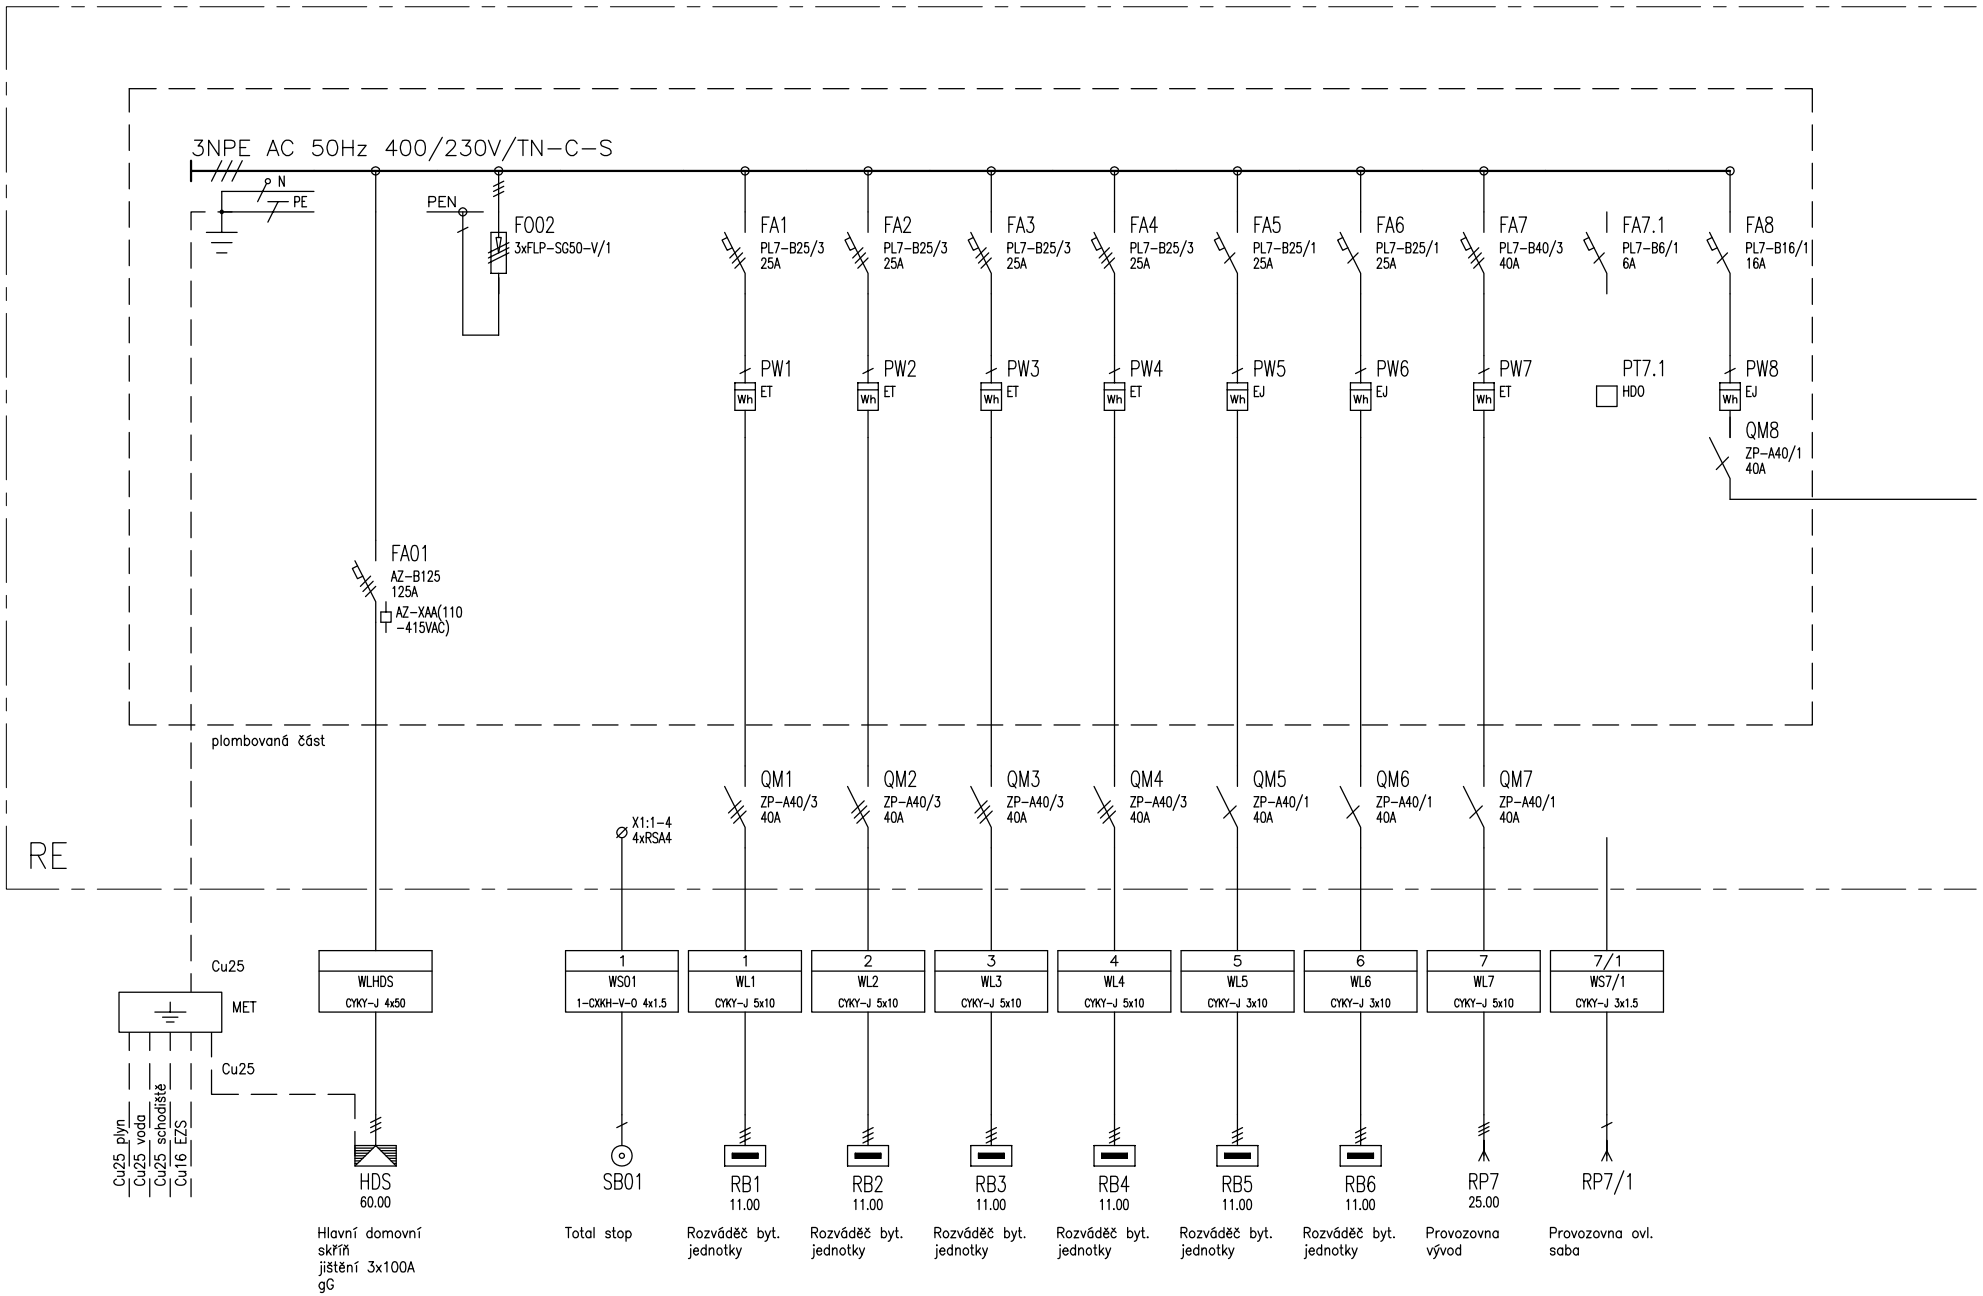

Jmenovité napětí:	Jmenovité napětí 415V AC. Jmenovité izolační napětí 415V AC. Třída ochrany I.
Poloha:	POD omítkou (2-dílný systém)
Stupeň krytí:	IP40
Mechanická odolnost:	IK07
Požární klasifikace:	EI2 30 DP1-S200/Sa
Dveře:	Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkem, jednokřídlé
Vnější rozměry:	826 x 2054 x 240 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry:	720 x 1950 (Šířka x Výška)
Výklenek:	810 x 2040 x 227 (Šířka x Výška x Hloubka)
Podstavec:	Žádný
Vnitřní členění:	Jeden rám šířky 720mm.
Konstrukce:	Uchycení DIN lišt a montážních plechů na bočnice MSW. Krycí desky ProfiSNAP.
Konstrukce:	Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 13 (modulů 455).


3NPE AC 50Hz 400/230V/TN-C-S
N
PE
PEN
F002
3xFLP-SG50-V/1
FA1
PL7-B25/3
25A
FA2
PL7-B25/3
25A
FA3
PL7-B25/3
25A
FA4
PL7-B25/3
25A
FA5
PL7-B25/1
25A
FA6
PL7-B25/1
25A
FA7
PL7-B40/3
40A
FA7.1
PL7-B6/1
6A
FA8
PL7-B16/1
16A
PW1
ET
PW2
ET
PW3
ET
PW4
ET
PW5
EJ
PW6
EJ
PW7
ET
PT7.1
HDO
PW8
EJ
QM8
ZP-A40/1
40A
FA01
AZ-B125
125A
AZ-XAA(110
-415VAC)
plombovaná část
RE
QM1
ZP-A40/3
40A
QM2
ZP-A40/3
40A
QM3
ZP-A40/3
40A
QM4
ZP-A40/3
40A
QM5
ZP-A40/1
40A
QM6
ZP-A40/1
40A
QM7
ZP-A40/1
40A
X1:1-4
4xRSA4
Cu25
MET
Cu25
Cu25 plyn
Cu25 voda
Cu25 schodiště
Cu16 EZS
WLHDS
CYKY-J 4x50
1
WS01
1-CXKH-V-0 4x1.5
1
WL1
CYKY-J 5x10
2
WL2
CYKY-J 5x10
3
WL3
CYKY-J 5x10
4
WL4
CYKY-J 5x10
5
WL5
CYKY-J 3x10
6
WL6
CYKY-J 3x10
7
WL7
CYKY-J 5x10
7/1
WS7/1
CYKY-J 3x1.5
HDS
60.00
Hlavní domovní
skříň
jištění 3x100A
gG
SB01
Total stop
RB1
11.00
Rozváděč byt.
jednotky
RB2
11.00
Rozváděč byt.
jednotky
RB3
11.00
Rozváděč byt.
jednotky
RB4
11.00
Rozváděč byt.
jednotky
RB5
11.00
Rozváděč byt.
jednotky
RB6
11.00
Rozváděč byt.
jednotky
RP7
25.00
Provozovna
vývod
RP7/1
Provozovna ovl.
saba

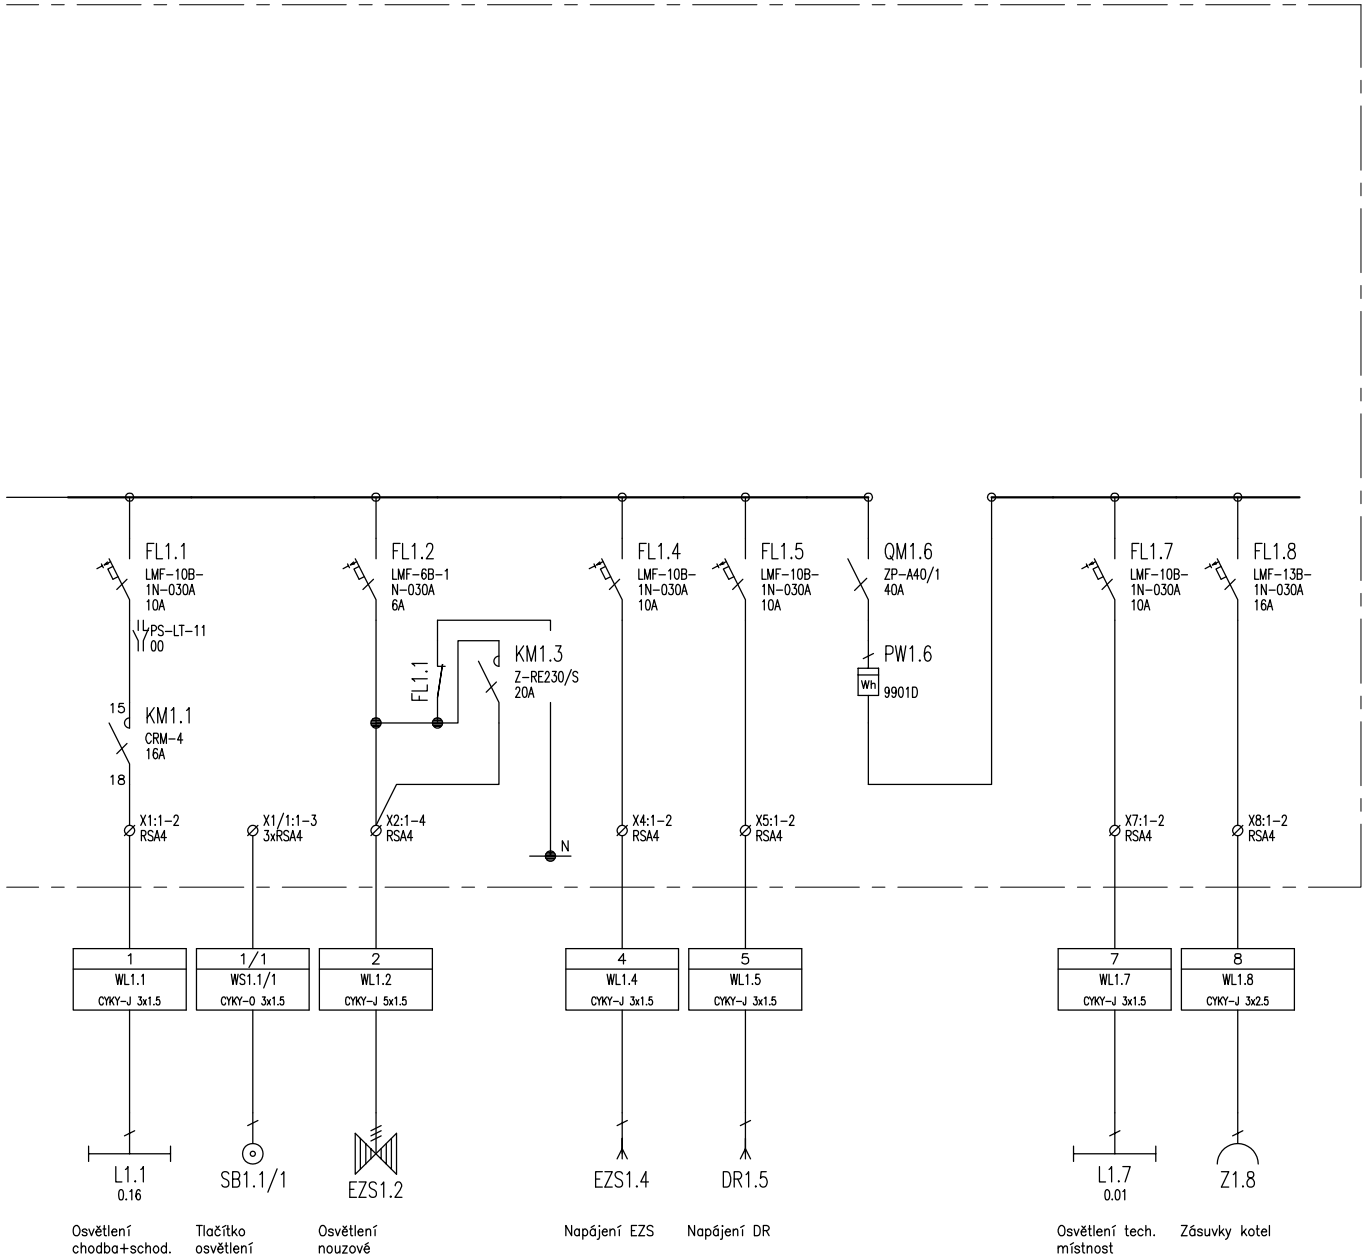

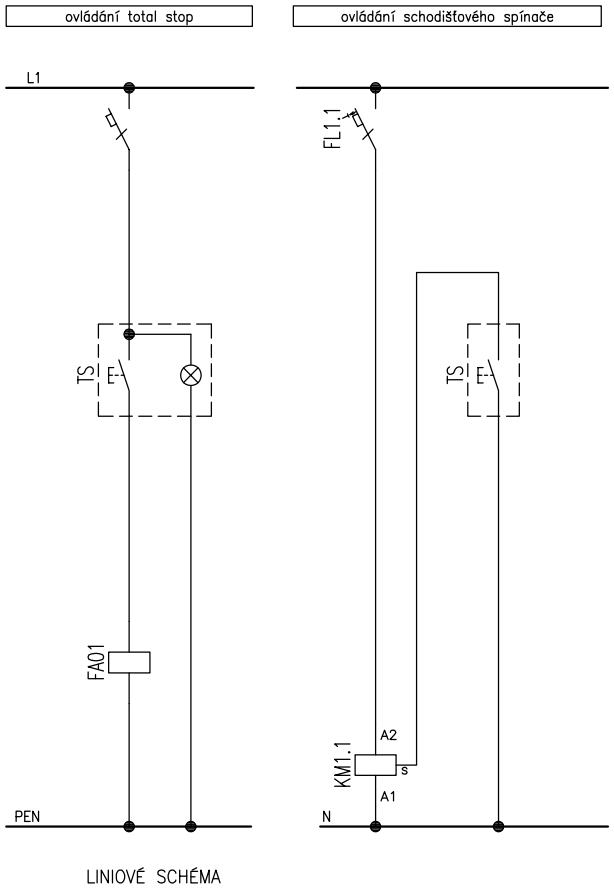

LINIOVÉ SCHÉMA