



Potrubí LDPE, HDPE - VODOVOD

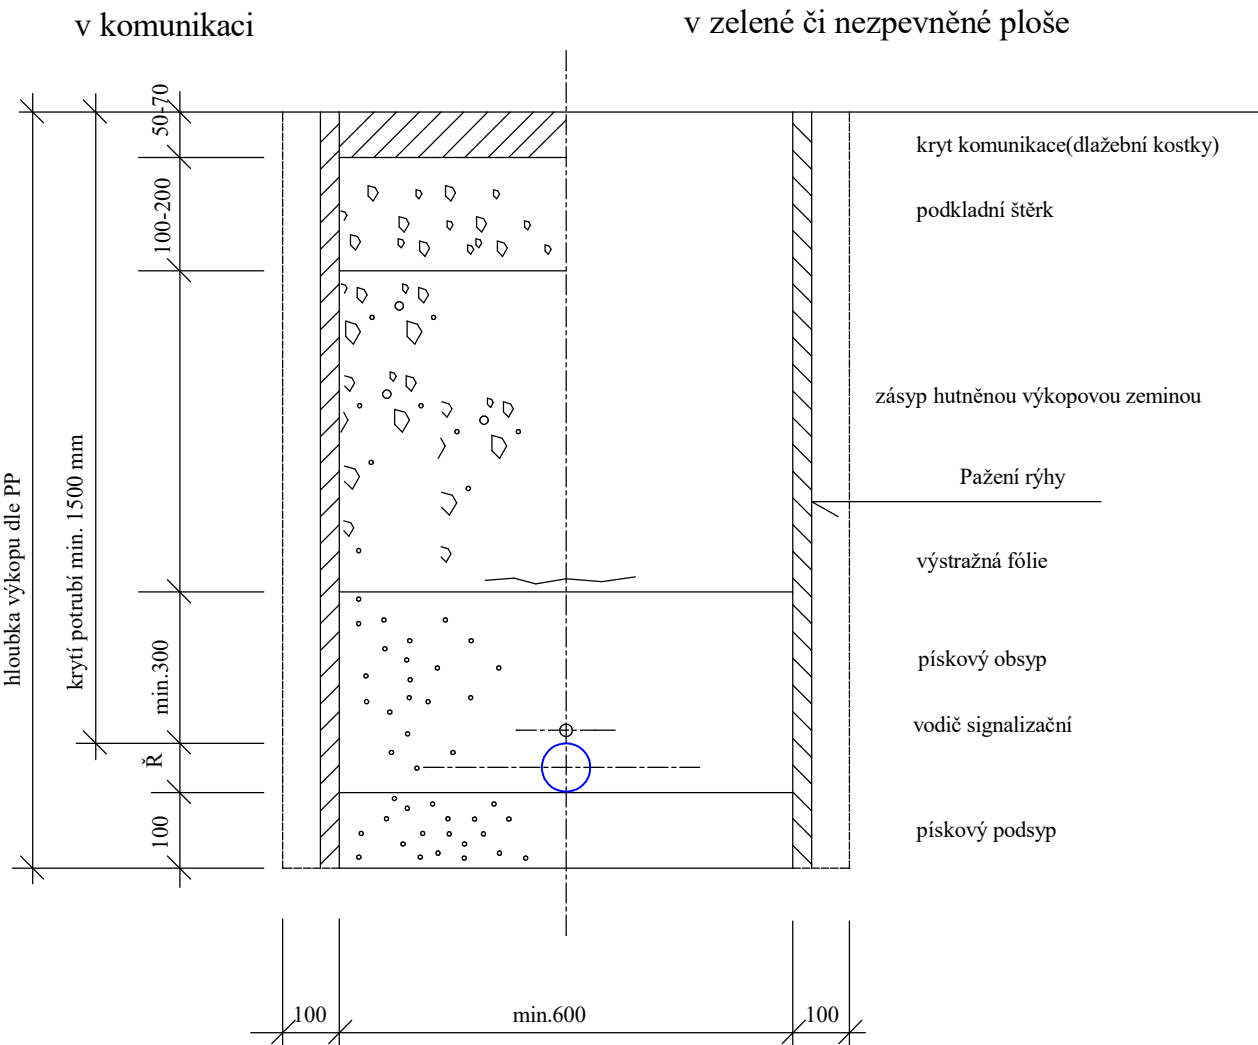

POTRUBÍ PVC nebo PP

Výkopy: Při výkopu do hloubky 1,30m v komunikaci a 1,50m ve volném terénu lze provést výkop s kolnými stěnami bez použití pažení (ČSN 73 30 50).

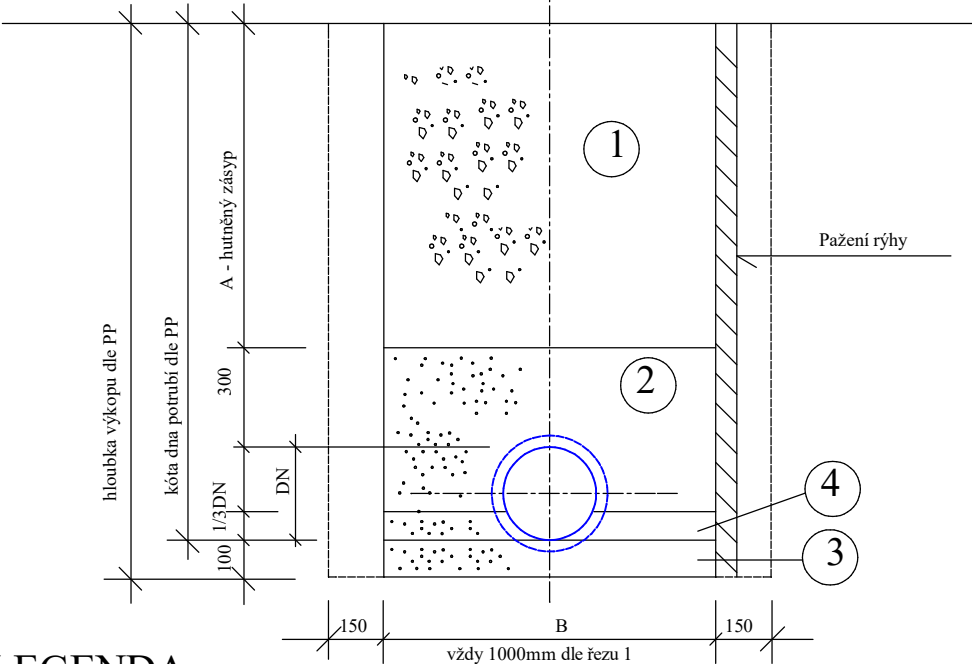

LEGENDA

1. Zásyp vytěženou zeminou, v komunikaci hutněný po vrstvách 300 mm
2. Obsyp nesoudržnou zeminou, zrno do 20mm, hutnění na 95% PSi
3. Pískové lože, zrno do 4mm, hutněno
4. Hutněný obsyp dna potrubí, zrno do 4mm, hutněno na 95% PSi

Hlavní projektant:	Zodp.projektant:	Vypracoval:	<div>ATELIER ELZET</div> <div>www.atelierelzet.cz</div>		
Atelier Elzet s.r.o. nám. Fr. Křižíka 2840, 390 01 Tábor	Ing. arch. Ladislav Zeman, Hodětín 24, 391 65 Bechyně IČO 02074931	Ing. arch. Ladislav Zeman, Hodětín 24, 391 65 Bechyně IČO 02074931			
Investor: Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 39807 Orlík nad Vltavou					
Místo stavby: k. ú. Orlík nad Vltavou, parc. č. st. 77, st. 95, 179			Číslo zak.:		Paré :
Akce:			Datum:	09 / 2024	
Dětská skupiny Orlík nad Vltavou			Stupeň:	DPS	
			Ozn. části:	D.1.2.	
Části projektu: D.1.2.2 - Zdravotně technické instalace D.1.2.4 - Vytápění			Měřítko:	1:75	
Obsah:			Č. výkresu:	D.1.2.2_05	
ZTI - Kanalizace - uložení potrubí					