



A - A

VOLNÝ TERÉN

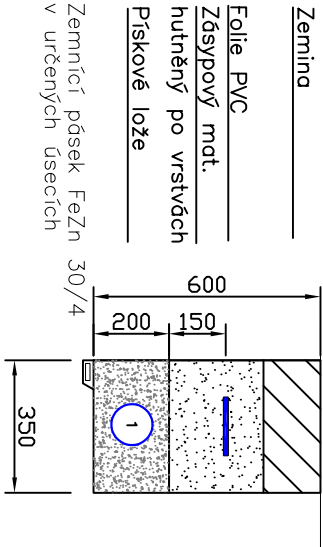


A - A
CHODNÍK

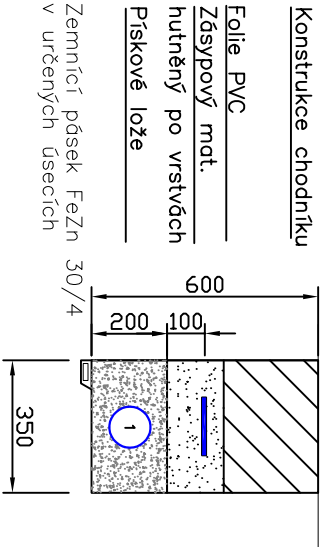


B - B

VOLNÝ TERÉN

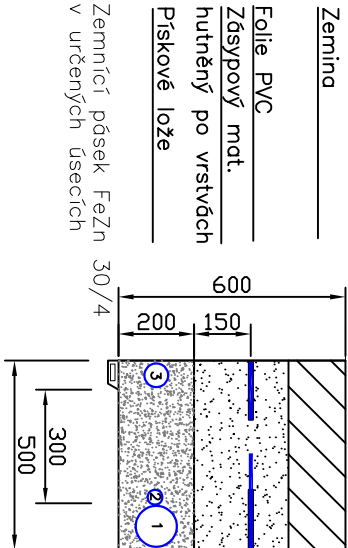


B - B
CHODNÍK

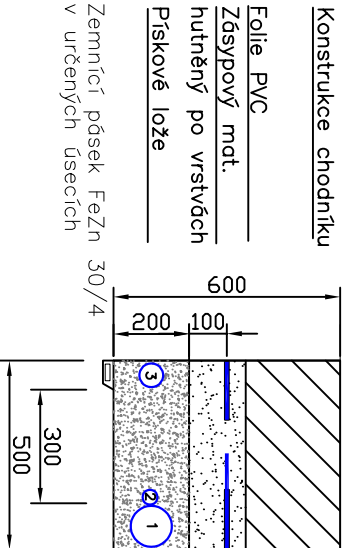


C - C

VOLNÝ TERÉN

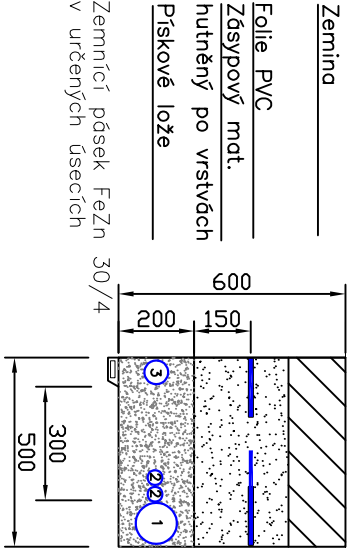


C - C
CHODNÍK

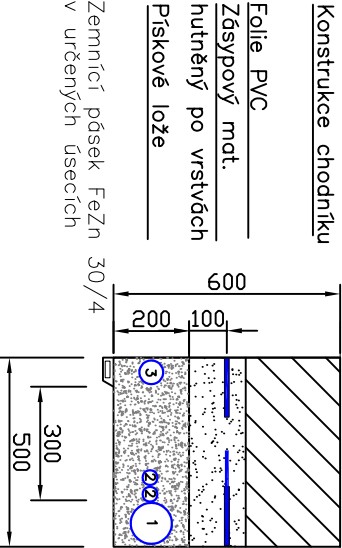


D - D

PŘEKOP KOMUNIKACE

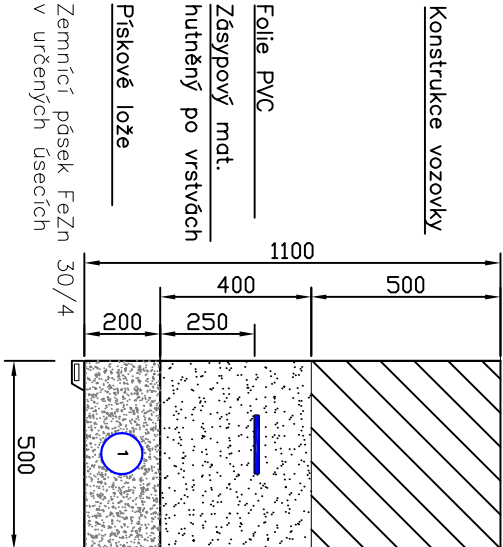

E - E

PŘEKOP KOMUNIKACE

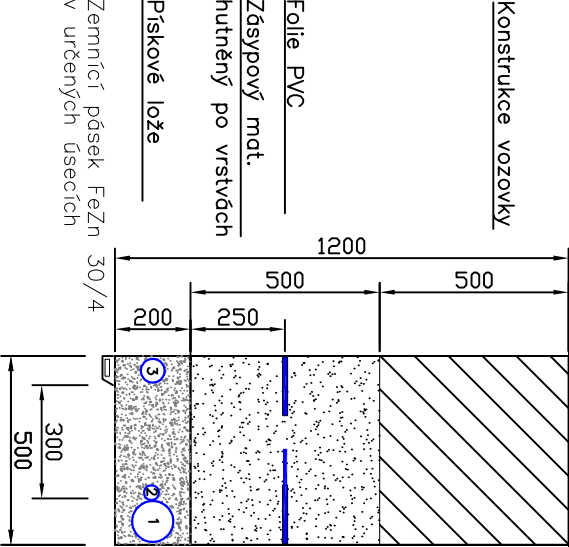

Uložení projektovaného vedení do výkopu bude řešeno ve výkopu šíře 35, případně 50 cm,

- o minimálním krytí dle ČSN 73 60 05.
- chodník (nebo přídruž. prostor nesloužící provozu nebo stání vozidel) 40 cm
- volný terén mimo souvislou zástavbu 60 cm
- vozovka (nebo prostor určený k provozu a stání vozidel) 90 cm
- silnice I., II. a III. třídy, ve společné trase se silnoproudým vedením 100 cm 120 cm

Při zásypu rýh v komunikačních plochách bude provedeno hutnění po vrstvách tloušťky max. 30cm.

Návrh skladby obnovených zpevněných povrchů:

- Chodník – Zámková dlažba betonová 6 cm, dtf frakce 4/8 – 4 cm, štěrko dtf – 15 cm
- Chodník – MA 8V 3 cm, ACP 16+ – 10 cm, ŠD – 15 cm
- Chodník – Betonová dlažba, dtf frakce 4/8 – 4 cm, štěrko dtf – 15 cm
- Vjezdy – žul. kostka 10/10, dtf 4/8 – 4 cm, SC,C8/10 – 20 cm , ŠD 15 cm
- Vozovka – ACO 11+ – 5 cm, ACP 22+ – 10 cm, SC,C8/10 – 25 cm , ŠD – 15 cm

Provedení skladby komunikačních ploch bude přizpůsobeno skutečnému stavu na staveništi a požadavkům správce komunikace.

Ve všech případech je u konečné úpravy rýhy třeba zajistit přesahy cca 0,50 m stmelené části nového vozovkového, resp. 0,30 m nového chodníkového souvrství (krytové, příp. stmelené podkladní vrstvy) od hrany rýhy (podle místních podmínek a stupně poškození přilehlé konstrukce). V případě, že při výkopu dojde k vytvoření kaverny nebo k poklesu konstrukce, musí být přesch proveden minimálně na šířku kaverny, resp. poklesu.

Zůstane-li ve vozovce od okraji opravené rýhy k obrubníku (nebo k jinému okrojovému prvku) plocha, jejíž šířka je menší než 1,0 m, musí se tyto části vozovky úplně obnovit spolu s konstrukcí rýhy.

PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL
Kořínek	Kořínek	Ing. Krížan
INVESTOR	Českokrumlovský rozvojový fond, s.r.o.	
MÍSTO STAVBY	Český Krumlov	
STAVBA:	REKONSTRUKCE KAMEROVÉHO SYSTÉMU PARKOVIŠŤ ČKRF - POD POŠTOU	
NÁZEV VÝKRESU	VZOROVÉ ŘEZY VÝKOPŮ	
 SITEL, spol. s r.o. Nad Elektrickou 1526/45 106 00 Praha 10 tel. 267 196 111  ISO 9001:2015 DNV-GL BRIEF 12315817 Křídlová 143 Křídlová  INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM DNV-GL BRIEF 12315817 Křídlová 143 Křídlová		
FORMÁT	2x A4	
DATUM	06./2023	
ÚČEL	PDPS	
MĚŘÍTKO	-- --	
Č. ZAKÁZKY	220 000 059	
Č. ARCHIVNÍ	220 000 059	
ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU 08	