



ROZVADĚČ NN PARKOVIŠTĚ – DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE

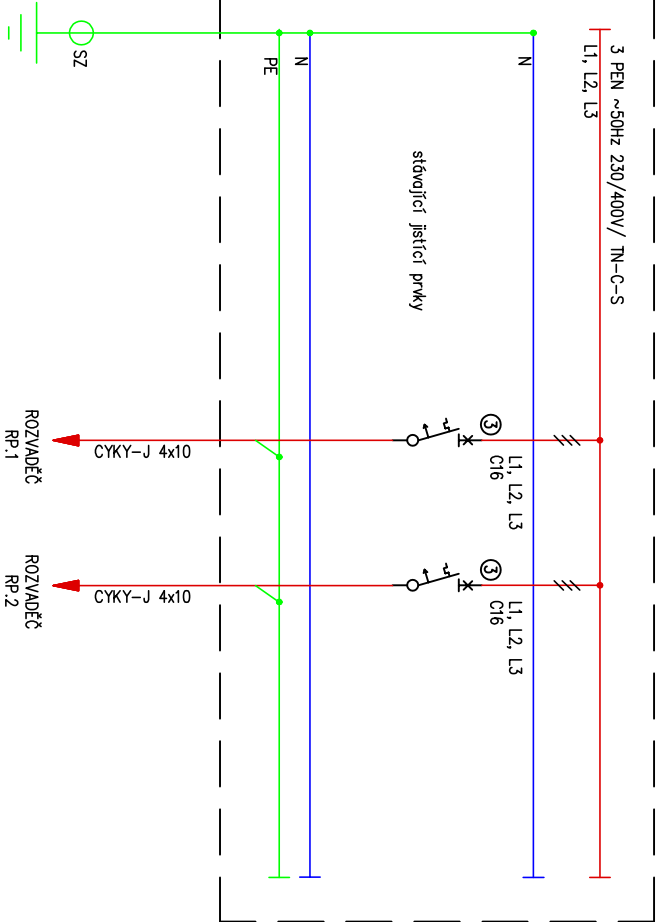

ROZVADĚČ RP.1 – ZAPOJENÍ ČÁSTI NN

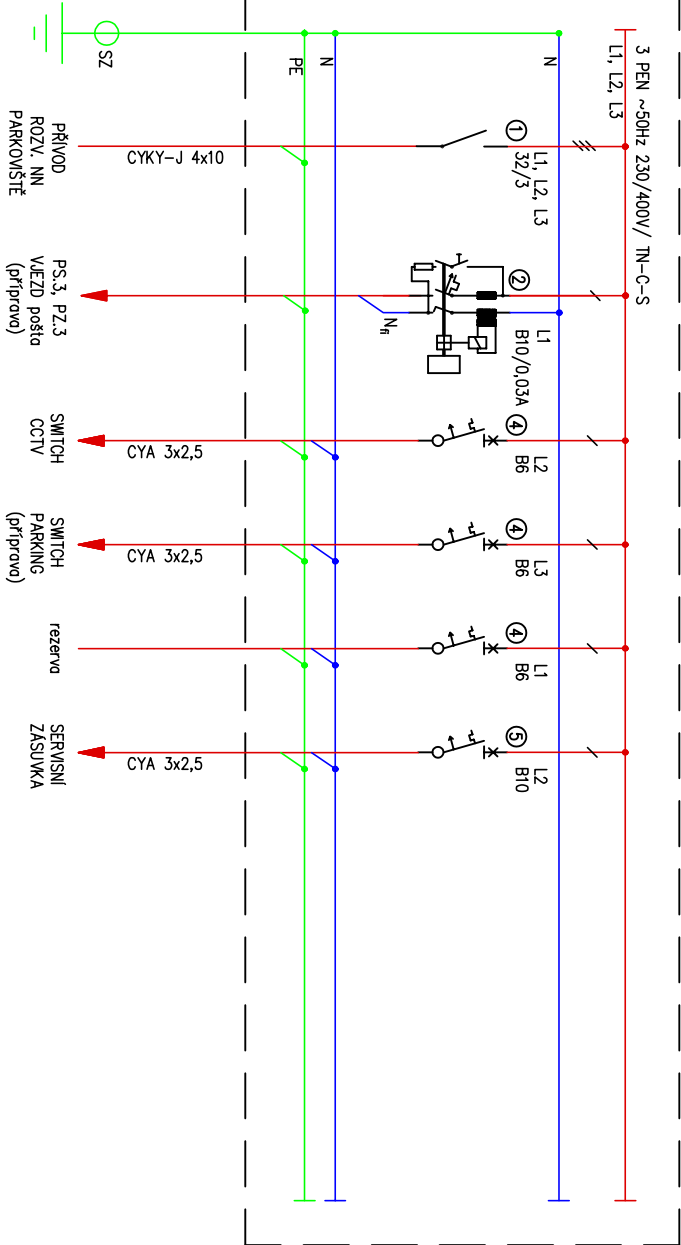


- 1 VYPÍNAČ ROZVADĚČE 32A/3
- 2 PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU OCHRANOU 10A/1N/0,03/B
- 3 JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ 16A/3/C
- 4 JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ 6A/1/B
- 5 JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ 10A/1/B

V ROZVADĚČI NN PARKOVIŠTĚ BUDOU PO DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍHO KAMEROVÉHO SYSTÉMU ODPOJENY ODCHOZÍ KABELY OKRUHŮ KAM.1, KAM.2, KAM.3 A PŘÍSLUŠNÉ JISTIČE 6A/B DEMONTOVÁNY.

VZHEDEM K PLÁNOVANÉMU ROZŠÍŘOVÁNÍ SYSTÉMU SE DOPORUČUJE NAVÝŠENÍ HODNOTY HJ NA 25A A PŘÍPADNÉ ZVÝŠENÍ HODNOTY JIŠTĚNÍ ROZVADĚČŮ RP.1 A RP.2.

ROZVADĚČ RP.2 – ZAPOJENÍ ČÁSTI NN

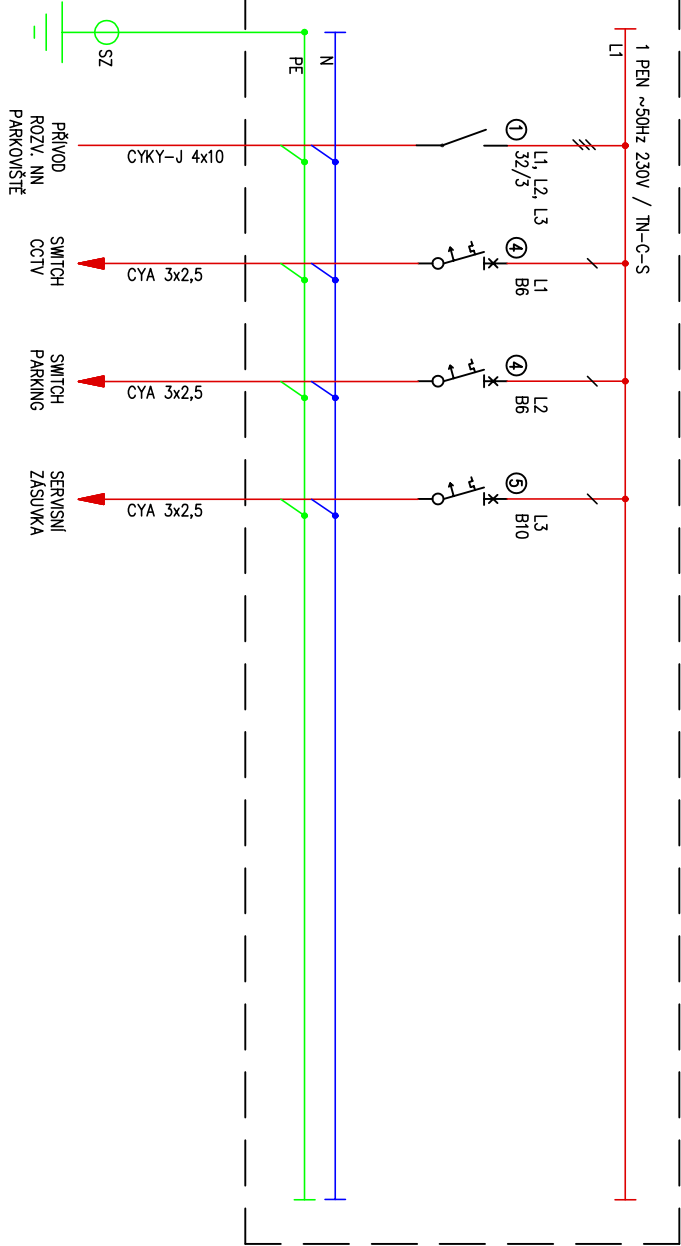

- OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM PŘI PORUŠĚ DLE ČSN 33–2000–4–41 ed.2:
- SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJENÍ OD ZDROJE
 - DOPLNĚKOVÝM POSPOJOVÁNÍM
- OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM PŘI PROVOZU DLE ČSN 33–2000–4–41 ed.2:
- OCHRANA IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ
 - OCHRANA ZABRANAMI NEBO KRYTÍM
 - DOPLNĚKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL
Kořítněk	Kořítněk	Ing. Krížan
INVESTOR	Českokrumlovský rozvojový fond, s.r.o.	
MÍSTO STAVBY	Český Krumlov	
STAVBA:	REKONSTRUKCE KAMEROVÉHO SYSTÉMU PARKOVIŠŤ ČKRF - POD POŠTOU	
NÁZEV VÝKRESU	SILNOPROUDÉ ROZVODY PRO KAMEROVÝ SYSTÉM	
 SITEL, spol. s r.o. Nad Elektrárnou 1506/45 106 00 Pápa 10 tel. 267 198 111  03 9001-181-14801 153 14801 BUREAU VERITAS certified  INFORMATION SECURITY DIN EN ISO 9001:2015 certified		
FORMAT	2xA4	
DATUM	06./2023	
ÚČEL	PDPS	
MĚŘÍTKO	-- --	
Č.ZAKÁZKY	220 000 059	
Č.ARCHIVNÍ	220 000 059	
ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU 11	