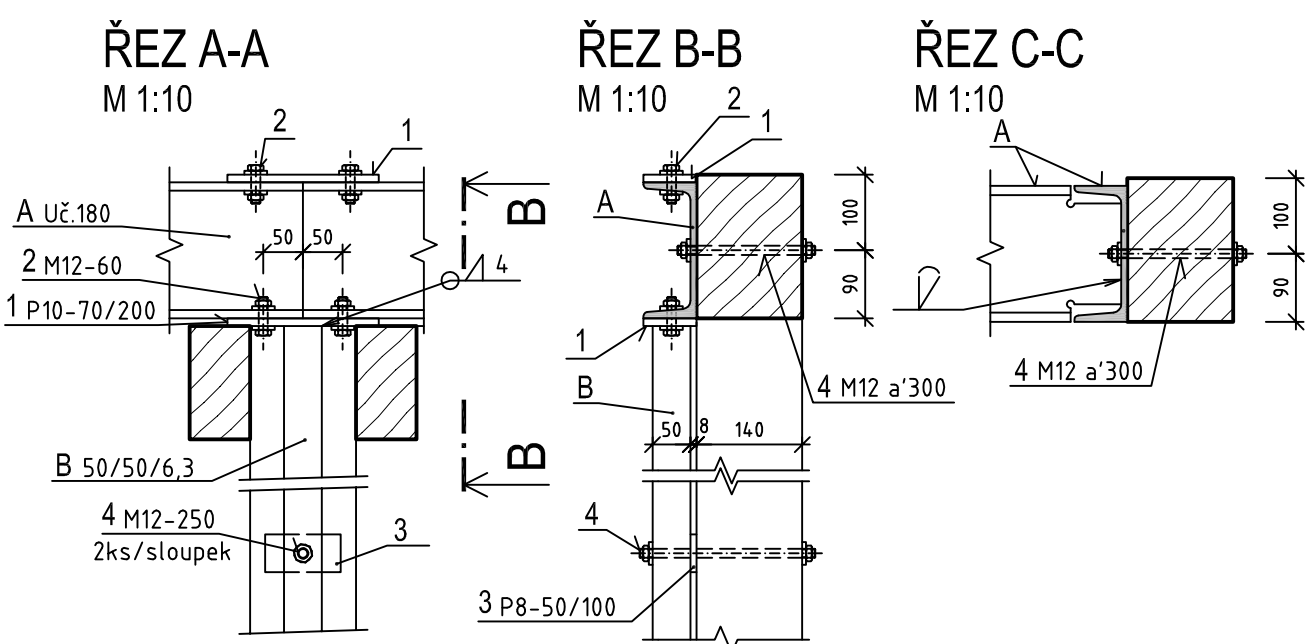


[illegible]

VÝKAZ OCELI:

ozn.	typ	délka (m)	ks	kg/m kg/ks	kg
A	Uč.180	41,2	-	22	906,4
B	JACKEL 50/50/6,3	2,85	7	8,31	165,8
1	P10-70/200		12	1,1	13,2
2	M12-60		24	0,07	1,7
3	P8-50/100		12	0,31	3,7
4	M12-250		12	0,25	3,0
	M12-200		140	0,22	30,8
-	REZERVA 10%				110,0
Celkem kg					1234,6

SKUTEČNÉ DÉLKY NOSNÍKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ PO ODSTRANĚNÍ PODLAHY PŮDY

OCEL S235
ELEKTRODY: 44.72
BETON C20/25 XC1

POZNÁMKA

- ZESILENÍ VAZNICE PROFILEM UŽ 180 BUDE DĚLENO V MÍSTECH PODEPŘENÍ VAZNICE (MIMO 1 POLE= KONZOLA!!!!!!)
- DĚLKY NOSNÍKŮ OVĚŘIT DLE SKUTEČNOST
- ZATÍŽENÍ ZE SLOUPKŮ KROVU JE TŘEBA PŘENĚST DO U NOSNÍKŮ KLÍNOVÁNÍM PLECHY viz. DETAIL (VÝKRES Č.3)
- PO PROVEDENÍ KLÍNOVÁNÍ, KLÍNY ZAJISTIT BODOVÝM SVAREM
- VÝKRESY NENAHRAZUJÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI !!!
- OCELOVÉ PRVKY OPATŘIT 2x ZÁKLADNÍM NÁTĚREM

AKCE STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY OBÚ U Města Chersonu 1429, Most			
INVESTOR	Český báňský úřad	Č.ZAK.	1002
	adresa: Kozlův 4, 110 01 Praha 1-Staré Město	STUPEŇ	DPS
ZHOTOVITEL	ATELIER P.H.A. spol. s r.o.	MĚŘÍTKO	1:50, 1:10
	Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00	DATUM	03./2015
ODP. PROJEKTANT	Doc.Ing. H. Gattermayerová,CSc. 	FORMÁT	8xA4
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. T. Hromádka	ČÁST	
VÝPRAVOVAL	Ing. P. Řehák	D.1.2 STAVEB. KONSTR. ŘEŠENÍ	
VÝKRES			C.v.
KROV – VÝKRES ZESÍLENÍ			4