

TYP PŘOVĚDENÍ: OCEL.-PLECH. ROZVODNICE ZAPUST.

MODULU:

KRYTÍ: IP40/20

RŮZMĚRY: -

DĚLENÍ: TYPDVÝ

NÁTĚR: PRAC. SEZNÁMENÝMI

DĚSLUHA: SHORA

PŘÍVOD (Y): NAHORU

VÝVODY:


15 % modulová rezerva

Soustava napětí
3NPE AC 50Hz, 230/400V/TN-S


Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
Automatickým odpojením od zdroje v síti TN
Doplňené proudovým chráničem

	Akce:	Obsah:	Měřiko	Číslo výkresu:
Vypracoval	Bc.Martin Jahoda	OBÚ Most		ES18
Zodp.projekt.	Martin Jahoda	č.p. 1429 U Města Chersonu	Část	
HIP		stavební úpravy administrativní budovy	Datum	
		RMS4	03/2015	Počet listů: 6
				List číslo: 1


L1,2,3

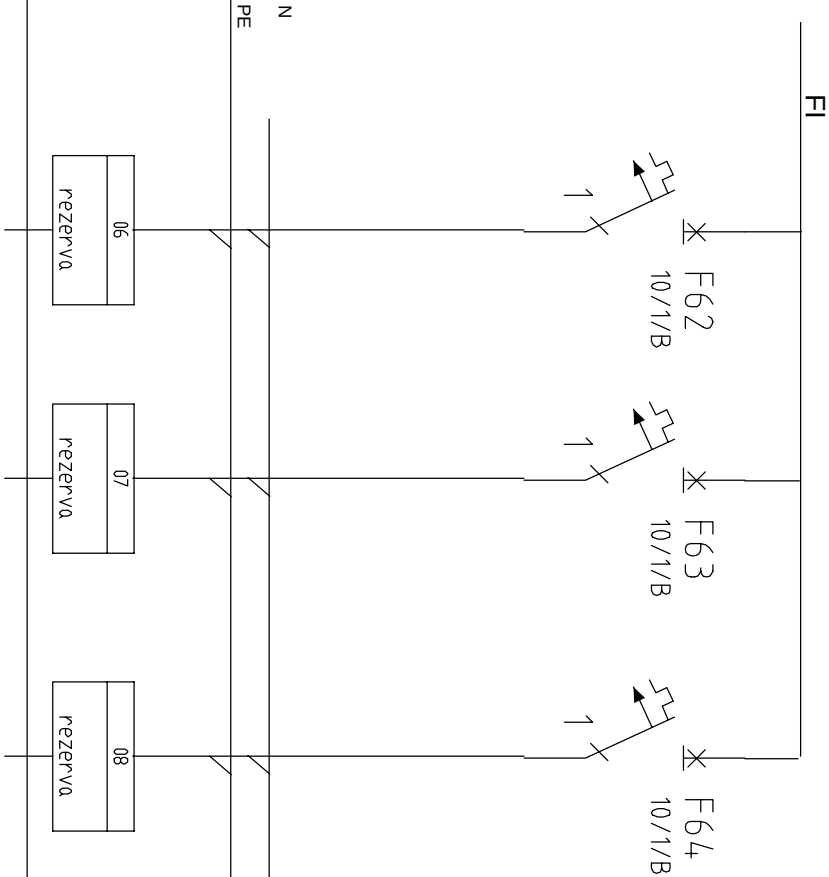

		Akce:		Obsah:		Číslo výkresu:	
Vypracoval	Bc. Martin Jahoda	OBÚ Most	Rozvaděč RMS4	Měřítko	ES18	Počet listů: 6	List číslo: 3
Zodp. projekt.	Martin Jahoda	č.p. 1429 U Města Chersonu		Část —			
HIP		stavební úpravy administrativní budovy		Datum			
			03/2015				

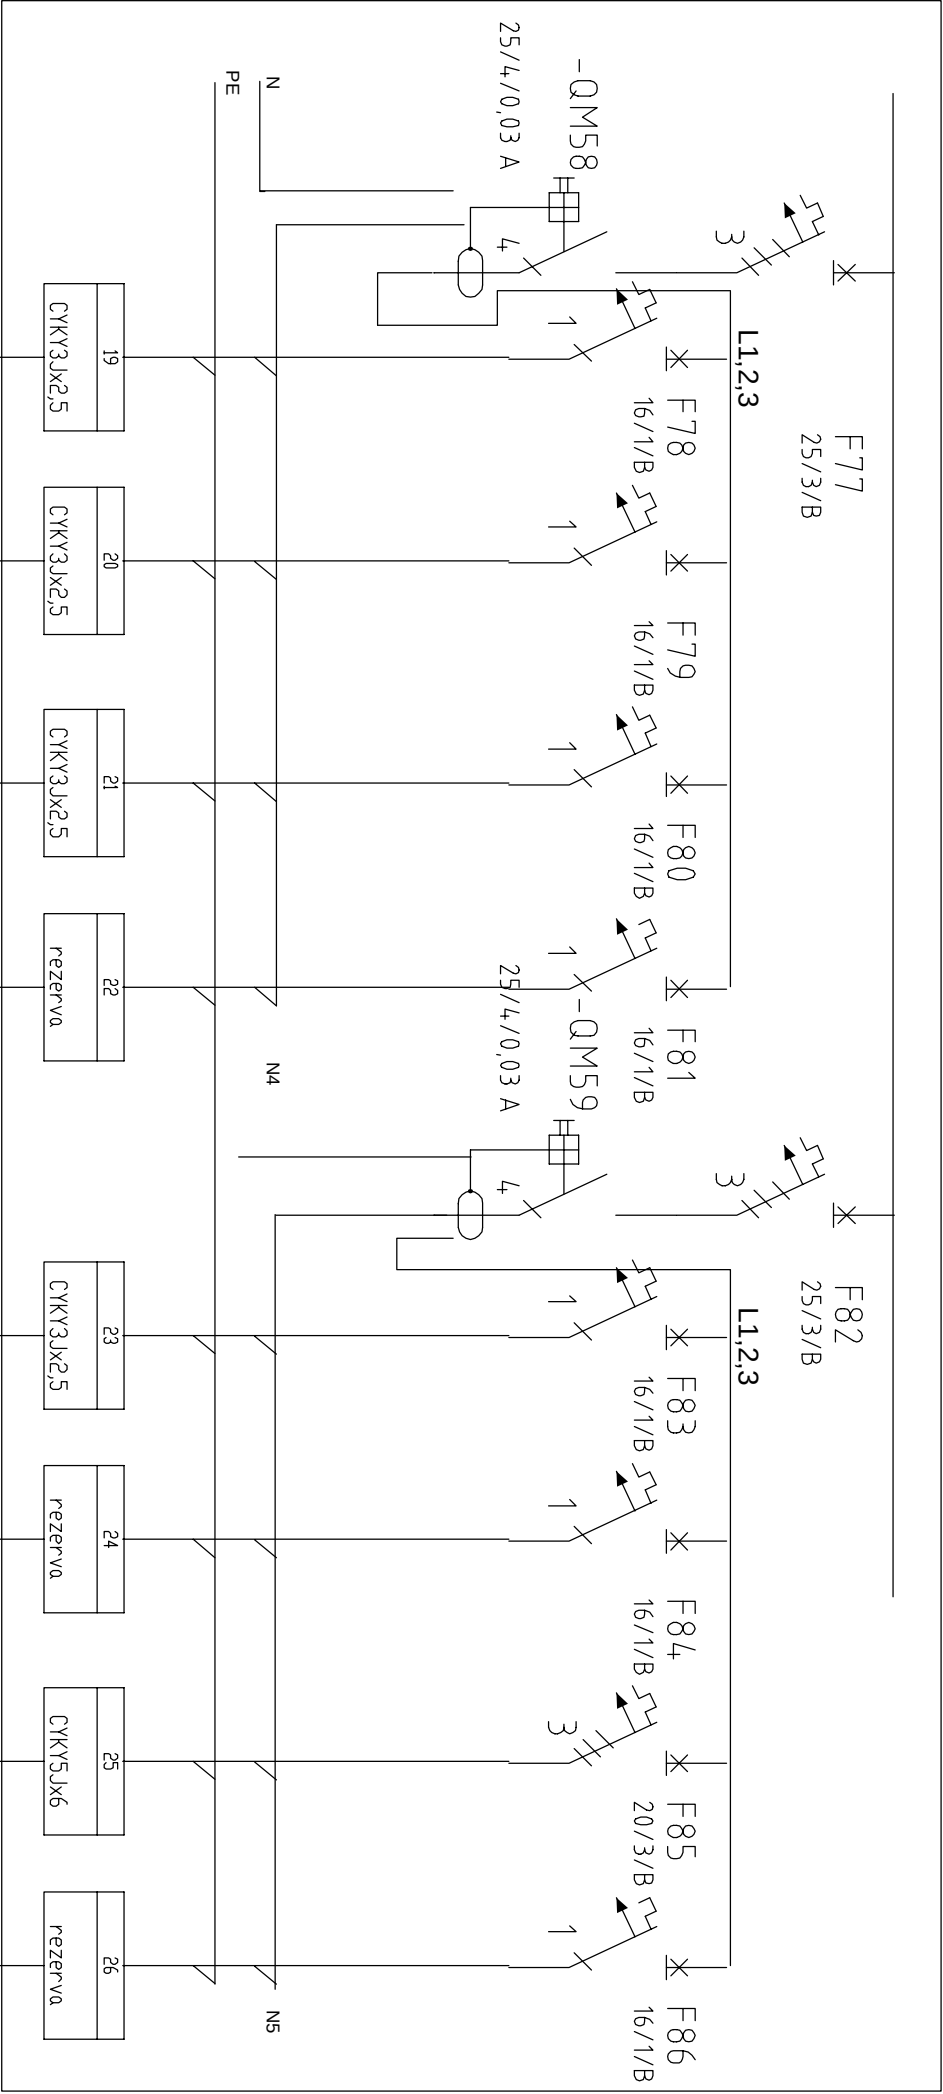

		Akce:		Obsah:	
Vypracoval	Bc. Martin Jahoda	OBU Most		Rozvaděč RMS4	
Zodp. projekt.	Martin Jahoda	č.p. 1429 U Města Chersonu			
HIP		stavební úpravy administrativní budovy			
		Měřičko		Číslo výkresu:	
		Část		ES18	
		Datum		Počet listů: 6	
				List číslo: 5	

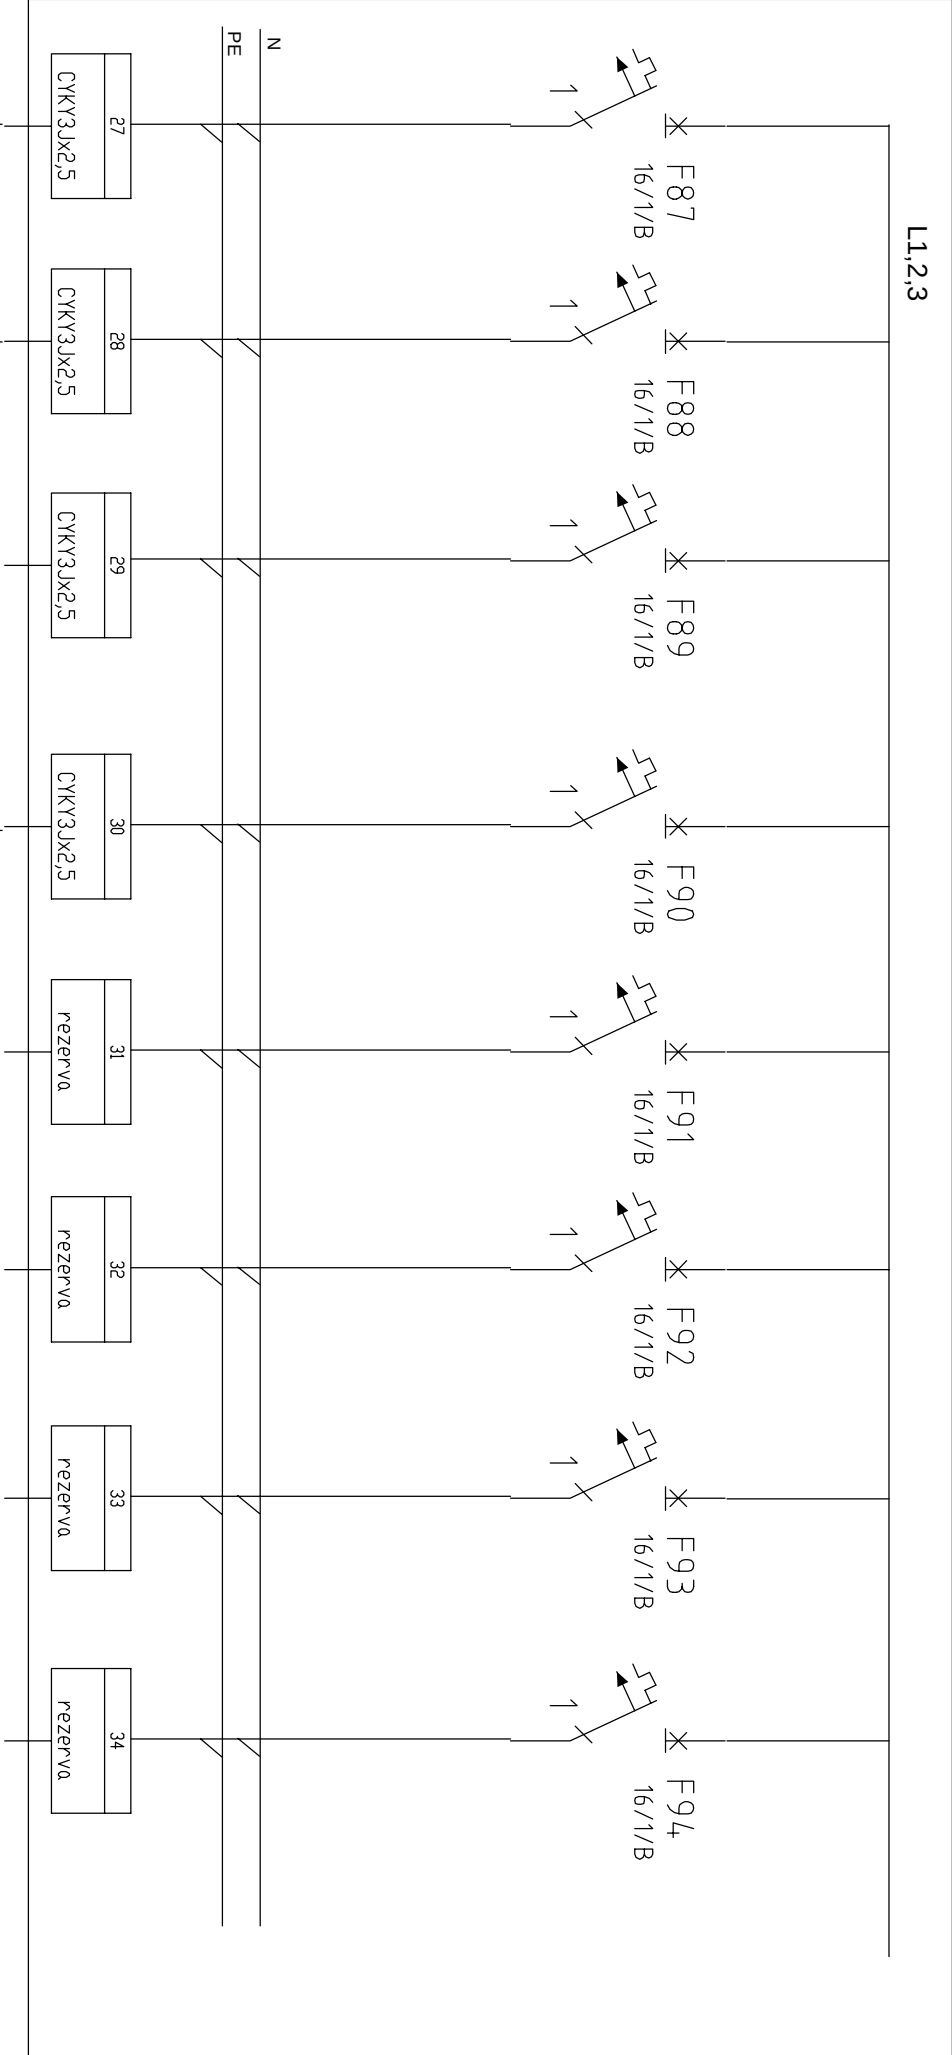

		Akce:		Obsah:		Měřitko		Číslo výkresu:	
Vypracoval	Bc.Martin Jahoda	OBJ. Most		Rozvaděč		Část		ES18	
Zodp.projekt.	Martin Jahoda	č.p. 1429 U Města Chersonu		RMS4		Datum		Počet listů: 6	
HIP		stavební úpravy administrativní budovy				03/2015		List číslo: 6	