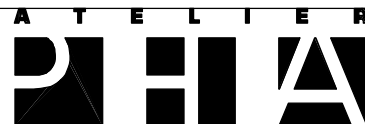


AKCE

STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY OBÚ  
U Města Chersonu 1429, Most

|                         |                                    |         |           |
|-------------------------|------------------------------------|---------|-----------|
| INVESTOR                | Český báňský úřad                  | Č.ZAK.  | 1002      |
|                         | Kozí 4, 110 01 Praha 1–Staré Město | STUPEŇ  | DPS       |
| ZHOTOVITEL              | ATELIER P.H.A. spol. s r.o.        | MĚŘÍTKO | –         |
|                         | Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00      | DATUM   | 03/2015   |
| ODP. PROJEKTANT         | Martin Jahoda                      | FORMÁT  | A4        |
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU | Ing. T. Hromádka                   | ČÁST    | D.1.4.h   |
| VYPRACOVAL              | Bc.Martin Jahoda                   | OBJEKT  | S0 01     |
| VÝKRES                  | SEZNAM DATOVÝCH BODŮ               |         | Č.v.      |
|                         |                                    |         | D.1.4h.04 |

# SEZNAM DATOVÝCH BODŮ

## ANALOGOVÉ VSTUPY

| DATOVÝ BOD | ZNAČKA | POPIS                          | ROZSAH        | MĚŘÍČÍ PRVEK | REFERENČNÍ PRODUKT |
|------------|--------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------------|
| AI1        | PAL01  | TLAK V TOPNÉM SYSTÉMU          | 0-10V         |              | SHD-U1             |
| AI2        | QAH01  | DETEKTOR ÚNIKU HOŘLAVÝCH PLYNŮ | 4-20mA        |              |                    |
| AI3        | QAH02  | DETEKTOR CO                    | 4-20mA        |              |                    |
| AI4        | TT01   | TEPLOTA TUV                    | -30°C...150°C | Ni1000       | TF65               |
| AI5        | TT02   | TEPLOTA TUV                    | -30°C...150°C | Ni1000       | TF65               |
| AI6        | TT03   | TEPLOTA V4-UT                  | -30°C...150°C | Ni1000       | TF65               |
| AI7        | TT04   | TEPLTOA V4-UT                  | -30°C...150°C | Ni1000       | TF65               |
| AI8        | TT05   | TEPLOTA V3-UT                  | -30°C...150°C | Ni1000       | TF65               |
| AI9        | TT06   | TEPLOTA V3-UT                  | -30°C...150°C | Ni1000       | TF65               |
| AI10       | TT07   | TEPLTOA V2-UT                  | -30°C...150°C | Ni1000       | TF65               |
| AI11       | TT08   | TEPLTOA V2-UT                  | -30°C...150°C | Ni1000       | TF65               |
| AI12       | TT09   | TEPLOTA V1-UT                  | -30°C...150°C | Ni1000       | TF65               |
| AI13       | TT10   | TEPLOTA V1-UT                  | -30°C...150°C | Ni1000       | TF65               |
| AI14       | TT11   | TEPLOTA TUV                    | -30°C...150°C | Ni1000       | TF65               |
| AI15       | TT12   | TEPLOTA V TECH. MÍSTNOSTI      | -20°C...70°C  | Pt1000       | UT001              |
| AI16       | TT13   | VENKOVNÍ TEPLOTA               | -20°C...70°C  | Pt1000       | UT051              |
| AI17       | TT14   | VNITŘNÍ TEPLOTA SEVER M.Č.2.10 | -20°C...70°C  | Pt1000       | UT001              |
| AI18       | TT15   | VNITŘNÍ TEPLOTA JIH M.Č.2.11   | -20°C...70°C  | Pt1000       | UT001              |
| AI19       | TT16   | TEPLOTA ZA ANULOIDEM           | -30°C...110°C | Ni1000       | ALTF2              |

CELKEM

19

## ANALOGOVÉ VÝSTUPY

| DATOVÝ BOD | ZNAČKA | POPIS                     | ROZSAH | MĚŘÍČÍ PRVEK | REFERENČNÍ PRODUKT |
|------------|--------|---------------------------|--------|--------------|--------------------|
| AO1        | AO1    | REGULACE HOŘÁKU KOTLE Č.1 | 0-10V  |              |                    |
| AO2        | AO2    | REGULACE HOŘÁKU KOTLE Č.2 | 0-10V  |              |                    |
| AO3        | Y01    | SERVOPOHON ÚT V4-3.NP     | 0-10V  |              | DODÁVKA UT         |
| AO4        | Y02    | SERVOPOHON ÚT V3-JIH      | 0-10V  |              | DODÁVKA UT         |
| AO5        | Y03    | SERVOPOHON ÚT V2-SEVER    | 0-10V  |              | DODÁVKA UT         |
| AO6        | Y04    | SERVOPOHON V1-1PP         | 0-10V  |              | DODÁVKA UT         |

|     |  |         |  |  |  |
|-----|--|---------|--|--|--|
| AO7 |  | REZERVA |  |  |  |
| AO8 |  | REZERVA |  |  |  |

CELKEM 6

#### *DIGITÁLNÍ VSTUPY*

| DATOVÝ BOD | ZNAČKA | POPIS                             | ROZSAH | MĚŘÍCÍ PRVEK | REFERENČNÍ PRODUKT |
|------------|--------|-----------------------------------|--------|--------------|--------------------|
| DI1        | DI1    | PORUCHA KOTLE Č.1                 | 0/1    |              |                    |
| DI2        | DI2    | PORUCHA KOTLE Č.2                 | 0/1    |              |                    |
| DI3        | TAH01  | MAXIMÁLNÍ TEPLOTA TUV             | 0/1    |              | ALTR-060           |
| DI4        | LAH01  | SNÍMAČ HLADINY ZAPLAVENÍ          | 0/1    |              | SZ2                |
| DI5        | SB01   | STOP TLAČÍTKO                     | 0/1    |              |                    |
| DI6        | LAH02  | SNÍMAČ HLADINY ZAPLAVENÍ M.Č.0.10 | 0/1    |              | SZ2                |
| DI7        | LAH03  | SNÍMAČ HLADINY ZAPLAVENÍ M.Č.0.11 | 0/1    |              | SZ2                |
| DI8        |        | REZERVA                           | 0/1    |              |                    |

CELKEM 7

#### *DIGITÁLNÍ VÝSTUPY*

| DATOVÝ BOD | ZNAČKA | POPIS                          | ROZSAH  | MĚŘÍCÍ PRVEK | REFERENČNÍ PRODUKT |
|------------|--------|--------------------------------|---------|--------------|--------------------|
| NO1        | MO1    | Č.1-V5-TUV (NABÍJECÍ ČERPADLO) | VYP/ZAP |              | DODÁVKA UT         |
| NO2        | MO2    | Č.2-V4-UT                      | VYP/ZAP |              | DODÁVKA UT         |
| NO3        | MO3    | Č.3-V3-UT                      | VYP/ZAP |              | DODÁVKA UT         |
| NO4        | MO4    | Č.4-V2-UT                      | VYP/ZAP |              | DODÁVKA UT         |
| NO5        | MO5    | Č.5-V1-UT                      | VYP/ZAP |              | DODÁVKA UT         |
| NO6        | MO6    | CÍRKULAČNÍ ČERPADLO            | VYP/ZAP |              | DODÁVKA UT         |
| NO7        | HL01   | SIGNALIZACE PORUCHA            | VYP/ZAP |              |                    |
| NO8        | HA01   | SIRÉNA                         | VYP/ZAP |              |                    |
| NO9        | Y05    | HUP                            | VYP/ZAP |              |                    |
| NO10       | M07    | ZÓNOVÝ VENTIL                  | VYP/ZAP |              | DODÁVKA UT         |
| NO11       | DO11   | SPÍNÁNÍ KOTLE Č.1              | VYP/ZAP |              |                    |
| NO12       | DO12   | SPÍNÁNÍ KOTLE Č.2              | VYP/ZAP |              |                    |

CELKEM 12