


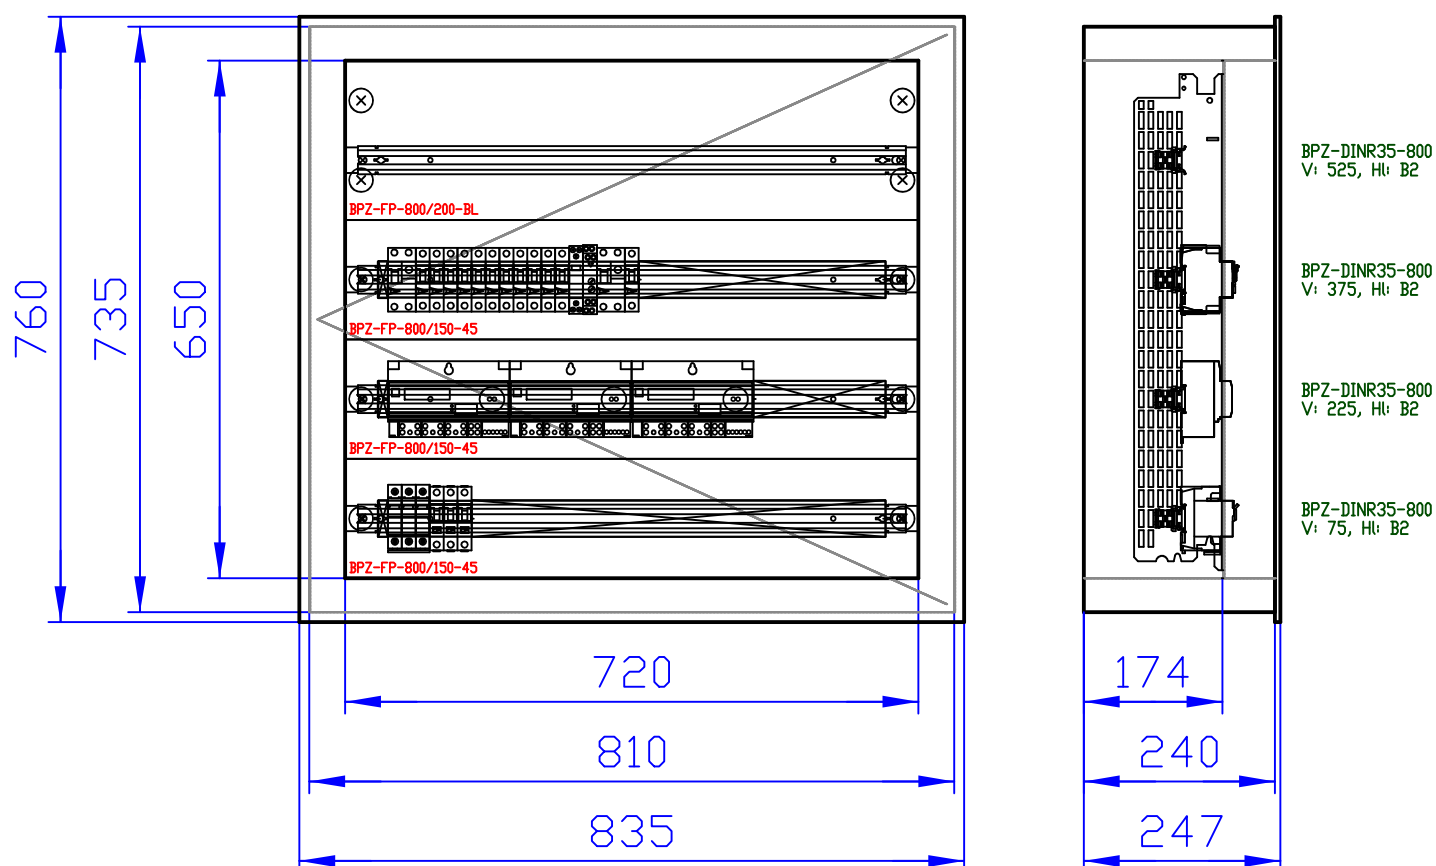

### Technické údaje :

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Typ skříně       | xEnergy Basic (Profi Plus), pod omítku    |
| Stupeň krytí     | IP 54 s dveřmi<br>IP 20 po otevření dveří |
| Třída ochrany    | I                                         |
| Jmenovité napětí | 230/400 V AC                              |
| Jmenovitý proud  | 125 A max                                 |

Rozváděč osadit bezpečnostní tabulkou :  
0101 - POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ  
4301 - NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 PEN ~ 50 Hz 230/400 V síť TN-S, OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

|                      |                                                                                                             |                                                     |                                                            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Generální projektant | AIBP, s.r.o.<br>Bohutínská 965<br>789 61 Bludov                                                             | Stavebník                                           | Svazek obcí údolí Desné<br>Šumperská 775<br>788 14 Rapotín |
| Projektant části     | Ing.Pavel Matura<br>Projekce elektro<br>IČ: 06169848 , projekce.matura@seznam.cz                            | Hlavní projektant<br>Zodp. projektant<br>Vypracoval | Ing.Pavel Matura<br>Ing.Pavel Matura<br>Ing.Pavel Matura   |
| Místo stavby         | parc.č. 1454, 1456, 1457, 1458/1, 1460, 1462 , k.ú.Petrov nad Desnou<br>2724/1, 471, 472 , k.ú.Velké Losiny | Stupeň<br>Zakázka číslo<br>Datum                    | DSP+DPS<br>PM010720<br>07/2020                             |
| Název stavby         | Stavební úpravy nádražních budov Svazku obcí údolí Desné<br>SO 03 - NÁDRAŽNÍ BUDOVA PETROV NAD DESNOU       |                                                     |                                                            |
| Část                 | D.1.4 - Technická zařízení budov - Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvod                         |                                                     |                                                            |
| Název výkresu        | RE1 - Elektroměrový rozváděč                                                                                | Měřítko:                                            | Číslo výkresu<br>06                                        |

