


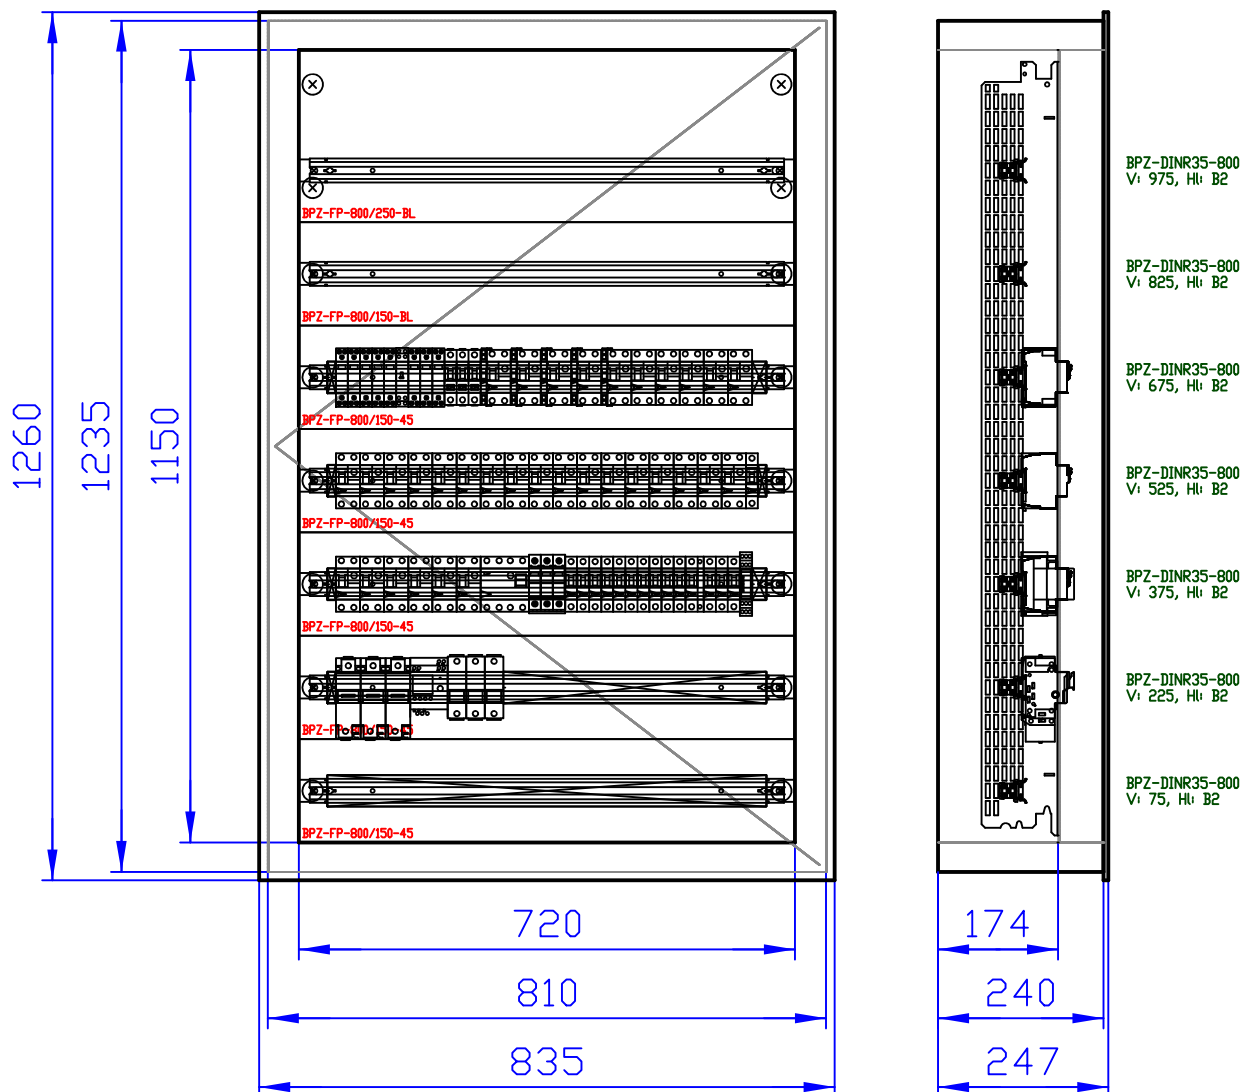

Technické údaje :

Typ skříně	xEnergy Basic (Profi Plus), pod omítku
Stupeň krytí	IP 30 s dveřmi IP 20 po otevření dveří
Třída ochrany	I
Jmenovité napětí	230/400 V AC
Jmenovitý proud	125 A max

Rozváděč osadit bezpečnostní tabulkou :
0101 - POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ
4301 - NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 PEN ~ 50 Hz 230/400 V síť TN-S, OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Generální projektant	AIBP, s.r.o. Bohutínská 965 789 61 Bludov	Stavebník	Svazek obcí údolí Desné Šumperská 775 788 14 Rapotín
Projektant části	Ing.Pavel Matura Projekce elektro IČ: 06169848 , projekce.matura@seznam.cz	Hlavní projektant Zodp. projektant Vypracoval	Ing.Pavel Matura Ing.Pavel Matura Ing.Pavel Matura
Místo stavby	parc.č. 1454, 1456, 1457, 1458/1, 1460, 1462 , k.ú.Petrov nad Desnou 2724/1, 471, 472 , k.ú.Velké Losiny	Stupeň Zakázka číslo Datum	DSP+DPS PM010720 07/2020
Název stavby	Stavební úpravy nádražních budov Svazku obcí údolí Desné SO 03 - NÁDRAŽNÍ BUDOVA PETROV NAD DESNOU		
Část	D.1.4 - Technická zařízení budov - Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvod		
Název výkresu	R1 - Hlavní rozváděč		Číslo výkresu 10

