


ROZVADEČNÝ PARKOVIŠTĚ – DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ROZVADEČE

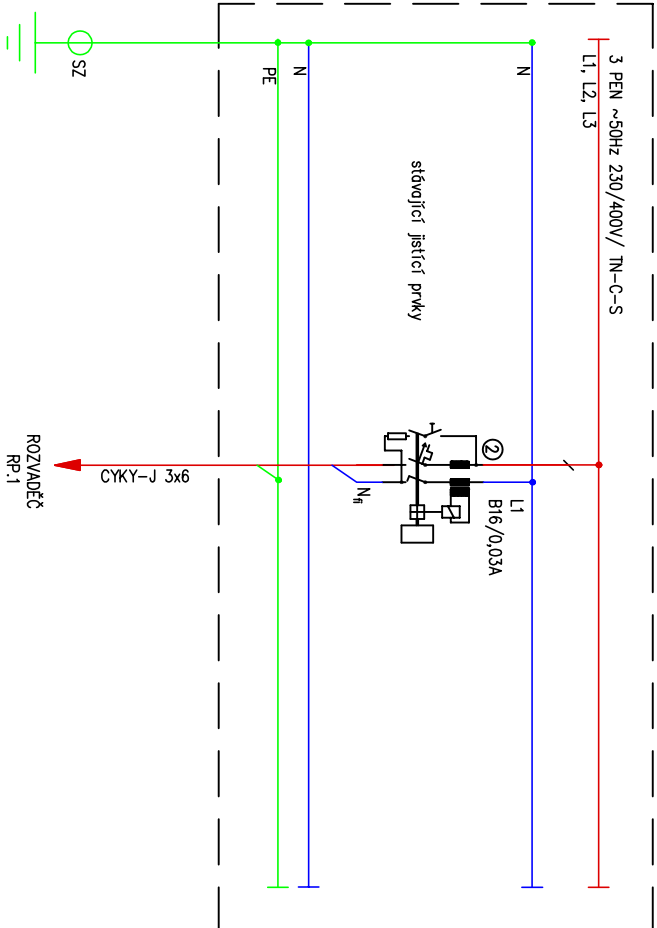


- ① VYPÍNAČ ROZVADĚČE 32A/1
- ② PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU OCHRANOU 16A/1N/0,03/B
- ③ JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ 6A/1/B
- ④ JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ 10A/1/B

- OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM PŘI PORUŠE DLE ČSN 33-2000-4-41 ed.2:
 – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJENÍ OD ZDROJE
 – DOPLNĚKOVÝM POSPOJOVÁNÍM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM PŘI PROVOZU DLE ČSN 33-2000-4-41 ed.2:

- OCHRANA IZOLACI ŽIVÝCH ČÁSTÍ
- OCHRANA ZÁBRANAMI NEBO KRYTÍM
- DOPĹŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝMI CHRANIČÍ

ROZVADĚČ RP.1 – ZAPOJENÍ ČÁSTI NN

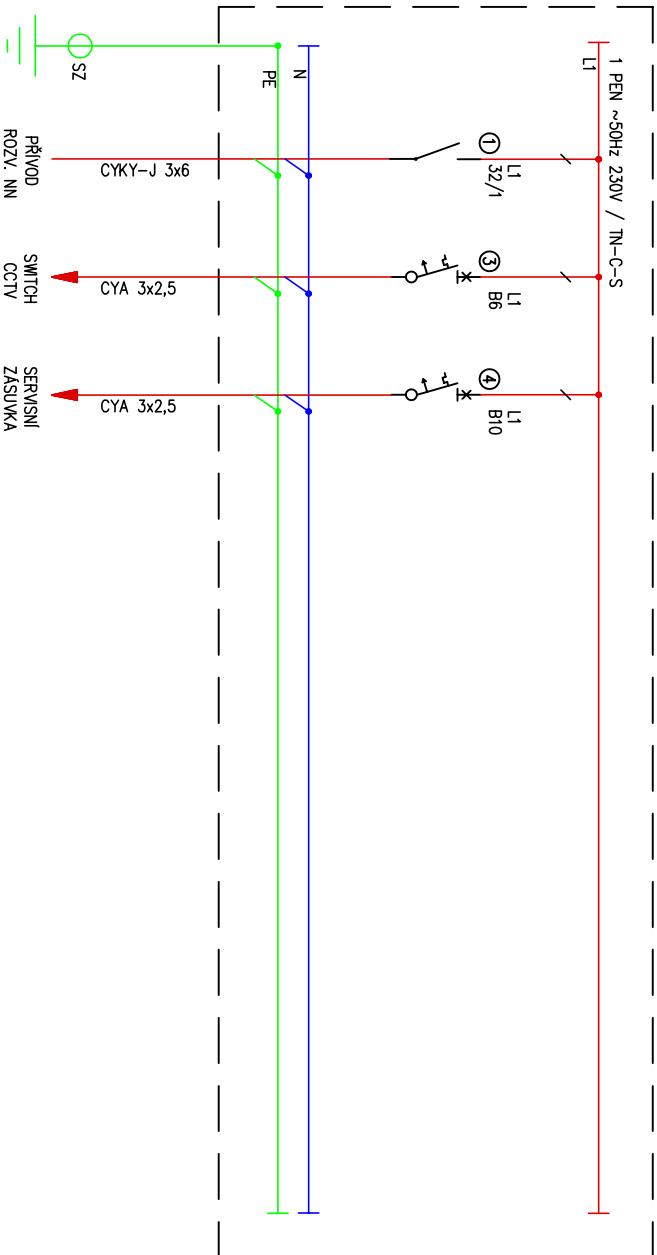

V ROZVADĚČI NN PARKOVIŠTĚ BUDOU PO DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍHO KAMEROVÉHO SYSTÉMU ODPOJENÝ ODCHOZI KABELY OKRUHŮ KAM.1, KAM.2 A PŘÍSLUŠNÉ JISTIČE 6A/B DEMONTOVÁNY. UVOLNĚNÝ PROSTOR BUDE VYUŽIT PRO NOVOU INSTALACI.

ROZVADĚČ RP.1 VČETNĚ DIMENZE PŘÍVODNÍHO KABELU JE URČEN VÝHRADNĚ PRO NAVRŽENOU KONFIGURACI KAMEROVÉHO SYSTÉMU A NELZE HO DÁLE ROZŠIŘOVAT.

PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	 SITEL, spol. s r.o. Nos Elektrární 1526/45 106 00 Píseň 110 tel. 287 198 111	
Kořítnek	Kořítnek	Ing. Krizán		
INVESTOR	Českokrumlovský rozvojový fond, s.r.o.			
MÍSTO STAVBY	Český Krumlov			
STAVBA:	REKONSTRUKCE KAMEROVÉHO SYSTÉMU PARKOVIŠŤ ČKRF - MĚSTSKÝ PARK		FORMÁT	2x A4
NÁZEV VÝKRESU	SILNOPROUDÉ ROZVODY PRO KAMEROVÝ SYSTÉM	ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU	10