


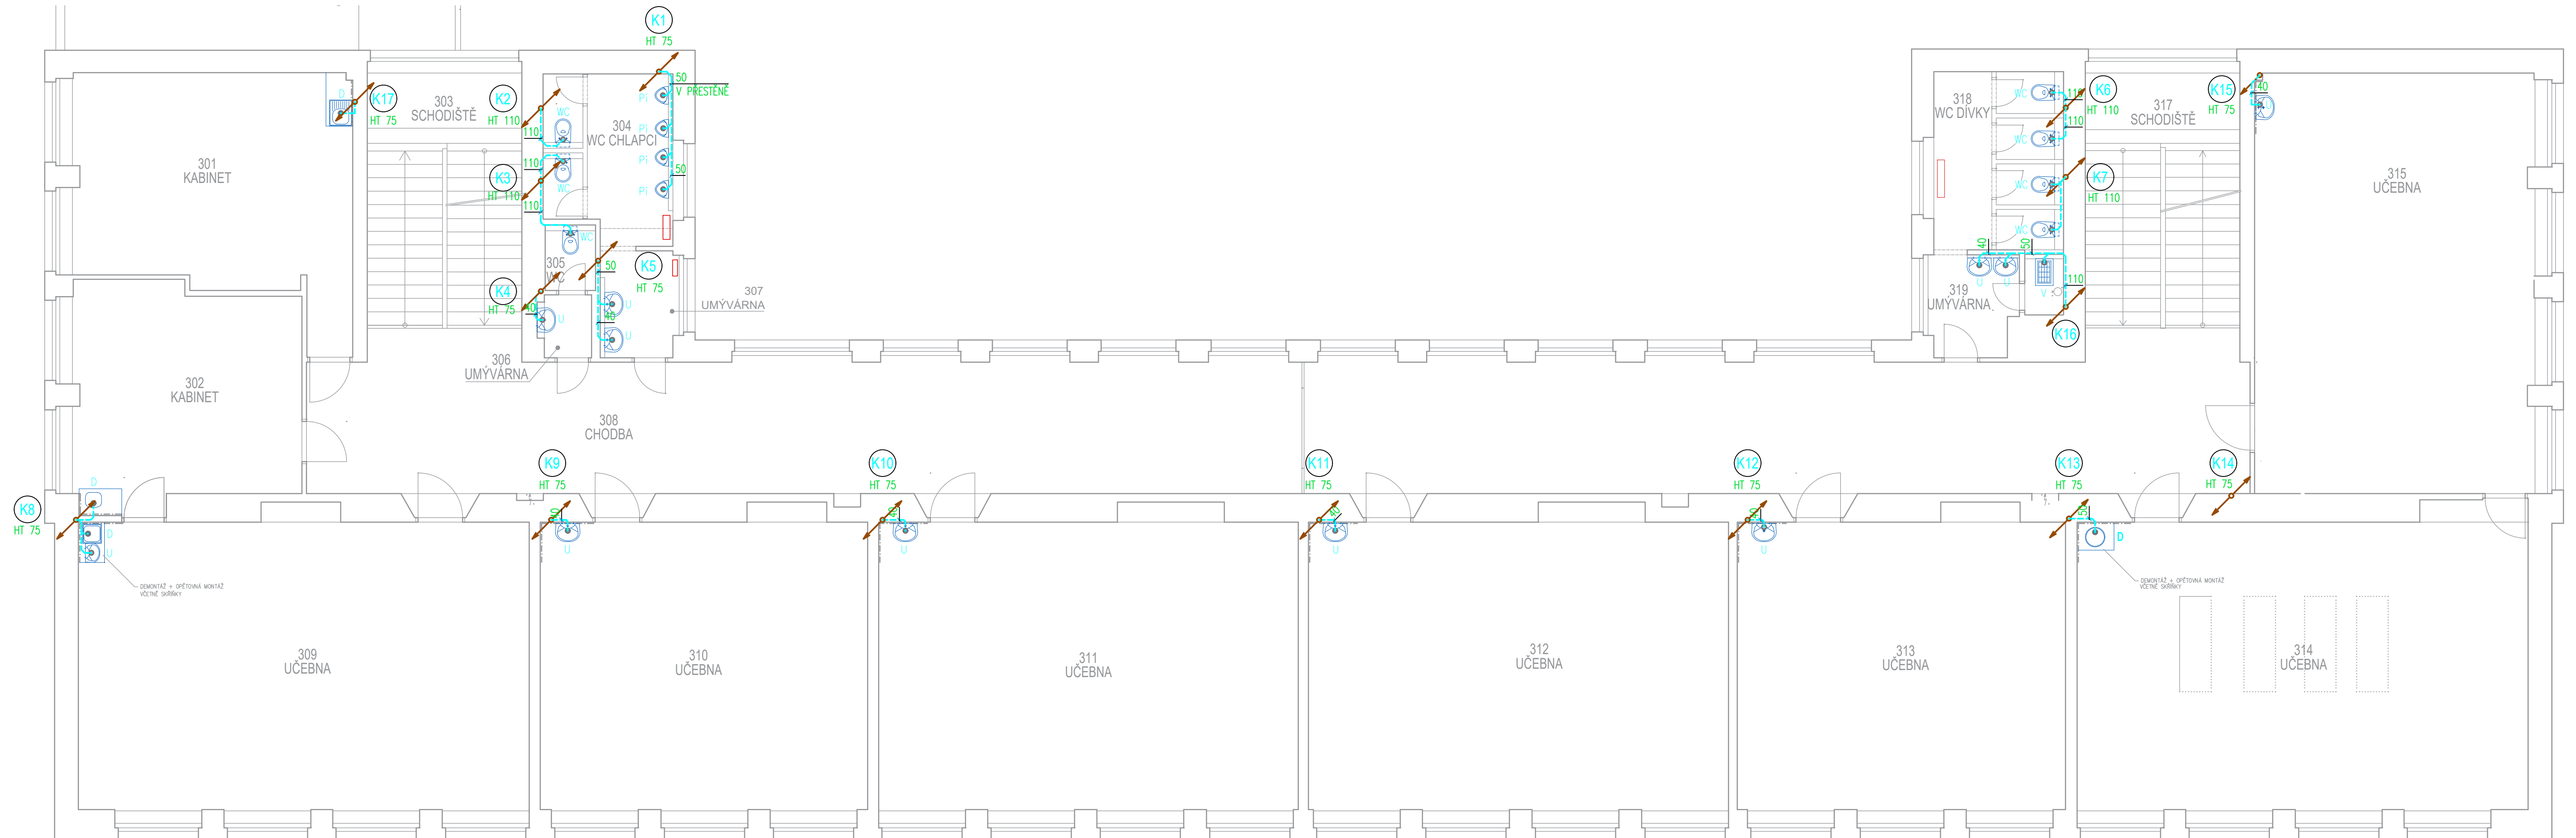


TABULKA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

OZNAČENÍ PŘEDMĚTU	NÁZEV PŘEDMĚTU	SPECIFIKACE	VÝŠKA UMÍSTĚNÍ VÝVODU NAD PDLAHOU (mm)
WC	KLOZET ZÁVĚSNÝ	ZÁVĚSNÝ KLOZET (šhw) 36x49x35 cm, HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ POMODITKOVÝ MODUL	225
Pi	PISOÁŘ	PISOÁŘ S RADAROVÝM SPLACHOVAČEM 230V	400
VL	VÝLEVKA ZÁVĚSNÁ	VÝLEVKA ZÁVĚSNÁ S PLASTOVOU MŘÍŽKOU, BILÁ (šhw) 43,5x35x51 cm POMODITKOVÝ MODUL	225
U	UMÝVADLO	UMÝVADLO S PŘEPÁDEM S OTVOREM PRO BATERII (šhw) 55x45x19,5 cm, BILÉ UMÝVADLOVÝ SIFON CHROM A400	530
B	BIDET	BIDET ZÁVĚSNÝ S PŘEPÁDEM S OTVOREM PRO BATERII, BILÝ (šhw) 36x53x35 cm POMODITKOVÝ MODUL	120

LEGENDA POTRUBÍ A ZNAČEK

Průběžné svislé potrubí	Klesající svislé potrubí	Stoupací svislé potrubí
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

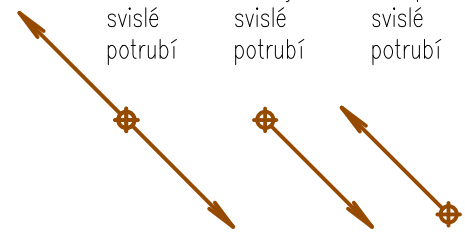

LEGENDA ROZVODŮ

NOVÉ	STÁVAJÍCÍ/JINÁ PROFESE
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

		KANALIZACE – SPLAŠKOVÁ
		KANALIZACE – PŘIPOJOVACÍ

WC OZNAČENÍ ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU

K1 SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE

ČK – ČISTÍČÍ KUS

POZNÁMKA

- Pokud na výkrese nebude označeno jinak, platí tabulka orientační výšky napojení
- Výšku napojení vždy vždy dle konkrétního zvoleného typu zařizovacího předmětu
- Odpadní a svodné potrubí bude vedeno pokud možno ve stávajících trasách, polohy stávajícího potrubí budou ověřeny před započetím prací
- Na čisti nezaměřeného svodného potrubí budou provedeny kamerové zkoušky kanalizace pro určení polohy a zjištění technického stavu
- Připojovací a svislé odpadní potrubí bude provedeno v systému HT, kanalizační svodné potrubí spáskové bude provedeno v systému KG, SN
- Připojovací kanalizační potrubí bude provedeno ve spádu min. 3%
- Svodné (ležaté) potrubí spáskové kanalizace bude se spádu min. 2%, ležaté potrubí dešťové kanalizace smí být provedeno ve spádu min. 1%
- Zařizovací předměty budou dále konkrétněji specifikovány v samostatné příloze
- V nejnižším podlaží budov na jednotlivých odpadních potrubí umístěny čističky tvarovky, přístupné pomocí plastových revizních dvířek, výška čističky tvarovky ca 1m nad podlahou, případně dle možnosti dispozice

INVESTOR	Statutární město Hradec Králové Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové			GENERÁLNÍ PROJEKTANT CERGO ENERGY s.r.o. Havel Lhota 127 678 01 Blatná IČ: 032 429 19	
PROJEKT	ZŠ Jiráskovo nám. -VÝMĚNA TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ BUDOVY			 CERGO ENERGY STUDIE A PROJEKCE TZB projekty@cergo.cz	
				ZAKÁZKA ČÍSLO 245Z041	
PROFESÍ - UCELENÁ ČÁST				PROJEKTUJÍCÍ UCELENÉ ČÁSTI	
D.1.2.1 ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE					
ZDOPUŠŤENÁ DOKUMENTACE :		DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
SUPOVĚDŇNÝ PROJEKTANT :		LIBOR VOŽAR			
KONTROLOVAL :		ING. PATRIK HANAČEK			
VYPRACOVAL :		ING. JOSEF HLUBINKA			
NÁZEV VÝKRESU :					
KANALIZACE 3.NP					
ČÍSLO DOKUMENTU	MĚŘÍTKO	REVIZE	DATUM	PŘÍLOHA Č.	
1.5	1:75	00	2024-09		