

T-KUS TLT DN 80/100


BETONOVÝ BLOK


1x SPOJKA PROTI POSUVU HAWLE S 2000

TLT DN 100 – NAPOJENÍ NA PE DN 110

2x SPOJKA PROTI POSUVU HAWLE S 2000

TLT DN 80 – NAPOJENÍ NA PE DN 90

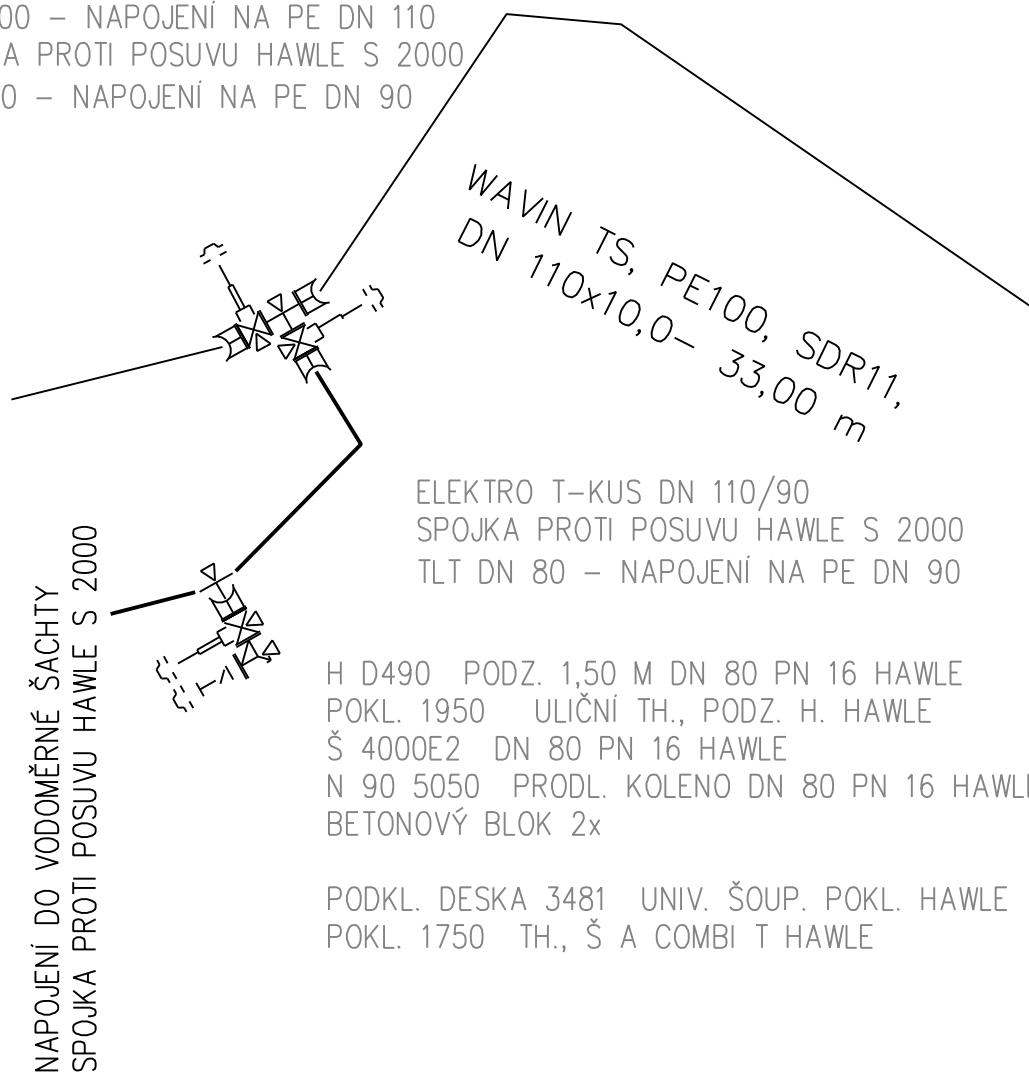

VYPRACOVAL	ING. LUBOMÍR HORÁK		
MÍSTO	K.Ú.: RUDÍKOV		
INVESTOR	OBEC RUDÍKOV, RUDÍKOV 2, 675 05 RUDÍKOV		
NÁZEV STAVBY RUDÍKOV PROPOJ VODOVODU LOKALITA „NADE VSÍ“		FORMÁT	210x297
		DATUM	09/2017
		STUPEŇ	DUR+DSP
		VERZE	
OBSAH KLADEČSKÉ SCHÉMA		MĚŘÍTKO:	VÝKRES Č.:
		-	D.1.4.