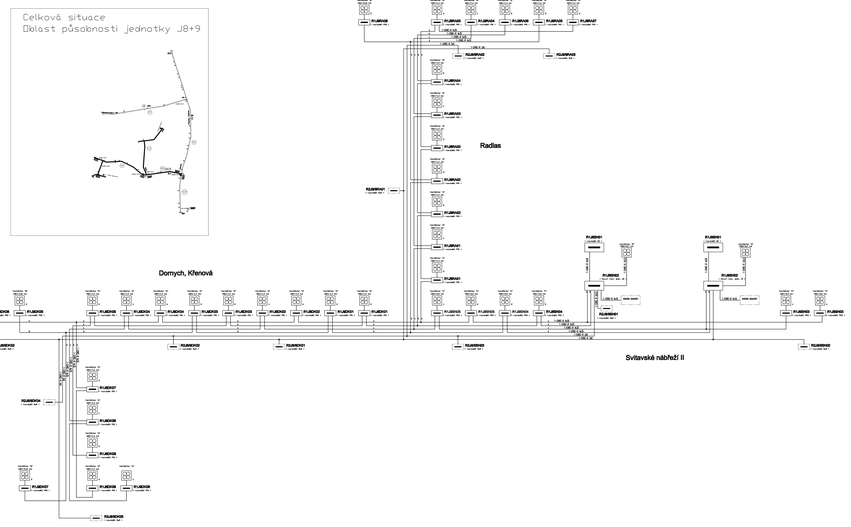

LEGENDA:

- Rozváděče rozvodů nn
- Rozváděčiče hlavní (nejsou součástí dodávky)
- Kabely nn
- Sdružená kabelová trasa nn
- Podávací ventilátor ("A", "B", "C")
- Odtahový ventilátor ("R")
- Odvětrávací jednotka (J1 až J9)
- EL vývod 400 V
- EL vývod 230 V
- Sekce primárního kolektoru
- Odvětrávací jednotka
- Směr proudění vzduchu

Rozváděč
Napájecí kabely
Napájení ventilační jednotky
Nějaký už tomu dle toho kolektoru
Pořadové číslo rozváděče nn

R1JT5ND1

POZNÁMKA
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3PEN, AC 50Hz, 400 V, TN-C
SCHRANA PŘED ÚRAZOM EL. PROUDEM AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM DO ZÁKLAD
V SO 7b OLZ ČÓN 33 2000-4-41 ed 2.
INSPIRÁCIA Ing. TECHNICKÁ SPRÁVA

VENTILACE VZDUCHU A ODVÁDĚNÍ PRIMÁRNÍHO KOLEKTORU MĚSTA BRNA, JEDNOTKA 8, 9 IZOKOSÚRNÝ PRÚDEZ		IVO SLAČÁLEK Pekařská 12 , 18 00 Praha IČO: 44 01 07 01 tel: 606 815 026	
ÚZEMÍ PROJEKTU		DATUM	06/2014
ZODPOVĚD. PROJEKTANT	I. SLAČÁLEK	ZAK. ČÍSLO	P – 754/14
KPRACOVAL	I. SLAČÁLEK	STUPEŇ	P
INVESTOR: TSB a.s., Barvířská 5, Brno		ELEKTROINSTALACE	
PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA NAPÁJENÍ		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU 02.1