

ČSN EN 1610 - PROVÁDĚNÍ STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK A JEJICH ZKOUŠENÍ
TAB. 1:
NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY V ZÁVISLOSTI NA JMENOVITÉ SVĚTLOSTI DN
(PRO ZAJIŠTĚNÍ PRACOVNÍHO PROSTORU)

DN (mm)	NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY (OD + x)		
	ZAPAŽENÁ RÝHA	NEZAPAŽENÁ RÝHA	
		$\beta > 60^\circ$	$\beta \leq 60^\circ$
do 225 včetně	OD + 400 mm	OD + 400 mm	
nad 225 do 350 včetně	OD + 500 mm	OD + 500 mm	OD + 400 mm
U ÚDAJŮ OD + x ODPOVÍDÁ x/2 NEJMENŠÍMU PRACOVNÍMU PROSTORU MEZI TROUBOU A STĚNOU RÝHY POPŘ. PAŽENÍM, KDE OD JE VNĚJŠÍ PRŮMĚR TROUBY V mm			
β = ÚHEL SKLONU STĚNY NEZAPAŽENÉ RÝHY, MĚŘENÝ K VODOROVNÉ OSE			

ČSN EN 1610/Z1 PROVÁDĚNÍ STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK A JEJICH ZKOUŠENÍ
TAB. NA.1:
DOPORUČENÁ NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY PŘI HUTNĚNÍ OBSYPU

SKLON SVAHU VÝKOPU	OD < 400 mm	OD = 400 až 1000 mm	OD >1 000 mm
$\beta > 75^\circ$ nebo pažený výkop	OD + 700 mm	OD + 800 mm	OD + 900 mm
$60^\circ < \beta < 75^\circ$	OD + 600 mm	OD + 600 mm	OD + 700 mm
$\beta < 60^\circ$	OD + 500 mm	OD + 500 mm	OD + 600 mm

POZNÁMKY:


PŘED ZHOTOVENÍM LOŽE, OBSYPU A ZÁSYPU SE PAŽENÍ POVYTAHUJE
A HUTNÍ SE VŽDY PO VRSTVÁCH PROTI ROSTLÉ ZEMINĚ RÝHY

ČSN EN 1610 - PROVÁDĚNÍ STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK A JEJICH ZKOUŠENÍ
TAB. 2:
NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY V ZÁVISLOSTI NA HLOUBCE RÝHY
(PRO ZAJIŠTĚNÍ PRACOVNÍHO PROSTORU)

HLOUBKA RÝHY	NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY
do 1000 mm	NEVYŽADUJE SE
od 1000 mm včetně do 1750 mm	800 mm
od 1750 mm včetně do 4000 mm	900 mm


ULOŽENÍ POTRUBÍ KANALIZACE Z PVC - U (KG) TRUB
- VE ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH

(M 1:25)

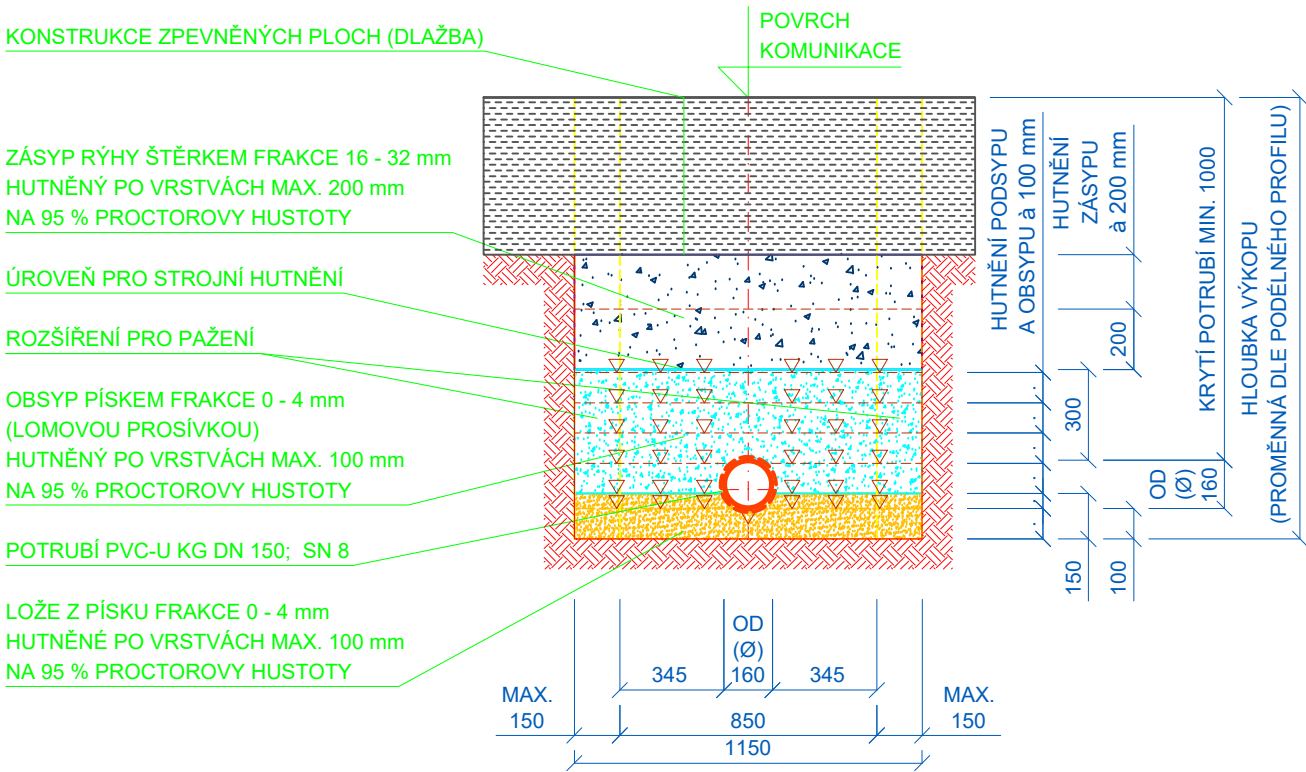

POZNÁMKA:

ZPRACOVÁNO DLE TECHNICKÉHO MANUÁLU WAVIN OSMA s.r.o.

VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Kotlán			
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Kotlán		PROFI Jihlava, spol. s r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava tel.: 567 579 151, www.profi-jl.cz	
VYPRACOVAL	Štuncová			
KONTROLOVAL	Ing. Sedlák			
OBJEDNATEL Městys Kamenice, Kamenice 481, 588 23 Kamenice u Jihlavy			FORMÁT	2 A4
NÁZEV AKCE: PRODLOUŽENÍ CHODNÍKU PODÉL SILNICE II/351, KAMENICE			DATUM	09/2022
			STUPEŇ	DUSP
			ZAK. Č.	2022-000031
			PARÉ Č.	
OBSAH			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ KANALIZACE			1 : 25	D.6