


VZOROVÝ LIST ULOŽENÍ POTRUBÍ DN 800

ZPŮSOB ULOŽENÍ : DO BETONOVÉHO SEDLA = 120°

DRUH RÝHY : SVISLÁ RÝHA

MATERIÁL POTRUBÍ : BETON MATERIÁL POTRUBÍ : ŽELEZOBETON

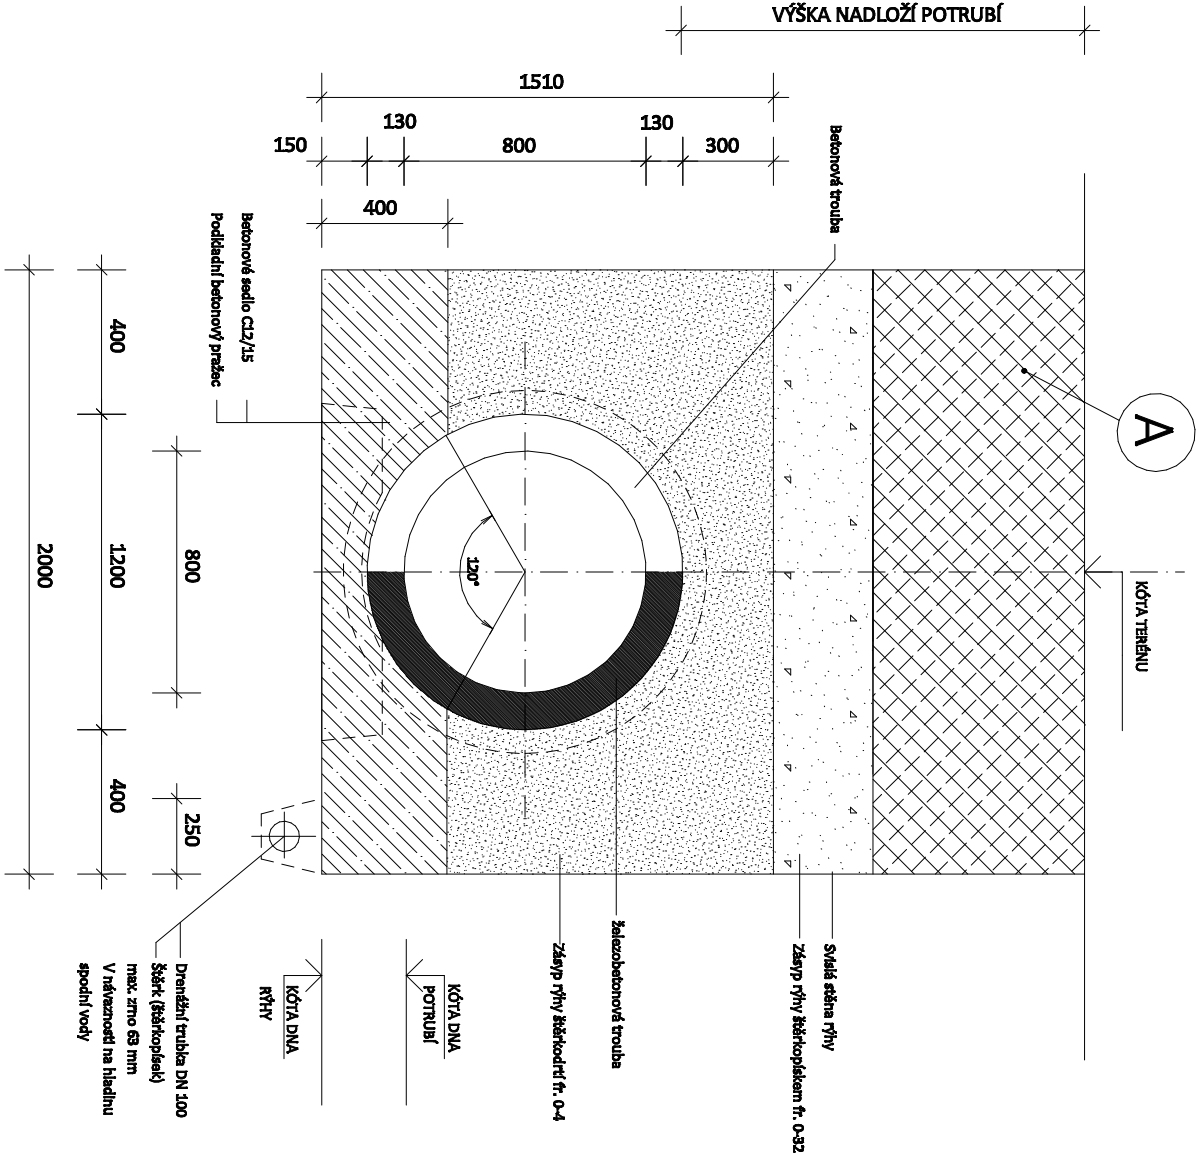

Druh povrchu	Maximální výška nadloží při pohyblivém zatížení na povrchu terénu		
	Třída A	Třída B	4kN/m ²
Nepojžděný	-	-	5,25
Pojžděný netuhý	1,00-4,75	5,25	-
Pojžděný tuhý	5,00	5,50	-

Druh povrchu	Maximální výška nadloží při pohyblivém zatížení na povrchu terénu		
	Třída A	Třída B	4kN/m ²
Nepojžděný	-	-	7,00
Pojžděný netuhý	7,00	7,00	-
Pojžděný tuhý	7,00	7,00	-

A

KONSTRUKCE ASFALTOVÉ VOZOVKY

- asfaltový beton pro obrusné vrstvy - 50 mm
- ACO 11 50/70; 50 mm; ČSN EN 13108-1
- spojovací posťik asfaltovou emulzí PS 0,2-0,4 kg/m²; ČSN 73 6129
- asfaltový beton pro ložní vrstvy - 60 mm
- ACL 16+ 50/70; 60 mm; ČSN EN 13108-1
- spojovací posťik asfaltovou emulzí PS 0,2-0,4 kg/m²; ČSN 73 6129
- vrstva ze směsi stmelené cementem SC C 8/10; 120 mm; ČSN 73 6129 - 120 mm
- podklad štěrkoříť ŠD 0/63 GN; 200 mm; ČSN 73 6126 -- 1 - 200 mm
- sanační vrstva č.1 - 250 mm
- betonový recykát 0/63; 250 mm - 250 mm
- sanační vrstva č.2 - 250 mm
- betonový recykát 63/125; 250 mm - 250 mm
- geotextilie 800 g/m²
- zhutněný podklad Edef,2 = mlh. 45 MPa

CELKEM - 930 mm

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě, nebo ve výkresch výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží pouze k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standardu. Může být použito i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.



Modrý Projekt s.r.o.
Slovácká 3223/83, 690 02 Břeclav
IČ: 04223721, DIČ: CZ04223721

Režtko:



Projektová dokumentace pro provádění stavby

dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Hlavní inženýr projektu:	Jakub Lufňák	Zakázkové číslo:	505/73
Zodpovědný projektant:	Josef Zil	Formát:	2 x A4
Vypracoval:	Josef Zil	Datum:	zář 2024
Stavebník:	Obec Šitbořice, Osvozen/ 92, 691 76 Šitbořice	Místo stavby:	k.ú. Šitbořice (okres Břeclav);762687
STAVBA:	Šitbořice	Stupeň dokumentace:	DPS
OBJEKT:	- ul. Na Kopečku, dobudování IS - kanalizace	Paré	
PŘÍLOHA:	Způsob uložení potrubí ŽB DN 800 mm v asfaltové vozovce	Číslo výkresu	D.1.1.2.5.
		Revize	-

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím projektanta dle zákona č. 121/2000 Sb. a § 166 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Nesmí být bez předchozího písemného souhlasu kopiována, rozmnožována a rekrutována jiným fyzickým nebo elektronickým způsobem.