


VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ
PVC-KG KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

VE VOLNÉM TERÉNU
V NEZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH

V KOMUNIKACI
VE ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH

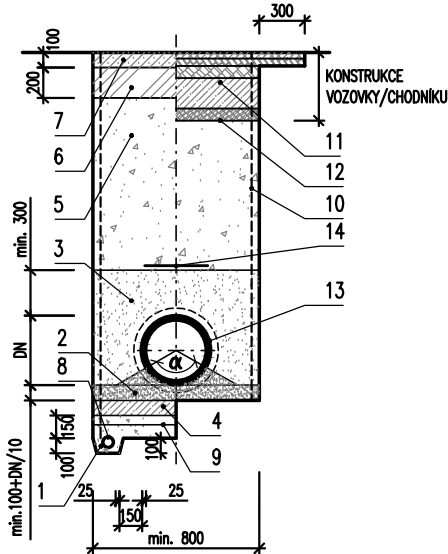

VE SPODNÍ VODĚ

BEZ SPODNÍ VODY

LEGENDA:

- 1 – DRENÁŽNÍ VRSTVA (MAKADAM 32–64)
- 2 – LOŽE POTRUBÍ (PÍSEK)
HUTNIT NA ID = 0,9 (RESP. 96% PS)
- 3 – OBSYP A ZÁSYP POTRUBÍ
- 4 – BETONOVÝ PODKLAD TL.100mm
- 5 – ZÁSYP RÝHY – NENAMRZAVÝ A NESEDAVÝ MATERIÁL
HUTNIT PO VRSTVÁCH 30 CM NA ID=0,9 (RESP. 96% PS)
- 6 – ROZPROSTŘENÍ ORNICE
- 7 – OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ TRAVOU
- 8 – DRENÁŽNÍ POTRUBÍ FLEXIBILNÍ DN 80
- 9 – GEOTEXTILIE
- 10 – PAŽENÍ (BOXY)
- 11 – KONSTRUKCE VOZOVKY/CHODNÍKU
- 12 – UPRAVENÁ PLÁŇ E_{ad2} >45MPa
- 13 – KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PVC-KG
- 14 – VÝSTRAŽNÁ FÓLIE (ŠEDÉ BARVY)

POZNÁMKA:

PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ SE ŘÍDÍ DLE ČSN EN 1610
MECHANICKÉ ZHUTŇOVÁNÍ NAD POTRUBÍM SMÍ BÝT PROVEDENO JEN JE-LI PROVEDENA
ALESPOŇ JEDNA VRSTVA O MINIMÁLNÍ TLOUŠŤCE 300 MM NAD DŘÍKEM TROUBY.
MINIMÁLNÍ STUPEŇ HUTNĚNÍ DLE PROCTORA DPr – PRO POJÍŽDĚNÉ PLOCHY 98 %
POKLÁDKA POTRUBÍ A NÁSLEDNÝ ZÁSYP POTRUBÍ BUDE PROVEDEN DLE TECHNICKÉHO
NÁVODU VÝROBCE POTRUBÍ.

POVRCHY CHODNÍKŮ BUDOU OPRAVENY V CELÉ ŠÍŘCE.
ZELENÉ PLOCHY BUDOU OHUMUSOVÁNY VRSTVOU TL. 10 cm, VYROVNÁNY A OSETY
PARKOVOU TRAVNÍ SMĚSÍ A ZAVÁLCOVÁNY.
PŘI PODÉLNÝCH VÝKOECH JE NUTNÉ OPRAVIT 1/2 ŠÍŘE VOZOVKY, VČETNĚ VYROVNÁNÍ
SILNIČNÍCH OBRUB. PŘI KOLMÝCH PŘEKOPECH BUDOU POVRCHY OPRAVENY min. 60 cm,
NA KAŽDOU STRANU OD HRANY VÝKOPU.
SKLADBA KOMUNIKACE BUDE DLE POŽADAVKŮ SPRÁVCE KOMUNIKACE.

MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA VÝKOPU:

DN	MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA VÝKOPU D +x				
	VÝKOP S PAŽENÍM	VÝKOP NEPAŽENÝ		HLOUBKA RÝHY M	MIN. ŠÍŘKA M
		B > 60°	B ≤ 60°	>1,00	NENÍ PŘEDEPSÁNA
≤225	D + 0,4	D + 0,4		≥1,00 AŽ ≤1,75	0,8
>225 AŽ ≤350	D + 0,5	D + 0,5	D + 0,4	>1,75 AŽ ≤4,00	0,9
>350 AŽ ≤500	D + 0,7	D + 0,7	D + 0,4	>400	1,00

POZNÁMKA:

Veškeré práce budou prováděny dle platných norem a předpisů. Budou dodržovány platné ČSN, technologická pravidla a předpisy BOZ. Při provádění stavby je nutné provést řádnou koordinaci stavební části se stavebními úpravami jednotlivých profesí (prostupy, drážky a pod.). Součástí výkresu stavební části jsou technické a průvodní zprávy a další dokumentace.
Pokud se při provádění stavby vyskytnou nejasnosti nebo nepředvídané okolnosti, je nutné přizvat projektanta k posouzení, popřípadě k upřesnění dalšího postupu prací.

± 0,000 = Stávající podlaha 1.NP

Název stavby: PŘÍSTAVBA BYTOVÉHO DOMU			Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zák.). Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazené jsou majetkem autora: Ing. arch. Jan Kratochvíl. Výkres nesmí být - vyjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán a žádným jiným způsobem nerespektujícím ustanovení autorského zákona nebo dohodu klienta a hlavního architekta (autora) poskytnut třetí osobě.		
Místo stavby: Králíky 193, KÚ Králíky, parc. č. st. 1015, 1822/8 a 1822/12			Autorizační razítko:		
Investor: Město Králíky Velké náměstí 5 561 69 Králíky		Generální projektant: atelier nla, s.r.o. Hlinky 135/68, 603 00, Brno - Staré Brno IČO 069 364 31 web: www.ateliernolimits.cz email: office@ateliernolimits.cz tel.: +420 734 468 552 datová schránka: xe343fu		Zodpovědný projektant: Ing. Lukáš Nekvinda ČKAIT 0011664	
Zástupce investora pro akci na základě PM: Ing. arch. Tereza Ježková Údolní 552/31, 602 00, Brno - Brno-město mobil: 734 468 552 email: jezkova@ateliernolimits.cz		HIP: Ing. arch. Martin Štěpánek, Ph.D. +420 777 995 371		Vypracoval: Ing. Pavel Úradníček	Kontroloval Ing. Lukáš Nekvinda
Profese: D.1.4.a - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			Datum:	05/2023	
			Revize:		
			Stupeň:	DUR + DSP	
Název přílohy: VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ			Měřítko: -	Číslo výkresu: D.1.4.a-08	Paré