


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ HDPE - TKP SN10 a SN12

UPRAVENÝ TERÉN

POZNÁMKA:

- ZPŮSOB PROVEDENÍ ZÁSYPY (NAD ZÓNOU POTRUBÍ) - A2 DLE ATV A127
- ZPŮSOB ULOŽENÍ POTRUBÍ (V ZÓNE POTRUBÍ) - B2 DLE ATV A127

OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE VÝKOP PAŽEN

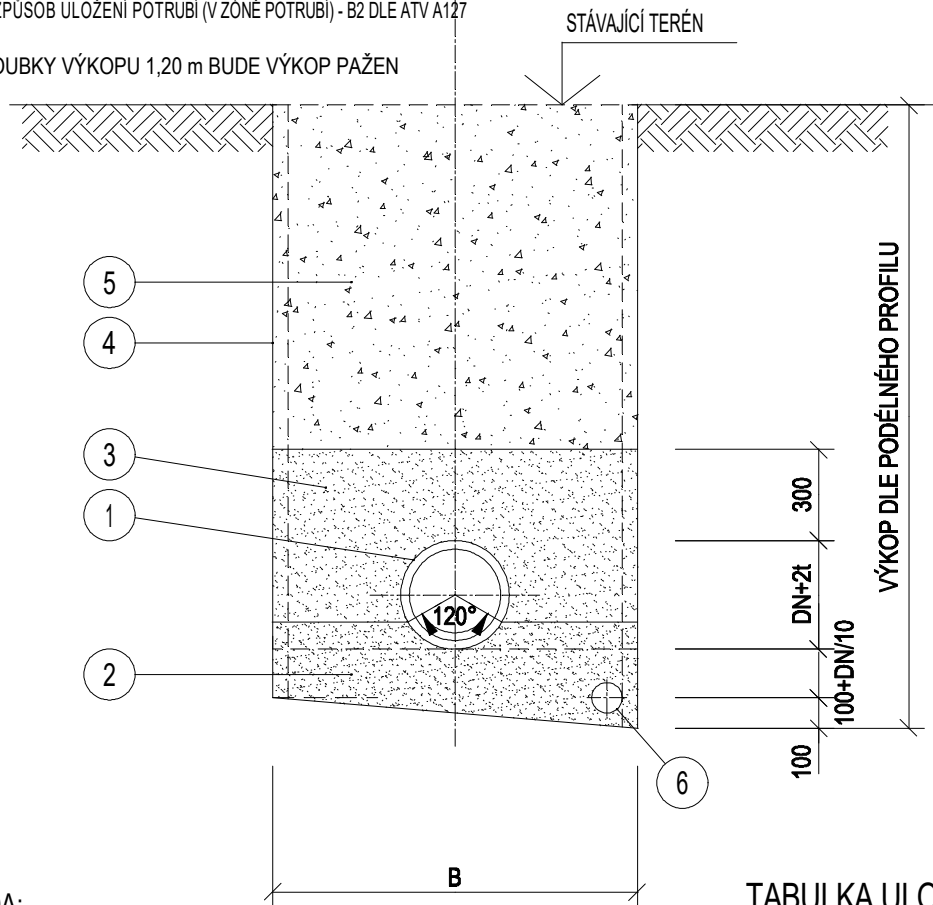

UPOZORNĚNÍ

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO PROVÉST VYTÝČENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH VEDENÍ. TOTO VYTÝČENÍ JE NUTNO OBJEDNAT U SPRÁVCŮ JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÍCH VEDENÍ. PŘI ZEMNÍCH PRACÍCH JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN, VYHLÁŠEK, PŘEDPISŮ A NAŘIZENÍ PRO PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ. DÁLE JE NUTNO DODRŽOVAT BOZP NA STAVENÍŠTI A FUNKČNÉ PŘÍLEHLÝCH PROSTORŮ. VÝKOPY V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ S NOVÝMI STÁVAJÍCÍMI PODZEMNÍMI VEDENÍMI PROVÁDĚT RUČNĚ A KŘÍŽENÁ POTRUBÍ ČI KABELOVÁ VEDENÍ DAT DO OCHRANČEK DLE ČSN 73 6005 ČI ZAK Č. 222/1994 Sb. S NÁVAZNOSTÍ NA METODIKU DLE ZAK Č. 458/2009 Sb. (JENŽ NAHRAZUJE PŘEDCHOZÍ ZÁKON) A DALŠÍCH NAPŘ. ČSN 73 6006, ČSN 73 3050 ... PŘI VEDENÍ SÍTÍ A TRUBNÍCH VEDENÍ JE NUTNÉ DODRŽET MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI PŘI JEJICH SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ DLE ČSN 73 6005 A OSTATNÍCH PLATNÝCH ZÁKONŮ, VYHLÁŠEK A NAŘIZENÍ A POŽADAVKŮ SPRÁVCŮ ČI MAJITELŮ JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÍCH VEDENÍ.

LEGENDA:

- KANALIZAČNÍ TROUBA
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP POTRUBÍ (ZRNO MAX. 20MM) - ZHUTNIT NA 97%
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ OBSYP POTRUBÍ (ZRNO MAX. 20MM) - ZHUTNIT NA 97%
- SVISLÁ NAD SKALNÍM PODLOŽÍ PŘÍLOŽNĚ PAŽENÁ RÝHA
- ZÁSYP VHODNÝM MATERIÁLEM, PŘÍPADNÝ DEFICIT - NÁHRADNÍ KAMENIVO
- FLEXIBILNÍ DRÉN (100mm) VE ŠTĚRKOPÍSKOVÉM OBSYPU

TABULKA ULOŽENÍ POTRUBÍ

TRUBKA/PIPE	RÝHA		
MATERIAL	DN	t	B
HDPE - TKP SN8 160	160/138	11	1100
HDPE - TKP SN8 200	200/176	12	1100
HDPE - TKP SN8 250	250/216	17	1100
HDPE - TKP SN8 315	315/271	22	1200
HDPE - TKP SN8 400	400/343	28,5	1200
HDPE - TKP SN8 500	500/427	36,4	1400
HDPE - TKP SN8 600	630/535	47,5	1530
HDPE - TKP SN8 800	800/690	55	1700

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DLE ZADÁNÍ VYHOTOVENA V ROZSAHU DLE STAVEBNÍHO ZÁKONA 183/2006 Sb. A ČSN POUZE PRO ÚČELY STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ. PRO REALIZACI NOVÉ KANALIZACE JE NUTNO DOPRACOVAT PODROBNÝ PROVÁDĚCÍ PROJEKT (DODAVATELSKOU DOKUMENTACI). DOKUMENTACE V TOMTO ROZSAHU NESLOUŽÍ K VLASTNÍMU PROVÁDĚNÍ DÍLA. ZPRACOVATEL DSP V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEBÍRÁ JAKÉKOLIV ZÁRUKY ZA PŘÍPADNÉ VZNIKLÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ POUŽITÍM DOKUMENTACE K JINÉMU ÚČELU NEŽ JE URČENA!

Vypracoval:	Milan BALOUN	Milan Baloun Horymírova 415, 397 01 Písek IČO : 43814166 tel. : 724 891 098 email : milan.baloun22@gmail.com	
Odpovědný projektant:	Milan BALOUN		
Vedoucí projektant:	Milan BALOUN		
Místo stavby:	Obec Vlksice - Střítež, kat.ú. Střítež u Milevska	Datum :	01/2019
Investor:	Obec Vlksice, Vlksice č.p. 4, 399 01 Vlksice	Stupeň :	Společná dokumentace pro ÚR a DSP
Prodloužení kanalizace v k.ú. Střítež u Milevska KANALIZACE D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		Formát :	A4
		Kraj :	Jihočeský
		Zakázkové číslo :	02 - 2019
Obsah:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ - ŠÍŘKA RÝHY		Měřítko Paré č. Výkres č. D.2.5