


0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
OZNAČENÍ		1 OZNAČENÍ ROZVADĚČE: RP 2 ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3/N/PE ~ 400/230V/50Hz 1/N/PE ~ 230V/50Hz															
TYP A PROVEDENÍ		3 FREKVENCE A TOLERANCE: 50Hz, -1, +1% 4 PŘÍVODY: VRCHEM 5 VÝVODY: VRCHEM,SPODEM 6 STŘEDNÍ VODIČ: ANO 7 MAXIMÁLNÍ ZKRATOVÝ PROUD: 10 kA 8 MAXIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLÍ: 40°C 9 MINIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLÍ: +5°C 10 MAXIMÁLNÍ RELATIVNÍ VLHKOST: 80% 11 PROSTŘEDÍ: VNITŘNÍ, SUCHÉ 12 CELKOVÝ STUPEŇ OCHRANY: min IP30 / IP20 13 NUTNÝ ZADNÍ PŘÍSTUP: NE 14 BARVA: RAL 7035 15 JAZYK: ČEŠTINA 16 POČET NUTNÝCH PODSTAVCŮ: 0 17 ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY: 18 TYP: ELJOB 19 ÚDRŽBA: PRAVIDELNÁ															
OBSAŽENÉ MODULY		EL. ROZVÁDĚČ RP Stavba: NOVÉ SYROVICE - PŘÍSTAVBA TŘÍDY PRO DĚTSKOU SKUPINU K ZŠ A MŠ Obsah: SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE Stupeň: DUR + DSP / DPS Stavebník: Obec Nové Syrovice, N. Syrovice č.p. 2, 675 41 Nové Syrovice Typy skříní: OCELOPLECHOVÝ, NÁSTĚNNÝ, 72M Krytí: IP40/20 ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ ROZVÁDĚČE: 3 + PE + N, stř. 50 Hz, 230VAC, 400 VAC, TN-S DLE ČSN 33 2000-3 čl. 312.2.1 OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: DLE ČSN 33 2000-4-41 čl. 413.1.1.1 ZVÝŠENÁ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE čl. 413.1.1.1 PROUDOVÝM CHRÁNIČEM čl. 413.1.3.8 OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM PRO VÝROBU ROZVÁDĚČŮ JE NUTNÉ VLASTNIT OPRÁVNĚNÍ VE SMYSLU VYHL. 20/79 Sb, ROVNĚŽ TAK PROHLÁŠENÍ O SHODĚ DLE ČSN EN 45014. POZNÁMKA : V rozváděči ponechat prostorovou rezervu pro případné doplnění dalších přístrojů.															
POČET POLÍ																	
ROZMĚRY D x V x H																	
KRYTÍ																	
PŘÍVOD																	
VÝVODY																	
BARVA NÁTĚRU																	
ROZVODNÁ SOUSTAVA:																	
3+PE+N stř. 50Hz, 230/400V TN-S																	
OSTATNÍ NAPĚTÍ - OVLÁDÁNÍ:																	
1+N stř. 50Hz, 230V																	
OCHRANA PŘED NEBEZP. DOTYK. NAPĚTÍM:																	
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE dle ČSN 33 2000-4-41 čl. 413.1																	
POZNÁMKA																	
ROZVÁDĚČE VYROBIT V SOULADU S ČSN EN 60439-1																	
VÝROBCE ROZVÁDĚČE ELJOB TŘEBÍČ, 605 250906, 568/821 406																	
Před zahájením prací je nutno u veškerých technologických zařízení ověřit přímo na stavbě přesné umístění a způsob zapojení, v koordinaci s ostatními profesemi a dodavateli.																	



ČÍSLO PARÉ:

Revize	Datum	Jméno	Vypracoval: M. Caha	Zpracovatel profese: ELprojekt Třebíč s.r.o.	Akce: NOVÉ SYROVICE - PŘÍSTAVBA TŘÍDY PRO DĚTSKOU SKUPINU K ZŠ A MŠ	Umístění:	Formátů: 1xA4	Strana č.: 2
a			Zodp. projektant: M. Caha	Mrštíkova 1242/6, 674 01 Třebíč		Stupeň:		Počet stran: 3
b			Vedoucí projektu:	mobíl: +420 733 642 538		Název: RP		Výkres č.: 2
c			Datum: 9/2024	E-mail: elprojektcaha@seznam.cz	Stavebník: Obec Nové Syrovice, N. Syrovice č.p. 2, 675 41 Nové Syrovice			

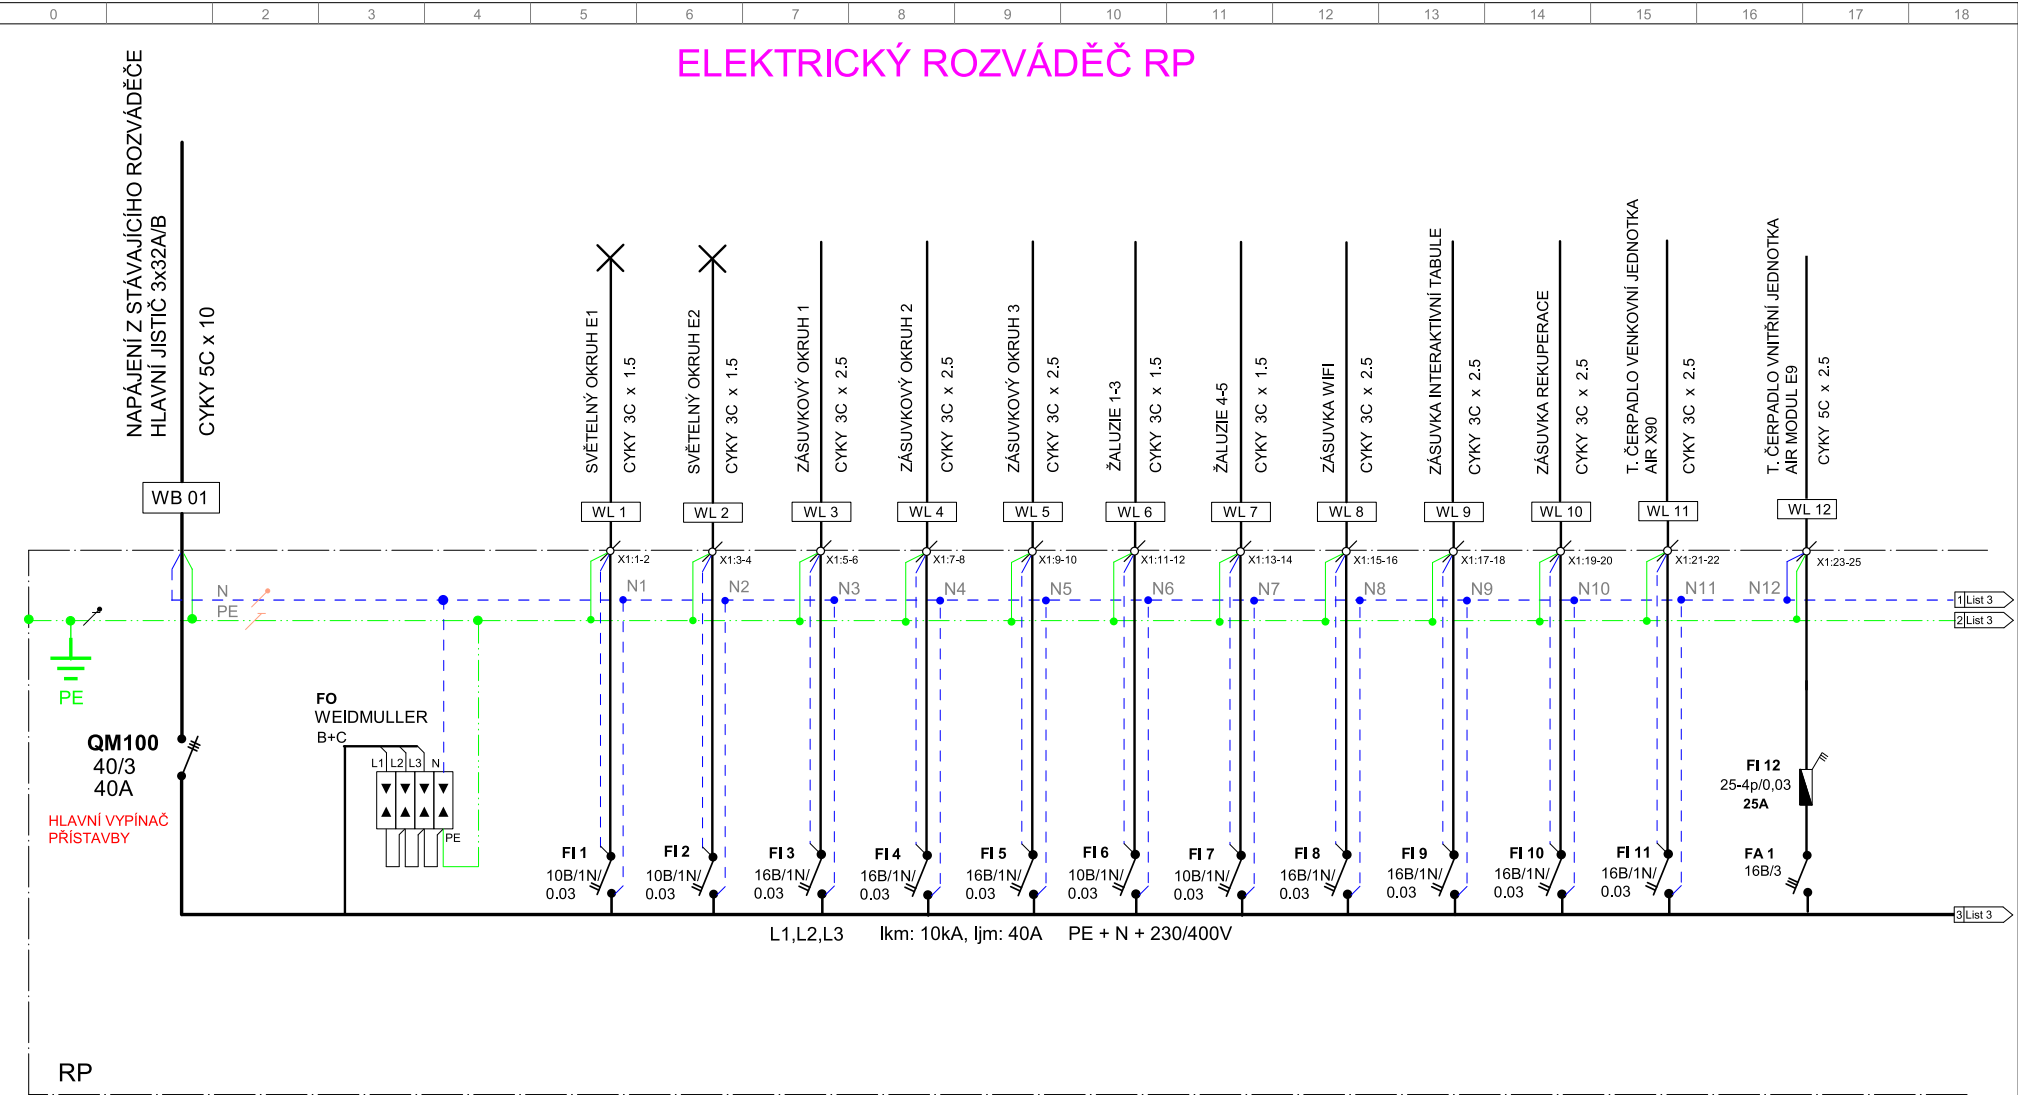

	Revize	Datum	Jméno	Vypracoval: M. Čaha	Zpracovatel profese: ELprojekt Třebíč s.r.o. Mrštíkova 1242/6, 674 01 Třebíč mobil: +420 733 642 538 E-mail: elprojektcaha@seznam.cz	Akce:	Umístění:	Formátů: 1xA4	Strana č.: 3	
a				Zodp. projektant: M. Čaha		NOVÉ SYROVICE - PŘÍSTAVBA TŘÍDY PRO DĚTSKOU SKUPINU K ZŠ A MŠ	Stupeň:		Počet stran: 3	
b				Vedoucí projektu:			Název:	RP		Výkres č.: 2
c				Datum: 9/2024			Stavebník: Obec Nové Sýrovce, N. Sýrovce č.p. 2, 675 41 Nové Sýrovce			