
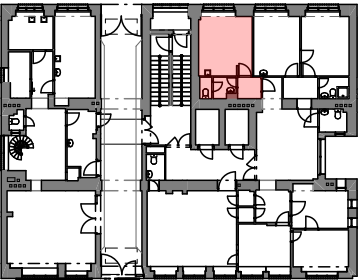


1. 1.NP 1:50

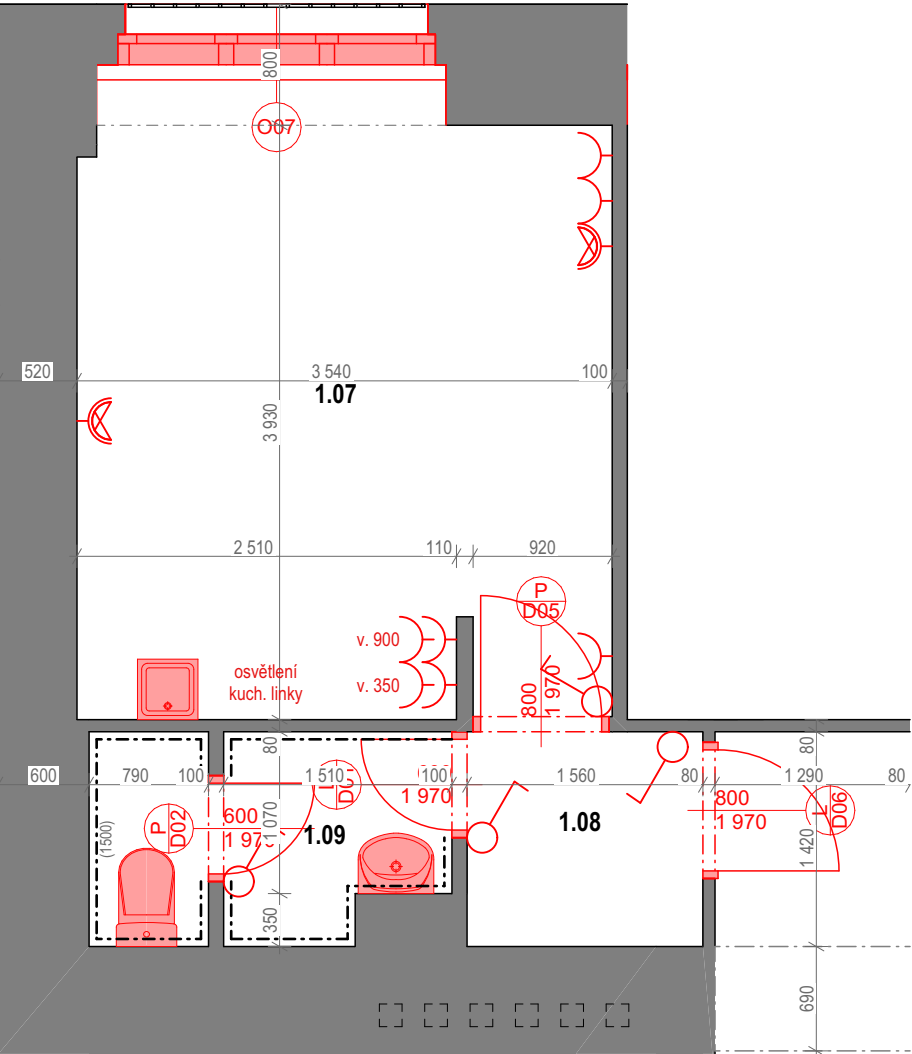

11 Odběry - schéma místností					
Oddělení	Ozn.	Název místnosti	Plocha [m2]	Náslapná vrstva	LED osvětlení [lx/m2]
11 Odběry					
	1.07	Odběrová místnost	14,42	PVC - antistat.	>200; komplet rozvody
	1.08	Chodba	2,22	PVC	<200; komplet rozvody
	1.09	WC	3,11	Keramická dlažba	>200; komplet rozvody
			19,75 m²		

POZNÁMKY - stavební úpravy dle provozovatele

- Místnosti č. 1.07, 1.08, 1.09 - Unilabs Diagnostics k.s.**
- konstrukce a technologie v původním stavu
 - výměna náslapné vrstvy z PVC, stejný dekor, antistatické, odolné proti dezinfekci
 - podlahový sokl z PVC, v. 150 mm
 - pořízena nová kuch. linka, nutná demontáž a zpětná montáž
 - elektroinstalace viz původní pozice (+nové zásuvky 2x230V)
 - výmalba do výšky zárubní - bílá voděodolná barva omyvatelná, v celém prostoru
 - zvýšený požadavek na osvětlení - klient upřesní [lux]

POZNÁMKY - požadavky

Nutná koordinace s Vyhláškou č.92/2012 Sb. - účinné od 1.4.2012
(Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče)

Upravované
konstrukce

KOMPLETACE POŽADAVKŮ (DLE PROVOZOVATELE):

- oprava vnitřních omítek (příp. sanační omítky), nová výmalba či keramický obklad, příp. částečná úprava povrchu stěn
 - požadavky na barevnost, typ, povrchové vlastnosti, omyvatelnost, atd.
- výměna náslapné vrstvy podlahy - keramická dlažba, PVC s antistatickou povrchovou úpravou, odolnost proti dezinfekci
 - požadavky na barevnost, typ, povrchové vlastnosti atd.
- výměna (příp. úprava) podhledů - SDK či kazetové, povrchová úprava (primárně v hygienických míst.)
- kompletní výměna dveří, typ dveří, kování, klika / koule, práh, průchozí rozměry
- provedení výměny stoupacího potrubí ZTI
- provedení výměny elektroinstalace (silnoproud / slaboproud), umístění zásuvek + vypínačů
- provedení výměny jiných profesí (např. vzduchotechnika...)
- výměna světelných rozvodů, požadavky na osvětlení jednotlivých místností či pracovišť
- výměna zařizovacích předmětů - jednotlivá pracoviště, příp. společné prostory
- standardy společných místností (viz již zrekonstruovaná podlaží)

LEGENDA PRVKŮ - elektroinstalace

- Sestavy spínačů (světla, ventilátory) - nutno upřesnit
Standardní výška = cca 1250 mm
- Zásuvky 230V/16A - nutno upřesnit
Standardní výška = cca 350 mm
- Sestava EI (trojice zásuvek 230V/16A; datová PC zásuvka)
Standardní výška = 350 mm

Pozice světla a ostatní elektroinstalace viz související části PD



Autor/ zodpovědný projektant		Ing. Jan Kupec	autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	D.1.1.7.1	Paré
Vedoucí projektant		Ing. Petr Olijnyk	autorizovaný inženýr pro pozemní stavby		
Projektant		Ing. Karel Veselý	vesely@studio-a.cz		
Název akce				Datum	11/2024
Stavební úpravy vnitřních prostor Polikliniky Vinohradská, č.p.1513/176				Stupeň projektu	DPS
				Měřítko	1:50
				Archivační číslo	
				1698/A	
Investor		Městská část Praha 3, Havlíčkovo náměstí 700/9, Žižkov, 13000 Praha 3		Studio A s.r.o. architektonická a projekční kancelář Strachovská 333 39301 Pelhřimov tel.: +420 565 323 563 +420 724 189 100 e-mail: info@studio-a.cz web: www.studio-a.cz  STUDIO A ARCHITEKTI	
Uloženo		V:\1698 - Poliklinika Vinohradská			
Obsah výkresu		Karta místností: 11 Odběry			