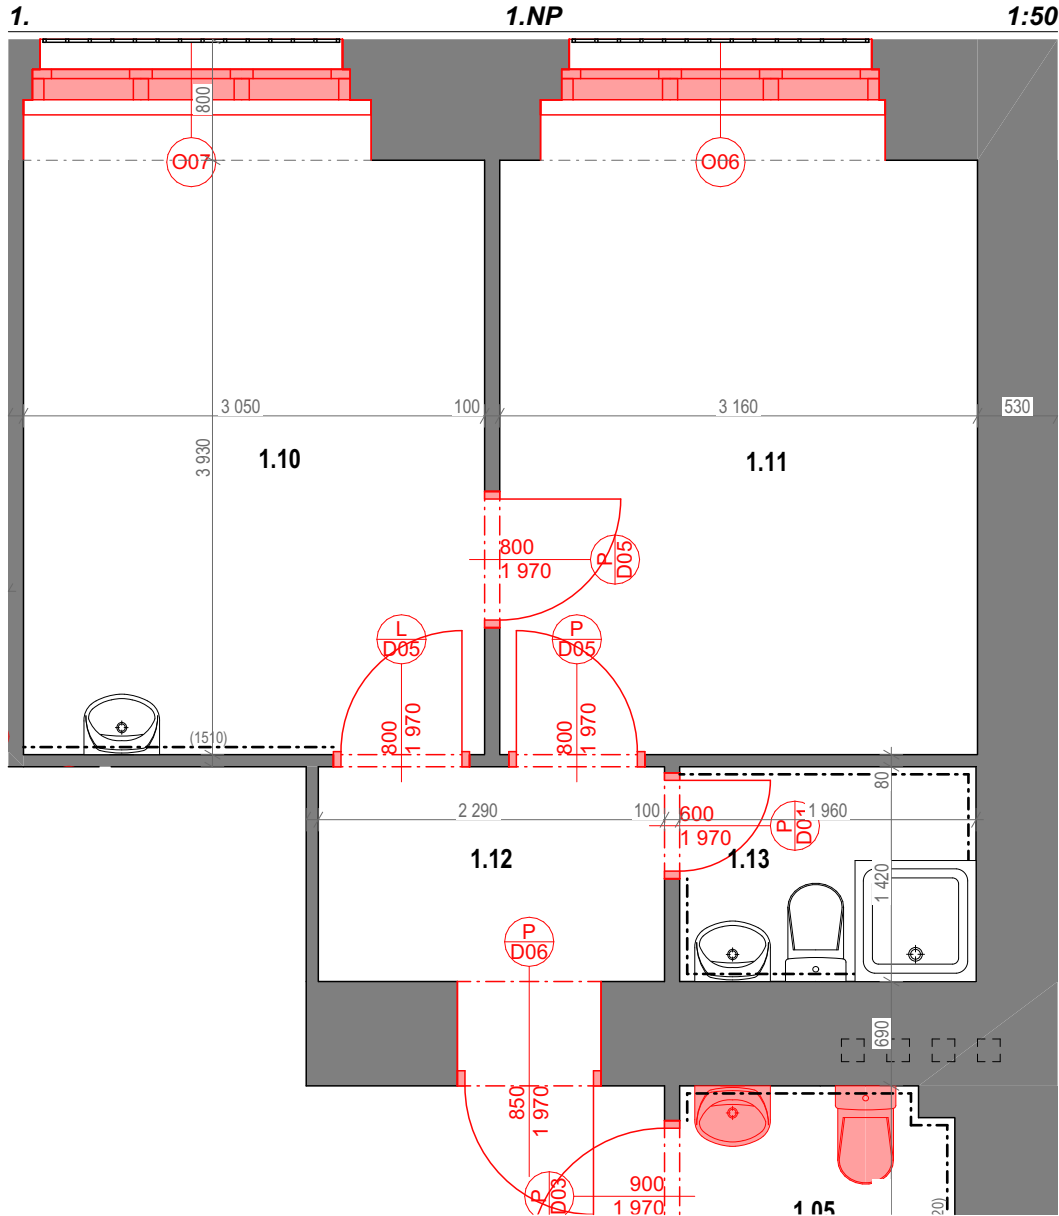



12 Gynekologie - schéma místností					
Oddělení	Ozn.	Název místnosti	Plocha [m2]	Nášlapná vrstva	LED osvětlení [lx/m2]
12 Gynekologie					
	1.10	Kancelář	12,62	PVC	>200; výměna světel
	1.11	Archiv	13,05	PVC	>200; výměna světel
	1.12	Chodba	3,25	PVC	<200; výměna světel
	1.13	WC	2,78	Keramická dlažba	>200; výměna světel
			31,70 m²		

POZNÁMKY - stavební úpravy dle provozovatele

- Místnosti č. 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 - GynVin s.r.o.**
- prostor zrekonstruovaný v r. 2016
 - při původní rekonstrukci byla vyměněna okna, změněna dispozice hygienického zázemí + rozvody
 - stoupačky provedeny bez revizních dvířek a čistícího kusu
 - nad hygienickým zázemím v podhledu vytvořen skladový prostor (dřevěný trámový strop 100/100 á500mm + OSB)
 - stoupačka vyměněna v rámci podlaží
 - v místn. 1.11 výskyt plísní pod okny - odstranění + nová výmalba

POZNÁMKY - požadavky

Nutná koordinace s Vyhláškou č.92/2012 Sb. - účinné od 1.4.2012
(Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče)

KOMPLETACE POŽADAVKŮ (DLE PROVOZOVATELE):

- oprava vnitřních omítek (příp. sanační omítky), nová výmalba či keramický obklad, příp. částečná úprava povrchu stěn
- požadavky na barevnost, typ, povrchové vlastnosti, omyvatelnost, atd.
- výměna nášlapné vrstvy podlahy - keramická dlažba, PVC s antistatickou povrchovou úpravou, odolnost proti dezinfekci
- požadavky na barevnost, typ, povrchové vlastnosti atd.
- výměna (příp. úprava) podhledů - SDK či kožetové, povrchová úprava (příměsí v hygienických míst.)
- kompletní výměna dveří, typ dveří, kování, klika / koule, práh, průchozí rozměry
- provedení výměny stoupačnické potrubí ZT
- provedení výměny elektroinstalace (silnoproud / slaboproud), umístění zásuvek + vypínačů
- provedení výměny jiných profesí (např. vzduchotechnika...)
- výměna světelných rozvodů, požadavky na osvětlení jednotlivých místností či pracovišť
- výměna zařizovacích předmětů - jednotlivá pracoviště, příp. společné prostory
- standardy společných místností (viz již zrekonstruovaná podlaží)

LEGENDA PRVKŮ - elektroinstalace

- Sestavy spínačů (světla, ventilátory) - nutno upřesnit
Standardní výška = cca 1250 mm
- Zásuvky 230V/16A - nutno upřesnit
Standardní výška = cca 350 mm
- Sestava EI (trojice zásuvek 230V/16A; datová PC zásuvka)
Standardní výška = 350 mm

Pozice světel a ostatní elektroinstalace viz související části PD

Autor/ zodpovědný projektant	Ing. Jan Kupec	autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	D.1.1.7.2	Paré
Vedoucí projektant	Ing. Petr Oljinyk	autorizovaný inženýr pro pozemní stavby		
Projektant	Ing. Karel Veselý	vesely@studio-a.cz		
Název akce			Datum	11/2024
Stavební úpravy vnitřních prostor Polikliniky Vinohradská, č.p.1513/176			Stupeň projektu	DPS
			Měřítko	1:50
Investor			Studio A s.r.o. architektonická a projekční kancelář Strachovská 333 39301 Pelhřimov	
Uloženo			tel.: +420 565 323 563 +420 724 189 100 e-mail: info@studio-a.cz web: www.studio-a.cz	
Obsah výkresu			Karta místností: 12 Gynekologie	
			ARCHITEKTI	