


ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBENICE, PAŘÍKOVO NÁMĚSTÍ 133, TŘEBENICE –
STAVEBNÍ ÚPRAVY, SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

investor
Město Třebenice
Paříkovo nám. 1
411 13 Třebenice
IČO: 00264521

Ing. Jan Kunc
statické expertízy, projekty
investorování, ekonomie staveb
Tržní náměstí 9, Teplice
Tel.: 723 499 007



místo stavby	ZŠ Třebenice, Paříkovo nám. 133, Třebenice (IČO: 00264521)		
autorizoval	Ing. Jan Kunc (ČKAIT 0400696)		
odp.projektant	Ing. Jan Kunc ČKAIT 0400696	datum	09/2025
vypracoval	Ing. Jan Kunc ČKAIT 0400696	stupeň	DVZ

oddíl PD

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

číslo oddílu

D.1.2.

JS a MS Trbenice
sedmota DUPLEX 5500 Kč

Osazení rekonstrukcí jednotky
do původního prostoru
Statické posouzení

duben 2025
Zač. č. 128/2025

Investor

O. ke Trbenice

Pracovník

Ing. Jan Kunc
statické expertízy, projekty
investování, ekonomie staveb
Tržní náměstí 9, Teplice
Tel.: 723 499 007
IČO: 104 51 218 DIČ: CZ430718108

[Signature]



Zadáni

posoudit z hlediska statického
možnost osazení nadukotků jednotky
tuchně na strop pod půdou vedle
schodiště

Podklady

Technický popis jednotky 1
Rozměrový náčrtek s dimenzemi jednotky
Stavbu výkres situování strojovny
Přílohy LS a MS
Výkres krovu
OSN 1991 Zatížení stav. konstrukcí
EN 338 Jehličnaté a topol. dřev
CSN 73 1701 Nášeh. dřev. stav. konstrukce
TP č. 51 Statické tabulky

Posouzení stropu

Celkové plošné přetížení od technologie
nepřesáhne plošné 100 kg/m², u plošné jednotky
200 kg/m².

Uvolňovaný prostor podle schodiště je velmi
vhodný, rozměry sedmi jsou shodné
při polovičním rozpětí


Statický strop bezpečně vyhoví, doporučuji
vztažení překru o prostoru jednotky
(na př. OSB 20 mm)


J. Kunc



filtraci jednotky

✓

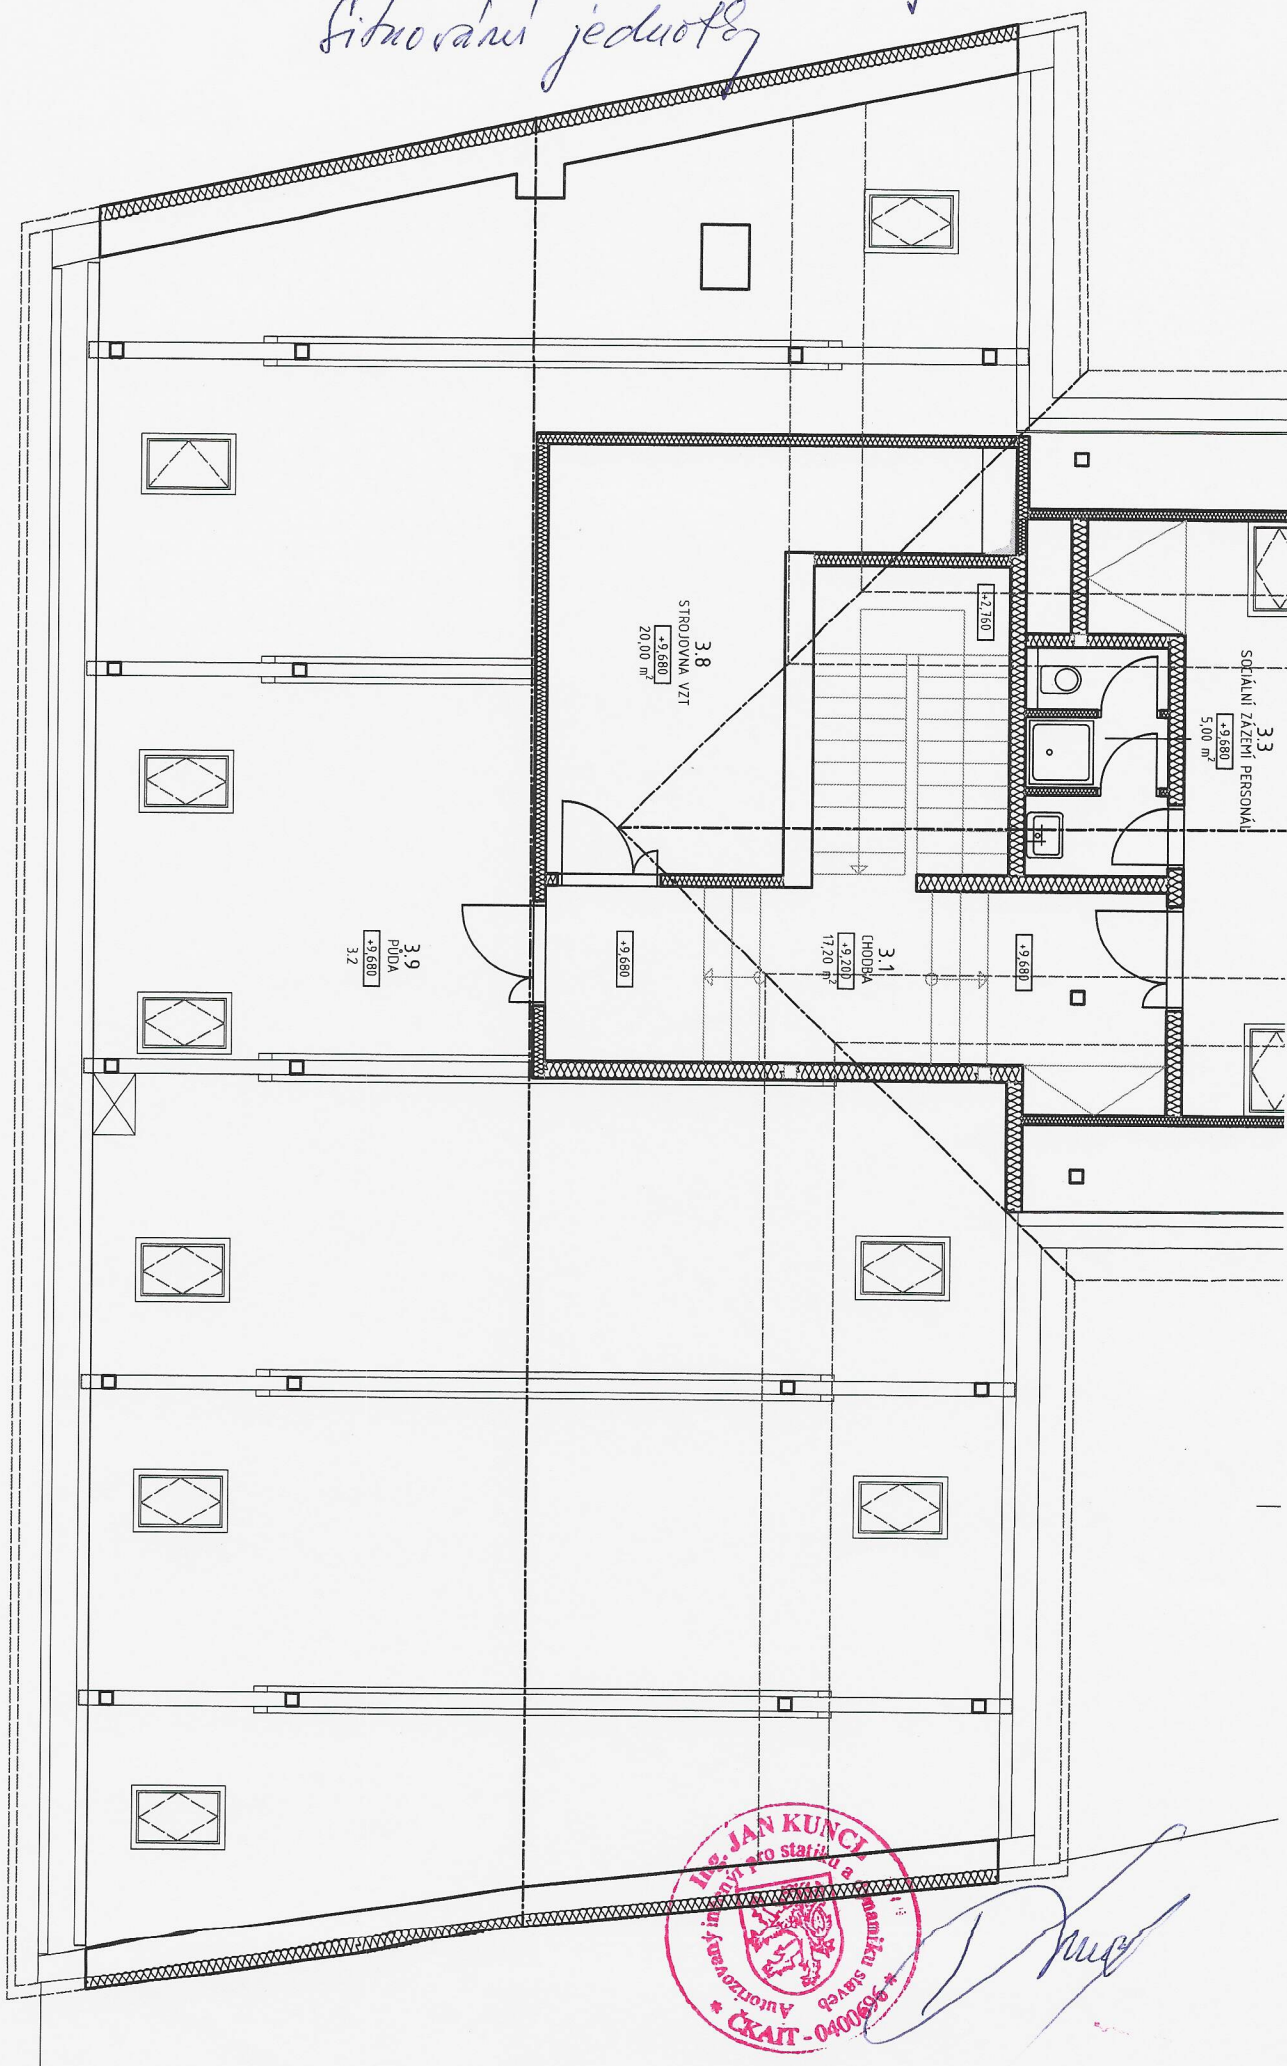

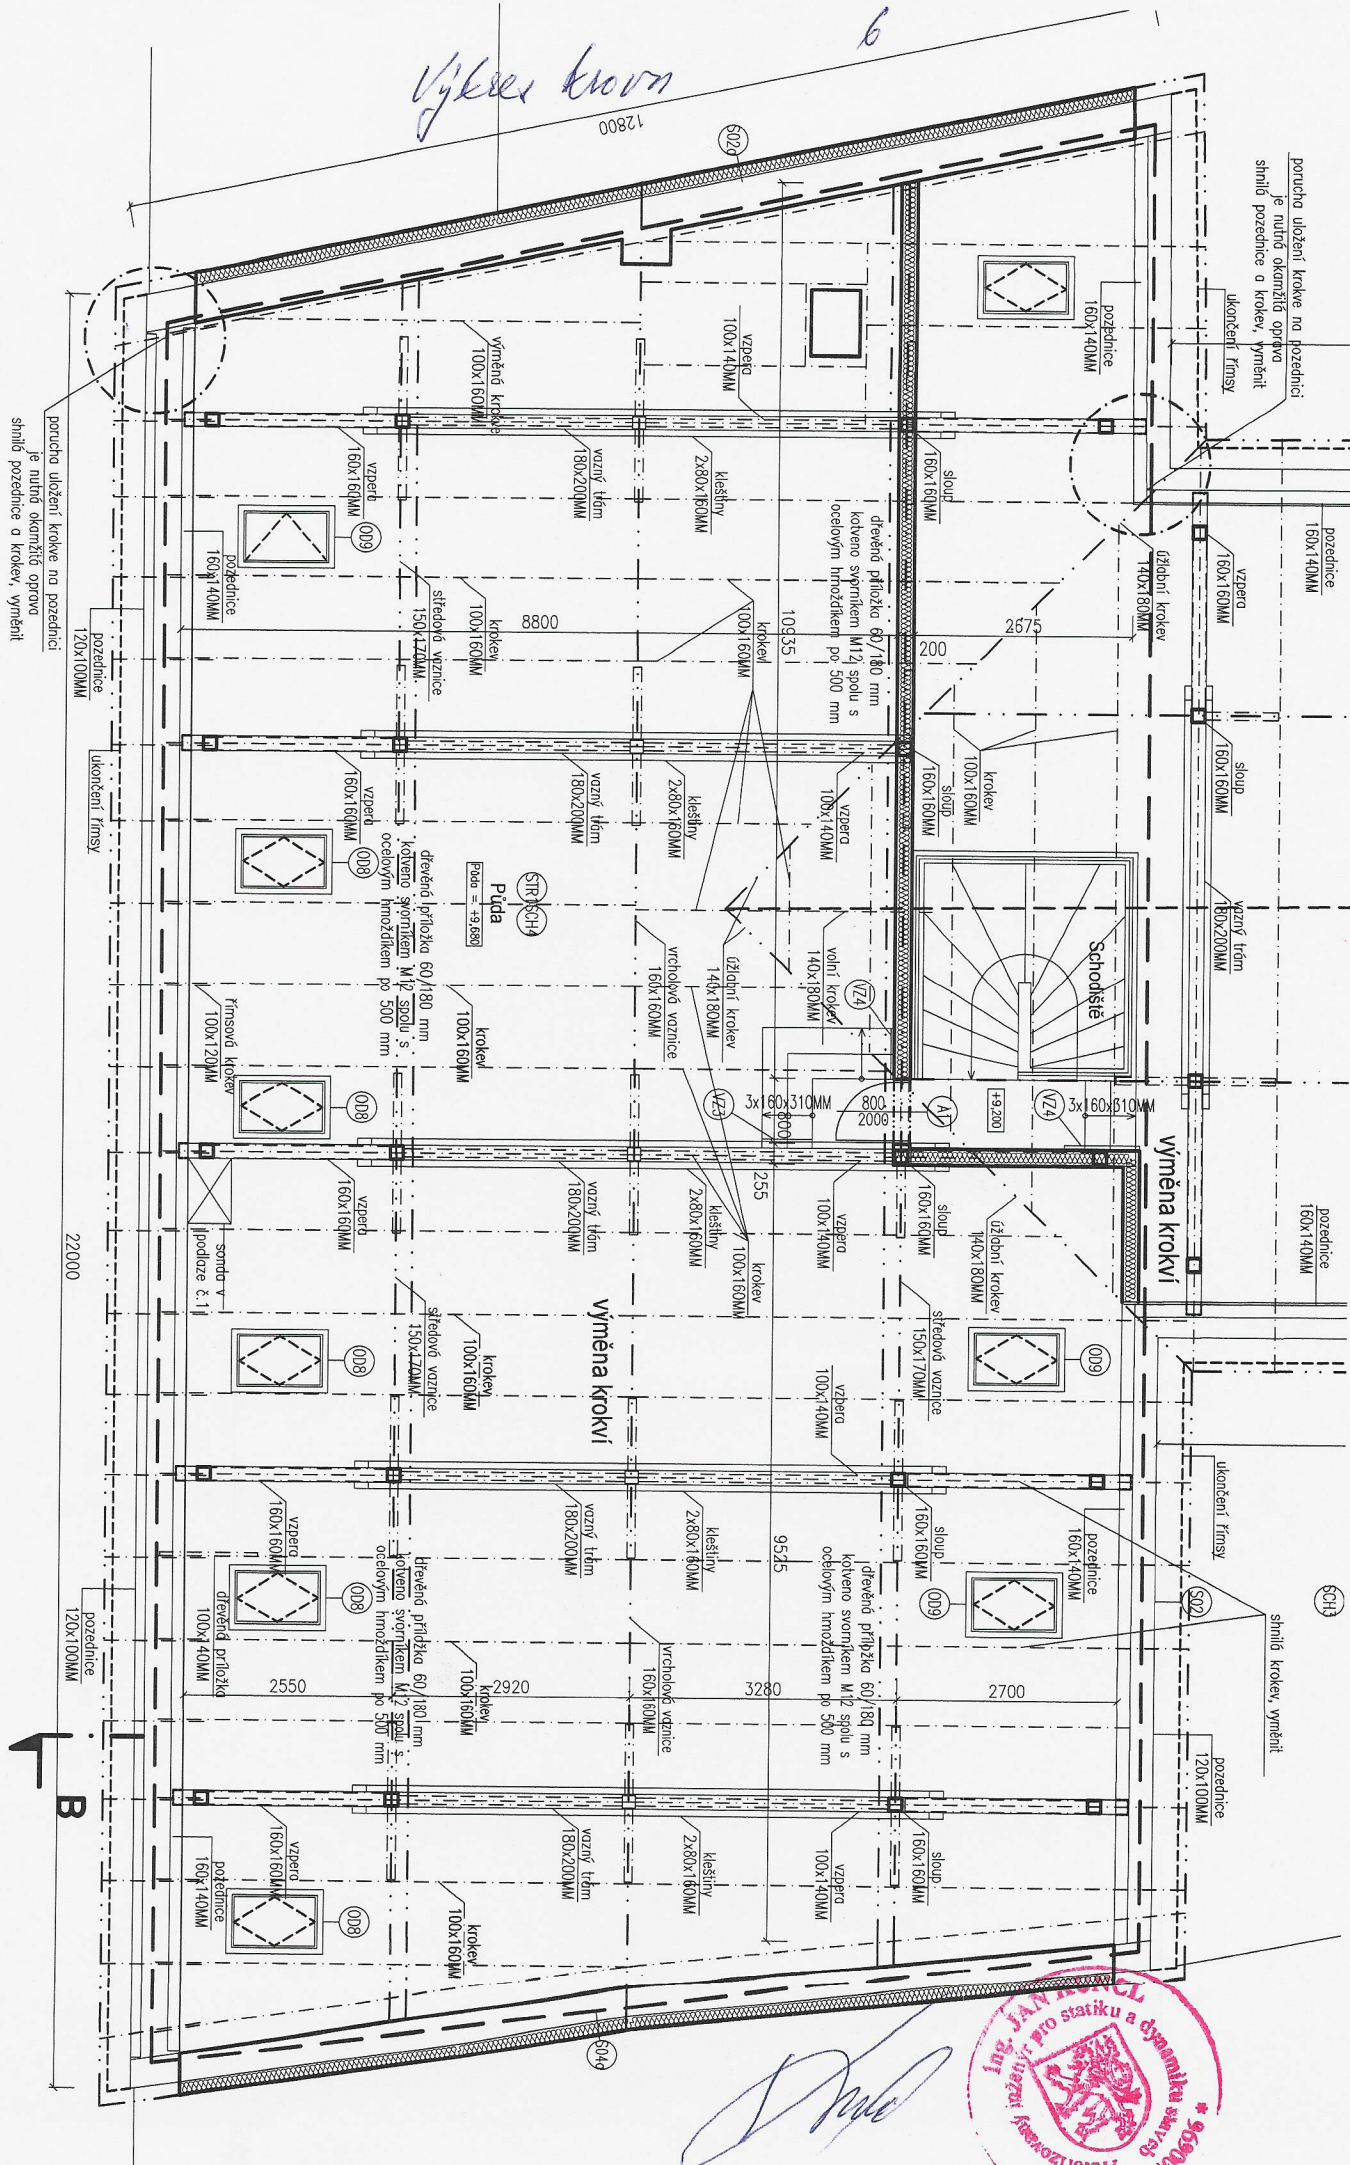

Předsyp I a H5

7

