
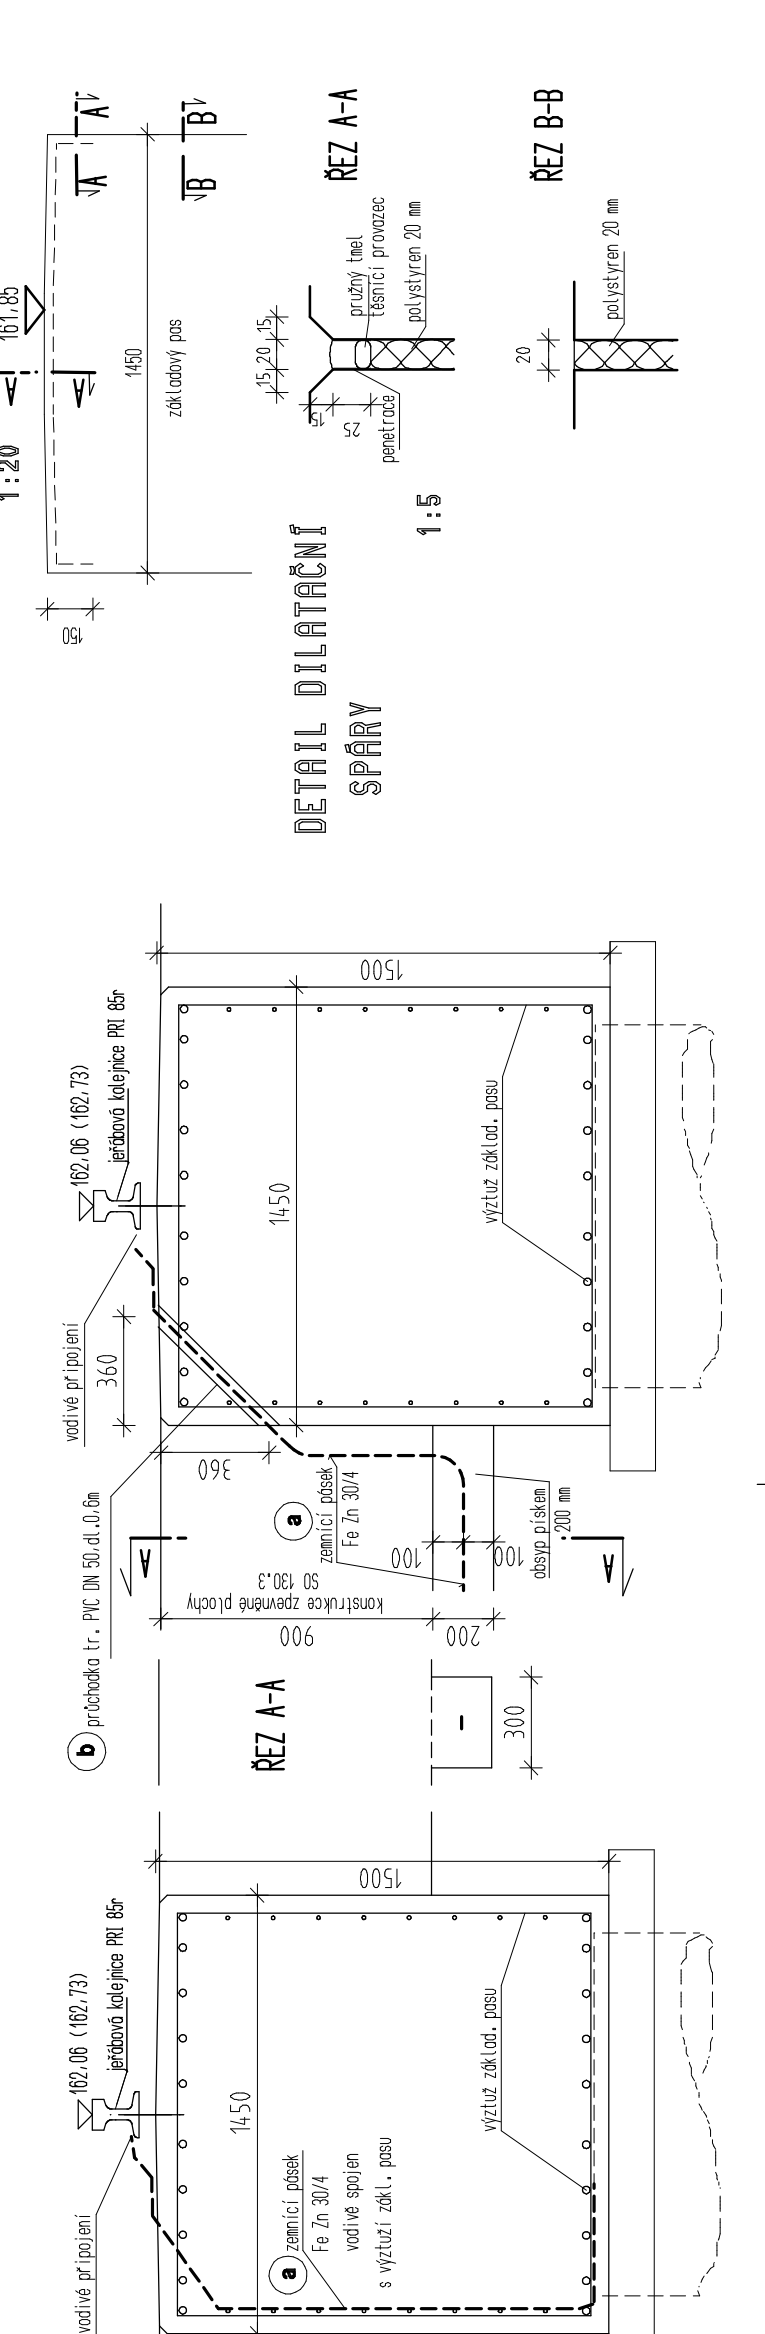
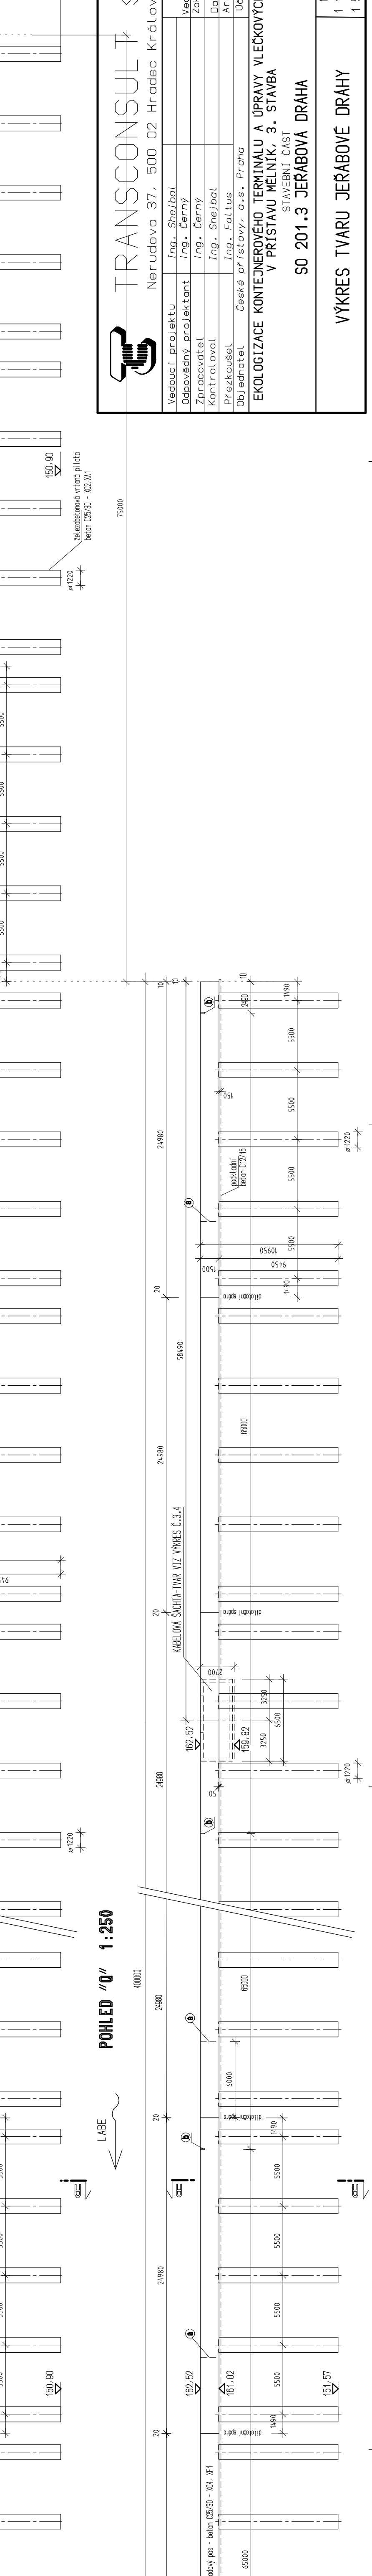
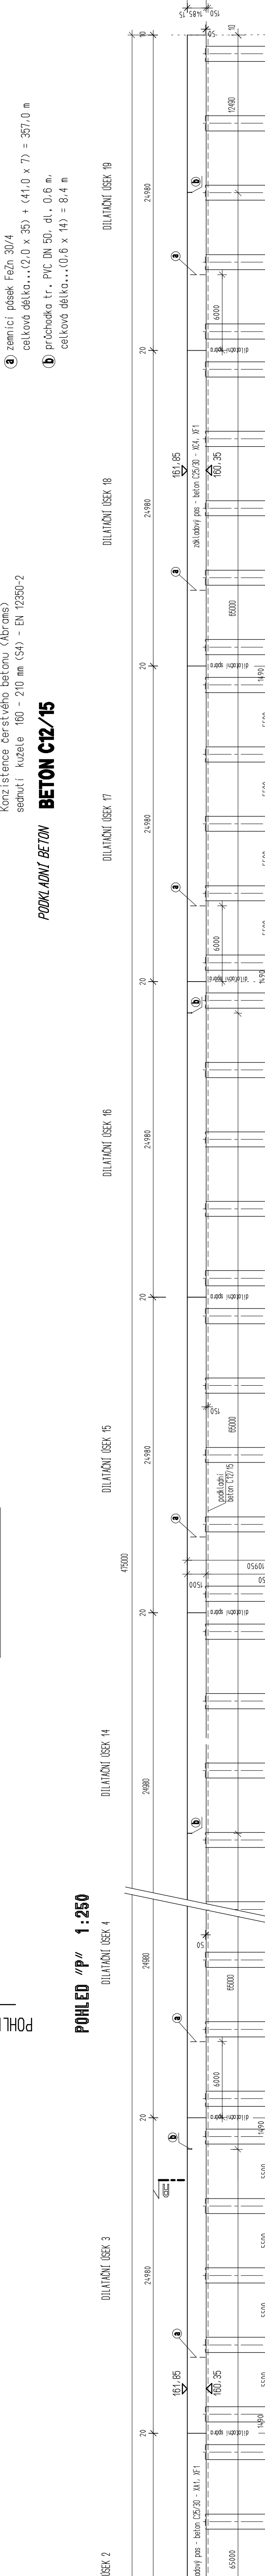
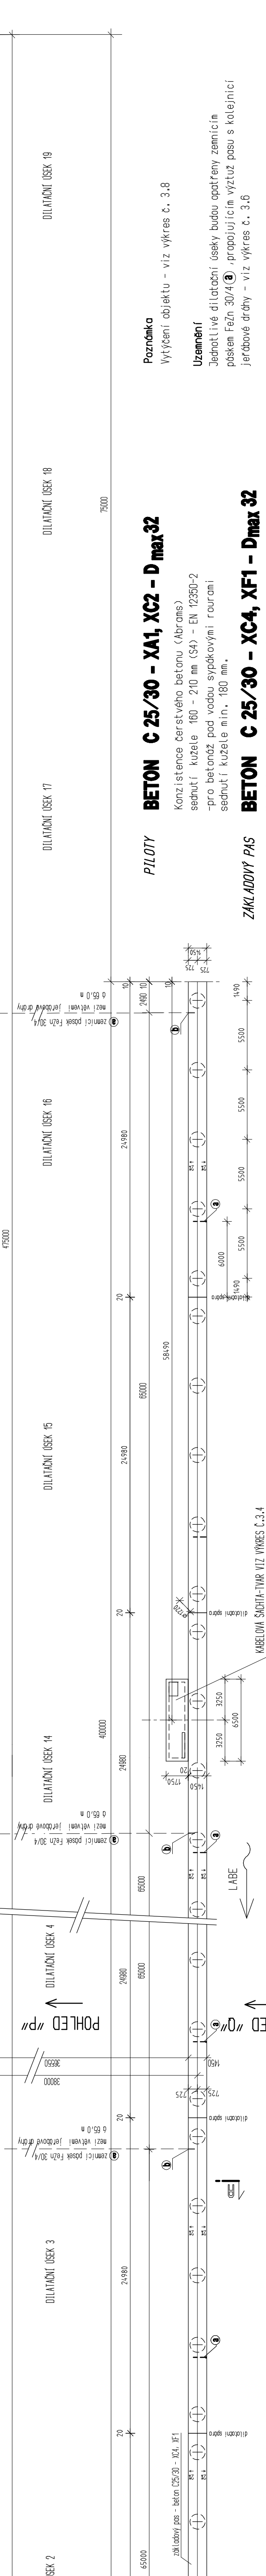
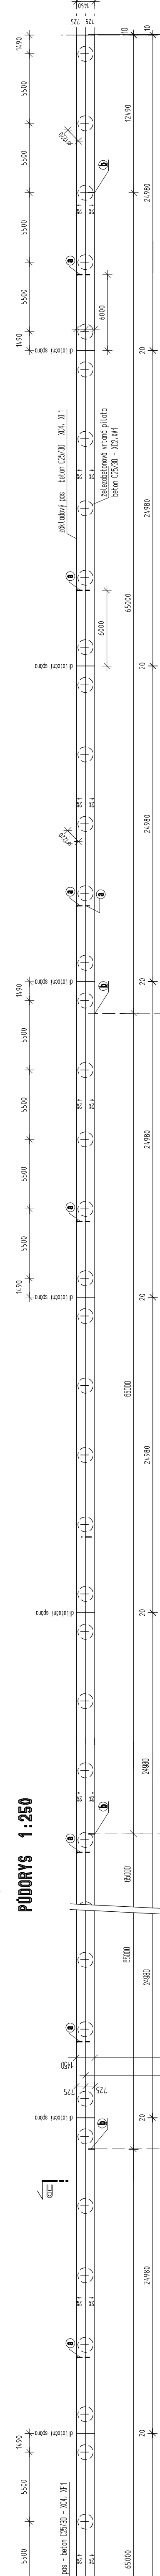


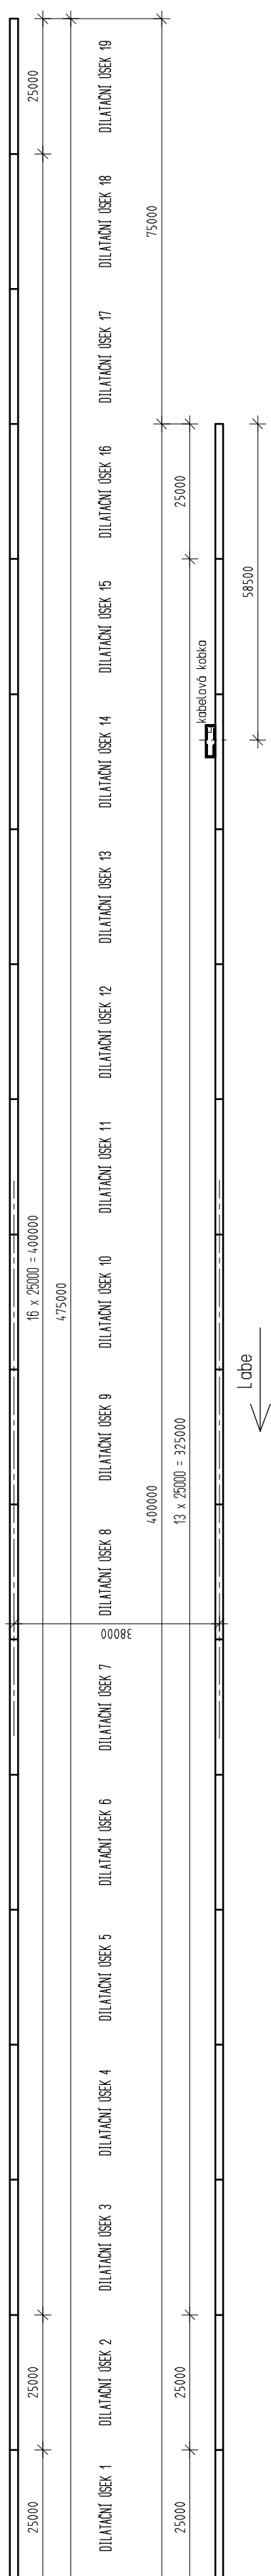

Požadavky na provádění

Výrobní tolerance

DETAIL UZEMNĚNÍ JERÁBOVÉ DRAHY 1 25

25,0 m (každý dilatační úsek)

25,0 m (každý dilatační úsek)

		TRANSCONSULT s.r.o.		Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové	
Výrobce produktu	Ing. Šimbal			Stránka 3	
Osoba pro kontakt	Ing. Šimbal	Vedoucí projektu	Ing. Šimbal		
Zpracoval	Ing. Černý	Zpracoval	16 17 18 19 20 21		
Kontroloval	Ing. Šimbal	Datum	11/2018		
Przełożał	Ing. Fatous	Arch.-z.	03318	Format	A4
Objednatel	České přístavby, o.s. Praha	Účet	POPS		
EKOLOGIZACE KONTJNEROVÉHO TERMINÁLU A UPRAVY VLEČKOVÝCH KOLEJÍZ V PŘÍSTAVU MELNÍK, 3. STAVBA STAVBY ČAST SO 201.3 ŽERABOVÉ DRAHA					
C.8				C.výkresu	
VÝKRES TVARU ŽERABOVÉ DRAHY				1:1000, 1:250 1:50, 1:5, 1:20	
				3.3	