


Příloha_9_INSTALLACE_ MÍSTNÍ MĚŘENÍ TLAKU PÁRY-ROZVODY IMPULZNÍHO POTRUBÍ

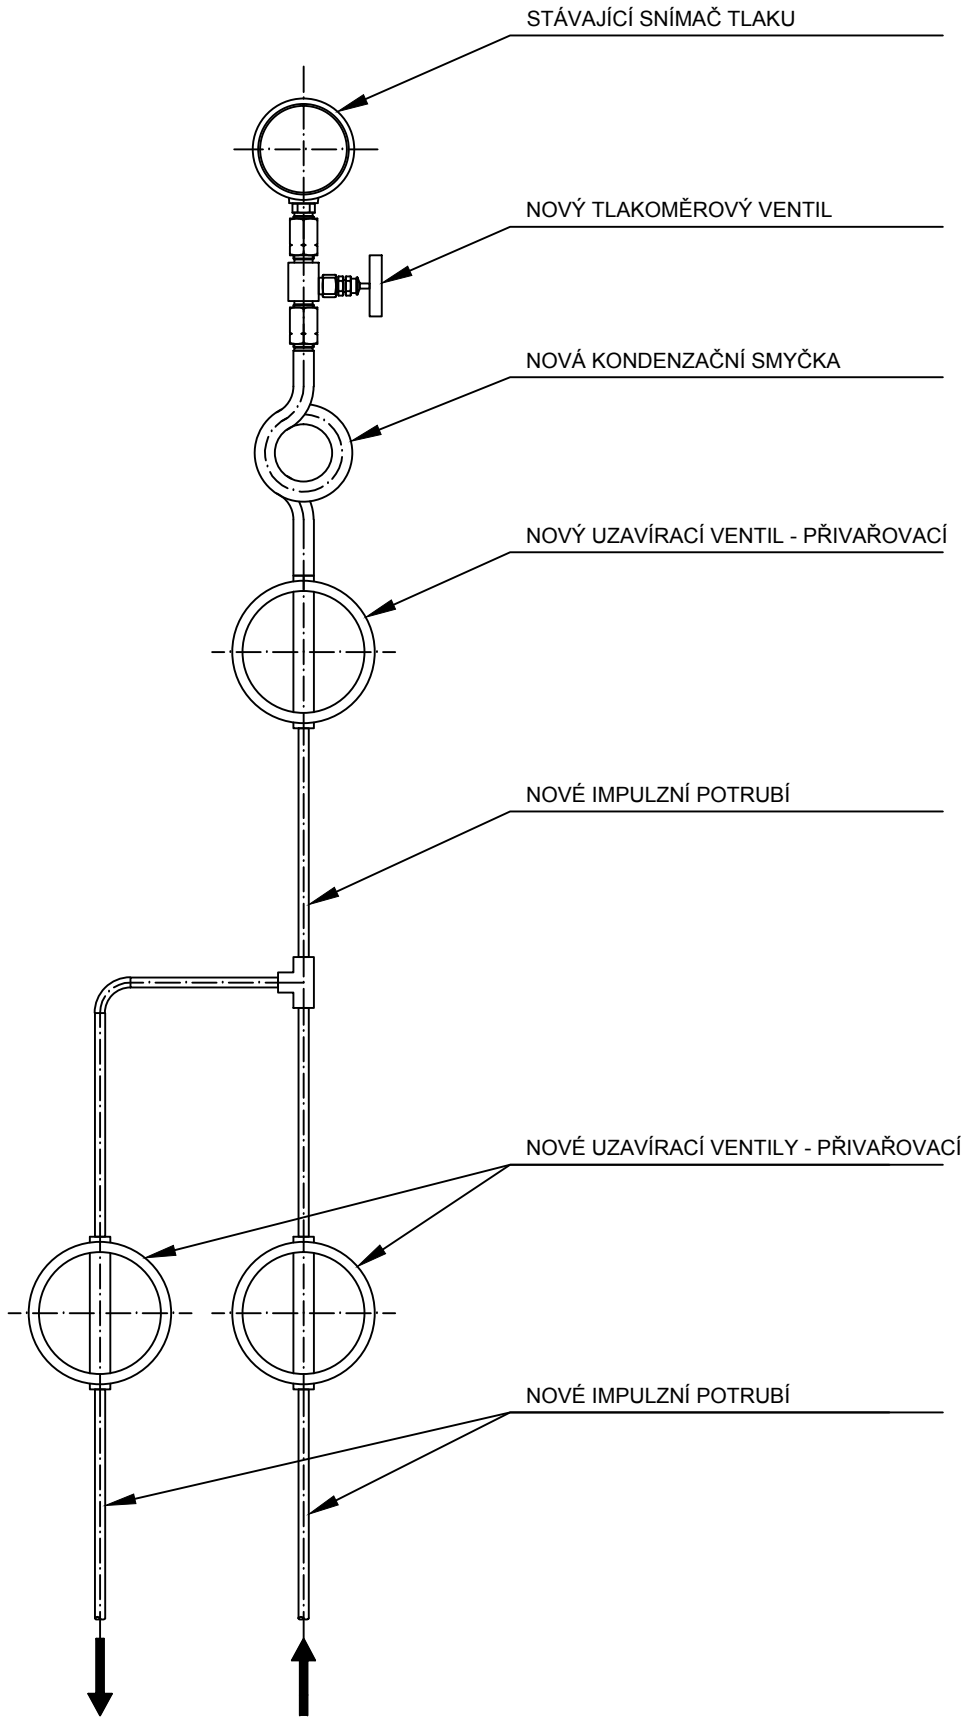

SOUVISEJÍCÍ VÝKRES: Příloha_7_TECHNOLOGIE_ MĚŘENÍ TLAKU PÁRY-ROZVODY IMPULZNÍHO POTRUBÍ

POL.	MNOŽ.	JEDN.	NÁZEV	ROZMĚR	MATERIÁL	TYPOVÉ ČÍSLO	VÝROBCE	DODAVATEL
1	2	ks	TLAKOMĚR (PI)	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	WIKA	STÁVAJÍCÍ PŘÍSTROJ
2	2	ks	VENTIL TLAKOMĚROVÝ UZAVÍRACÍ S DVZDUŠNĚNÍM	ZÁVIT M20x1,5	HOLD	HOLD	HOLD	V ČÁSTI MaR
3	2	ks	SMYČKA KONDENZAČNÍ STOČENÁ PŘIVAŘOVACÍ	ZÁVIT M20x1,5	HOLD	HOLD	HOLD	V ČÁSTI MaR
4	4	ks	TĚSNĚNÍ PRO MANDOMETROVÉ ŠROUBENÍ	K ZÁVITU M20x1,5	MĚĐ ŽIHANÁ	HOLD	HOLD	V ČÁSTI MaR
5	8	ks	UZAVÍRACÍ VENTIL PŘIVAŘOVACÍ	DN10/PN250	HOLD	HOLD	HOLD	V ČÁSTI MaR
6	2	ks	UZAVÍRACÍ VENTIL PŘIVAŘOVACÍ	DN15/PN250	HOLD	HOLD	HOLD	V ČÁSTI MaR
7	2	set	IMPULZNÍ POTRUBÍ	DN10/PN250 - 20m	HOLD	HOLD	HOLD	V ČÁSTI MaR
8								
9								