

Vypočti

Konec

Třída LPS

☐ LPS I ☐ LPS II ☒ LPS III ☐ LPS IV

normová rozteč svodů = 15 m

koeficient k_i = 0,04

koeficient k_m = 0,5

Materiál

☒ zdivo, beton ☐ vzduch ☐ izolační tyč

svody ve stěně A

☒ ne ☐ ano

Počet svodů s zadává:

☐ přímo ☒ počtem polí

Rozměry budovy:

šířka a: 12,90 m

délka b: 16,00 m výška h: 9,50 m

Parametry hřebenové soustavy:

Navrhnout počet svodů dle ČSN EN 62305

počet polí mezi svody:

strana B: 1

Počet svodů celkem: 4

koeficient k_c = 0,4629554

rozteče:

c: 16,00 m

Vzdálenost L: 17,30 m

inkrement: 0,10


Dostatečná vzdálenost S:

0,6407301 m

Výpočetní program D 02 verze 2.70

pro výpočet dostatečné vzdálenosti u hřebenové soustavy
s uzemňovací soustavou typu B

Jeden jimač
jeden svod

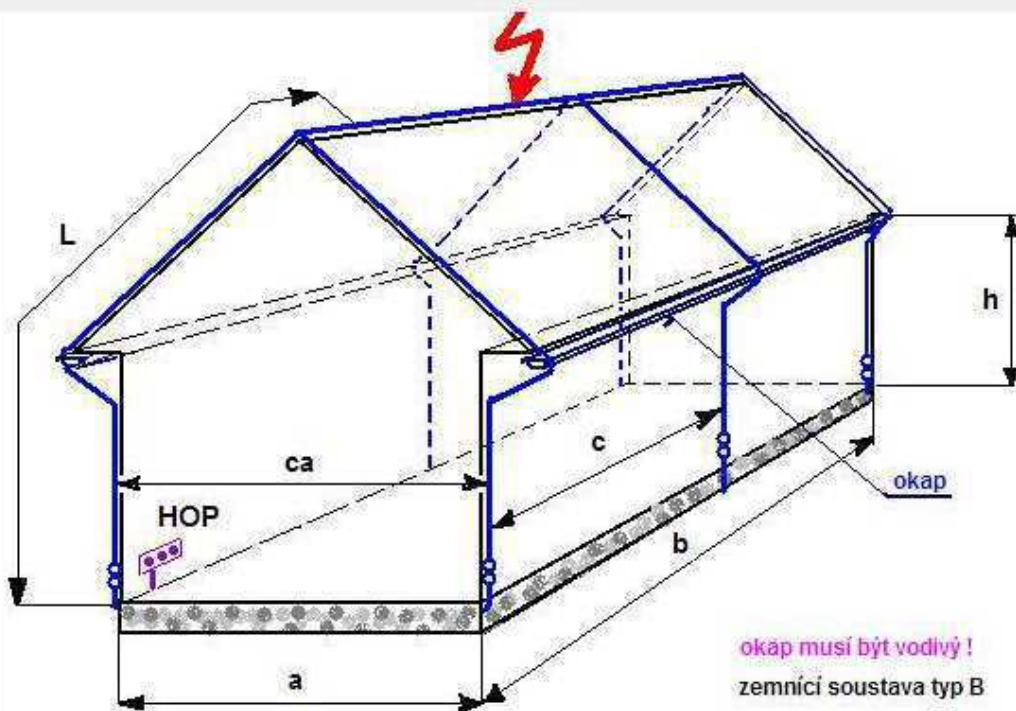

okap musí být vodivý!
zemní soustava typ B

Vypočti

Konec

Třída LPS

☐ LPS I ☐ LPS II ☒ LPS III ☐ LPS IV

normová rozteč svodů = 15 m

koeficient k_i = 0,04

koeficient k_m = 1

Materiál

☐ zdivo, beton ☒ vzduch ☐ izolační tyč

svody ve stěně A

☒ ne ☐ ano

Počet svodů s zadává:

☐ přímo ☒ počtem polí

Rozměry budovy:

šířka a: 12,90 m

délka b: 16,00 m výška h: 9,50 m

Parametry hřebenové soustavy:

Navrhnout počet svodů dle ČSN EN 62305

počet polí mezi svody:

strana B: 1

Počet svodů celkem: 4

koeficient k_c = 0,4629554

rozteče:

c: 16,00 m


Vzdálenost L: 17,30 m

inkrement: 0,10

Dostatečná vzdálenost S: 0,3203651 m

Výpočetní program D 02 verze 2.70
pro výpočet dostatečné vzdálenosti u hřebenové soustavy
s uzemňovací soustavou typu B

Jeden jimač
jeden svod

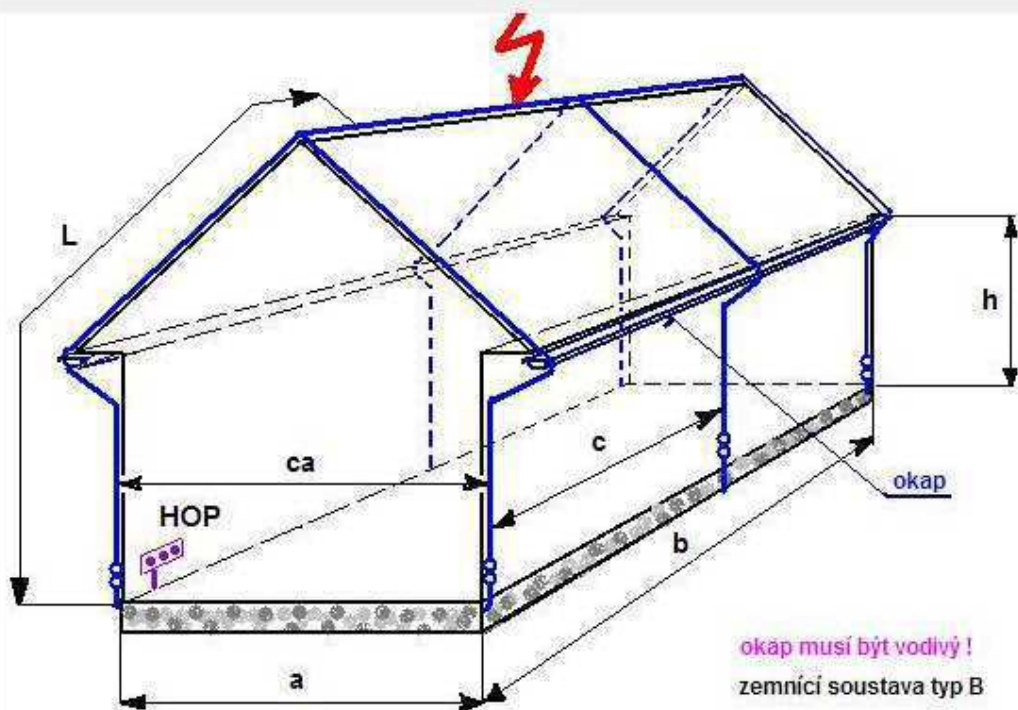

Vypočti

Konec

Třída LPS

☐ LPS I ☐ LPS II ☒ LPS III ☐ LPS IV

normová rozteč svodů = 15 m

koeficient k_i = 0,04

koeficient k_m = 0,75

Materiál

☐ zdivo, beton ☐ vzduch ☒ izolační tyč

svody ve stěně A

☒ ne ☐ ano

Počet svodů s zadává:

☐ přímo ☒ počtem polí

Rozměry budovy:

šířka a: 12,90 m

délka b: 16,00 m výška h: 9,50 m

Parametry hřebenové soustavy:

Navrhnout počet svodů dle ČSN EN 62305

počet polí mezi svody:

strana B: 1

Počet svodů celkem: 4

koeficient k_c = 0,4629554

rozteče:

c: 16,00 m

Vzdálenost L: 17,30 m

inkrement: 0,10

Dostatečná vzdálenost S: 0,4271535 m

Výpočetní program D 02 verze 2.70
pro výpočet dostatečné vzdálenosti u hřebenové soustavy
s uzemňovací soustavou typu B

Jeden jimač
jeden svod

