



VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ
VE SPOLEČNÉ RÝŽE

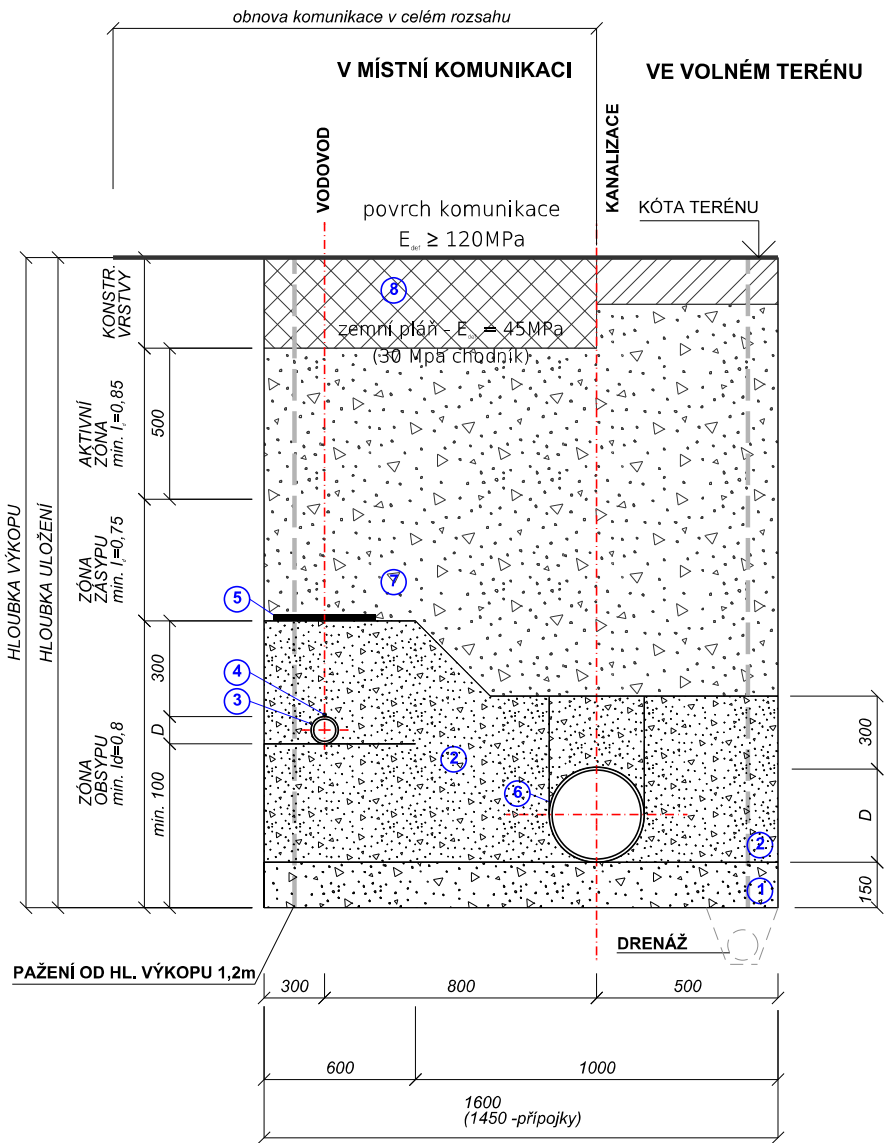

SAMOSTATNÝ VÝKOP

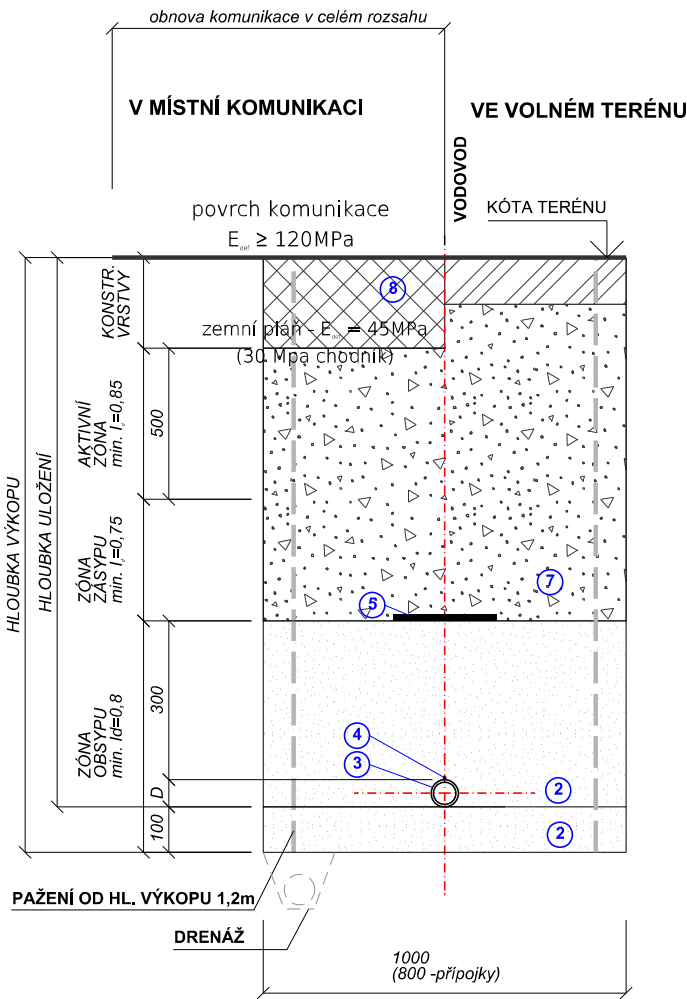

- PODSYP POTRUBÍ HUTNĚNÝ (150 mm)**
KAMENIVO FR. 8-16 mm; MAX. ZRNITOST 40mm
- PODSYP/OBSYP POTRUBÍ HUTNĚNÝ (300mm NAD HORNÍ LÍČ POTRUBÍ)**
HUTNĚNÝ NESOUDRŽNÝ MATERIÁL (KAMENIVO) FRAKCE 0-8 mm; MAX. ZRNITOST 22mm
- POTRUBÍ VODOVODU - PE100 SDR11 d63, d90**
- VYHLEDÁVACÍ VODIČ - MĚDĚNÝ 10 mm²**
- VÝSTRAŽNÁ FÓLIE - BÍLÉ BARVY**
- POTRUBÍ KANALIZACE - HLADKÁ PLNOSTĚNÁ TRUBKA PVC-U SN8 DN/OD 250**
- ZÁSYP VÝKOPU HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH (200-300 mm)**
VE VOLNÉM TERÉNU ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU
V KOMUNIKACÍCH ZÁSYP NESEDAVÝM MATERIÁLEM (KAMENIVO FR. 0-32 alt. 0-63 mm)
- OBNOVA POVRCHŮ DO PŮVODNÍHO STAVU**
V KOMUNIKACI (VIZ. SKLADBA KOMUNIKACE)
V ZELENÍ OHUMUSOVÁNÍ V tl. 200 mm, OSETÍ TRÁVNÍ SMĚSÍ

OBNOVA ZPEVNĚNÝCH POVRCHŮ

- MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ASFALT (TP170 D1-N-2-V-PIII)**
- ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ - ACO 11+ (tl. 40 mm)
 - SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFATOVÉ EMULZE 0,2-0,4kg/m²
 - OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNÉ - ACP 16+ (tl. 70 mm)
($E_{def} = 100Mpa$)
 - ŠTERKODRTĚ 32/63 (tl. 150mm)
($E_{def} = 70Mpa$)
 - ŠTERKODRTĚ 32/63 (tl. 150mm)
($E_{def} = 45Mpa$)

CELKEM 410mm

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		ZPRACOVAL		SPOLUPRACOVAL		 JESENICKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST Tovární 202/3, 790 01 Jeseník / tel.: 584 411 520 IČ: 465 80 328 / DIČ: CZ46580328 / DS: wwgdsjx e-mail: jvs@voda-jvs.cz / www.voda-jvs.cz	
ING. ALOIS MAŽÁK		BC. DAVID GAJDOŠ		PETRA STAVIANISOVÁ			
INVESTOR				KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ			
OBEC HRADEC-NOVÁ VES				HRADEC U JESENÍKA			
AKCE						ZAKÁZKA	PRO-2017-013
PRODLOUŽENÍ VODOVODU A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PRO 2.ETAPU OBYTNÉ ZÓNY NA KOPANINÁCH, K.Ú.HRADEC U JES.						DATUM	KVĚTEN 2017
						FORMÁT VÝKRESU	420x297 mm
						STAVEBNÍ DOKUMENTACE	DÚR
						MĚŘÍTKO	
PŘÍLOHA						OZNAČENÍ PŘÍLOHY	D.2b.3
SO 01 - VODOVOD						PARÉ	
VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ							