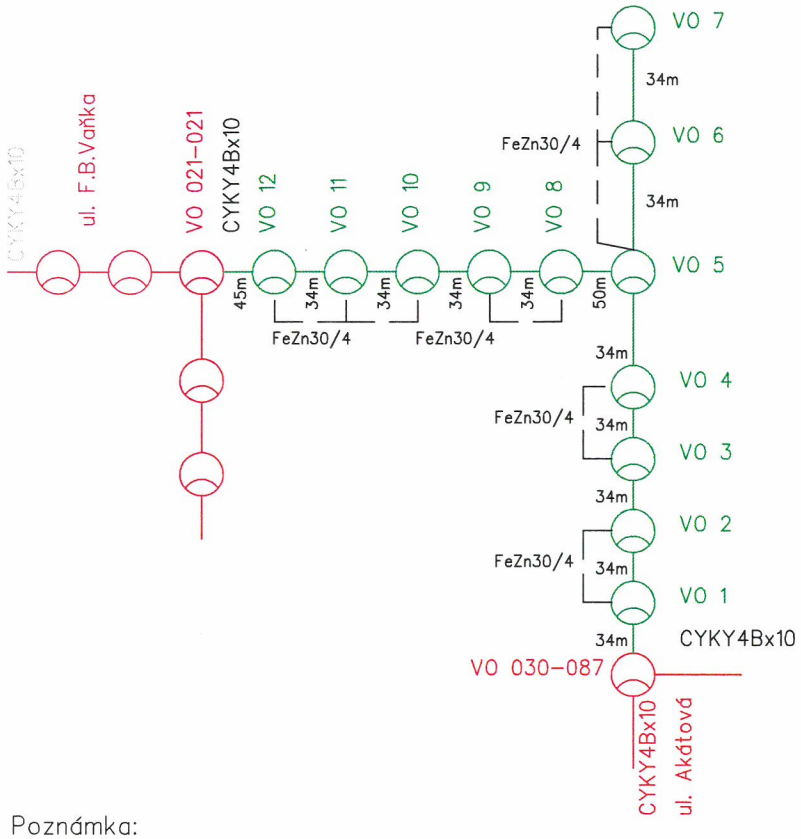

Poznámka:

Zařízení NN:

Rozvodná soustava: 3PEN stř.50Hz 400V/TN-C

Ochrana před nebezpečným dotykem ochranou samočinným odpojením od zdroje podle ČSN 33 2000-4-41

Ocelové sloupy budou uzemněny páskem FeZn30/4mm

Rozvody navrženy vodiči CYKY4x10

stávající zařízení VO

projektované zařízení VO

Zod.projektant: Ing. O. Ira	Vypracoval: Ing.Oldřich Ira	Projektování el. zařízení Ing. Oldřich Ira A. Sovy 727 393 01 Pelhřimov m. 602 442 372
Okres: Pelhřimov	MěÚ: Pelhřimov	
Investor: Město Pelhřimov		
Stavba: Pelhřimov, ZTV Polní Dvůr II – VI.etapa SO 06 Veřejné osvětlení		Měř.: Datum: 08/2015 Formát:
Obsah: Schéma propojení VO		Arch.číslo: 1663 Výkres č.: D3.6