



Výkres výztuže překladu - řez:

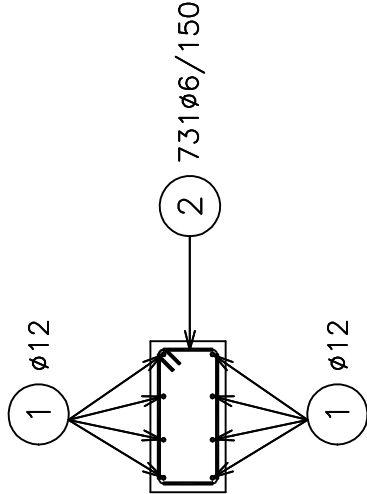

2 ø6, L=1415mm, 731ks



1 ø12, L=109600mm, 8ks

109600

Výkaz výztuže

Pol.	Ks	Třída oceli	ø	Délka (m)	Hmotnost (kg)	Délka celkem (m)	Hmotnost celkem(kg)
1	8	R	12	109.600	97.32	876.800	778.60
2	731	R	6	1.415	0.31	1034.365	229.63
Součet hmotností (kg):						1008.23	

Pozn.: - výztuž bude svařena popř. vyvázána
- krytí výztuže bude zajištěno plastovými distančníky
- beton bude proveden jako konstrukční a bude hutněn ponorným vibrátorem
- beton bude chráněn před slunečním zářením a bude ošetřován kropením po dobu 10-ti dnů po betonáži

Beton C20/25 XC1-C1 0,4-Dmax 22-S4
Ocel B500B
Krytí 25 mm

	PROJEKČNÍ STATICKÝ KONSTRUKČNÍ ATELIÉR - TRIEN		TRIEN, s.r.o.	IČO: 272 732 29	DIČ: CZ 272 732 29
	Sídlo: Stadická 1527 413 01 Roudnice nad Labem		tel: 777 777 530 email: atelier.novak@seznam.cz web: www.trien.cz		

Vypracoval:		Kontroloval:		Schválil:	
Petr Zahálka		Ing. Petr Novák		Ing. Petr Novák	
Zadavatel:		Obec Řepín, Hlavní 8			
		277 33 Řepín, IČO: 00237175			
Akce:		Změna stavby před dokončením			
		Požární zbrojnice Řepín			
		k.ú. Hořín, č.p. st. 144			
Příloha:		Výkres výztuže věnce Ve01		Měřítko:	1:25
				Číslo paré:	