



Výkres výztuže překladu - řez:

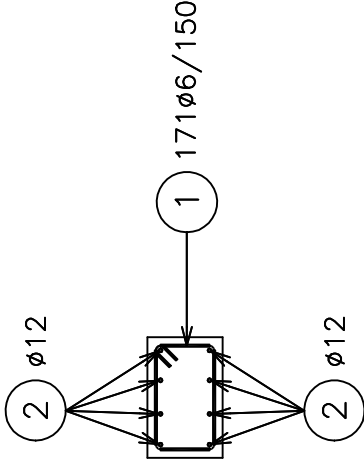

1 ø6, L=1215mm, 171ks



2 ø12, L=25600mm, 8ks

25600

Výkaz výztuže

Pol.	Ks	Třída oceli	ø	Délka (m)	Hmotnost (kg)	Délka celkem (m)	Hmotnost celkem(kg)
1	171	R	6	1.215	0.27	207.765	46.12
2	8	R	12	25.600	22.73	204.800	181.86
Součet hmotností (kg):						227.98	

Pozn.: - výztuž bude svařena popř. vyvázána
- krytí výztuže bude zajištěno plastovými distančníky
- beton bude proveden jako konstrukční a bude hutněn ponorným vibrátorem
- beton bude chráněn před slunečním zářením a bude ošetřován kropením po dobu 10-ti dnů po betonáži

Beton C20/25 XC1-C1 0,4-Dmax 22-S4
Ocel B500B
Krytí 25 mm

	PROJEKČNÍ STATICKÝ KONSTRUKČNÍ ATELIÉR - TRIEN		TRIEN, s.r.o.	IČO: 272 732 29	DIČ: CZ 272 732 29
	Sídlo: Stadická 1527 413 01 Roudnice nad Labem		tel: 777 777 530 email: atelier.novak@seznam.cz web: www.trien.cz		

Vypracoval:		Kontroloval:		Schválil:	
Petr Zahálka		Ing. Petr Novák		Ing. Petr Novák	
Zadavatel:		Obec Řepín, Hlavní 8 277 33 Řepín, IČO: 00237175		Stupeň:	DPS
Akce:		Změna stavby před dokončením Požární zbrojnice Řepín k.ú. Hořín, č.p. st. 144		Část:	stav. - konstr.
				Formát:	A3
				Datum:	08/2025
				Číslo přílohy:	D.3.4.3
				Měřítko:	1:25
Příloha:		Výkres výztuže věnce Ve02		Číslo paré:	