




PŘECHOD ZE SVODNÉ KANALIZACE POD ZÁKLADOVOU DESKOU NA SVISLÉ POTRUBÍ BUDE PROVEDEN POZVOLNÝM OBLOUKEM – VŽDY MIN. DVĚMA KOLENY 45° iii  
NAD ZÁKLADOVOU DESKOU BUDE VVEZENÝ HRDLA V DIMENZI DN110 – 15ks

±0,000

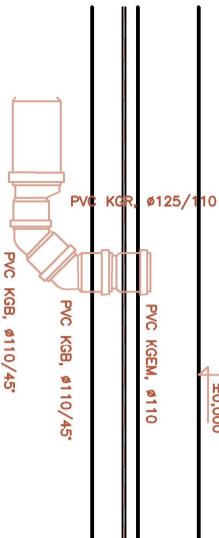

DĚLKY SVODNÉHO POTRUBÍ PVC–KG, SN4:  
Ø150 – 10,7 m  
Ø125 – 8,5 m  
Ø110 – 18,7 m

VÝÚSTĚNÍ S HRDLEM V DIMENZI Ø110  
ODBOČKY NA SVODNÉM POTRUBÍ VŽDY POD ÚHLEM 45°

SPORTOVNÍ ZÁZEMÍ, k.ú. Bory  
SVODNÁ KANALIZACE základy