


RP1

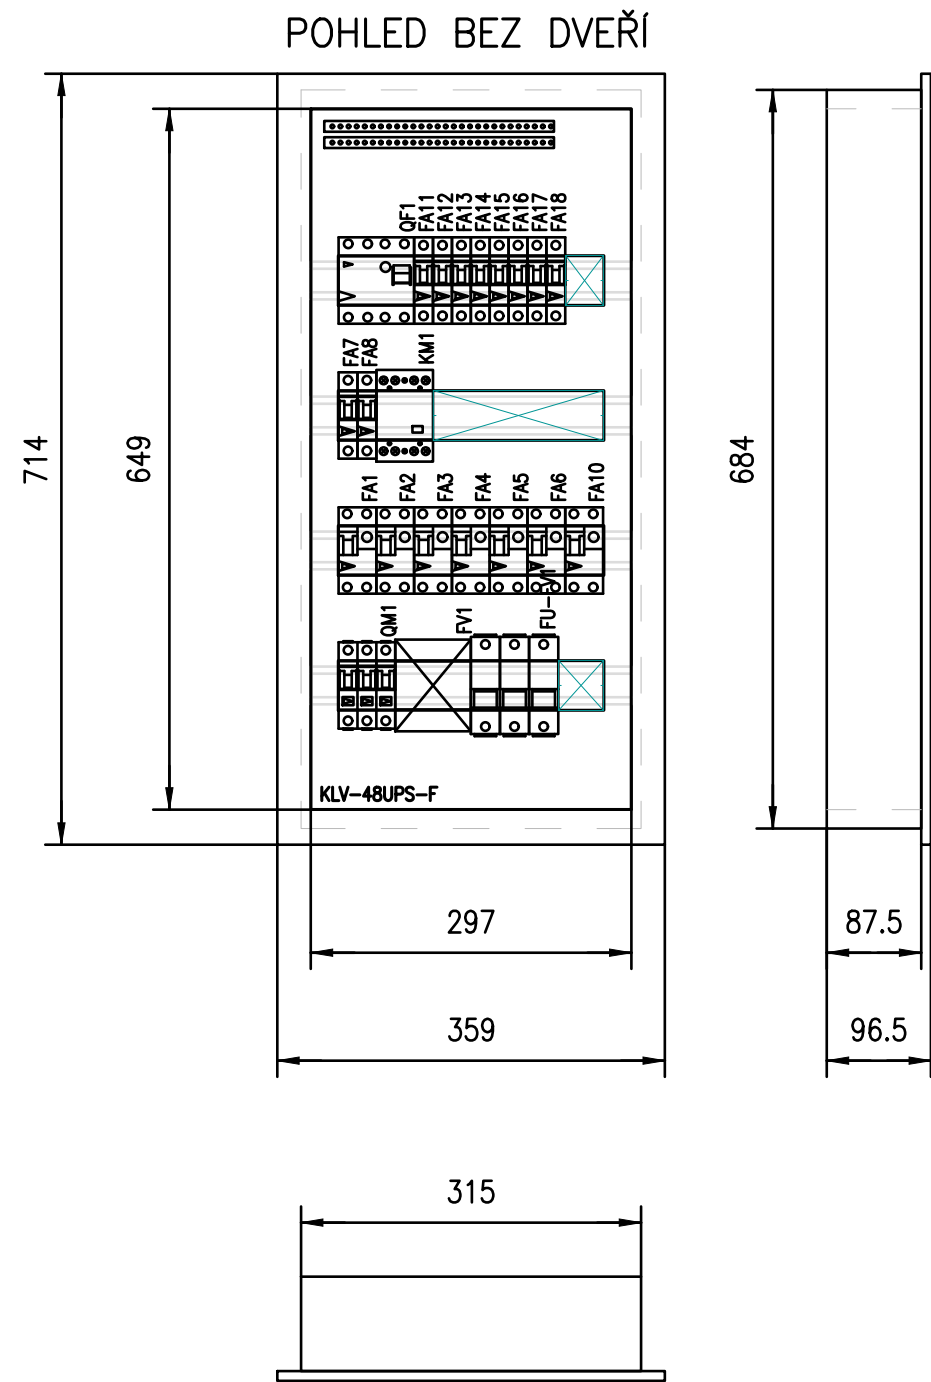

Rozvodnice	Plastové domovní rozvodnice.
Jmenovité napětí	Stupeň krytí IP30. Mechanická odolnost IK07. Třída ochrany II, plně izolované.
N/PE svorkovnice	Jmenovité napětí 400V AC / 900V DC. Jmenovité izolační napětí 1000V AC / 900V DC.
Poloha:	Včetně N/PE svorkovnice.
Barva:	POD omítkou
Dveře:	Bílá
Zadní kryt:	Plechové plně
Konstrukce:	Součást rozváděčové skříně
Počet řad, modulů:	S DIN lištami, šroubová svorkovnice N/PE
Vnější rozměry:	Počet řad 4. Počet modulů 56.
Vnitřní rozměry:	359 x 714 x 96,5 (Šířka x Výška x Hloubka)
Výklenek:	297 x 649 (Šířka x Výška)
	315 x 684 x 87,5 (Šířka x Výška x Hloubka)

POČET LISTŮ: 5
LIST č.1

00	05.02.2025	První vydání výkresu	Ing. Miloslav Müller	Leona Mazourková
Rev.:	Datum :	Popis změny :	Vypracoval :	Kontroloval :

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, N+PE ~ 50Hz 400V TN–C–S
OCHRANA DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
VNĚJŠÍ VLIVY: AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,
AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1,BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1

<i>Ing. Miloslav Müller</i> Ateliér: Dvorská 28, 678 01 BLANSKO, tel. 604 828 006 IČO: 644 75 956, e-mail: milos.muller@atlas.cz		AUTORIZACE	
ODPOV.PROJEKTANT ING.MILOSLAV MÜLLER	VYPRACOVAL ING.MILOSLAV MÜLLER		
KRAJ: JIHOMORAVSKÝ ObÚ: BLANSKO			
INVESTOR: MĚSTO BLANSKO, NÁM.SVOBODY 3, 678 01 BLANSKO		FORMÁT 10 A4	KOPIE
STAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLANSKO, ERBENOVA 13 OPRAVA ELEKTROINSTALACE – VIII.ETAPA		DATUM 02/2025	
		STUPEŇ PDPS	
		ZAK.ČÍS. 2025.005	
		MĚŘ. –	
OBSAH ROZVODNICE RP1		ČÍSLO VÝKRESU 678	ČÁST D.1.4