


RP13

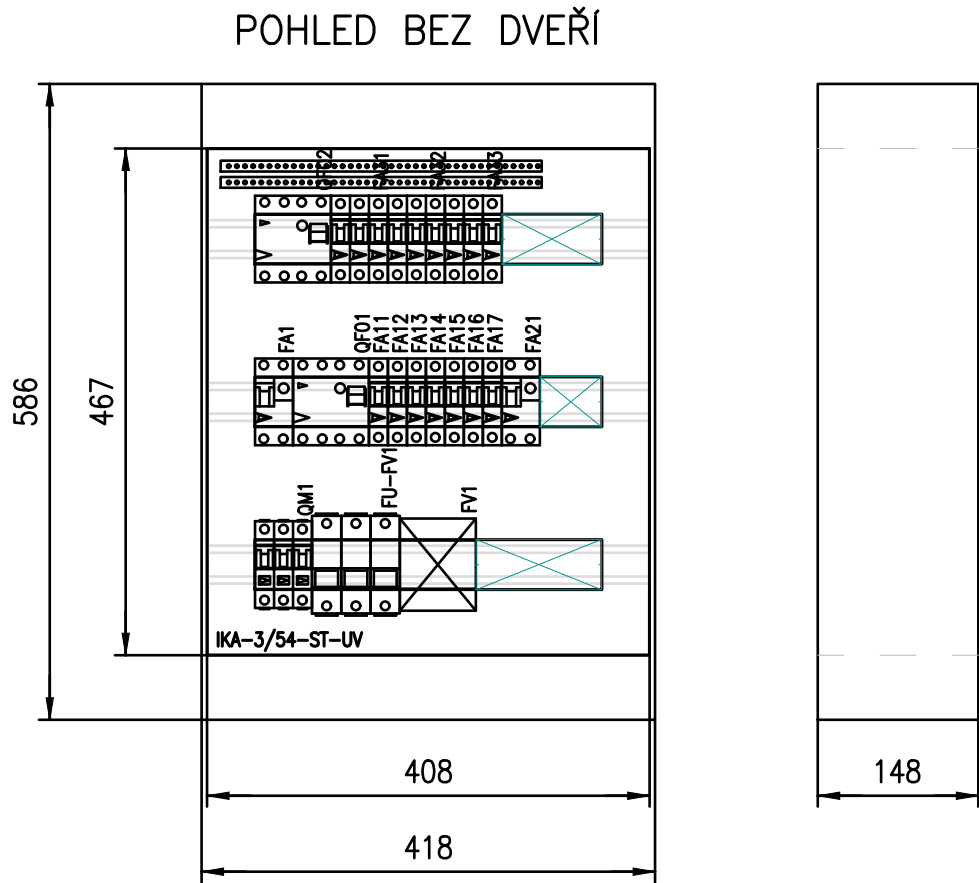

Rozvodnice	Nástěnná kompaktní rozvodnice Průmyslové provedení kompletně zhotovené z vysoce kvalitního polykarbonátu Stupeň krytí IP65. Mechanická odolnost IK08. Třída ochrany II, plně izolované.
Jmenovité napětí	Jmenovité napětí 415V AC / 900V DC. Jmenovité izolační napětí 1000V AC / 1500V DC.
N/PE svorkovnice	Svorky pro nulový a ochranný vodič.
Poloha:	NA omítce
Barva:	Šedá
Dveře:	Plastové průhledné
Zadní kryt:	Součástí rozváděčové skříně
Konstrukce:	S DIN lištami
Počet řad, modulů:	Počet řad 3. Počet modulů 54.
Vnější rozměry:	418 x 586 x 148 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry:	408 x 467 (Šířka x Výška)
Výklenek:	—

POČET LISTŮ: 3
LIST č.1

00	05.02.2025	První vydání výkresu	Ing. Miloslav Müller	Leona Mazourková
Rev.:	Datum :	Popis změny :	Vypracoval :	Kontroloval :

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE ~ 50Hz 400V TN–C–S
OCHRANA DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
VNĚJŠÍ VLIVY: AA5,AB5,AC1,AD1,AE4,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,
AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1,BA1,BC3,BD1,BE1,CA1,CB1

Ing. Miloslav Müller Ateliér: Dvorská 28, 678 01 BLANSKO, tel. 604 828 006 IČO: 644 75 956, e-mail: milos.muller@atlas.cz		AUTORIZACE	
ODPOV.PROJEKTANT ING.MILOSLAV MÜLLER	VYPRACOVAL ING.MILOSLAV MÜLLER		
KRAJ: JIHOMORAVSKÝ ObÚ: BLANSKO			
INVESTOR: MĚSTO BLANSKO, NÁM.SVOBODY 3, 678 01 BLANSKO		FORMÁT 6 A4	KOPIE
STAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLANSKO, ERBENOVA 13 OPRAVA ELEKTROINSTALACE – VIII.ETAPA		DATUM 02/2025	
		STUPEŇ PDPS	
		ZAK.čís. 2025.005	
		MĚŘ. —	
OBSAH		ČÍSLO VÝKRESU	ČÁST
ROZVODNICE RP13		679	D.1.4