
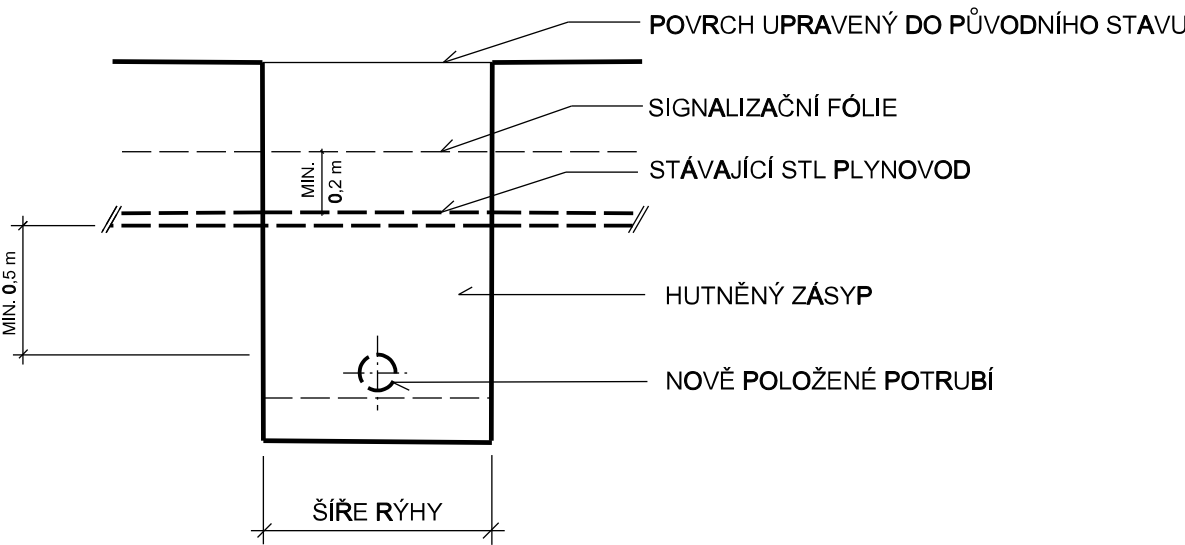


VZOROVÝ VÝKRES KŘÍŽENÍ SE STL PLYNOVODEM

PŘED PROVÁDĚNÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO PLYNOVOD VYTÝČIT !
RUČNÍ VÝKOP MIN. 1M NA OBĚ STRANY OD VYTÝČENÉHO PLYNOVODU !

ÚPRAVA PO DOKONČENÍ - DODRŽENA MIN. VZDÁLENOST DLE ČSN 73 6005



-		-		-	
Revize		Datum revize		Schválil	
		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Divize Praha Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7 tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140 E-mail: info@aquaprocon.cz, www.aquaprocon.cz			
Vedoucí projektu		Ing. Daniel Kozický			Paré č.
Zástupce vedoucího projektu		Ing. Pavel Martan			
Zodpovědný projektant		Ing. Pavel Martan			
Vypracoval		Ing. Pavel Martan			
Kontroloval		Ing. Radovan Haloun, CSc.			
Investor		Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko			
Objednatel		Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko			
Akce		AGLOMERACE TIŠNOV, PŘEDKLÁŠTEŘÍ DOSTAVBA A REKONSTRUKCE STOKOVÉ SÍTĚ		Zakázkové číslo 1280808	
				Stupeň DPS	
				Datum 03/2015	
				Soubor D.4.9-plynovod.dgn	
				Tiskový soubor D.4.9_R12_OCE.000	
Část		D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ		Formát 2 x A4	
				Měřítko	
Příloha		VZOROVÉ KŘÍŽENÍ S PLYNOVODEM		Číslo přílohy D.4.9	
				Revize 0	