

Revize	Datum revize	Schválil
--------	--------------	----------



AQUA PROCON s.r.o.

Projektová a inženýrská společnost – divize Praha

Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7,

tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140

Vedoucí projektu	Ing. Daniel Kozický	Podpisy:	Paré:
Zástupce vedoucího projektu	Ing. Pavel Martan		
Zodpovědný projektant	Ing. Pavel Martan		
Vypracoval	Ing. Pavel Martan		
Kontroloval	Ing. Radovan Haloun		
Investor	Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko		
Objednatel	Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko		
AGLOMERACE TIŠNOV, PŘEDKLÁŠTEŘÍ DOSTAVBA A REKONSTRUKCE STOKOVÉ SÍTĚ STOKY F-1-1, F-1-1-1		Zakázkové číslo 1280808	
		Stupeň DPS	
		Datum 03/2015	
		Soubor A Pruvodni zprava.doc	
		Tiskový soubor	
Objekt: DOKLADOVÁ ČÁST		Formát 2 x A4	
DOKLADY ZE STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ		Měřitko	
		Číslo přílohy E.1	Revize 0

**Městský úřad TIŠNOV,
odbor životního prostředí,
Radniční 14, 666 19 Tišnov**

Spisová značka: S-MUTI 1204/2015
Č. j.: MUTI 1204/2015/OŽP/Ce

Vyřizuje: Ing. Jiřina Čechovičová
Telefon: 549 439 833
E-mail: jirina.cechovicova@tisnov.cz

V Tišnově dne 18. března 2015

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Výroková část

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, IČ 49457004, nám. Míru 111, 666 01 Tišnov

I. vydává

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona stavební povolení k provedení stavby vodního díla:

**„Aglomerace Tišnov, Předklášteří - dostavba a rekonstrukce stokové sítě
stoky F-1-1 a F-1-1-1“**

na pozemcích na pozemcích: p.č. 2352/23, 1602/22, 2354/1 v k. ú. Tišnov, ve městě Tišnov, v kraji Jihomoravském.

F-1-1	KT DN 400	293,52 m
F-1-1	KT DN 300	143,14 m
F-1-1-1	KT DN 300	68,33 m
propoje na stávající kanalizaci	dle stáv. potrubí	3,00 m
<u>odbočky pro domovní přípojky a uliční vpusti KT DN 150</u>		<u>86,00 m</u>
Celkem		593,99 m

Členění na stavební objekty:

SO 06	kanalizační stoky F
SO 06.1	Kanalizační stoky
SO 06.2	Odbočky pro domovní přípojky
SO 06.3	Rušení stávajících kanalizací
SO 06.4	Opravy po překopech krajských komunikací
SO 06.5	Opravy po překopech místních komunikací

Základní údaje o povolované stavbě vodního díla:

1. účel vodního díla: Účelem stavby je napojení přilehlé zástavby na jednotnou kanalizaci Tišnova zaústěnou na ČOV Březina.

2. druh vodního díla: kanalizace; § 55 odst. 1 písm. c)

4. přibližné určení polohy vodního díla:

přibližné určení místa:	začátek	Y 608 513	X 1143869
	zaústění do stávající kanalizace	Y 608 803	X 1143716

II. stanovuje

podle ustanovení § 18c odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, termín pro dokončení stavby do **31.12.2016**.

III. stanovuje

podle ustanovení § 18c odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, **že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.**

IV. stanovuje

podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona pro provedení vodního díla podmínky pro realizaci stavby:

- před výkopovými pracemi budou zaměřeny všechny v úvahu přicházející podzemní sítě a jejich skutečné umístění bude zakresleno do projektové dokumentace a v terénu označeno,
- stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným geodetem,
- stavba bude provedena podle projektové dokumentace pro stavební povolení DSP 4/2014 Aglomerace Tišnov, Předklášteří, dostavba a rekonstrukce stokové sítě, Aqua Procon, s.r.o., Ing. Pavel Martan, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 0009610, případně změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodopr. úřadu
- pozemky dotčené stavbou budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu, resp. stavu umožňujícího jejich nerušené původní užívání.
- stavebník oznámí OŽP MěÚ Tišnov termín zahájení, a to nejméně 10 dnů před zahájením stavebních prací a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět
- veškeré škody způsobené při realizaci stavby budou hrazeny na náklady stavebníka
- při provádění stavby budou dodrženy podmínky a povinnosti uvedené v těchto vyjádřeních doložených k vodoprávnímu řízení:

a) dle vyjádření E-ON Česká republika, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, ze dne 6.08.2014 pod zn.P11356 – 16022244:

- v zájmovém území výše uvedené stavby se nachází: nadzemní vedení VN, podzemní vedení NN, nadzemní vedení NN
při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení bude zajištěno: zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni
- objednání přesného vytyčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investitor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců EZCR
- provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak,
- vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů pracovníka EZCR. Další podmínky pro zabezpečení zařízení si E.ON Česká republika, s. r. o., vyhrazuje při vytyčení nebo po jeho odkrytí
- vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN
- přizvání zástupce EZCR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby
- po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1
- veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP

příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě

- veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, budou prováděny za beznapětového stavu vedení a vypnutí bude objednáno nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za dozoru příp. beznapětového stavu vedení a vypnutí bude objednáno nejpozději do 10. dne předchozího měsíce
- ze strany investora budou uhrazeny všechny náklady na práce vyvolané stavbou, není-li písemnou dohodou stanoveno jinak
- jakékoliv poškození zařízení v provozování ECD bude ohlášeno

b) dle vyjádření RWE JMP, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno ze dne 19.08.2014 pod zn.5000981902

- lokalitě stavby se nachází stávající NTL, STL plynovodní vedení ve vlastnictví nebo správě RWE GasNet, s.r.o.

Při realizaci výše uvedené akce budou dorženy tyto podmínky:

- bude respektováno ochranné pásmo STL plynovodu a plynovodních přípojek 1 m na obě strany plynovodu, u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu, u technologických objektů 4 m od půdorysu
- před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení je považováno za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
- bude dodržena ČSN 73 6005, TPG 702 04 – tab. 8
- pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
- při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
- odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
- v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
- neprodleně bude oznámeno každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. Izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
- před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola správcem sítě dodržení podmínek pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu stanoviska RWE. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby – nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
- plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžným pískem, zhuťneno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007- 1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
- neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení,
- poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení budou udržovány stále přístupná a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
- případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku RWE uvedeno jinak),

- bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku RWE uvedeno jinak),
při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů bude zabezpečen případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení
- c) dle vyjádření Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha, ze dne 30.07.2014 pod č.j. 649698/14**
dojde ke střetu se sítí el. komunikací (SEK) společnosti Telefonica O2

I. obecná ustanovení:

- stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými nebo odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě el. komunikací ve vlastnictví společnosti Telefonica O2 a výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy
- při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí
- pro případ porušení kteréhokoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené „Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefonica O2“ je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědná za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefonica O2 vzniknou porušením jeho povinností

II. součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

- započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky:
- před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět
- stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zajistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci
- při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení
- při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích
- v místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů PVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů
- při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS
- stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefonica O2
- stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen

- projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí,
- stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů, aj.)
 - stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK
 - stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto „Všeobecných podmínek ochrany SEK společnosti Telefonica“ mohlo dojít ke střetu stavby se SEK
 - stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK
 - stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m
 - stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS nebo poruchové službě společnosti Telefonica.
- III. práce v objektech a odstraňování objektů
- stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit od společnosti Telefonica O2 bezpečné odpojení SEK
 - při provádění činností v budovách či jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní
- IV. součinnost stavebníka při přípravě stavby
- pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.) V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do příslušné dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze kterého bude zcela patrná míra dotčení SEK
 - při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou
 - při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefonica a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto rádiových tras. Ochranné pásmo radiových tras je tvořeno dvěma pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé délce, resp. 25 m kruhem vysílacího radiového zařízení.
 - pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefonica O2 je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS
 - pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je

stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií

V. křížení a souběh se SEK

- stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. Ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot
- stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu a vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS
- stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel min. vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS
- stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK zabetonovat nebo jinak znepřístupnit
- stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména: v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoliv pod kabelovodem, přeložit POS a následně projednat zakreslení v příčných řezech; do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m; neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě tech. infrastruktury; předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou; nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně; projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory; projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtné a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu

d) dle vyjádření VAS, a.s., divize Brno - venkov, Soběšická 820/156, 638 01 Brno pod č.j. BV/3533/2014-Lo ze dne 26.08.2014

- před zahájením stavby bude předložena VAS, a.s. realizační PD k odsouhlasení, jejíž součástí musí být návrh přepojení kanalizačních přípojek
Firma, která bude zajišťovat inženýrský dozor stavby, případně investor stavby musí VAS informovat o zahájení stavby - předání staveniště a v průběhu realizace stavby zvat stavební dozor VAS ke kontrole všech stavebních a technologických prací a důležitým zkouškám, jejichž kvalita provedení či výsledky mohou mít v budoucnu vliv na ekonomii provozu díla a jejichž způsob provedení nelze po zasypání díla zjistit (tlakové zkoušky, kontrola před zásypem). Dozor nad stavbou ze strany VAS končí účastí na předání stavby mezi dodavatelem a investorem - spoluúčastí na sepsání předávacího protokolu.
- Před zahájením stavebních prací musí být námi provozované stávající vodovodní a kanalizační potrubí vytyčeno, viditelně označeno a po dobu stavby chráněno před účinky stavebních prací. Před zahájením výkopových prací vytyčení bude telefonicky dohodnut s provozem VAS Tišnov, tel. č. 544 226 084.
Veškeré manipulace na kanalizační síti a stavební a montážní práce, které se přímo dotýkají stávajících zařízení, musí být prováděny za přítomnosti nebo po dohodě se zástupci VAS, provoz Tišnov. Zejména se jedná o připojení nového potrubí na stávající kanalizaci a připojování přípojek.
Technické podmínky pro kanalizaci:
bez odsouhlasení VAS, a.s., nelze měnit materiál
součástí stavby musí být likvidace stávající rekonstruované kanalizace, odstranění starého potrubí, zalití nebo zafoukání potrubí v úsecích, kde není přesně dodržena trasa a odstranění veškerých povrchových znaků
Pro napojení kanalizačních přípojek budou osazeny na potrubí odbočné kusy, které musí být ze stejného trubního materiálu, jako bude hlavní potrubí.

Poklopy pro vstupní šachty na stokách musí únosností odpovídat místu osazení a rozměrově vyhovovat ČSN EN 124 (min. průměr 600 mm). Požadujeme použití kloubových litinových vodotěsných poklopů (doporučujeme z nabídky fa SAINT-GOBAIN).

Stávající nápojná šachta musí být po provedení napojení vyspravena a upravena dle požadavku stavebního dozoru VAS, a.s.

Průtočný žlábek ve dně musí být do výšky profilu kanalizace. Žlábků vykládat výhradně kameninou a dozdít kanalizačními cihlami. Žlábků musí plynule navazovat na kanalizaci a jeho provedení musí zajistit stejné hydraulické poměry jako průtok ve stoce.

Podmínkou převzetí kanalizační stoky do provozování je doložení vodotěsnosti v celé délce předávané stavby včetně zkoušek vodotěsnosti všech šachet, prohlídka kamerou zaměřená na provedení stoky a kontrolu spádu mezi šachtami, provedení spojů, provedení odboček.

Požadujeme předat geodetické zaměření stavby (včetně všech objektů) a to jak trasu, tak i výškové uložení.

Před kontrolní prohlídkou kamerou musí být stoka vyčištěná (proplach tlakovým vozem).

Kamerová prohlídka nesmí být starší než 3 měsíce před zahájením kolaudace stavby.

e) dle stanoviska Drážního úřadu, Nerudova 1, 779 00 Olomouc pod Zn.MO-SOO1031/14-2/Vb a DUCR-48439/14/Vb ze dne 25.08.2014:

- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené a odsouhlasené Drážním úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
- Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
- Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
- Všechny kovové části je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy.
Stavební mechanizace ani zařízení staveniště nesmí zasahovat do prostoru železniční tratě bližšího jak 3,0 m od osy koleje.

f) Bude dodrženo vyjádření itself, s.r.o. ze dne 25. 08. 2014, č.14/002741:

- Zařízení televizních kabelových rozvodů (dále jen TKR) je zakresleno a popsáno v projektové dokumentaci.
- Křížení a souběhy inženýrských sítí s TKR, budou provedeny podle přílohy "Technologická opatření".
- Před zahájením zemních prací zajistí investor vytýčení všech vedení a zařízení a s vyznačenou trasou TKR prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.
Vytýčení TKR provede za fy itself s.r.o. - p. Růžička, tel.: 533383335, Oslavanská 46, Ivančice, e-mail: vytyceni@itself.cz. Při objednání nahlaste č. tohoto vyjádření. Vytýčení je třeba objednat 14 dní předem! Po vytýčení TKR projednat s p. Růžičkou případnou kolizi stavby se zařízením TKR.

Při stavbě je třeba dbát zvýšené opatrnosti a vedení ve volném terénu chránit před poškozením.

- Pokud dojde při stavbě k poškození TKR, je nutné poškození neprodleně oznámit na Dohledové centrum itself s.r.o., tel. 533 383 383. V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu odpovědným pracovníkem firmy itself s.r.o.
- Při poškození zařízení TKR, a to i při dodatečně zjištěném, bude požadována úhrada veškerých vzniklých nákladů.
Dále je nutné dodržet tyto podmínky:
 - Veškeré zemní práce prováděné blíže než 1,5 m od kabelu provádět ručně.
 - Po odkrytí kabelu jej chránit proti prověšení nebo poškození nepovolanou osobou.
 - Nad kabelovou trasou dodržet zákaz skládek a budování zařízení, které by znemožňovalo přístup ke kabelu.
 - Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí kabelu, vyzvat pracovníka firmy itself s.r.o. ke kontrole kabelu před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.
 - Lože kabelu před zaházením řádně udusat, zapískovat a provést označení ochrannou fólií.
 - V místech křížení je nutno kabel uložit do chráničky a provést následné zasypání suchou betonovou směsí.
 - Bez souhlasu firmy itself s.r.o. nesnižovat vrstvu zeminy nad a pod kabelem.
 - Fa itself s.r.o. nezodpovídá za změny uložení kabelu, vzniklé při dodatečných terénních úpravách a pracích prováděných v blízkosti uložení kabelu.

- Stavebník je povinen požádat firmu itself s.r.o. o vytyčení sítě a pozvat zástupce firmy ke kontrole kabelu před provedením zásypu kabelové rýhy. V opačném případě nebudeme souhlasit s vydáním kolaudačního rozhodnutí.
Pokud je do objektu zavedena přípojka TKR, je třeba tento kabel demontovat a rezervu uložit mimo prostor prováděných prací (domluva s pracovníky fy itself s.r.o. - p. Klouba Vilém, tel. 533383365).
 - Technologická opatření při souběhu a křížení výkopů inženýrských sítí s kabelem TKR
 - Firma itself s.r.o. má v lokalitě obce vybudovanou síť televizního kabelového rozvodu. Během provádění výkopových prací při výstavbě, rekonstrukcích a opravách inženýrských sítí v blízkosti kabelových vedení je nezbytně nutné dodržovat následující opatření:
 - Kabelové vedení TKR patří do kategorie sdělovacích kabelů, a proto je nutné dodržení prostorové normy ČSN 73 6005 pro souběh a křížení.
 - V případě rekonstrukce povrchu dodrží stavebník ČSN 73 6005 (min. krytí sdělovacích kabelů).
 - V případě vedení výkopu pod kabelem je nezbytně zabezpečit ochranu odkrytého kabelu proti poškození během stavebních prací a proti prověšení jeho podložním.
 - Při zahmování výkopu je rovněž nezbytně zabezpečit ochranu kabelu proti prověšení vlivem sesedání zeminy a to pomocí podpůrného U - profilu, a dále zhutňováním zeminy při zahmování výkopu. Kabel televizního kabelového rozvodu je nutno opětovně zapískovat a opatřit výstražnou fólií.
 - Při zahmování výkopu vyžaduje fa itself s.r.o. přítomnost svého pracovníka.
- g) dle závazného stanoviska OŽP MěÚ Tišnov z hlediska ochrany ovzduší pod č.j.MUTI 18066/20014/OŽP/St ze dne 28.08.2014:**
Budou dodržena účinná opatření ke snížení prašnosti během veškerých činností (výkopové práce, stavební práce, manipulace s výkopovou zemínou, stavebními materiály), které jsou zdrojem prašnosti.
- h) dle vyjádření Města Tišnova ze dne 15.08.2014 pod č.j.17403/2014/OSMI/Je:**
Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace, vypracované společností AQUA PROCON s.r.o. pod zak.č. 1280808 v dubnu 2014.
Za trvalé uložení vedení v pozemku, jehož výlučným vlastníkem je město Tišnov, uzavře vlastník pozemku s vlastníkem vedení smlouvu o zřízení věcného břemene za jednorázovou úhradu.
Pokud dojde k záboru veřejného prostranství pro účely stavby (skládka materiálu, zařízení staveniště, apod.), musí investor tuto skutečnost projednat na Odboru správy majetku a investic města Tišnova.
Při zásahu do komunikace či chodníku při realizaci stavby je třeba požádat u městského úřadu Tišnov, Odboru správy majetku a investic o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace dle zákona 13/1997 sb., o pozemních komunikacích. Žádost o rozhodnutí podává zhotovitel stavby, který k žádosti doloží přílohy vyžadované dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a dle prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. Žádost o rozhodnutí je třeba podat min. měsíc před započatím zvláštního užívání.
Přechody komunikací ve správě města požadujeme provést v maximální míře protlakem.
Při stavbě dojde ke styku s podzemním vedením veřejného osvětlení. Křížení či souběh musí být před záhozem odsouhlaseno správcem sítě, společností JICOM s.r.o. se sídlem v Brně.
Pokud dojde k poškození přilehlých nemovitostí a komunikací vlivem stavby, staveništní a mimostaveništní dopravy, budou tyto škody investorem opraveny na jeho náklady.
Při provádění prací nesmí dojít k narušení bezpečnosti silničního provozu a chodců.
Dotčené pozemky ve vlastnictví města budou po dokončení prací před zahájením užívání stavby protokolárně předány zpět městu.
Dokumentace skutečného provedení stavby bude investorem odevzdána dle pokynů pro tvorbu digitální technické mapy města (DTMM) Tišnova. Správnost dokumentace bude potvrzena správcem DTMM (tel. 549 439 732) na předávacím a kontrolním protokolu. Pokyny pro tvorbu DTMM jsou k dispozici na Odboru územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu v Tišnově a u správce DTMM (po domluvě možno zaslat elektronicky).
- i) dle vyjádření SÚS JmK, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Jm kraje, p.o. kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno ze dne 12.08.2014 pod zn.12339/2014:**
- kanalizace je navržena s napojením na stávající vedení kanalizace v silnici II/379 1x překopem části komunikace
 - výstavbou kanalizace dojde k zásahu do silničního tělesa a je nutno postupovat dle zákona č.13/1997 sb., o zvláštních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

- vzdálenost vedení IS včetně jejich ochranného pásma od konstrukce sil. objektů (mosty, trubní propustky apod.) požadujeme min. 5,0 m
- krytí vedení všech IS včetně objektů umístěných na tomto vedení (kromě šachet požadujeme min. 1,2 m pod povrchem komunikace
- před zahájením stavebních prací v rámci výše uvedené stavby požadujeme protokolární předání a převzetí staveniště mezi investorem příp. realizační firmou a SÚS JmK, oblast Brno. Současně budou doloženy následující doklady: stavební povolení a harmonogram stavebních prací.
- Výstavba IS na veřejných komunikacích (Zák.č.13/1997 Sb.)
- Stavba na sil. pozemku může být realizována na základě rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, které vydává odbor dopravy obce s rozšířenou působností. Před zahájením výkopových prací v sil. tělese požadujeme mezi SÚS JMK, oblast Brno a investorem stavby uzavřít "Nájemní smlouvu na dobu provádění prací při zásahu do pozemních komunikací". Současně požadujeme předložení realizační dokumentace stavby k odsouhlasení.
- Staveniště musí být investorem od SÚS JmK, Brno protokolárně převzato. Současně budou doloženy následující doklady: stavební povolení, harmonogram stavebních prací, situace s okótovanou zabranou plochou.
- Výkopové práce, zásypy a rozsah doplnění konstrukčních vrstev komunikace požadujeme provádět v souladu s příslušnými ČSN, TP 146 "Povolování a provádění výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací"- skladba doplnění konstrukce: ŠD 200mm, ŠČM 200mm, ACP16+ 150mm, ACO11 50mm.
- Výkop bude hutněn po vrstvách tl. max. 30cm; na zásypu budou průběžně v závislosti na použitém materiálu prováděny zkoušky míry zhutnění a únosnosti (v žádném případě nemůže být použito výkopku).
- Na sil. pláni požadujeme min. únosnost $E_{def} = 45\text{MPa}$. Živičný povrch bude strojně zaříznut a bude opraven na jednu spáru. Příčný spád konstrukčních vrstev požadujeme 2,5%. Jednotlivé vrstvy konstrukce komunikace zásypů požadujeme navázat zazubením na vrstvy stávající.
- Jakékoliv poškození silničního tělesa kraj. komunikace včetně dopravního značení, sil. vpustí a silničních příkop v důsledku provádění této stavby bude nutno opravit na náklady investora. Dopravní značení porušené stavbou požadujeme osadit dle TP 65 a TP 100. V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu. Výkopek ani jiný stavební materiál nesmí být ukládán do komunikace ani jeho ochranného pásma a nesmí dojít ke znečištění silnice, příp. uličních vpustí v souvislosti s touto stavbou. Na skladování materiálu na sil. tělese kraj. **Silnice déle než 3 dny musí být uzavřena se SÚS JmK, Brno nájemní smlouva.**
- Omezení provozu na kraj. silnicích v době výstavby je nutno odsouhlasit se SÚS JMK, DI policie ČR - rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace vydává odbor dopravy příslušné obce s rozšířenou působností.
- Pokud dojde v souvislosti s realizací stavby k odkrytí zařízení ve správě SÚS JMK (objekty odvodňovacího systému), požadujeme přizvat ke kontrole před jejich zpětným zakrytím.
- Po ukončení stavebních prací požadujeme přizvat ke kontrole - stavební práce dotýkající se zájmů SÚS JMK požadujeme protokolárně předat. K předání stavby bude doloženo SÚS JmK geodetické zaměření sítě umístěné do pozemku JMK.

j) dle vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v.v.i., Královopolská 147, 612 00 Brno, v.v.i., Královopolská 147, 612 00 Brno pod zn.3603/14 ze dne 4.08.2014: území, na kterém se stavba uskuteční, je území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22, odst. 2 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Stavebník je proto povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započítím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v.v.i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

Odůvodnění

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, nám. Míru 111, 666 01 Tišnov, IČ 49457004, nám. Míru 111, 666 01 Tišnov, zastoupený na základě plné moci firmou AQUA PROCON s.r.o., IČ 469643371, Palackého 12, 612 00 Brno, požádal dne 15.01.2015 Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, o povolení stavby vodního díla „**Aglomerace Tišnov, Předklášteří - dostavba a rekonstrukce stokové sítě stoky F-1-1 a F-1-1-1**“ na pozemcích: p.č. 2352/23, 1602/22, 2354/1 v k. ú. Tišnov, ve městě Tišnov, v kraji Jihomoravském. Uvedeným dnem bylo dle ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasu a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími přílohami.

K žádosti byly přiloženy tyto doklady:

- DSP 4/2014 Aglomerace Tišnov, Předklášteří, dostavba a rekonstrukce stokové sítě, Aqua Procon, s.r.o., Ing. Pavel Martan, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 0009610
- územní rozhodnutí č.j. OÚPSŘ 8517/1429/09/H ze dne 1.09.2009 vydané OÚPSŘ MěÚ Tišnov, poslední prodloužení pod č.j. MUTI 1071/2014 ze dne 15.01.2014
- souhlas stavebního úřadu dle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod č.j. MUTI 2654/2015 ze dne 30.01.2015
- závazné stanovisko OŽP MěÚ Tišnov pod č.j. MUTI 18068/2014/OŽP/St ze dne 28.08.2014
- stanovisko HZS JmK, odbor prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno pod Ev.č. HSBM-3-51-812/1-OPST-2014 ze dne 19.09.2014
- vyjádření SÚS JmK, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno pod zn.12339/2014 ze dne 12.08.2014
- vyjádření E.ON ČR s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice ze dne 6.08.2014 pod zn.P11356 – 16022244
- vyjádření VAS, a.s., divize Brno - venkov, Soběšická 820/156, 638 01 Brno , pod č.j. BV/3533/2014-Lo ze dne 26.08.2014
- vyjádření RWE JMP, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno ze dne 19.08.2014 pod zn. 5000981902
- vyjádření Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha ze dne 30.07.2014 pod č.j.649698/14
- vyjádření SZDC, s.o., Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno ze dne 8.08.2014 pod zn. 13 541/2014-OR BNO – Út
- vyjádření ČD Telematika ze dne 15.08.2014 pod zn. 14620/2014
- vyjádření Drážního úřadu, Nerudova 1, 779 00 Olomouc pod zn.MO-SOO1031/14-2/Vb, DUCR-48439/14/Vb ze dne 25.08.2014
- vyjádření itself s.r.o., Pálavské nám. 4343/11, 628 00 Brno-Židenice ze dne 25.08.2014 pod č.14/002741
- vyjádření Archeologického ústavu akademie věd ČR, Brno, v.v.i., Brno ze dne 4.08.2014 pod zn.3603/14
- komplexní vyjádření ŽP MěÚ Tišnov pod č.j.MUTI 17867/2014/OŽP/Ce ze dne 6.08.2014
- vyjádření Města Tišnov (OSMI) ze dne 15.08.2014 pod č.j.17403/2014/OSMI/Je
- vyjádření MO ČR, Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, odboru správy majetku Brno ze dne 14.08.2014 pod sp.zn.48026/2014-6440-OÚZ-BR
- vyjádření ČEPS, a.s. z dne 22.08.2014 pod zn.237/BRN/685/14/16530/01.08.2014/Za
- smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s vlastníky pozemků p.č.2352/23, 1602/22, 2354/1
- plná moc pro zastupování
- smlouvy na dotčené pozemky

Ve výrokové části rozhodnutí správní orgán uvádí podmínky z předložených vyjádření, které se týkají provedení stavby. Podmínky, jež jsou zároveň stanoveny právními předpisy, správní orgán v rozhodnutí většinou neuvádí. Účastníkům řízení bylo umožněno nahlédnout do podkladů vodoprávního řízení a do dokumentace záměru a vyjádřit se k těmto podkladům až do vydání rozhodnutí. Pro doplnění stávajících dokladů či navrzení nových byla v oznámení vydaném pod č. j. MUTI 2703/2015/OŽP/Ce ze dne 2.02.2015 stanovena lhůta 10 dnů od doručení oznámení. V průběhu této lhůty nikdo z účastníků řízení nevnesl žádné námítky ani připomínky. Vzhledem k tomu, že místní poměry byly dostatečně známy, tak bylo upuštěno podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě. Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, posoudil předložený návrh včetně dokladů z hlediska vodoprávních zájmů, a rozhodl, jak je výše uvedeno.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Tišnov (ustanovení § 81–83 správního řádu). Odvolání se podává v počtu stejnopisů, jako je počet účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Tišnov. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřipustné.



Ing. Vítězslav Marvan v. r.
vedoucí odboru životního prostředí

Správní poplatek Kč 3.000,– za provedené vodoprávní řízení dle pol. 18 odst. 1 písm. h) Přílohy – Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl uhrazen dne 17.03.2015.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce MěÚ Tišnov. Oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne:

Razítko a podpis oprávněné osoby:

Rozdělovník

Doručí se:

I. Účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, nám. Míru 111, 666 01 Tišnov zastoupen na základě plné moci firmou AQUA PROCON s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno (DS)

II. Účastníci řízení - § 27 odst. 2 správního řádu

Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 01 Tišnov

Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, Veveří, 602 00 Brn (DS)

E.ON, a.s., F.A.Gerstnera č.p.2151/6, 370 49 České Budějovice (DS)

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno (DS)

itself, spol. s r.o., Pálavské nám. 11, 628 00 Brno (DS)

Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha (DS)

SÚS JmK, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno (DS)

VAS, a. s., divize Brno – venkov, Soběšická 820/156, 638 01 Brno (DS)

Vlastníci sousedních pozemků: st.833, 1610/5, 1610/4, 1609/1, 1635, 1609/2, 1609/3, 2400/1, 1609/4, 1609/5, 1609/6, 1609/7, 1609/8, 1609/9, 1609/10, 1609/11, 1609/12, 1609/13, 1609/14, 2354/3, 2354/4, 2354/5, 2354/6, 837, 838, 1602/4, 840, 839, 1602/1, 1190, 835, 836, 844, 843, 1602/5, 1602/6, 1602/7, 1602/8, 845, 846, 885, 847, 1074, 1601/80, 1575/2, 905, 2354/7, 1086, 1995/1, 1601/9, 1643/1, 1643/5, 2354/2, 968, 1636/2, 1094, 1601/7

III. Dotčené orgány:

OSŘ MěÚ Tišnov, Nám. Míru 346, 666 19 Tišnov

OŽP MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

HZS JmK, Zubatého 1, 614 00 Brno (DS)

Dražní úřad, Nerudova 1, 779 00 Olomouc (DS)

Archeologický ústav akademie věd ČR, Brno, v.v.i., Královopolská 147, 612 00 Brno (DS)

Vypraveno dne 18.03.2015

Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: Povolení stavby -aglomerace Tišnov, stoky F-1-1 a F-1-1-1
ID zprávy: 264503787
Typ zprávy: Doručená datová zpráva
Datum a čas dodání: 20.3.2015 v 9:00:44

Odesílatel: Město Tišnov, nám. Míru 111, 66601 Tišnov, CZ
ID schránky: qzjbhat
Typ schránky: OVM

Zmocnění: 0 / 0
Odstavec: Nezařadeno
Naše číslo jednací: MUTI 1204/2015
Naše spisová značka: S-MUTI 1204/2015
Vaše číslo jednací: Nezařadeno
Vaše spisová značka: Nezařadeno
K rukám: Nezařadeno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

Aglomerace Tišnov F-1-1, F-1-1-1.pdf (167,92 kB)



E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

AQUA PROCON s.r.o.
Ing.arch. Vladislav Růžička
Palackého 12
602 00 Brno

E.ON Servisní, s.r.o.
RCDS Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 118
Nové Město
www.eon.cz

Petra Hořínková
T +420-54514-5727
petra.horinkova@eon.cz

Naše značka
P11356-1602244

Nové Město, 06.08.2014

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a udělení souhlasu se stavbou
a činností v ochranném pásmu**

Investor stavby: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
Název stavby: Aglomerace Tišnov, Předklášteří - dostavba stokové
sítě: stoka F-1-1 a F-1-1-1
Místo stavby: K.ú. Tišnov- dle předložené dokumentace

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD) a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu řízení. Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se na zákaznickou linku 840 111 333.

Upozorňujeme, že účastníkem územního a stavebního řízení zůstává provozovatel distribuční soustavy ECD, kterého v uvedených řízeních na základě zmocnění zastupuje společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR).

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení VN
Podzemní vedení NN
Nadzemní vedení NN

Jako zástupce ECD udělujeme souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy v provozování ECD ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 15066
IČ: 257 33 591
DIČ: CZ25733591

1602244

a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění, při splnění následujících podmínek.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR.
Vytýčení kabelů zajistí Pavel Klusák, tel.: 549 410 362, email: pavel.klusak@eon.cz. Upozorňujeme, že vytýčení zařízení je placená služba dle externího ceníku E.ON Servisní, s.r.o. a objednává se smlouvou o dílo.
4. Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.

7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
10. Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě.
11. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.
12. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
13. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
14. Neprodlené ohlášení jakéhokoli poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo **800 225 577**.

Kontakty jednotlivých provozovatelů zařízení:

VN+NN

RS, Jiří Maša, tel.: 566655715

Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 06.08.2015.

Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace.

Do přiložené a námi orazítované dokumentace jsme **informativně** zakreslili:

- červeně čárkovaně nadzemní vedení VN
- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN

Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECZR jako zástupcem ECD předložte toto vyjádření.

V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.

E.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 Česká Budějovice
IČ: 25111133, DIČ: CZ25111133

Příloha: Orazítovaná situace s informativním zákresem.

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy


Udělení souhlasu

*Souhlasíme - Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením**

*Souhlasíme - Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy**

E.ON Česká republika, s.r.o.

** Pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka*

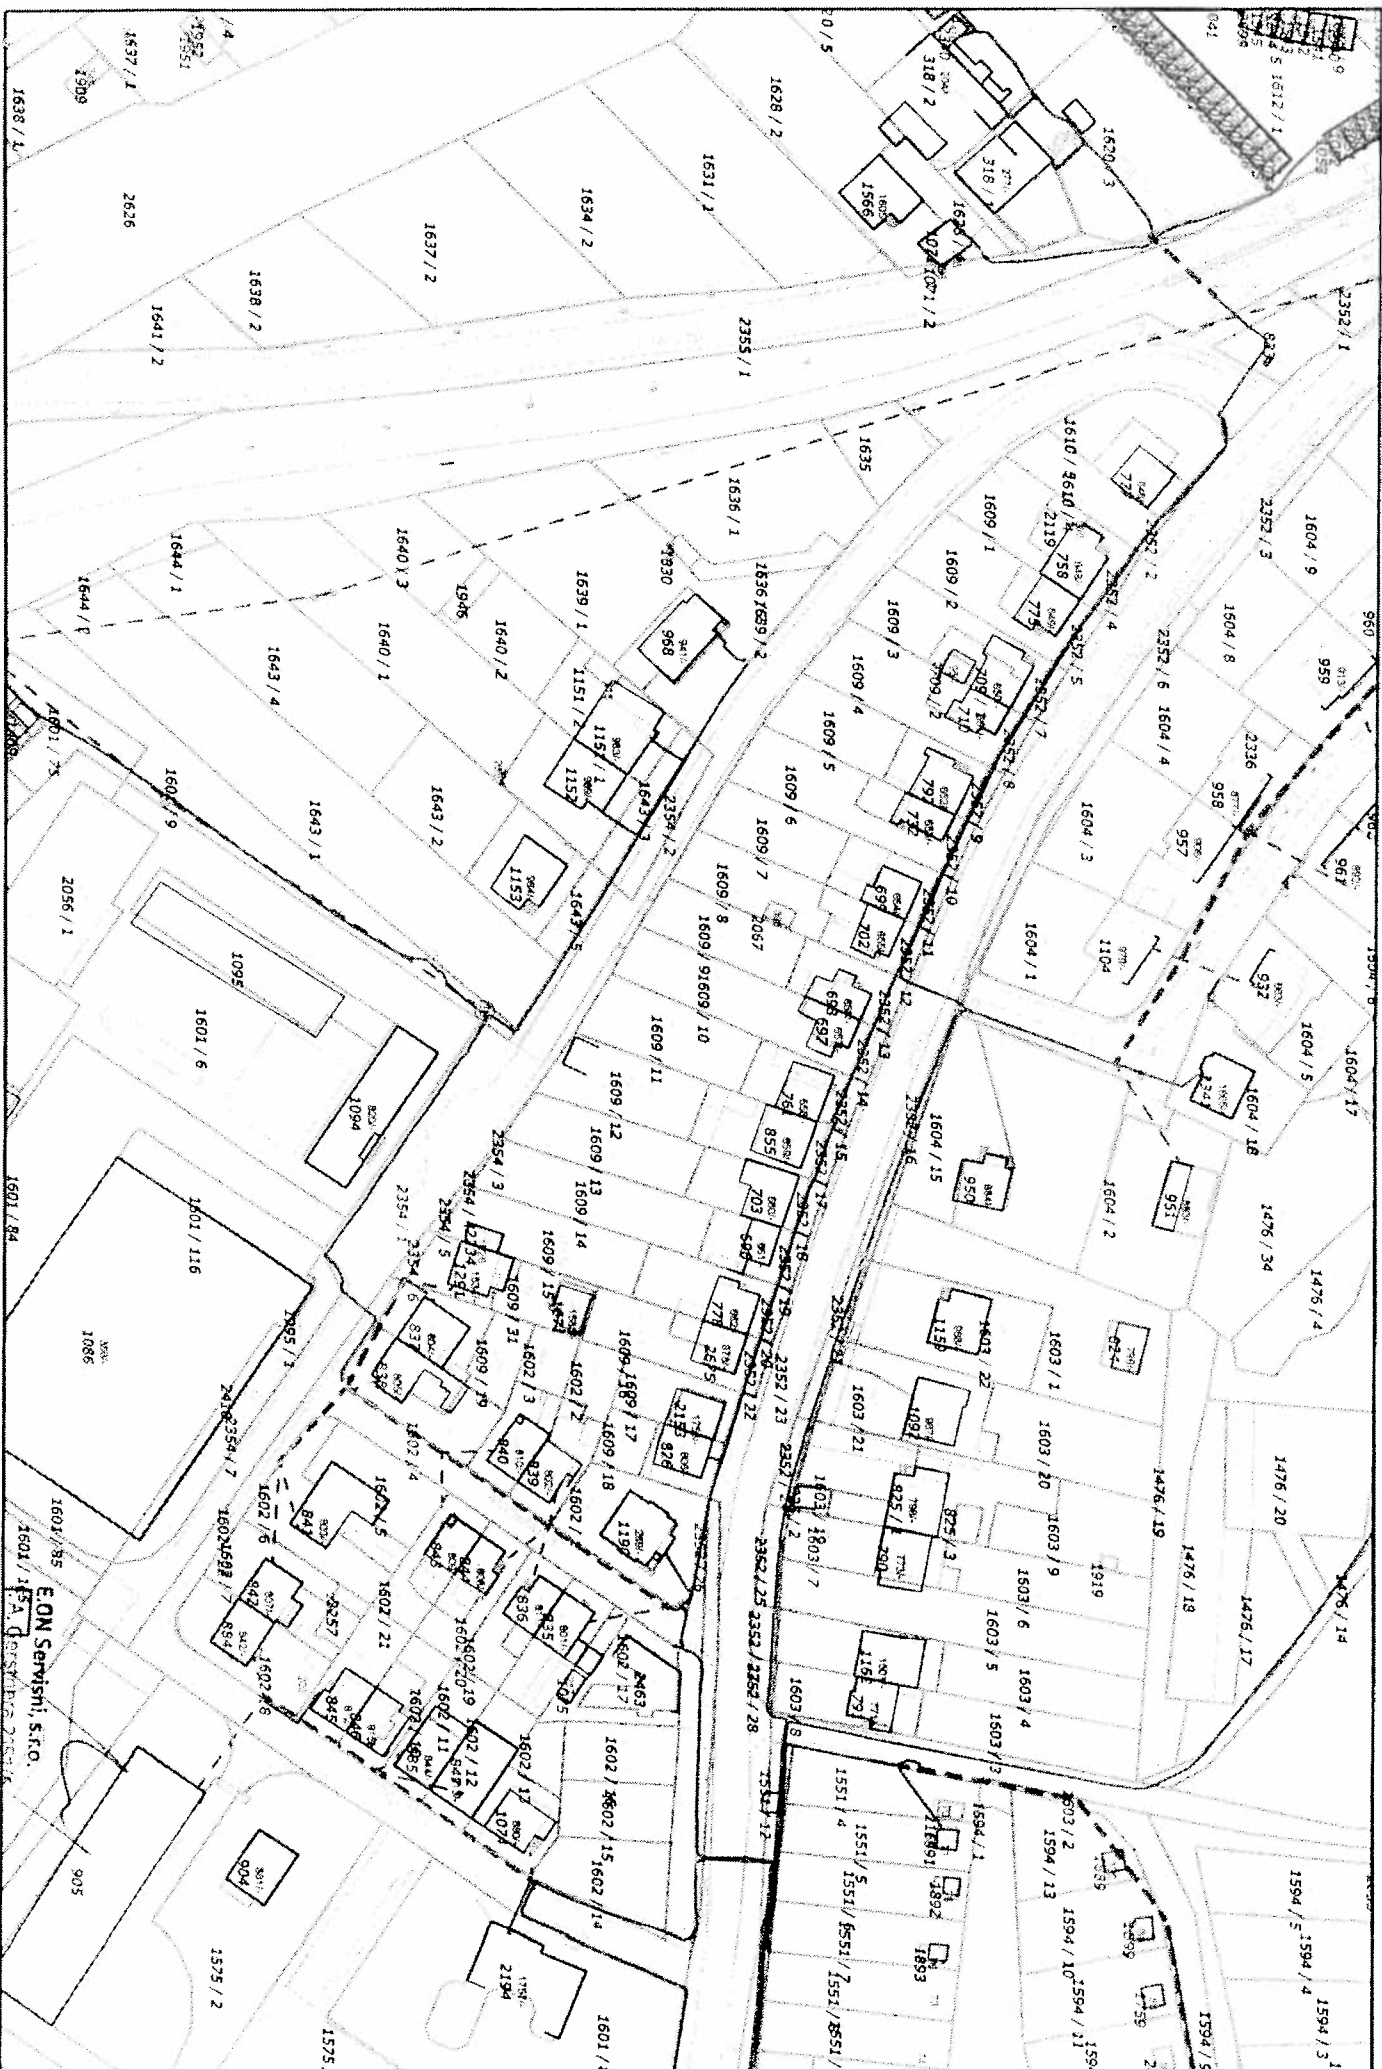

Merítko: 1:1500

Datum: 06.08.2014

Vytiskl: Hofinková, Petra

E.ON Services, s.r.o.

11 08 2014 2:20

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého třída 768/12
61200 Brno

naše značka
5000981902

vyřizuje
Jana Ščudlová

datum
19.08.2014

Věc:

Agglomerace Tišnov, Předklášteří - dostavba stokové sítě: stoka F-1-1 a F-1-1-1

K.ú. - p.č.: Tišnov

Stavebník: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, nám. Míru 111, 66601 Tišnov

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Stanovisko OOSS - RS - A. Janoušek - vyjádření k existenci zařízení ve správě RWE Distribuční služby, s.r.o. - v dotčené lokalitě se nachází technologický objekt STL regulační stanice plynu Tišnov, Trnec / Mrštíkova, na parc.č. st. 833, k.ú. Tišnov (dále jen RS). Dále ve vzdálenosti cca. od 1m až do 4m od obvodu objektu RS je v zemi uloženo (zpravidla obvodové) uzemnění objektu (zemní pásek nebo tyče). Obvodové uzemnění objektu je součástí ochrany objektu RS před atmosférickou a statickou elektřinou a jako takové je nezbytné pro bezpečný provoz plynárenského zařízení.

Bližší informace o poskytnutí průběhů plynárenského zařízení získáte na <http://www.rwe-distribuce.cz/cs/distribuce-plynu-online>.

Důležitá upozornění a podmínky pro zabezpečení bezpečného provozu plynárenského asouvisejícího el. zařízení:

1. Respektování zákona č.458/2000 Sb. - v ochranném pásmu RS neumísťovat žádné stavby (vč. mobilních buněk atp.). Neskladovat žádný (ani stavební) materiál v prostoru ochranného pásma objektu RS. Stavební ani jinou činností nepoškodit stávající přístup, příjezd a objekt RS a nenarušit jeho statiku.
2. Dodržovat příslušná omezení požárně bezpečnostního pásma - zákaz kouření a manipulaci s otevřeným ohněm do vzdálenosti 5m od objektu RS všemi směry! Dále nelze v tomto požárně bezpečnostním pásmu zřizovat parkovací plochy pro motorová vozidla (vč. dočasných).
3. Ve výše uvedené oblasti ochranného a bezpečnostního pásma objektu RS je nutné jakékoli práce provádět s největší opatrností, příp. zemní práce pouze ručně s použitím klasického jednoduchého nářadí. Nesmí být použito stavebních a zemních mechanismů! Realizace příp. stavby v bezprostřední blízkosti objektu RS může být prováděna pouze firmou, která je současně vlastníkem certifikace prací na plynárenských zařízeních.
4. Před zahájením prací je nutné určení půdorysné polohy plynárenských zařízení a el. kabelového vedení ve správě RWE. Vytýčení trasy plynárenských zařízení vyhotovuje společnost RWE Distribuční služby, s.r.o., zdarma (<http://www.rwe.cz/ds/ds-vytyceni-pz>). Investor nebo dodavatel stavby v dotčené oblasti současně oznámí na RWE termín zahájení prací cca s 10 denním předstihem a dohodne způsob dohlídek a kontrol nepoškozeného stavu našeho zařízení (viz Kontaktní systém na <http://www.rwe-distribuce.cz/cs/kontakty>).
5. V oblasti musí být vždy zachován stávající okolní terén a zejména místní příslušné komunikace tak, aby byl zachován bezpečný, bezproblémový příjezd a přístup k vyhrazenému plynárenskému zařízení - objektu RS. Po celou dobu stavby umožnit zaměstnancům RWE bezproblémový a bezpečný příjezd a přístup k objektu RS.

K případným změnám proti schválené dokumentaci je třeba vyžádat si nové stanovisko k existenci a zabezpečení zařízení ve správě RWE Distribuční služby, s.r.o.

Stanovisko OOSS NTL, STL plynovody - Jana Ščudlová:

V dané lokalitě se nachází stávající NTL, STL plynovodní vedení ve vlastnictví nebo správě RWE GasNet, s.r.o.

Křížení a souběh kanalizace s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 736005, tab. 1 a 2. Budovaný objekt (šachty) musí dodržet od stávajícího plynovodu světovou vzdálenost dle ČSN EN 12007 a souvisejících TPG 702 01,

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Phynárenská 499/1
657 02 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
ČSOB a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

TPG 702 04 minimálně 1m.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze.

Plynárenské zařízení je dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozováno jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí:

- a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,
- b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,
- c) u technologických objektů 4 m od půdorysu

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).
- 2) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení činnosti stavebníka v ochranném pásmu plynárenského zařízení.
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace,



The energy to lead

signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

11) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.


V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5000981902 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.


Jana Študlová
technik PZ MS-Brno 13
odděl. reg. oper. správy sítí Brno
RWE Distribuční služby, s.r.o.
+420532227477
jana.scudlova@rwe.cz

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele


Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5000981902 ze dne 19.08.2014.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, nám. Míru 111, 66601 Tišnov. K.ú.: Tišnov.

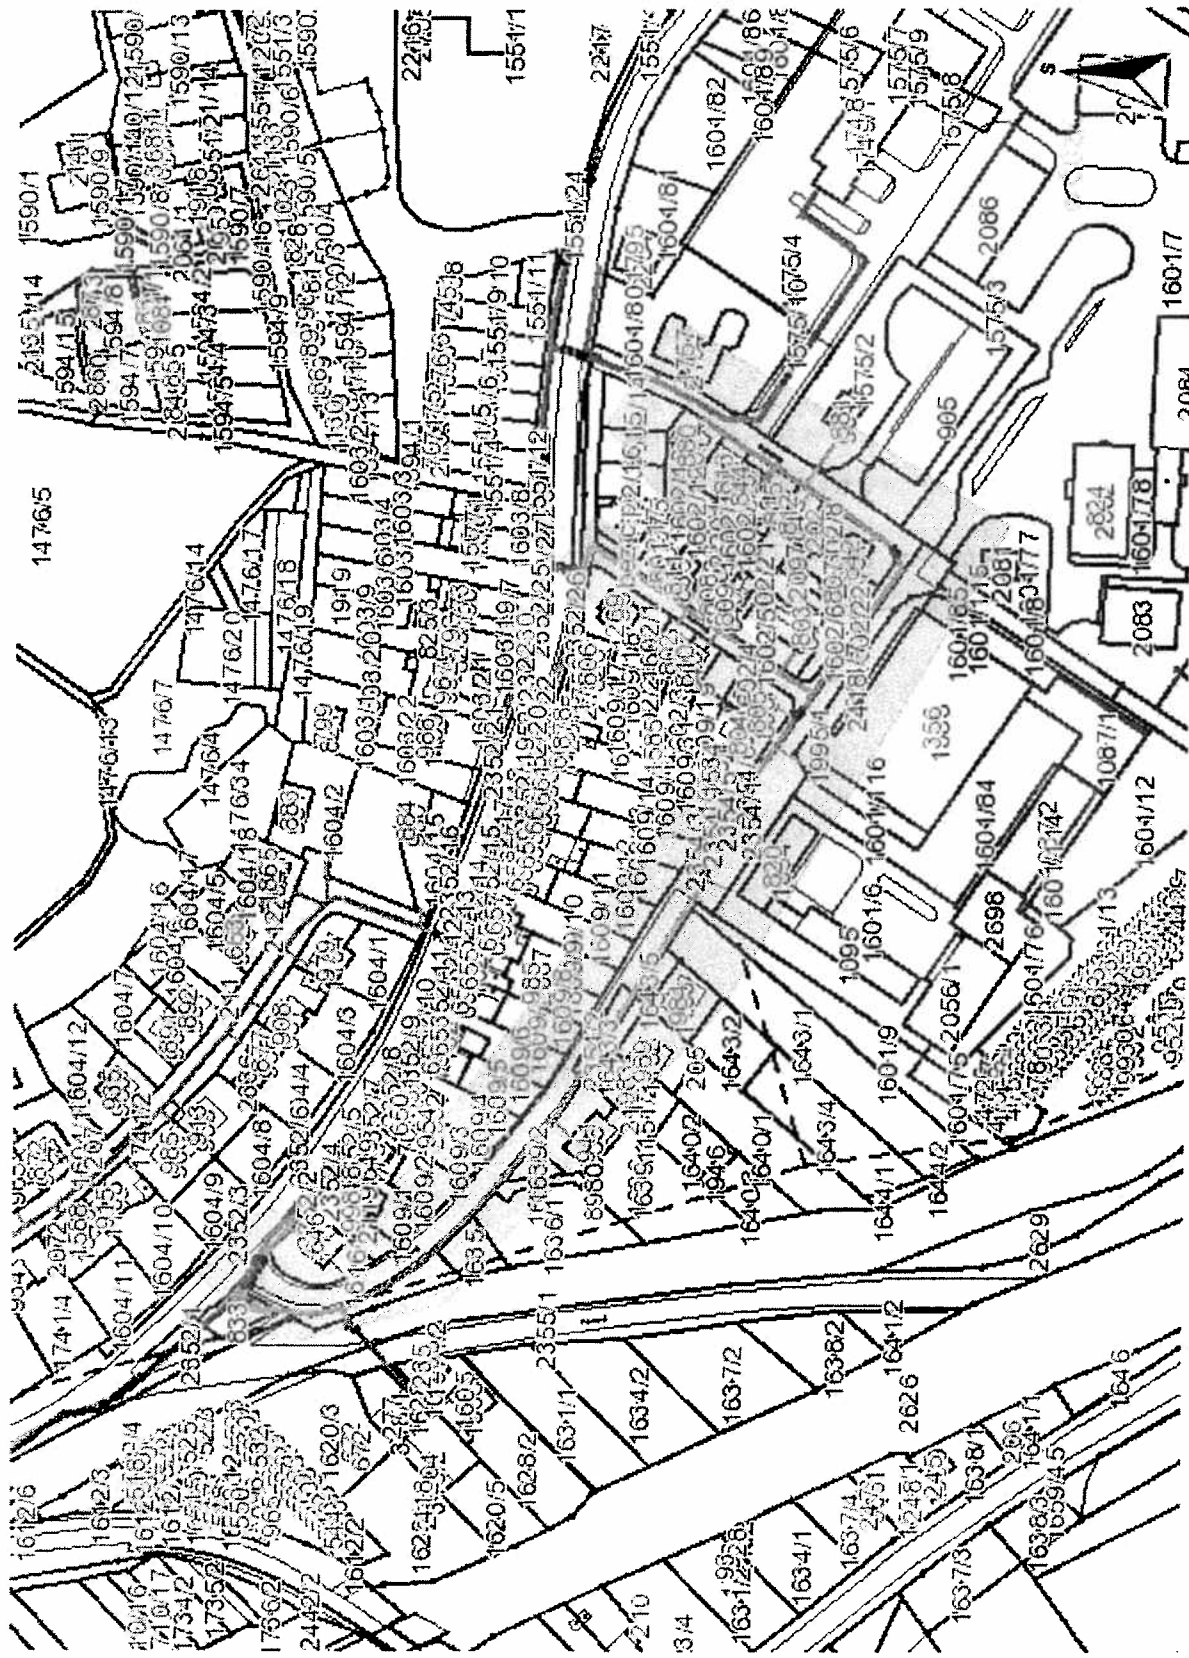

Legenda:

linie plynovodu	
NTL	—
STL	—
VTL	—
VVTL	—
nefunkční	—
výstavba	—
regulační stanice	□
ochranné zařízení	■
kabel	—
elektropřípojka	—
kabel protikorozi ochrany	—
anodové uzemnění	—
stanice katodové ochrany	□

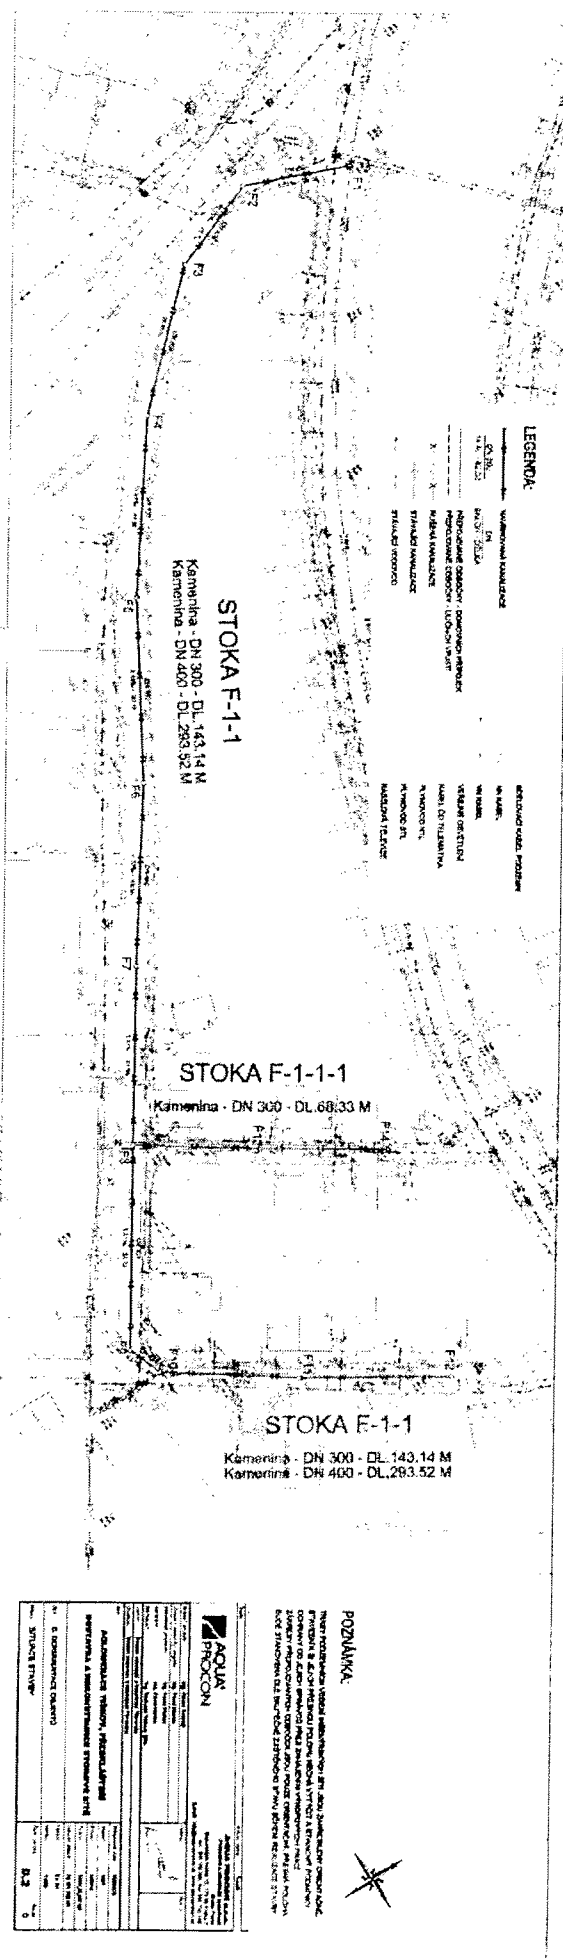



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26

611 43 BRNO

25

Váš dopis zn.:

Ze dne: 30.VII.2014

Naše zn.: 13 541/2014 – OŘ BNO - ÚT

Vyřizuje: Procházka

Telefon: 972 625 340

Mobil:

E-mail: ProchazkaP@szdc.cz

Datum: 8.VIII.2014

AQUA PROCON

Palackého třída 12

Brno

612 00

Tišnov, Předklášteří – dostavba stokové sítě, stoky F - 1 - 1 a F - 1 - 1 - 1

Kanalizační stoky F - 1 - 1 a F - 1 - 1 - 1 v Tišnově budou částečně zasahovat do ochranného pásma vlečky ČEPS a. s. Z tohoto důvodu je třeba stavbu kanalizačních stok projednat s vlastníkem vlečky.

Zájmovou oblastí prochází kabel ČD – TELEMATIKY a. s., Nezamyslova 20a, Brno, kde je třeba si vyžádat samostatné vyjádření.

S pozdravem

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 26, 611 43 Brno
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(26)

Ing. Miroslav Konečný
pověřený výkonem funkce
ředitele Oblastního ředitelství Brno

Dopis zn.:
Ze dne : 6.8.2014

Naše zn.: 14620/2014
Vyřizuje.: Kříž Pavel
Tel.: +420 972 625 584
+420 724 815 186
FAX: +420 972 625 140
e-mail : sksbno@cdt.cz
Datum: 15.8.2014

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12
612 00 Brno

Věc: **Souhrnné stanovisko ČD - Telematika a.s. k existenci komunikačního vedení a zařízení v majetku SŽDC s.o. - divize TÚDC, ČD - Telematiky a.s. ke stavebnímu povolení .**

Akce: **Aglomerace Tišnov, Předklášteří - dostavba a rekonstrukce stokové sítě**
Staveb.část: F -1-1 a F - 1-1-1

Vyjádření pozbývá platnosti dne 15.8.2016

Při realizaci výše uvedené akce **NEDOJDE** ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, která jsou chráněna ochranným pásmem dle §102 zák.č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.


Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou organizací ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.

Zařízení:

Souhlasíme se stavbou.

ČD - Telematika a.s.
Úsek servis infrastruktury
Vedoucí okrsku
Novotný Oldřich Ing.
v.z. Kříž Pavel


ČD-Telematika
Servis kabelových sítí Brno
skupina ochrany a dokumentace
Nezamyslova 20a, 615 00 Brno
DIČ: CZ61459445, Tel.: +420 972 625 584
cdt@cdt.cz, www.cdt.cz


25. 08. 2014

25. 08. 2014

Lisa



CRDUX007K92R

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC

sekce stavební-oblast Olomouc

AQUA PROCON s.r.o.

Palackého tř. 12

61200 Brno 12

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

MO-SOO1031/14-2/Vb

DUCR-48439/14/Vb

VYŘIZUJE / TELEFON

Vlachová Beáta Ing. / +420

972 741 315 (linka 333)

V OLOMOUCI DNE

25. srpna 2014

Závazné stanovisko

Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"),

vydává

podle § 9 odst. 1 zákona, na základě žádosti, podané u Drážního úřadu dne 31. července 2014 žadatelem AQUA PROCON s.r.o., Palackého tř. 12/, 61200 Brno, IČ:46964371,

s o u h l a s k e z ř í z e n í s t a v b y**"Aglomerace Tišnov, Předklášteří – dostavba a rekonstrukce stokové sítě"**

Stavba je navržena v ochranném pásmu dráhy železniční tratě Brno – Tišnov a v ochranném pásmu dráhy – vlečky ČEPS v minimální vzdálenosti 15m od osy krajní koleje (měřeno kolmo na její osu). Stavba se nachází na pozemku parc. č. 2352/23, 2354/1, 1602/22 v k.ú. Tišnov.

Souhlas vydává Drážní úřad za těchto podmínek:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace předložené a odsouhlasené Drážním úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
3. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
4. Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy.
5. Stavební mechanizace ani zařízení staveniště nesmí zasahovat do prostoru železniční tratě bližšího jak 3,0m od osy koleje.

Tento souhlas:

- Je **závazným stanoviskem** podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, které platí k žádosti o **územní rozhodnutí (souhlas)** i o **povolání (ohlášení) stavby** v souladu s § 4. odstavce 3 a 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
- **Nenahrazuje** rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, posouzení případně jiná opatření dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními předpisy a stanovisko účastníků řízení.

Drážní úřad

Wilsonova 300/8

121 06 Praha 2 (13)


Ing. Vladislav Kalup
vedoucí oblasti Olomouc**Příloha:**

- 1x odsouhlasená dokumentace


26. 08. 2014

26.08.2014 Kuz M

V Brně dne 25. 08. 2014

Číslo vyjádření: **14/002741**

Vaše značka: ---

AQUA PROCON s.r.o.
Vladislav Růžička
Palackého třída 12
602 00 Brno

Vyřizuje: Miluše Svobodová
Telefon: +420533383339
E-mail: svobodova@itself.cz

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 25. 08. 2016

Věc : Vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení

- Akce: Aglomerace Tišnov, Předklášteří - dostavba stokové sítě: stoky F-1-1 a F-1-1-1
- Katastrální území: Tišnov, ul. Mrštíkova, Cihlářská, Mahenova
- Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Tišovsko

Firma **itself s.r.o.**, Pálavské náměstí 11, Brno 628 00, **souhlasí** s výše uvedenou akcí, v jejíž lokalitě se nachází zařízení televizních kabelových rozvodů a trasa optického kabelu v našem majetku (dále jen TKR), za předpokladu splnění a dodržení těchto podmínek:

1. Zařízení televizních kabelových rozvodů (dále jen TKR) je zakresleno a popsáno v projektové dokumentaci.
2. Křížení a souběhy inženýrských sítí s TKR, budou provedeny podle přílohy "Technologická opatření".
3. Před zahájením zemních prací zajistí investor vytýčení všech vedení a zařízení a s vyznačenou trasou TKR prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.
4. Vytýčení TKR provede za fy itself s.r.o. - p. Růžička, tel.: 533383335, Oslavanská 46, Ivančice, e-mail: vytyceni@itself.cz. Při objednání nahlase č. tohoto vyjádření. Vytýčení je třeba objednat 14 dní předem! **Po vytýčení TKR projednat s p. Růžičkou případnou kolizi stavby se zařízením TKR.**
5. Při stavbě je třeba dbát zvýšené opatrnosti a vedení ve volném terénu chránit před poškozením.

Využívejte elektronickou formu žádosti o vyjádření na adrese <http://vyjadreni.itself.cz>

- Pokud dojde při stavbě k poškození TKR, je nutné poškození neprodleně oznámit na Dohledové centrum itself s.r.o., tel. 533 383 383. V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu odpovědným pracovníkem firmy itself s.r.o..
6. Při poškození zařízení TKR, a to i při dodatečně zjištěném, bude požadována úhrada veškerých vzniklých nákladů.
 7. Dále je nutné dodržet tyto podmínky:
 - a) Veškeré zemní práce prováděné blíže než 1,5 m od kabelu provádět ručně.
 - b) Po odkrytí kabelu jej chránit proti prověšení nebo poškození nepovolanou osobou.
 - c) **Nad kabelovou trasou dodržet zákaz skládek a budování zařízení, které by znemožňovalo přístup ke kabelu.**
 - d) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí kabelu, vyzvat pracovníka firmy itself s.r.o. ke kontrole kabelu před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.
 - e) Lože kabelu před zaházením řádně udusat, zapískovat a provést označení ochrannou fólií
 - f) V místech křížení je nutno kabel uložit do chráničky a provést následné zasypání suchou betonovou směsí,
 - g) Bez souhlasu firmy itself s.r.o. nesnižovat vrstvu zeminy nad a pod kabelem.
 8. Fa itself s.r.o. nezodpovídá za změny uložení kabelu, vzniklé při dodatečných terénních úpravách a pracích prováděných v blízkosti uložení kabelu.
 9. Stavebník je povinen požádat firmu itself s.r.o. o vytyčení sítě a pozvat zástupce firmy ke kontrole kabelu před provedením zásypu kabelové rýhy. V opačném případě nebudeme souhlasit s vydáním kolaudačního rozhodnutí.

Technologická opatření při souběhu a křížení výkopů inženýrských sítí
s kabelem TKR.

Firma itself s.r.o. má v lokalitě obce vybudovanu síť televizního kabelového rozvodu. Během provádění výkopových prací při výstavbě, rekonstrukcích a opravách inženýrských sítí v blízkosti kabelových vedení je nezbytně nutné dodržovat následující opatření:

- Kabelové vedení TKR patří do kategorie sdělovacích kabelů, a proto je nutné dodržení prostorové normy ČSN 73 6005 pro souběh a křížení.
- V případě rekonstrukce povrchu dodrží stavebník ČSN 73 6005 (min. krytí sdělovacích kabelů).
- V případě vedení výkopu pod kabelem je nezbytně zabezpečit ochranu odkrytého kabelu proti poškození během stavebních prací a proti prověšení jeho podložením.
- Při zahrnování výkopu je rovněž nezbytně zabezpečit ochranu kabelu proti prověšení vlivem sesedání zeminy a to pomocí podpůrného U - profilu, a dále zhutňováním zeminy při zahrnování výkopu. Kabel televizního kabelového rozvodu je nutno opětovně zapískovat a opatřit výstražnou fólií.
- Při zahrnování výkopu vyžaduje fa itself s.r.o. přítomnost svého pracovníka.

itself

⑨

itself s.r.o., Pálavské nám. 4343/11
628 00 Brno, IČ 18826016, DIČ CZ18826016
zapsaná u KS Brno, odd. C, v. 1274

Proklatý

Využívejte elektronickou formu žádosti o vyjádření na adrese <http://vyjadreni.itself.cz>



7

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, BRNO, v. v. i.
KRÁLOVOPOLSKÁ 147
612 00 BRNO
<http://www.arub.cz>

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12
612 00 Brno

Váš dopis značky	ze dne	Naše značka	Vyřizuje	V Brně dne
	30. 7. 2014	3603/14	Mgr. Lenka Macháňová	4. 8. 2014

Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení pro stavbu „Agglomerace Tišnov, Předklášteří – dostavba a rekonstrukce stokové sítě: - Stoky F -1-1 a F-1-1-1“, okr. Brno-venkov

Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., nemá k výše uvedené stavbě námitek. Upozorňujeme však, že se uskuteční na území s archeologickými nálezy, které je chráněno jako veřejný zájem podle zvláštních právních předpisů (zejména dle § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění). Má-li dojít při provádění stavební činnosti na dotčeném území k jakýmkoliv zásahům pod povrch terénu (hloubení výkopů apod.), je třeba předpokládat narušení nebo odkrytí archeologických nálezů a situací, čímž vzniká nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu. Z výše uvedeného zákonného ustanovení pak stavebníkovi vyplývají následující povinnosti:

Stavebník je dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započatím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

S pozdravem


doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.
ředitel

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
AV ČR, BRNO, v. v. i.
612 00 Brno, Královopolská 147

Formulář Oznámení stavební činnosti Archeologickému ústavu AV ČR:
<http://www.arub.cz/informace-pro-stavebniky.html>

Telefon	FAX	e-mail	IČO, DIČ	Bank. spojení: ČSOB Brno-město
541 514 101	541 514 123	sekretariat@arub.cz	68081758 CZ68081758	240602780/0300

11.08.2014 rsh

Městský úřad Tišnov

Odbor životního prostředí
nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
tel.: 549 439 817, fax: 549 439 857

Č.j.: MUTI 17867/2014/OŽP/Ce
Sp.zn.: S-MUTI 17867/2014

Vyřizuje/telefon, e-mail:
Ing. Jiřina Čechovičová/549 439 833,
jirina.cechovicova@tisnov.cz

Tišnov
6.08.2014

KOMPLEXNÍ VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán státní správy dle § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 5.08.2014 žádost Ing. arch. Vladislava Růžičky, AP Investing, se souhlasem projektanta Ing. Poláška, Aquaprocon, s.r.o., zastupujícího investora stavby SvaK Tišnovsko, nám. Míru 111, 666 01 Tišnov o komplexní vyjádření k záměru s názvem

Aglomerace Tišnov, Předklášteří, dostavba a rekonstrukce stokové sítě: Stoky F-1-1 a F-1-1-1.

Dle předložených podkladů (projektové dokumentace zak. č. 1280808, datum: 04/2014, zpracovatel: Aquaprocon, s.r.o., divize Praha, Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7) zamýšlí investor na pozemcích p. č. 2352/23 (ostatní plocha), 2354/1 (ostatní plocha), 1602/22 (ostatní plocha), k.ú. Tišnov, vybudovat jednotnou kanalizaci – stoky F-1-1 a F-1-1-1.

Odbor životního prostředí MěÚ Tišnov posoudil předloženou žádost i ostatní podklady z hlediska vlivu uvažovaného záměru na životní prostředí v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy a s odvoláním na § 17 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Na základě výsledku tohoto posouzení vydává následující

vyjádření:

1. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: Záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany zemědělského půdního fondu.
2. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: Pro případný zásah do porostu dřevin rostoucích mimo les je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody a krajiny dle ust. § 8 citovaného zákona, vydané místně příslušným obecním úřadem.
3. Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: záměr je možný bez výhrad.
4. Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů: Zdeším odborem životního prostředí bude vydáno závazné stanovisko dle ust. § 11 odst. 3 výše uvedeného zákona pro stacionární zdroj znečišťování ovzduší neuvedený v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
5. Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: S odpady vzniklými při

realizaci stavby je nutno nakládat v souladu s platnou legislativou v odpadovém hospodářství. Jedná se zejména o plnění povinností při nakládání s odpady dle ust. § 10, § 12 a § 16 tohoto zákona.

6. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: Odbor životního prostředí Městského úřadu Tišnov, jako příslušný vodoprávní úřad, posoudil předložený záměr dle ustanovení § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zjistil, že je možný. **Stavba kanalizace podléhá vodoprávnímu povolení** vydanému věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem (OŽP MěÚ Tišnov, Radniční 14, 666 19 Tišnov),

Příslušnými doklady ke stavebnímu povolení jsou: vyplněná žádost ke stavbě vodního díla, projektová dokumentace ve dvojím vyhotovení vypracovaná autorizovaným inženýrem v oboru vodní hospodářství a vodní stavby (jedno paré bude po vydání stavebního povolení a ověření schvalovací doložkou, vráceno), příslušný doklad k umístění stavby vydaný příslušným stavebním úřadem, souhlas stavebního úřadu dle § 15 stavebního zákona, vyjádření správců dotčených inženýrských sítí k PD předkládané ke stavebnímu povolení, vyjádření budoucího provozovatele VAS, a.s., divize Brno - venkov, Soběšická 820/156, 638 01 Brno, smlouvy o právu provést stavbu nebo smlouvy o smlouvách budoucích o uložení věcného břemene na dotčené pozemky, které nejsou ve vlastnictví stavebníka, stanoviska dotčených orgánů (HZS), doklad o zaplacení správního poplatku 3000,- dle položky 18 odst.1 písm. h) zákona č.634/2004 Sb., v platném znění.

Toto vyjádření není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, a nelze se proti němu odvolat.

Tímto vyjádřením nejsou dotčena stanoviska, vyjádření a rozhodnutí (včetně povolení) jiných orgánů státní správy. Vyjádření je vydáno na žádost investora, může sloužit jako podklad pro územní a stavební řízení. Dotčený orgán tímto zároveň vyslovuje souhlas s vedením zjednodušeného územního řízení dle § 95 odst. 1, písm. d), případně s uzavřením veřejnoprávní smlouvy dle § 78 odst. 3 a § 116, zákona č. 183/2006 Sb.

otisk razítka

Ing. Vítězslav Marvan v. r.
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:

Obdržel: Aquaprocon, s.r.o., Palackého tř.12, 612 00 Brno

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého 12
612 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE ČÍSLO JEDNACÍ
 17403/2014/OSMI/Je

VYŘIZUJE/LINKA
Jelínková/549 439 816

TIŠNOV
15.8.2014

Vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení

„Aglomerace Tišnov, Předklášteří – dostavba a rekonstrukce stokové sítě, stoky F-1-1 a F-1-1-1“

Město Tišnov, jako vlastník místních komunikací a sítě veřejného osvětlení **souhlasí** s předloženou projektovou dokumentací za předpokladu splnění těchto podmínek:


- ◆ Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace, vypracované společností AQUA PROCON s.r.o. pod zak.č. 1280808 v dubnu 2014.
- ◆ Za trvalé uložení vedení v pozemku, jehož výlučným vlastníkem je město Tišnov, uzavře vlastník pozemku s vlastníkem vedení smlouvu o zřízení věcného břemene za jednorázovou úhradu.
- ◆ Pokud dojde k záboru veřejného prostranství pro účely stavby (skládka materiálu, zařízení staveniště, apod.), musí investor tuto skutečnost projednat na Odboru správy majetku a investic města Tišnova (p. Zavřelová, 549 439 851).
- ◆ Při zásahu do komunikace či chodníku při realizaci stavby je třeba požádat u městského úřadu Tišnov, Odboru správy majetku a investic (p.Dvořáček, 777 771 998) o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace dle zákona 13/1997 sb., o pozemních komunikacích. Žádost o rozhodnutí podává zhotovitel stavby, který k žádosti doloží přílohy vyžadované dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a dle prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. Žádost o rozhodnutí je třeba podat min. měsíc před započítáním zvláštního užívání.
- ◆ Přechody komunikací ve správě města požadujeme provést v maximální míře protlakem.
- ◆ Při stavbě dojde ke styku s podzemním vedením veřejného osvětlení. Křížení či souběh musí být před záhozem odsouhlaseno správcem sítě, společností JICOM s.r.o. se sídlem v Brně.
- ◆ Pokud dojde k poškození přilehlých nemovitostí a komunikací vlivem stavby, staveništní a mimostaveništní dopravy, budou tyto škody investorem opraveny na jeho náklady..
- ◆ Při provádění prací nesmí dojít k narušení bezpečnosti silničního provozu a chodců.

12.8.2014

- ◆ Dotčené pozemky ve vlastnictví města budou po dokončení prací před zahájením užívání stavby protokolárně předány zpět městu.
- ◆ Dokumentace skutečného provedení stavby bude investorem odevzdána dle pokynů pro tvorbu digitální technické mapy města (DTMM) Tišnova. Správnost dokumentace bude potvrzena správcem DTMM (tel. 549 439 732) na předávacím a kontrolním protokolu. Pokyny pro tvorbu DTMM jsou k dispozici na Odboru územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu v Tišnově a u správce DTMM (po domluvě možno zaslat elektronicky).

Toto vyjádření je vydáno pro účely stavebního řízení .

Vyjádření není rozhodnutím ve smyslu zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení, a proto se nelze proti němu odvolat.



Ing. Eva Jelínková

vedoucí Odboru správy majetku a investic

MESTO TIŠNOV
nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

40

MINISTERSTVO OBRANY ČR
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Odbor územní správy majetku Brno
Svatoplukova 84, PSČ 615 00 Brno – Židenice, datová schránka hjyaavk

Sp.zn.: 48026/2014-6440-OÚZ-BR

V Brně dne: 14. srpna 2014
Výtisk číslo: 1
Počet listů: 1

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12

612 00 B R N O

Věc: Aglomerace Tišnov, Předklášteří - dostavba a rekonstrukce stokové sítě: Stoky F-1-1 a F-1-1-1 (stanovisko pro stavební povolení)

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č.222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu s rezortními předpisy (na teritoriu okresů Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo a Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk, Vsetín) bylo provedeno vyhodnocení výše uvedené akce.

Ministerstvo obrany

zastoupené Odborem územní správy majetku Brno Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, jako věcně a místně příslušným ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., jehož jménem jedná ředitel Odboru územní správy majetku Brno Agentury hospodaření s nemovitým majetkem Ing. Jaroslav Valchář na základě pověření ministra obrany čj. 2499/2013-1140 ze dne 17.12.2013 ve smyslu § 7, odst.2 zákona č.219/2000 Sb.

vydává následující závazné stanovisko:

Daná akce není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany vymezenými dle § 175 zákona č.183/2006 Sb.

V řešené lokalitě akce neevidujeme inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení ve vlastnictví Ministerstva obrany.

Souhlasíme s akcí tak, jak byla doložena v písemné a grafické dokumentaci.

Závazné stanovisko Ministerstva obrany je platné 2 roky a musí být vyžadováno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena, nebo dojde-li ke změně v umístění, ve výšce nebo rozsahu stavby.

13. 08. 2014

20. 08. 2014

405

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte vždy číslo jednací spisu.


Kontaktní osoba: Ing. Lenka Martykánová, tel. 973 445 060, fax. 973 445 060

Adresa pro doručování:

***Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku Brno,
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno***

***ISDS AHNM Brno-Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha, hyyaavk
IČO: 60162694***

Ředitel Odboru územní správy majetku Brno
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem
Ing. Jaroslav VACHÁŘ



AQUA PROCON s.r.o.
Ing. arch. Vladislav Růžička
Palackého tř. 12
612 00 Brno

Váš dopis značka / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / linka	Místo odeslání / dne
31.07.2014	237/BRN/685/14/16530/ 01.08.2014/Za	M. Zavadilová /  +420 511 105 621	Brno 22.08.2014

Věc: Aglomerace Tišnov, Předklášteří – dostavba a rekonstrukce stokové sítě: Stoky F -1-1 a F-1-1-1

Vážený žadateli,

na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme, že v zájmovém území „**Aglomerace Tišnov, Předklášteří – dostavba a rekonstrukce stokové sítě: Stoky F -1-1 a F-1-1-1**“ se nenachází žádné elektrické zařízení ani jeho ochranné pásmo v majetku provozovatele přenosové soustavy, ČEPS, a.s.

Z tohoto důvodu nemáme k výše uvedené plánované akci žádné připomínky ani námítky.

S pozdravem



Ing. Pavel Chovanec
Vedoucí odboru
Správa majetku a dokumentace Východ

 Elektrárenská 774/2
101 52 Praha 10
DIČ: CZ25702556
(53)

Žádost o vyjádření k existenci sítí v majetku ČEPS, a.s. je možné podat elektronicky prostřednictvím služby e-UtilityReport ze stránek www.ceps.cz (O nás > Žádost o vyjádření k existenci sítí).

21.08.2020

2
6

restenja dijete uairu uairu' →

„Žádejte o vyjádření k existenci sítí elektronicky“

Vážený pane/ Vážená paní,

společnost ČEPS, a.s. je jediným provozovatelem a správcem přenosové soustavy v České republice. Jejím posláním je zajistit spolehlivé provozování a rozvoj přenosové soustavy. Jako správce technické infrastruktury má také povinnost podávat o svém zařízení potřebné informace.

Již od roku 2011 společnost ČEPS přijímá žádosti o vyjádření k existenci inženýrských sítí elektronicky, službou „e-UtilityReport“, prostřednictvím webového formuláře. V roce 2012 došlo k zásadním změnám, které vedly k významnému zjednodušení a urychlení této služby. Podání žádosti se tak stalo uživatelsky příjemnější.

Pro podání žádosti naší společnosti využijte přístup z našeho webu www.ceps.cz a příslušného odkazu v sekci Činnosti → Technická infrastruktura → Žádost – existence sítí <http://cz.mawis.eu/ceps/>

Pro hromadné podání žádosti více subjektům technické infrastruktury (včetně ČEPS a.s.) můžete využít přístup přes web provozovatele služby elektronického podání žádosti. <http://zadost.mawis.eu/>

Dovolujeme si Vám oznámit skutečnost, že vyjádření vydaná na základě preferované elektronické žádosti podané službou „e-UtilityReport“ budou zpracována přednostně a zdarma.

U žádostí zaslaných v klasické písemné podobě je naopak nutné počítat s významně delšími termíny na vyřízení.

Dále Vás chceme upozornit, že v oblastech mimo naši územní působnost můžete získat vyjádření typu „nedojde ke střetu“ obratem (do 30 minut), a to na základě elektronicky podané žádosti přes aplikaci „e-UtilityReport“. Jedná se o automaticky zpracované oficiální „Vyjádření k existenci sítí“, které je uznáváno stavebními úřady. Stanovisko je vystaveno jako elektronický dokument ve formátu PDF opatřený elektronickou značkou ve smyslu zákonů č. 227/2000 Sb. a 440/2004 Sb. o elektronickém podpisu.

V rámci zlepšování služby bychom Vás chtěli požádat o sdělení případných negativních zkušeností nebo návrhů na úpravy aplikace na e-mailovou adresu hajny@ceps.cz

Děkujeme za Váš čas, který jste tomuto oznámení věnovali a budeme se těšit na další spolupráci.



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Specializované pracoviště dopravního inženýrství
Brno – město a Brno - venkov



12

Č.j. KRPB-190107-1/ČJ-2014-0600DI-TICH

Brno 6. srpna 2014

Počet listů: 2

AQUA PROCON s.r.o.
Ing. Jan Polášek
Palackého tř. 12
612 00 Brno

Vyjádření k akci: „Aglomerace Tišnov, Předklášteří – dostavba a rekonstrukce stokové sítě“

K Vaší žádosti o vyjádření k předložené projektové dokumentaci pro výše uvedenou akci sděluji, že Specializované pracoviště dopravního inženýrství se k této akci nevyjádří, jelikož ve fázi územního ani stavebního řízení není dotčeným orgánem ve smyslu zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a tudíž není věcně a místně příslušné vyjádřit se k výše uvedené věci. Policie ČR není v dané věci příslušná z důvodu, že se nejedná o stavbu pozemní komunikace (v kontextu § 16 z.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích – dále také „Zákon o pozemních komunikacích“), nebo součásti pozemní komunikace (v kontextu § 13 zákona o pozemních komunikacích, např. sloupky VO, světelná signalizační zařízení sloužící k řízení provozu, dopravní zařízení a značení apod.).

O naše vyjádření by měl žádat příslušný silniční správní úřad až před realizací stavby, tzn. ve stupni řízení o povolení zvláštního užívání komunikace v souladu s ustanovením § 25 zákona o pozemních komunikacích, a to jen v takových případech, může-li předmětné zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu. Dále se Policie ČR vyjadřuje ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 a 2 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, kdy na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, případně vlastníka účelové komunikace, vydává písemné vyjádření k návrhu přechodné úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích.

Rozsah a obsah projektové dokumentace předkládané na Policii ČR musí být dostatečný ve vztahu k posouzení vlivu předmětné stavby na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Dokumentace by měla obsahovat detailnější informace o umístění stavby a to především v úsecích, kde dochází ke křížení s pozemními komunikacemi, nebo k jejich vzájemnému souběhu, dále pak okótovanou situaci záboru pozemní komunikace s vyznačením trvalého dopravního značení a přechodné úpravy provozu při realizaci stavby.

Zdejší oddělení Policie ČR, jako orgán veřejné správy vykonávající činnost ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 1 zákona

Kounicova 24
611 32 Brno

Tel.: +420 974 622 435
Fax: +420 974 622 551
Email: krpb.osdp.ding.podatelna@pcr.cz

č. 12/1997 Sb., v zájmu bezpečnosti provozu na dotčených pozemních komunikacích upozorňujeme příslušné úřady na tyto skutečnosti:


- stavba musí být řešena v souladu s platnou legislativou a technickými předpisy,
- při realizaci stavby a jejím následném provozování nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu a především musí být zajištěna bezpečnost chodců,
- technická zařízení umístěna nad zemí (např. smyčkovací, přípojkové skříně atd.) nesmí narušit vyhovující rozhledová pole křižovatek, jednotlivých komunikačních připojení, u přechodů pro chodce i míst pro přecházení atd. V rozhledových polích se nesmí nacházet žádné překážky bránící rozhledu – viz ČSN 73 6102, 73 6110 a 73 6101,
- za všech okolností musí být na pozemní komunikaci zajištěn výhled na svislé dopravní značení a rozhled nutný pro zastavení vozidla,
- umístění sloupů (a jiných pevných překážek) musí být provedeno tak, aby byl dodržen stanovený průjezdní/průchozí profil komunikace. Musí být dodržen bezpečnostní odstup od pevných překážek min. 0,5 m od vnějšího okraje zpevněné části vozovky. Rovněž umístění sloupů nesmí vytvářet překážku pro osoby nevidomé a slabozraké v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. Podél přirozené případně umělé vodící linie musí být zachován bezpečný průchozí prostor minimálně 0,8m,
- umístění vedení nad pozemní komunikací musí respektovat stanovené podjezdové výšky,
- doporučujeme, aby umístění kanalizačních, vodovodních řádů - poklopů šachet, uzávěrů vodovodních přípojek bylo vhodně řešeno tak, aby nedocházelo k jejich pojiždění koly vozidel z důvodu jejich možnému poškození a zvýšení hlukové zátěže,
- ve vztahu k značnému, mnohdy celoplošnému zásahu do celé konstrukce vozovky je na místě, aby v rámci předemných rekonstrukcí (včetně staveb v koordinaci) došlo k přeřešení šířkového uspořádání uličního/dopravního prostoru ve vztahu k vyhovujícím parametrům a uspokojení všech druhů dopravy (zejména statické). Rekonstrukcemi by mělo docházet k vytvoření přehledných a bezpečných pozemních komunikací, včetně uspokojení potřeb obyvatelů žijících v dané oblasti,
- musí být zajištěno dodržení § 33 zákona o pozemních komunikacích,
- v odůvodněných případech, kdy se jedná o umístění pevné překážky v blízkosti pozemní komunikace, za předpokladu dodržení stanovených zásad, je nutno postupovat v souladu s čl. 13.1.2.2 a 13.1.2.3 ČSN 73 6101 (instalace bezpečnostních zařízení - zábradlí, svodidla...).

Příslušné úřady jsou povinny postupovat s těmito základními zásadami zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

1. **podklady pro vydání rozhodnutí opatřuje správní orgán** podle § 50 odst. 2 správního řádu. Jestliže to nemůže ohrozit účel řízení, může na požádání účastníka správní orgán připustit, aby za něj podklady pro vydání rozhodnutí opatřil tento účastník. Bude požadováno písemné sdělení v předmětné věci. Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, jsou účastníci povinni při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost. V praxi tedy nelze přistupovat k tomu, aby zejména k rozhodnutí dle § 25 zákona o pozemních komunikacích, žadatel povinně předkládal vyjádření místně příslušného orgánu policie, jelikož až po zahájení správního řízení dle adekvátních podkladů silniční správní úřad zhodnotí, zda dojde předmětným zvláštním užíváním komunikace k ovlivnění bezpečnosti nebo plynulosti silničního provozu,
2. **zásada souladu přijatého řešení s veřejným zájmem** podle § 2 odst. 4 správního řádu. Veřejným zájmem je zcela jednoznačně zajištění co možná nejvyšší míry bezpečnosti provozu na dotčené pozemní komunikaci, resp. ochrana života a zdraví účastníků silničního provozu,
3. s výše uvedenou zásadou úzce souvisí **zásada materiální pravdy** podle § 3 správního řádu, spočívající v povinnosti správních orgánů vždy zjistit takový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti,

4. v neposlední řadě připomínáme **zásadu spolupráce správních orgánů** vyplývající z § 8 odst. 2 správního řádu, podle které správní orgány vzájemně spolupracují, zejména pak v oblastech, ve kterých správní orgán nemá zkušenosti s posouzením určité specifické otázky.

Specializované pracoviště dopravního inženýrství není věcně příslušné k vyjádření ohledně umístění inženýrských sítí ve správě Policie ČR umístěných v předmětné lokalitě. Z tohoto důvodu žádosti o sdělení v dané věci adresujte na Odbor správy nemovitého majetku, Kounicova 24, 611 32 Brno. Kontaktní osoba: Luděk Volavka – tel. 974 622 760, e-mail: krpb.osnm.podatelna@pcr.cz, ID: jydai6g


komisař por. Ing. Josef Tichý
koordinátor

102

-7 08. 2014

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
Jefábkova 4, 602 00 BRNO

telefon: 545113091

e-mail: sekretariat@khsbrno.cz

ID: jaaai36

V Brně dne 14. srpna 2014

Číslo jednací: KHSJM 33894/2014/BM/HOK
Spisová značka: S-KHSJM 26586/2014
K podání: KHSJM33894/2014/BM/HOK
Č.j. odesílatele: -
Vyřizuje: Ludmila Darmopilová
tel.: 545113068
e-mail: ludmila.darmopilova@khsbrno.cz

Dodejka
AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12
612 00 Brno

Tišnov – „Aglomerace Tišnov, Předklášteří – dostavba a rekonstrukce stokové sítě: Stoky F-1-1 a F-1-1-1“ – dokumentace pro stavební řízení – závazné stanovisko

Na základě podání stavebníka – Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, se sídlem nám. Míru 111, 666 01 Tišnov, IČ: 49457004, zastoupeného na základě předložené plné moci společností AQUA PROCON s.r.o., se sídlem Palackého 12, 612 00 Brno, IČ: 46964371, ze dne 05.08.2014, posoudila Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále i jen „KHS JmK“), dokumentaci pro stavební řízení na akci „Aglomerace Tišnov, Předklášteří – dostavba a rekonstrukce stokové sítě: Stoky F-1-1 a F-1-1-1“ v k.ú. Tišnov.

Stavba se nachází v zastavěném území města Tišnova, v ulicích Mrštíkova a Mahenova. Předmětem stavebního objektu SO 06, v rámci této projektové dokumentace, je výstavba a rekonstrukce stok jednotné kanalizace v lokalitě Lubě. Stávající kanalizace je vyústěna do přílehlé vodoteče. Tento stav bude stavbou nahrazen a kanalizace bude zaústěna do stokového systému města, který je ukončen na městské ČOV.

Výstavba nové kanalizační stoky ozn. „Stoka F-1-1“ začíná na křižovatce ulic Trnec a Mrštíkova, napojením na stávající stoku F-1. Odtud je Mrštíkovou ulicí vedena na křižovatku s ulicí Cihlářskou a poté je ukončena před křižovatkou s ulicí Trnec.


Výstavba nové stoky ozn. „Stoka F-1-1-1“ začíná na křižovatce ulic Mrštíkova a Mahenova napojením na stoku F-1-1. Dále je Mahenovou ulicí vedena před křižovatkou s ulicí Trnec, kde je ukončena. Celková délka stok činí 593,99m.

Orgán OVZ konstatuje, že ve výše uvedené záležitosti není dotčeným orgánem, neboť daná problematika nespadá do pravomoci OOVZ, protože je nad rámec zájmů chráněných zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Jefábkova 4, 602 00 Brno

-132-


Oprávněná úřední osoba

Ludmila Darmopilová

odborný pracovník oddělení hygieny obecné a komunální KHS JmK

Rozdělovník:

1. AQUA PROCON s.r.o., Palackého tř. 12, 612 00 Brno
2. KHS JmK, spis


13. 08. 2014

PD vracím podateli zpět.

12.08.2014 202



**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 649698/14

Číslo žádosti: 0114 190 052

Důvod vydání Vyjádření: Stavební řízení

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 30. 7. 2016.

Žadatel	AQUA PROCON s.r.o.	
Stavebník	Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, Náměstí Míru 111, Tišnov, 66601	
Název akce	Agglomerace Tišnov, Předklášteří - dostavba a rekonstrukce stokové sítě: stoky F-I-I a F-I-I-I	
Zájmové území	Okres	Brno-venkov
	Obec	Tišnov
	Kat. území / č. parcely	Tišnov

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost O2 Czech Republic a.s. následující *Vyjádření*:

dojde ke střetu

se sítí elektronických komunikací (dále jen *SEK*) společnosti *O2 Czech Republic a.s.*, jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *O2 Czech Republic a.s.* Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *O2 Czech Republic a.s.* vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedeně, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (2) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *O2 Czech Republic a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se *SEK* a nebo zasahuje do *Ochranného pásma SEK*, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK* a nebo zasahuje do *Ochranného pásma SEK*, vyzvat společnost *O2 Czech Republic a.s.* ke stanovení konkrétních podmínek ochrany *SEK*, případně k přeložení *SEK*, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prostřednictvím zaměstnance společnosti *O2 Czech Republic a.s.* pověřeného ochranou sítě - Zdeněk Procházka, tel.: 541 132 696, 602 521 703, e-mail: zdenek.prochazka@o2.cz (dále jen *POS*).



Číslo jednací: 649698/14

Číslo žádosti: 0114 190 052

(3) **Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost O2 Czech Republic a.s.** Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti O2 Czech Republic a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(4) **Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností O2 Czech Republic a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.**

(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.

(6) Společnost O2 Czech Republic a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti O2 Czech Republic a.s.. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost O2 Czech Republic a.s. na asistenční lince 14 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s.
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)
- Informace k vytyčení SEK

Vyjádření vydala společnost O2 Czech Republic a.s. dne: 30. 7. 2014.

O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
IČ: CZ60193336

697

**Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s.****I. Obecná ustanovení**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti O2 Czech Republic a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti O2 Czech Republic a.s. vzniknou porušením jeho povinnosti.

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.

5. Bude-li žadatel na společnosti O2 Czech Republic a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.



7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzvat *POS* ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *O2 Czech Republic a.s.*

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na *POS* v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek ochrany *SEK* společnosti *O2 Czech Republic a.s.* mohlo dojít ke střetu stavby se *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s *POS* jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.

15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* nebo poruchové službě společnosti *O2 Czech Republic a.s.*, telefonní číslo 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *O2 Czech Republic a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordináční atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.



3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti O2 Czech Republic a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti O2 Czech Republic a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. V případě, že stavebník, nebo jím pověřená osoba, není schopen zajistit povinnosti dle předchozí věty, je povinen kontaktovat POS.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoliv pod kabelovodem, předložit POS a následně projednat zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtné a protlaké ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.



Příloha k Vyjádření č.j.: 649698/14

Číslo žádosti: 0114 190 052

Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení PVSEK společnosti O2 Czech Republic a.s. se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti O2 Czech Republic a.s.

se sídlem: Holzova 14, 628 00 Brno

IČ: 25788680

DIČ: CZ25788680

kontakt: Luboš Bodzík, mobil: 603855439, e-mail: bodzik@vegacom.cz

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 63492164

DIČ: CZ63492164

kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz, vytycenisiti@seznam.cz

ELQA s.r.o.

se sídlem: Blanenská 1340, 664 34 Kuřim

IČ: 49977121

DIČ:

kontakt: Jiří Janout, tel.: 541225579, fax: 541220207, mobil: 777888102, e-mail: janout@elqa.cz

InfoTel

se sídlem: Brno, Novoliščínská 18, PSČ: 628 00

IČ: 46981071

DIČ: CZ46981071

kontakt: Pavel Drdla, mobil: 725871746, e-mail: pavel_drdla@infotel.cz

Vlček Josef, mobil: 606722446, e-mail: josef_vlcek@infotel.cz

Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Třebíč, Znojmo

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč

IČ: 72377259

DIČ:

kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

Josef Joura

se sídlem: Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01

IČ: 88282091

DIČ: CZ6312180820

kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

Radim Zabloudil

se sídlem: Tábor 2356/28a, 602 00 Brno - Žabovřesky

IČ: 74899589

DIČ: CZ6210151585

kontakt: Radim Zabloudil, mobil: 602760276, e-mail: radim.zabloudil@seznam.cz

Sitel, spol. s r.o., oblast Brno

se sídlem: Vinohradská 74, 618 00 Brno-Černovice

IČ: 44797320

DIČ: CZ 44797320

kontakt: Vladimír Holík, mobil: 602171192, e-mail: vholik@sitel.cz

STRATEL Telekomunikace s.r.o.

se sídlem: Rozdrojovice 112, 664 34 Brno-venkov

IČ: 26259427

DIČ: CZ26259427

kontakt: Daniel Stráský, tel/fax: 546221222, mobil: 602770022, e-mail: stratel@stratel.cz



Příloha k Vyjádření č.j.: 649698/14

Číslo žádosti: 0114 190 052

TEMO Brno s.r.o

se sídlem: Hutařova 21, 612 00 Brno

IČ: 49436821

DIČ:

kontakt: Milan Král, tel.: 541216221, fax: 541213221, mobil: 602544583, e-mail: vytycenio2@centrum.cz

UniCab, s.r.o.,

se sídlem: Švehlova 44, 664 00 Šlapanice

IČ: 26961873

DIČ: CZ26961873

kontakt: Ing. Karel Kopecký, tel.: 548220344, fax: 548220343, mobil: 775590265, e-mail: kopecky@unicab.cz

3

Městský úřad Tišnov
Odbor životního prostředí
nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
tel.: 549 439 817, fax: 549 439 857

Č.j.: MUTI 18066/2014/OŽP/St

Vyřizuje/telefon, e-mail:

Ing. Martina Staňková/549 439 814,
martina.stankova@tisnov.cz

Tišnov
28.8.2014

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ust. § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle ust. § 10, 11 a 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a dle ust. § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), vydává toto

závazné stanovisko

podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a § 149 odst. 1 správního řádu ke stavebnímu řízení z hlediska ochrany ovzduší:

S povolením zdroje znečišťování ovzduší – zdroj prašnosti (činnosti: výkopové práce, stavební práce, manipulace s výkopovou zemínou, stavebními materiály) v rámci akce „**Aglomerace Tišnov, Předklášteří – dostavba a rekonstrukce stokové sítě: Stoky F-1-1 a F-1-1-1**“, investor: **Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, IČ: 494 57 004, nám. Míru 111, 666 01 Tišnov,**

souhlasí za podmínek:

- účinná opatření ke snížení prašnosti během veškerých činností (výkopové práce, stavební práce, manipulace s výkopovou zemínou, stavebními materiály), které jsou zdrojem prašnosti.

Odůvodnění

Dne 5.8.2014 obdržel Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, žádost o komplexní vyjádření pod č.j. MUTI 17867/2014 žadatele společnosti AQUA PROCON s.r.o., IČ: 469 64 371, Palackého tř. 12, 612 00 Brno, k dokumentaci pro povolení stavby „**Aglomerace Tišnov, Předklášteří – dostavba a rekonstrukce stokové sítě: Stoky F-1-1 a F-1-1-1**“. Správní orgán posoudil předloženou dokumentaci pro stavební řízení (zpracovatel: AQUA PROCON s.r.o., datum: 04/2014, zakázkové číslo: 1280808) a ostatní podklady také z pohledu vydání závazného stanoviska dle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší a dospěl k závěru, že z hlediska podmínek ochrany ovzduší je realizace uvedené stavby možná. Proto udělil žadateli kladné závazné stanovisko.

Toto závazné stanovisko se vydává jako podklad závazný pro výrokovou část povolujícího rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Poučení

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu § 149 odst. 4 nebo § 149 odst. 5 správního řádu.



Ing. Vítězslav Marvan, v.r.
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:

Obdrží:

- AQUA PROCON s.r.o., IČ: 469 64 371, Palackého tř. 12, 612 00 Brno (DS)

Na vědomí:

- MěÚ Tišnov, OŽP – vodoprávní úřad, Radniční 14, 666 19 Tišnov

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno



Korespondenční adresa:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
oblast Brno
Ořechovská 35
619 64 Brno

AQUA PROCON s.r.o.

Dukelských hrdinů 12
170 00 Praha 7

Váš dopis ze dne

Vaše značka

Naše značka
12339/2014

Vyřizuje /linka
Vladimír Dočkal/547120429

V Brně dne
12.8.2014

Věc : „ Aglomerace Tišnov, Předklášteří – dostavba a rekonstrukce stokové sítě – stoky F-1-1 a F-1-1-1 “ – vyjádření k projektové dokumentaci DSP

Z dodané výkresové dokumentace vyplývá, že výše uvedená stavba se dotkne zájmů SÚS JMK, oblast Brno v místě uložení kanalizace silnice č. II/379 Velká Bíteš – Tišnov - Blansko v km cca 19,900 silničního pasportu.

K dodané projektové dokumentaci výše uvedené stavby Vám sdělujeme následující podmínky:

- Kanalizace je navržena s napojením na stávající vedení kanalizace v silnici II/379 1x překopem části komunikace.
- Výstavbou kanalizace dojde k zásahu do silničního tělesa a je nutno postupovat dle Zákona č.13/1997Sb., o pozemních komunikacích ve znění platných předpisů.
- Vzdálenost vedení inženýrských sítí včetně jejich ochranného pásma od konstrukce sil. objektů (mosty, trubní propustky apod.) požadujeme min.5,0m.
- Krytí vedení všech inženýrských sítí včetně objektů umístěných na tomto vedení (kromě šachet) požadujeme min. 1,2 m pod povrchem komunikace.
- **Před zahájením stavebních prací v rámci výše uvedené stavby požadujeme protokolární předání a převzetí staveniště mezi investorem příp.realizační firmou a SÚS JMK, oblast Brno.** Současně budou doloženy následující doklady: stavební povolení a harmonogram stavebních prací.
- V místech uložení kanalizace do pozemku, kde vlastníkem je Jihomoravský kraj (parc.č. 2352/23 – k.ú. Tišnov), bude mít investor stavby před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí (územního souhlasu) uzavřenou „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ s vlastníkem nemovitosti (parc.č. 2352/23 - Jihomoravský kraj). Žádost o tuto smlouvu včetně potřebných podkladů bude podávána prostřednictvím SÚS JMK, oblast Brno.

Výstavba inženýrských sítí na veřejných komunikacích (Zák.č.13/1997 Sb.)

- Stavba na sil. pozemku může být realizována na základě rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, které vydává odbor dopravy obce s rozšířenou působností. **Před zahájením výkopových prací v silničním tělese krajské komunikace požadujeme se SÚS JMK, oblast Brno uzavřít „Nájemní smlouvu na dobu provádění prací při zásahu do pozemních komunikací“.** Současně požadujeme předložení realizační dokumentaci stavby k odsouhlasení.

- Staveniště musí být investorem od SÚS JMK, oblast Brno protokolárně převzato. Současně budou doloženy následující doklady: stavební povolení, harmonogram stavebních prací, situace s okótovanou zabranou plochou.
- Výkopové práce, zásypy a rozsah doplnění konstrukčních vrstev komunikace požadujeme provádět v souladu s příslušnými ČSN, TP 146 „Povolování a provádění výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikacích“ – skladba konstrukce: ŠD 200mm, ŠČM 200mm, ACP16+ 150mm, ACO11 50mm. Výkop bude hutněn po vrstvách tl. max. 30cm; na zásypu budou průběžně v závislosti na použitém materiálu prováděny zkoušky míry zhutnění a únosnosti (v žádném případě nesmí být použito výkopku). Na sil. pláni požadujeme min. únosnost $E_{def,2} = 45 \text{ Mpa}$. Živičný povrch bude strojně zaříznut a bude opraven na jednu spáru. Příčný spád konstrukčních vrstev komunikace požadujeme 2,5%. Jednotlivé vrstvy konstrukce komunikace zásypů požadujeme navázat zazubením na vrstvy stávající.
- Jakékoliv poškození silničního tělesa kraj. komunikace včetně dopravního značení, sil. vpustí a silničních příkopů v důsledku provádění této stavby bude nutno opravit na náklady investora. Dopravní značení porušené stavbou požadujeme osadit dle TP 65 a TP 100. V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu.
- Výkopek ani jiný stavební materiál nesmí být ukládán do komunikace ani jejího ochranného pásma a nesmí dojít ke znečištění silnice, příp. uličních vpustí v souvislosti s touto stavbou. **Na skladování materiálu na sil. tělese kraj. silnice déle než 3 dny musí být uzavřena se SÚS JMK, oblast Brno nájemní smlouva.**
- Případné omezení provozu na kraj. silnicích v době výstavby je nutno odsouhlasit se SÚS JMK, DI Policie ČR - rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace vydává odbor dopravy příslušné obce s rozšířenou působností.
- Pokud dojde v souvislosti s realizací stavby k odkrytí zařízení ve správě SÚS JMK (objekty odvodňovacího systému), požadujeme přizvat ke kontrole před jejich zpětným zakrytím.

Po ukončení stavebních prací požadujeme přizvat ke kontrole - stavební práce dotýkající se zájmů SÚS JMK požadujeme protokolárně předat. K předání stavby požadujeme geodetické zaměření sítě umístěné do pozemku JMK.

Za předpokladu splnění výše uvedených podmínek souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací ve stupni DSP.

Toto vyjádření má platnost 1 rok.

Ing. Pavel Krejčí
vedoucí oblasti Brno, SÚS JMK

AQUA PROCON s.r.o.

Palackého tř. 12

612 00 BRNO

Váš dopis č. j.:

Číslo jednací:

Vyřizuje:

Tel.:

Datum:

BV/3533/2014-Lo

Lořová Zuzana, DiS.

545532247

26. 8. 2014

Aglomerace Tišnov, Předklášteří – Dostavba a rekonstrukce stokové sítě
Vyjádření ke stavebnímu řízení

Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko

PD: AQUA PROCON s.r.o., divize Praha, DSP, 04/2014

Předmětem stavebního objektu SO 06, v rámci této projektové dokumentace, je výstavba a rekonstrukce stok jednotné kanalizace v lokalitě Lubě. Stávající kanalizace je vyústěna do přilehlé vodoteče. Tento stav bude stavbou napraven a kanalizace bude zaústěna do stokového systému města, který je ukončen na městské ČOV.

Původní rozsah dle PD pro územní řízení byl z důvodu podmínek dotací z OPŽP zredukován a je navržen v následujícím rozsahu:

Rekonstrukce stoky F-1-1	KT DN 400	293,52 m
Rekonstrukce stoky F-1-1	KT DN 300	143,14 m
Rekonstrukce stoky F-1-1-1	KT DN 300	68,33 m
Propoje na stávající kanalizaci	dle stáv. potrubí	43,60 m
Odbočky pro domovní přípojky a uliční vpusti	KT DN 150	86,00 m
Celkem		593,99 m

Potrubí je navrženo z kameniny.

Revizní šachty a spadišťová šachta je navržena jako prefabrikovaná.

Součástí nové kanalizace budou odbočky pro domovní kanalizační přípojky a nové napojení uličních vpustí.

Dolo
28. 08. 2014

Adresa divize
Soběšická 820/156
638 01 BRNO

tel.: +420 545 532 111
fax: +420 545 532 392
e-mail: sekretariat@vasbv.cz

Bankovní spojení: 3201641/0100
Zapsána: B 1181 Krajský soud v Brně
www.vodarenska.cz

IČ: 49455842
DIČ: CZ49455842

Sídlo společnosti
Soběšická 820/156
638 01 BRNO

Stanovisko VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. divize Brno (VAS):

VAS souhlasí s navrženou stavbou dle předložené PD, požadujeme dodržení následujících podmínek:

1. Před zahájením stavby požadujeme k odsouhlasení předložit realizační PD, jejíž součástí musí být návrh přepojení kanalizačních přípojek.
2. Firma, která bude zajišťovat inženýrský dozor stavby, případně investor stavby musí VAS informovat o zahájení stavby - předání staveniště a v průběhu realizace stavby zvát stavební dozor VAS (Ing. Chalabala – tel.č. 724 219 645, p. Votroubek – tel.č. 724 219 751) ke kontrole všech stavebních a technologických prací a důležitým zkouškám, jejichž kvalita provedení či výsledky mohou mít v budoucnu vliv na ekonomii provozu díla a jejichž způsob provedení nelze po zasypání díla zjistit (tlakové zkoušky, kontrola před zásypem). Dozor nad stavbou ze strany VAS končí účastí na předání stavby mezi dodavatelem a investorem - spoluúčastí na sepsání předávacího protokolu.
3. Před zahájením stavebních prací musí být námi provozované stávající vodovodní a kanalizační potrubí vytyčeno, viditelně označeno a po dobu stavby chráněno před účinky stavebních prací. Před zahájením výkopových prací vytyčení telefonicky dohodnete s našim provozem VAS Tišnov, tel. č. 544 226 084.
4. Veškeré manipulace na kanalizační síti a stavební a montážní práce, které se přímo dotýkají stávajících zařízení, musí být prováděny za přítomnosti nebo po dohodě se zástupci VAS, provoz Tišnov. Zejména se jedná o připojení nového potrubí na stávající kanalizaci a připojování přípojek.

Technické podmínky pro kanalizaci:


1. Souhlasíme s navrženým materiálem pro kanalizační potrubí, s revizními šachtami a se spadišťovou šachtou dle předložené PD. Bez našeho odsouhlasení nelze materiál ani typ šachet zaměnit.
2. Součástí stavby musí být likvidace stávající rekonstruované kanalizace, odstranění starého potrubí, zalití nebo zafoukání potrubí v úsecích, kde není přesně dodržena trasa a odstranění veškerých povrchových znaků.
3. Pro napojení kanalizačních přípojek požadujeme osadit na potrubí odbočné kusy, které musí být ze stejného trubního materiálu, jako bude hlavní potrubí. Ze stejného materiálu by měly být realizovány i domovní přípojky.
4. Poklopy pro vstupní šachty na stokách musí únosností odpovídat místu osazení a rozměrově vyhovovat ČSN EN 124 (min. průměr 600 mm). Požadujeme použití kloubových litinových vodotěsných poklopů (doporučujeme z nabídky fa SAINT-GOBAIN).
5. Stávající nápojná šachta musí být po provedení napojení vyspravena a upravena dle požadavku stavebního dozoru VAS.
6. Průtočný žlábek ve dně šachet musí být do výšky profilu kanalizace. Žlábků vykládat výhradně kameninou a dozdit kanalizačními cihlami. Žlábků musí plynule navazovat na kanalizaci a jejich provedení musí zajistit stejné hydraulické poměry jako průtok ve stoce.

7. Podmínkou převzetí kanalizační stoky do provozování je doložení vodotěsnosti v celé délce předávané stavby včetně zkoušek vodotěsnosti všech šachet, prohlídka kamerou zaměřená na provedení stoky a kontrolu spádu mezi šachtami, provedení spojů, provedení odboček.
8. Požadujeme předat geodetické zaměření stavby (včetně všech objektů) a to jak trasu, tak i výškové uložení.
9. Před kontrolní prohlídkou kamerou musí být stoka vyčištěná (proplach tlakovým vozem). Kamerová prohlídka nesmí být starší než 3 měsíce před zahájením kolaudace stavby.

Doba platnosti vyjádření je 2 roky.

S pozdravem

VODÁRENSKÁ A KANALIZAČNÍ SPOLEČNOST s.r.o.
Soběšická 820/156, 638 01 Brno
dílve Brno - venkov
Soběšická 820/156, 638 01 Brno
20



Ing. Eva Kejvalová

vedoucí technického útvaru

28.08.2014 *702 h*