



SITUACE VSAKOVACÍHO OBJEKTU Č.2
M 1:100

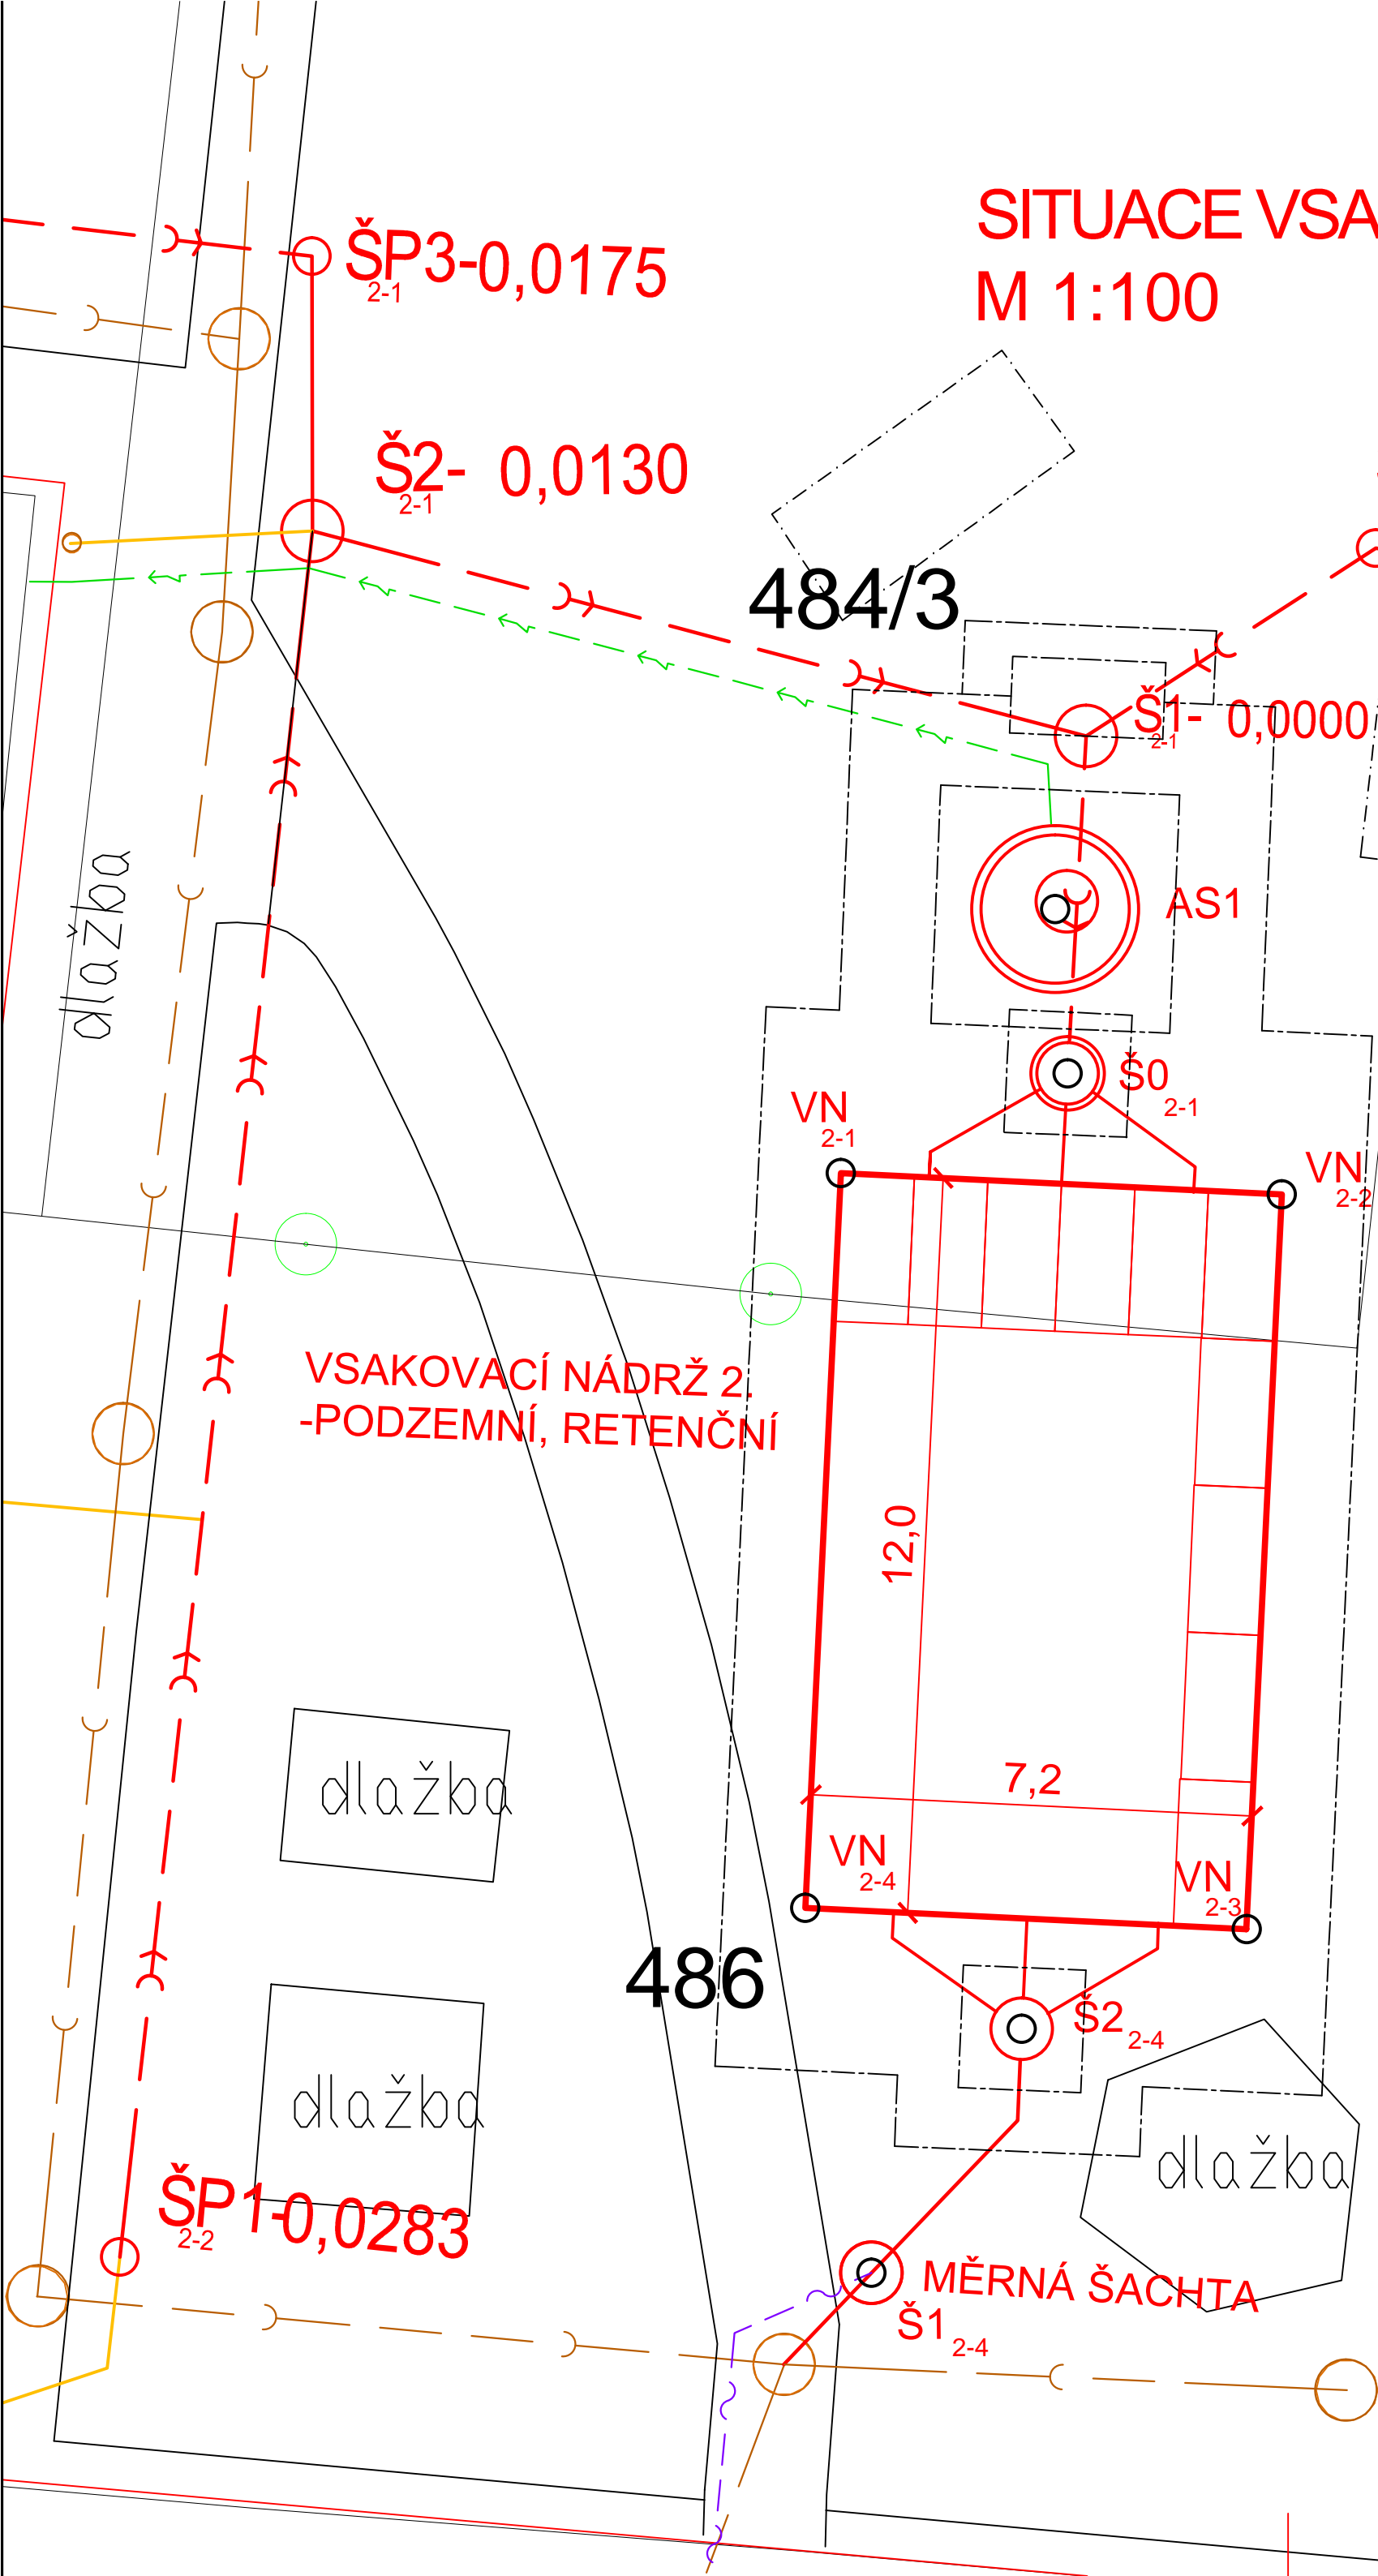

LEGENDA

- KABEL PROPOJOVACÍ MĚŘENÍ
- NOVÁ VNITROAERÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIAZCE
- DEŠŤOVÉ PŘÍPOJKY
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ NN
- STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ NN
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODZEMNÍ
- VODOVOD
- SDĚLOVACÍ KABEL PODZEMNÍ
- VSAKOVACÍ NÁDRŽ Č.2 - VELIKOST 7,2x12x0,52 m
- HRANICE VÝKOPU
- AKUMULAČNÍ ŠACHTA - Ø 2,42 m NA DEŠŤOVOU VODU- 8 m3



827/6

Revize	Revizi provedl	Datum revize

PROJEKTY VODAM s.r.o. Galašova 158, 753 01 Hranice tel.: 581 607 107, fax: 581 604 878 E-mail: vodam@vodam.cz www.vodam.cz			
HIP	ING. JURÁN STANISLAV	DATUM	03/2021
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JURÁN STANISLAV	AUTORIZAČNÍ PODPIS	
VYPRACOVAL	ING. JURÁN STANISLAV		
TECHNICKÁ KONTROLA	ING. MATUŠKA PETR		
ZADAVATEL	MĚSTO HRANICE	ZAK. ČÍSLO	04.237
OKRES	PŘEROV	ARCH. ČÍSLO	2476
KRAJ	OLOMOUCKÝ	MĚŘÍTKO	1:100
PROJEKT HRANICE - RETENCE DEŠŤOVÝCH VOD U ZŠ ŠROMOTOVO NÁMĚSTÍ			PARE
OBJEKT SO 01 - VSAKOVACÍ OBJEKTY			STUPĚŇ DPS
PŘÍLOHA SITUACE VSAKOVACÍHO OBJEKTU Č.2			ČÍSLO PŘÍLOHY D.1.2.2