


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
ULOŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO POTRUBÍ
DN300

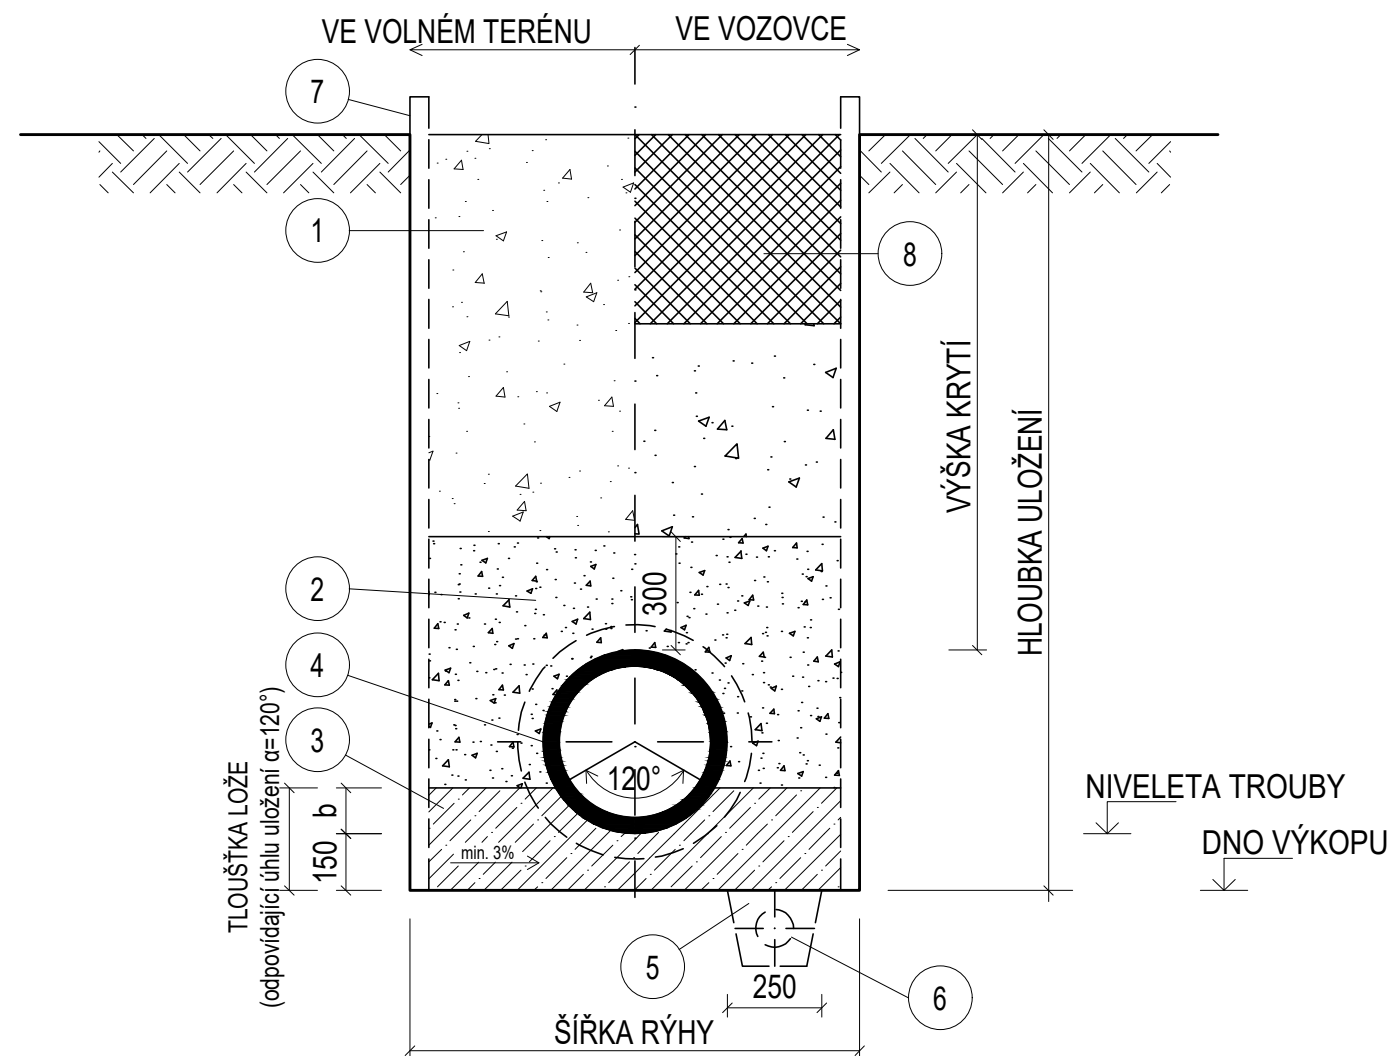

LEGENDA:

1.	ZHUTNĚNÝ ZÁSYP RÝHY
2.	OBSYP PÍŠČITOU ZEMINOU
3.	PODKLADNÍ BETON + SEDLO (C12/15)
4.	KANALIZAČNÍ ŽELEZOBETONOVÁ TROUBA DN 300
5.	DRENÁŽNÍ RÝHA VYPLNĚNÁ ŠTĚRKEM (max. zrna 63 mm)
6.	DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 100 mm (po ukončení stavby nefunkční)
7.	SVISLÁ STĚNA RÝHY S PAŽENÍM
8.	KONSTRUKCE VOZOVKY

NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY V ZÁVISLOSTI NA
JMENOVITÉ SVĚTLOSTI DN A NA HLOUBCE RÝHY
TABULKA 1

Hloubka rýhy H	Zapažená rýha Š
1,00m ≤ H ≤ 1,75m	0,8m
1,75m < H ≤ 4,00m	0,9m
H > 4,00m	1,0m

TABULKA 2

DN POTRUBÍ	Zapažená rýha Š
≤ 225	OD + 0,40m
> 225 až ≤ 350	OD + 0,50m
> 350 až ≤ 700	OD + 0,70m
> 700 až ≤ 1200	OD + 0,85m
> 1200	OD + 1,00m

OD - VNĚJŠÍ PRŮMĚR TROUBY [m]

ŠÍŘKOU RÝHY JE VĚTŠÍ Z OBOU HODNOT UVEDENÉ V TAB.1 A TAB.2.

Název výkresu:

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - ULOŽENÍ
ŽELEZOBETONOVÉHO POTRUBÍ

Číslo výkresu: